



BARRAGEM MSG

P A E B M

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BARRAGENS DE MINERAÇÃO

CRIXÁS/GO

PN-0594 - REV. 19A

MAIO / 2025

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594
Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001
Página 1 / 187

BARRAGEM DE REJEITOS DA MSG
PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BARRAGENS DE MINERAÇÃO

CONTROLE DE REVISÃO E EMISSÃO DE DOCUMENTO

REV.	EXEC.	VER.	ENG.	COORD	EMIS.	DATA	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
19	GD / EG	GD	MJPS	DCF	A	10/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Melhorias na formatação do texto; - Atualização do Anexo A – Listas de Contatos Internos e Externos; - Atualização do Fluxograma de Notificação; - Revisão do Item 3 – Responsabilidades e Atribuições no PAEBM (Empreendedor, Coordenador do PAEBM, Equipe Técnica e Defesa Civil); - Revisão do Item 4 – Descrição Geral da Barragem e Estruturas Associadas; - Revisão do Item 6 – Ações Esperadas para Situação de Alerta e/ou Emergência em Níveis 1, 2 e/ou 3; - Revisão das Fichas de Emergência; - Revisão do Item 8 – Recursos Humanos, Materiais e Logísticos Disponíveis Para Uso em Situações de Emergência; - Revisão do Item 9 – Procedimentos de Comunicação e Notificação (incluindo o fluxograma de notificação); - Revisão do Item 11 – Síntese do Estudo de Inundação com os Respectivos Mapas, Indicação da ZAS e ZSS, Assim Como dos Pontos Vulneráveis Potencialmente Afetados; - Revisão do Item 12 - Medidas Específicas, em Articulação Com o Poder Público, Para Resgatar Atingidos, Pessoas e Animais, Para Mitigar Impactos Ambientais, Para Assegurar o

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594
Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001
Página 2 / 187

							<p>Abastecimento de Água Potável e Para Resgatar e Salvar o Patrimônio Cultural;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisão do Item 13 - Descrição das Rotas de Fuga e Pontos de Encontro, Com a Respectiva Sinalização, Desenvolvida em Conjunto com a Defesa Civil; - Revisão do Item 15 – Descrição do Sistema de Monitoramento utilizado na Barragem de Mineração; - Revisão das informações acerca do sistema de acionamento manual das sirenes; - Revisão das informações acerca dos sistemas de alerta e alarme principal e secundário; - Atualização das informações inerentes aos testes das sirenes; - Atualização da instrumentação da estrutura; - Atualização das informações acerca da detecção e resposta, pelo CMG, da Liquefação; - Atualização geral dos Anexos; - Atualização detalhada do Anexo M – Protocolos de Ação a Serem Implementados Por Nível de Emergência.
19	GD / EG	GD	MJPS	'DCF	C	01/03/2024	- Revisão geral do documento e melhorias no layout e formatação do texto;
19A	GD / EG	GD	MJPS	'DCF	C	12/05/2025	- Revisão geral do documento e melhorias no layout e formatação do texto;
(A) PRELIMINAR (B) PARA CONHECIMENTO (C) PARA COMENTÁRIOS E APROVAÇÃO (D) APROVADO				(E) PARA COTAÇÃO (F) LIBERADO PARA CONSTRUÇÃO (G) LIBERADO PARA COMPRA (H) CONFORME COMPRADO			(I) CERTIFICADO (J) CONFORME CONSTRUÍDO (X) CANCELADO/SUBSTITUÍDO

ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO E OBJETIVO DO PAEBM	8
1.1	APRESENTAÇÃO	8
1.2	OBJETIVO	11
2.	IDENTIFICAÇÃO E CONTATOS DO EMPREENDEDOR, DO COORDENADOR DO PAE E DAS ENTIDADES CONSTANTES DO FLUXOGRAMA DE NOTIFICAÇÕES.	12
3.	RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES NO PAEBM (EMPREENDEDOR, COORDENADOR DO PAEBM, EQUIPE TÉCNICA E DEFESA CIVIL).	14
3.1	RESPONSABILIDADES GERAIS DOS PARTICIPANTES DO PAEBM.....	14
3.2	RESPONSABILIDADES DO EMPREENDEDOR.....	15
3.3	RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR DO PAEBM.....	17
3.4	RESPONSABILIDADES DA EQUIPE TÉCNICA.....	19
3.4.1	Geotecnia, Manutenção e Operação	19
3.4.2	Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG).....	20
3.4.3	Comunicação.....	20
3.4.4	Relacionamento com Comunidades	21
3.4.5	Relacionamento Institucional.....	21
3.4.6	Licenciamento e Meio Ambiente	21
3.4.7	Jurídico	22
3.4.8	Segurança e Medicina do Trabalho	22
3.4.9	Suprimento e Facilities	23
3.4.10	Recursos Humanos	23
3.4.11	Manutenção e Infraestrutura	24
3.4.12	Equipe de Descaracterização.....	24
3.4.13	Segurança Patrimonial	25
3.4.14	Gerencia de Mineração.	25
3.5	RESPONSABILIDADES DOS AGENTES EXTERNOS	25
4.	DESCRIÇÃO GERAL DA BARRAGEM E ESTRUTURAS ASSOCIADAS	27
4.1	LOCALIZAÇÃO DE ACESSOS	31
5.	DETECÇÃO, AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE ALERTA E/OU DE EMERGÊNCIA EM NÍVEIS 1, 2 E/OU 3.	33

5.1	DETECÇÃO	34
5.1.1	Inspeções Visuais.....	35
5.1.2	Monitoramento por Instrumentação	36
5.2	AVALIAÇÃO.....	37
5.3	CLASSIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE ALERTA E/OU EMERGÊNCIA EM NÍVEIS 1, 2 E/OU 3 DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANM Nº 95/2022 E RESOLUÇÃO ANM Nº 130/2023	39
5.4	CLASSIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE ALERTA E/OU EMERGÊNCIA EM NÍVEIS 1, 2 E/OU 3 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2020 - SEMAD/GO (SEÇÃO II)	42
6.	AÇÕES ESPERADAS PARA SITUAÇÃO DE ALERTA E/OU EMERGÊNCIA EM NÍVEIS 1, 2 E/OU 3	43
7.	DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS	49
7.1	PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS	49
7.2	PROCEDIMENTOS CORRETIVOS	51
7.3	FICHAS DE EMERGÊNCIA.....	54
8.	RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E LOGÍSTICOS DISPONÍVEIS PARA USO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.....	65
9.	PROCEDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO (INCLUINDO O FLUXOGRAMA DE NOTIFICAÇÃO).....	68
9.1	NOTIFICAÇÃO DE UMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	68
9.2	NOTIFICAÇÃO AOS AGENTES INTERNOS.....	69
9.3	NOTIFICAÇÃO AOS AGENTES EXTERNOS.....	69
9.4	FLUXOGRAMA DE NOTIFICAÇÃO DE EMERGÊNCIA.....	70
9.5	COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ZONAS DE AUTOSSALVAMENTO ...	71
9.6	TELEFONES DE EMERGÊNCIA E DE APOIO EM CASO DE ACIDENTE	72
9.7	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO, RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.....	73
9.8	CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO	73
9.9	CENTROS DE CONTROLE DE EMERGÊNCIAS.....	77
10.	DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO GERAL DO SISTEMA DE ALERTA PARA A POPULAÇÃO A JUSANTE, INCLUINDO SEU MODO DE ACIONAMENTO .	77

10.1	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA PRINCIPAL	77
10.1.1	Acionamento automático e manual	78
10.1.2	Mensagens usadas no sistema de notificação de emergência:.....	84
10.1.3	Acionamento Indevido	85
10.1.4	Instalações.....	86
10.1.5	Abrangência sonora do sistema	90
10.2	FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALERTA	92
10.3	SISTEMA DE ALERTA REDUNDANTE DE EMERGÊNCIA.....	93
10.3.1	APLICATIVO PROX	99
11.	SÍNTESE DO ESTUDO DE INUNDAÇÃO COM OS RESPECTIVOS MAPAS, INDICAÇÃO DA ZAS E ZSS ASSIM COMO DOS PONTOS VULNERÁVEIS POTENCIALMENTE AFETADOS.	100
11.1	ANÁLISE DOS MODOS DE FALHA E HIPÓTESES DE RUPTURA	101
11.2	CENÁRIOS ESTUDADOS	102
11.3	CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA E REOLÓGICA DO RESERVATÓRIO.....	105
11.4	VOLUME MOBILIZÁVEL	106
11.5	CENÁRIO III: RUPTURA MAIS PROVÁVEL.....	107
11.6	CENÁRIO IV: RUPTURA EXTREMA	108
11.7	BASE TOPOGRÁFICA	109
11.8	DESCRIÇÃO DA ÁREA A JUSANTE	111
11.9	PONTOS VULNERÁVEIS POTENCIALMENTE AFETADOS	119
11.9.1	Unidades de conservação, áreas de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em legislação específica	120
11.9.2	Comunidades indígenas tradicionais ou quilombolas	120
11.9.3	Equipamentos com potencial de contaminação	121
11.9.4	Sítios espeleológicos	125
11.9.5	Sítios arqueológicos	126
11.9.6	Infraestruturas de interesse cultural, artístico, histórico e de outra natureza que integrem ou sejam relevantes ao patrimônio cultural.....	128
11.9.7	Estações de captação de água para abastecimento urbano.	130
11.9.8	Infraestruturas de mobilidade tais como ferrovias, estradas de uso local, rodovias municipais ou estaduais ou federais.....	131

11.9.9	Equipamentos urbanos tais como, mas não se limitando a, escolas, hospitais, presídios, subestações de energia, estações de tratamento de água ou esgoto;	131
12.	MEDIDAS ESPECÍFICAS, EM ARTICULAÇÃO COM O PODER PÚBLICO, PARA RESGATAR ATINGIDOS, PESSOAS E ANIMAIS, PARA MITIGAR IMPACTOS AMBIENTAIS, PARA ASSEGURAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E PARA RESGATAR E SALVAGUARDAR O PATRIMÔNIO CULTURAL	131
12.1	PLANO DE RESGATE PARA PESSOAS POTENCIALMENTE AFETADAS	131
12.1.1	PLANO DE EVACUAÇÃO PARA AS OPERAÇÕES NO SUBSOLO ...	134
12.2	PLANO DE RESGATE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES.....	134
12.2.1	Triagem dos animais, acomodação e cuidados dos animais silvestres e domésticos resgatados.....	137
12.3	PLANO DE MITIGAÇÃO PARA IMPACTOS AMBIENTAIS	137
12.3.1	Monitoramento de Efluentes.....	137
12.3.2	Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos	138
12.3.3	Perda de cobertura da vegetação natural	141
12.3.4	Planos de Controle e Monitoramento	141
12.4	PLANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	142
12.4.1	Abastecimento emergencial via caminhão pipa, água envasada e fornecimento de água mineral	142
12.4.2	Soluções médio e longo para o abastecimento de água de consumidores privados, com captação dentro da área da mancha de inundação	143
12.5	PLANOS RELACIONADOS AS INFRAESTRUTURAS DE INTERESSE CULTURAL, ARTÍSTICO, HISTÓRICO E DE OUTRA NATUREZA QUE INTEGREM OU SEJAM RELEVANTES AO PATRIMÔNIO CULTURAL	144
12.5.1	Proteção e salvaguarda do Patrimônio Cultural.....	144
12.5.2	Proteção e salvaguarda do Patrimônio Ferroviário	144
12.5.3	Proteção e salvaguarda do Patrimônio Turístico	145
12.5.4	Programas de Educação Patrimonial	146
12.6	PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO	147

12.7	AÇÕES E MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO	148
12.8	PROGRAMA RELACIONADO A EXISTÊNCIA DE COMUNIDADES INDÍGENAS TRADICIONAIS OU QUILOMBOLAS.....	149
13.	DESCRIÇÃO DAS ROTAS DE FUGA E PONTOS DE ENCONTRO, COM A RESPECTIVA SINALIZAÇÃO, DESENVOLVIDA EM CONJUNTO COM A DEFESA CIVIL	149
13.1	ROTAS DE FUGAS E PONTOS DE ENCONTRO	149
13.1.1	Pontos de Encontro	150
13.1.2	Rotas de Fuga	151
14.	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS DE TREINAMENTO E DIVULGAÇÃO PARA OS ENVOLVIDOS E PARA AS COMUNIDADES POTENCIALMENTE AFETADAS, COM A REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS SIMULADOS PERIÓDICOS.....	154
14.1	TREINAMENTOS INTERNOS.....	154
14.2	SEMINÁRIOS ORIENTATIVOS.....	154
14.3	SIMULADOS EXTERNOS	155
15.	DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO UTILIZADO NA BARRAGEM DE MINERAÇÃO.....	161
15.1	CENTRO DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO	161
15.1.1	Vídeo Monitoramento	162
15.1.2	Monitoramento por instrumentação.....	164
16.	REGISTROS DOS TREINAMENTOS DO PAEBM	180
17.	RELAÇÃO DAS AUTORIDADES COMPETENTES QUE RECEBERAM O PAEBM E OS RESPECTIVOS PROTOCOLOS.....	181
18.	RELATÓRIO DE CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE (RCCA)	182
19.	MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE EMERGÊNCIA	184
20.	RELATÓRIO DE CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DO PAEBM ...	185

1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVO DO PAEBM

1.1 APRESENTAÇÃO

A Barragem de Rejeitos MSG, unidade Serra Grande, de propriedade da AngloGold Ashanti, localizada no município de Crixás, Goiás, tem suas condições de desempenho periodicamente avaliadas por equipe técnica treinada para esse fim. Por se tratar de uma obra de engenharia, entretanto, sempre existirão riscos residuais associados à estrutura, decorrentes de uma eventual situação de emergência.

Em razão do exposto, faz-se necessário que a equipe técnica da AngloGold Ashanti se mostre permanentemente preparada para enfrentar as eventuais situações de emergência que possam ocorrer, por meio do estabelecimento e implantação de procedimentos especiais de gestão da segurança.

Nesse sentido, o PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BARRAGENS DE MINERAÇÃO (PAEBM) consiste em uma importante ferramenta, na qual são identificados e compilados, em um único documento, os procedimentos e ações que devem ser adotados para mitigar riscos e salvaguardar vidas nas comunidades potencialmente afetadas, permitindo responder com eficiência às situações de emergência que podem comprometer a segurança da estrutura e das áreas abarcadas pela Zona de Autossalvamento (ZAS) e Zona de Segurança Secundária (ZSS).

O presente documento foi elaborado com base na Resolução ANM nº 95, de 7 de fevereiro de 2022 – alterada pela Resolução ANM nº 130/2023 – que consolidou os atos normativos que dispõem sobre segurança de barragens de mineração abrangidas pela Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), bem como sobre a Avaliação de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM (ACO-PAEBM).

Por fim, no que diz respeito a legislação estadual, a Instrução Normativa nº 01/2020 - SEMAD/GO estabelece normas e procedimentos aplicáveis à segurança de barragens instaladas ou a serem instaladas no Estado de Goiás, para os quais a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) tenha outorgado ou deva outorgar o direito de uso dos recursos hídricos, bem como daqueles licenciados pela SEMAD. A normativa estadual comparativamente a Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, apresenta também uma categorização distinta, mas não conflitante, das Situações de Emergência. No presente documento ambas as perspectivas serão apresentadas em suas especificidades.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594 Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001 Página 9 / 187

Em consonância com os marcos regulatórios citados acima, a AngloGold Ashanti elaborou o presente PAEBM para a Barragem MSG, situada na cidade de Crixás, Goiás.

No Quadro 1-1 e Quadro 1-2 a seguir estão apresentadas a equipe técnica da H&P responsável pela revisão do PAEBM e os documentos de referência utilizados nesta revisão do PAEBM, respectivamente.

Quadro 1-1: Equipe técnica da H&P responsável pela revisão do PAEBM

NOME	RESPONSABILIDADES	REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE	FORMAÇÃO	E-MAIL	TELEFONE
[REDACTED]	Coordenação Geral do Projeto de Revisão do PAEBM	[REDACTED]	Engenheiro de Minas, Pós-graduado em Engenharia Geotécnica, Pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e Mestrando em Geotecnia ¹	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	Gestão Executiva do Projeto de revisão do PAEBM	[REDACTED]	Engenheiro Ambiental e Biólogo, Especialista em Gerenciamento de Projetos	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	Coordenação do Projeto de Revisão do PAEBM	-	Socióloga e Mestre em Demografia	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	Levantamento de dados e estruturação do PAEBM	-	Graduando em Direito	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	Levantamento de dados e estruturação do PAEBM	-	Engenheira Civil e Especialista em Engenharia Geotécnica	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	Levantamento de dados e estruturação do PAEBM	-	Mestre em Antropologia Social	[REDACTED]	[REDACTED]

¹ Anexo Z – Comprovação de formação do Coordenador Geral do Projeto de Revisão do PAEBM. Anexo apresentado como um documento à parte ao PAEBM.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA Revisão:
PN-0594 19A

Nº CONTRATADA Página
HP2024-MSG-RT-001 10 / 187

NOME	RESPONSABILIDADES	REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE	FORMAÇÃO	E-MAIL	TELEFONE
██████████ ██████████	Levantamento de dados e estruturação do PAEBM	-	Graduação em Ciências Sociais	██████████ ██████████	██████████ ██████████
██████████ ██████████	Geoprocessamento	██████████ ██████████	Geógrafo e Mestre em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais	██████████ ██████████	██████████ ██████████

Quadro 1-2: Documentos de referência

Nº/NOME DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	DATA	EMPRESA RESPONSÁVEL
PN-0594- rev. 14	Plano de Ação Emergencial de Barragem de Mineração - SG	25/06/2021	AngloGold Ashanti – Serra Grande
S/N	Manual de Operações da Barragem MSG –rev0	Set-2022	Gerência de Metalurgia – AngloGold Ashanti
AA-360-HD-5280-267-RT-0009	Relatório do Estudo de Ruptura Hipotética	Nov-2023	HIDROBR – Soluções Integradas
S/N	Cadastramento Socioeconômico na zona de Autossalvamento à Jusante da Barragem da Mineração Serra Grande	Abr-2023	Integratio Mediação Social e Sustentabilidade Ltda.
AA-314-TY-5280-206-RT-0030_2	Relatório de Inspeção de Segurança Regular (RISR)	Set-2023	Tellus Company
1ANAS006 - OS01 - P03 - VF241123-0954	Plano de Proteção e Salvaguarda do Patrimônio Espeleológico na Área da Mancha da Barragem da Mineração Serra Grande	Nov-2023	Brandt – Meio Ambiente

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594 Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001 Página 11 / 187

Nº/NOME DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	DATA	EMPRESA RESPONSÁVEL
1ANAS006 - OS01 - P02 - VF231123-1436	Plano de Proteção e Salvaguarda do Patrimônio Cultural, Histórico, Turístico, Arqueológico e Natural na Área da Mancha da Barragem da Mineração Serra Grande	Nov-2023	Brandt – Meio Ambiente
1ANAS006 - OS01 - P01 - VF141223-1500 -	Estudo de Mapeamento Socioambiental e Plano de Salvaguarda da Zona de Autossalvamento de Barragens de Mineração – Mineração Serra Grande	Dez-2023	Brandt – Meio Ambiente
AA-275-PA-5214-206-RT-0005	Análise e Avaliação da Conformidade dos PAEBM'S Barragens AGA	Jun-2023	Pimenta de Avila Consultoria LTDA
AA-306-WA-5280-206-RT- 002_2	Revisão Periódica de Segurança de Barragens (RPSB)	Out-2022	Walm Engenharia

1.2 OBJETIVO

O objetivo do PAEBM é descrever os procedimentos técnicos, administrativos e gerenciais a serem adotados em situações de emergência que possam causar danos à integridade estrutural e operacional do sistema de disposição de rejeitos, de forma a evitar (quando possível) e/ou mitigar os danos provocados por uma hipotética e eventual ruptura da barragem, com vista à preservação da segurança da população que vive a jusante da barragem de disposição de rejeitos, bem como, daqueles trabalhadores envolvidos nas atividades diretas e indiretamente na estrutura, da saúde, de propriedades e do meio ambiente no caso de ocorrência de evento extremo, com rompimento parcial ou total da barragem.

O presente relatório apresenta as diretrizes para a implantação das ações emergenciais para a barragem, da AngloGold Ashanti, situada na cidade Crixás (Goiás).

Para isso propõe à mineradora, em última análise, o estabelecimento dos procedimentos básicos a serem observados e cumpridos nas emergências, visando o restabelecimento da normalidade,

dentro do menor espaço de tempo e a minimização dos eventuais danos causados por sinistros, no que se diz respeito à saúde e segurança das pessoas e ao meio ambiente.

2. IDENTIFICAÇÃO E CONTATOS DO EMPREENDEDOR, DO COORDENADOR DO PAE E DAS ENTIDADES CONSTANTES DO FLUXOGRAMA DE NOTIFICAÇÕES.

O empreendedor responsável pela Mina Serra Grande, em especial a exploração e o beneficiamento do minério de ouro, é a Mineração Serra Grande, portadora do CNPJ nº 42.445.403/0001-94, que integra a AngloGold Ashanti no Brasil, conforme indicado no Quadro 2-1

As informações referentes a estrutura organizacional associada à segurança da barragem estão indicadas no Quadro 2-3, conforme o Plano de Segurança de Barragens – PSB dessa estrutura, fornecido pela AngloGold Ashanti.

Ressalta-se que toda vez que a estrutura organizacional da barragem sofrer alterações, é recomendado atualizar o PSB da estrutura.

Os contatos do coordenador e dos participantes internos do PAEBM, encontram-se apresentados no **Anexo A - Listas de Contatos Internos e Externos**. Compõem esse mesmo item os contatos das entidades constantes do fluxograma de notificações a serem notificadas em uma situação de emergência na Barragem de Rejeitos MSG.

O acionamento dos agentes internos e externos deverá ser realizado em função do Nível de Emergência no qual a situação foi enquadrada, conforme **Anexo B - Fluxogramas de Notificação**, entregue junto ao PAEBM, em formato PDF.

Quadro 2-1: Identificação do Empreendedor

Nome da Estrutura	Barragem de Rejeitos da MSG
Empreendedor	Mineração Serra Grande S/A (MSG)
CNPJ	██████████
Inscrição Estadual	██████████
Endereço – Sede Administrativa	██
Planta	Unidade de Serra Grande

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594
Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001
Página 13 / 187

Município	Crixás	
Estado	Goiás	
Tipo de Minério	Ouro	
CONTATO DO EMPREENDEDOR E DO SEU SUPLENTE		
FUNÇÃO	NOME	TELEFONE
Vice-presidente de Geotecnia e Implantação de Capital	[REDACTED]	[REDACTED]
Gerente Sênior de Operações	[REDACTED]	[REDACTED]

Quadro 2-2: Identificação do Representante Legal do Empreendimento

DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL	
Nome	[REDACTED]
CPF	[REDACTED]
Cargo	[REDACTED]
Telefone	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]

Quadro 2-3: Estrutura Organizacional da Barragem de Rejeitos da MSG

NOME	CARGO	RESPONSABILIDADES	E-MAIL	TELEFONE
[REDACTED]	Gerente de PAEBM	Coordenador do PAEBM (Titular)	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	Engenheiro de Planejamento	Coordenador do PAEBM (Suplente 2)	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	Gerente de Geotecnia	Geotecnia, Operação e Manutenção (Titular)	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	Geotécnica	Geotecnia, Operação e Manutenção (Suplente)	[REDACTED]	[REDACTED]

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594
Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001
Página 14 / 187

Figura 2-1: Ciência do Empreendedor e Coordenador do PAEBM de MSG

Função	NOME	Assinatura
Representante legal do empreendimento	████████████████████	
Coordenador do PAEBM (Títular)	████████████████████	
Coordenador do PAEBM (Suplente)	████████████████████	

3. RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES NO PAEBM (EMPREENDEDOR, COORDENADOR DO PAEBM, EQUIPE TÉCNICA E DEFESA CIVIL).

3.1 RESPONSABILIDADES GERAIS DOS PARTICIPANTES DO PAEBM

As atuações no PAEBM estão divididas em dois níveis: o primeiro interno e o segundo externo. O interno, cuja atuação será exercida por profissionais da AngloGold Ashanti, têm, como responsabilidade, a detecção, avaliação e classificação da emergência, bem como a tomada de decisão e a notificação à população da Zona de Autossalvamento e aos agentes externos. No segundo nível, atuam os agentes externos (autoridades e órgãos públicos) que têm, como responsabilidade, a emissão de alertas e a evacuação das populações potencialmente afetadas a jusante da barragem.

3.2 RESPONSABILIDADES DO EMPREENDEDOR

De acordo com o art. 2º, inciso XXI da Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, o Empreendedor é definido como o “pessoa física ou jurídica que detenha outorga, licença, registro, concessão, autorização ou outro ato que lhe confira direito de operação da barragem e do respectivo reservatório, ou, subsidiariamente, aquele com direito real sobre as terras onde a barragem se localize, se não houver quem os explore oficialmente”.

As principais atribuições do Empreendedor são:

- Providenciar a elaboração do PAEBM, incluindo o estudo e o mapa de inundação;
- Disponibilizar informações, de ordem técnica, para a Defesa Civil, para as prefeituras e para as demais instituições indicadas pelo governo municipal, quando solicitado formalmente;
- Promover treinamentos internos, no máximo a cada 6 (seis) meses, e manter os respectivos registros das atividades;
- Realizar, juntamente com os órgãos locais de proteção e defesa civil, exercício prático de simulação de situação de emergência com a população da área potencialmente afetada por eventual ruptura da barragem e, caso solicitado formalmente pela Defesa Civil, apoiar e participar de simulados de situações de emergência na ZSS, devendo manter registros destas atividades no Volume V do PSB;
- Designar formalmente o coordenador do PAEBM e seu substituto (**Anexo T**);
- Possuir equipe de segurança da barragem capaz de detectar, avaliar e classificar as situações de emergência em potencial, de acordo com os níveis de alerta e emergência, descritos no art. 41 da Resolução Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023;
- Declarar situação de emergência e executar as ações descritas no PAEBM;
- Executar as ações previstas no fluxograma de notificação;
- Notificar a defesa civil estadual, municipal e nacional, as prefeituras envolvidas, os órgãos ambientais competentes e a ANM em caso de situação de emergência;

- Emitir e enviar, via SIGBM, a DEE, de acordo com o modelo estabelecido no citado sistema, em até 5 (cinco) dias após o encerramento da citada emergência;
- Providenciar a elaboração do RCCA, conforme art. 43 da Resolução Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, com a ciência do responsável legal da barragem, dos organismos de defesa civil e das prefeituras envolvidas;
- Fornecer aos organismos de defesa civil municipais os elementos necessários para a elaboração dos Planos de Contingência em toda a extensão do mapa de inundação;
- Prestar apoio técnico aos municípios potencialmente impactados nas ações de elaboração e desenvolvimento dos Planos de Contingência Municipais, realização de simulados e audiências públicas;
- Estabelecer, em conjunto com a Defesa Civil, estratégias de alerta, comunicação e orientação à população potencialmente afetada na ZAS, sobre procedimentos a serem adotados nas situações de emergência auxiliando na elaboração e implementação do plano de ações na citada zona;
- Alertar a população potencialmente afetada na ZAS, caso se declare Nível de Emergência 3, sem prejuízo das demais ações previstas no PAEBM e das ações das autoridades públicas competentes;
- Ter pleno conhecimento do conteúdo do PAEBM, nomeadamente do fluxo de notificações;
- Assegurar a divulgação do PAEBM e o seu conhecimento por parte de todos os entes envolvidos;
- Orientar, acompanhar e dar suporte no desenvolvimento dos procedimentos operacionais do PAEBM;
- Avaliar, em conjunto com a equipe técnica de segurança da barragem, a gravidade da situação de emergência identificada;
- Acompanhar o andamento das ações realizadas, frente à situação de emergência e verificar se os procedimentos necessários foram seguidos;
- Executar as notificações previstas no fluxograma de notificações;

- Para as barragens de mineração com DPA alto ou DPA médio, quando o item de “população a jusante” obtiver 10 (dez) pontos no quadro de Dano Potencial Associado constante do Anexo IV da Resolução Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, instalar, nas comunidades inseridas na ZAS, sistema sonoro ou outra solução tecnológica de maior eficácia, com redundância, visando alertar a ZAS, tendo como base o item 5.3 do “Caderno de Orientações para Apoio à Elaboração de Planos de Contingência Municipais para Barragens”, instituído pela Portaria nº 187, de 26 de outubro de 2016, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional ou documento legal que venha a sucedê-lo;
- Para os casos não contemplados no inciso XXII, e quando o item de “população a jusante” obtiver pontuação 3 (três) ou 5 (cinco), instalar sistema sonoro ou outra solução tecnológica de maior eficácia no entorno da estrutura, preferencialmente fora da mancha de inundação de modo a alertar as pessoas possivelmente afetadas;
- Prover os recursos necessários à garantia de segurança da barragem e, em caso de acidente ou desastre, à reparação dos danos à vida humana, ao meio ambiente e aos patrimônios público e privado, até o descadastramento da estrutura;
- Notificar imediatamente à ANM, à autoridade licenciadora do SISNAMA e ao órgão de proteção e defesa civil qualquer alteração das condições de segurança da barragem que possa implicar acidente ou desastre.

3.3 RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR DO PAEBM

De acordo com o art. 39 da Resolução ANM nº 95/2022, o coordenador do PAEBM deve ser profissional designado pelo empreendedor da barragem, com autonomia e autoridade para mobilização de equipamentos, materiais e mão de obra a serem utilizados nas ações corretivas e/ou emergenciais, devendo estar treinado e capacitado para o desempenho da função, e estar disponível para atuar prontamente nas situações de emergência da barragem. Para designação do Coordenador do PAEBM da Barragem MSG, bem como do seu Suplente. As principais responsabilidades do Coordenador do PAEBM são:

- Acompanhar a elaboração do PAEBM, incluindo o estudo e o mapa de inundação, bem como a sua devida atualização de acordo com os critérios da legislação vigente;

- Apoiar no fornecimento das informações e apoio técnico para a Defesa Civil, e instituições indicadas pelo governo municipal quando solicitado formalmente;
- Apoiar a equipe interna de atuação direta na avaliação e classificação de uma situação de alerta ou de emergência expressa no art. 40 da Resolução ANM nº 95/2022;
- Garantir a efetividade dos treinamentos internos e assegurar a participação do público interno nestes;
- Instalar e manter, em condições de funcionamento nas comunidades inseridas na ZAS, Sistema de Alerta Sonoro com redundância;
- Garantir que a evacuação da ZAS seja realizada preventivamente, quando classificado Nível 2 de Emergência;
- Realizar, juntamente com os órgãos locais de proteção e defesa civil, exercício prático de simulação de situação de emergência;
- Declarar início da situação de emergência e executar as ações descritas no PAEBM;
- Comunicar e estar à disposição dos organismos de defesa civil por meio do número de telefone constante do PAEBM para essa finalidade;
- Executar as notificações previstas no fluxograma de notificações;
- Autorizar o acionamento do sistema de alerta primário e, caso necessário, o sistema de alerta secundário;
- Acompanhar o andamento das ações realizadas, frente à situação de emergência e verificar se os procedimentos necessários foram seguidos;
- Apoiar nas ações de notificação para a ANM (segurancadebarragens@anm.gov.br e via SIGBM) e notificar os órgãos de Defesa Civil. Coordenar e acompanhar o andamento da execução das ações estabelecidas e estar à disposição dos órgãos;
- Assegurar a divulgação do PAEBM e o seu conhecimento por parte de todos os entes envolvidos;
- Orientar, acompanhar e dar suporte no desenvolvimento dos procedimentos operacionais do PAEBM;

- Apoiar o empreendedor elaborando o Relatório de Causas e Consequências do Acidente (RCCA).
- Em NE-1, garantir o alerta por meio de mensagem de carro de som às comunidades localizadas na ZAS, após alinhamento com a Defesa Civil.

3.4 RESPONSABILIDADES DA EQUIPE TÉCNICA

3.4.1 Geotecnia, Manutenção e Operação

- Apoiar o Coordenador do PAEBM na identificação e classificação da anomalia em todos os níveis de emergência;
- Enviar para a ANM, via SIGBM, documentos relacionados a situação de emergência, conforme legislação vigente;
- Em caso de Nível de Emergência 01, realizar Inspeções Especiais na estrutura diariamente em caso de I) identificação de anomalias com pontuação 10 (dez) no EIR, ou, II) quando for detectada anomalia com pontuação 6 (seis) na mesma coluna do Quadro 3 - Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 - Estado de Conservação) do Anexo IV em 4 (quatro) EIR seguidos, após prévia avaliação da equipe especialista, em alinhamento com o órgão público.
- Avaliar, definir e orientar ações mitigatórias;
- Executar as ações previstas nas fichas de emergência deste documento;
- Contatar responsável técnico pelo projeto e obra e Engenheiro de Registro EdR, para apoio nas definições de ações corretivas;
- Dar ciência ao Coordenador do PAEBM sobre o andamento das ações corretivas;
- Participar das reuniões periódicas com o Coordenador do PAEBM.
- Executar/acompanhar as ações corretivas, bem como prestar apoio nas atividades especializadas;
- Coordenar outras áreas/empresas terceiras que atuam em obras na área da barragem e que poderão atuar em uma situação de emergência;

- Manter atualizada a lista de recursos materiais e logísticos disponíveis para uma situação de emergência;
- Manter as vias de acesso a barragem em boas condições de trafegabilidade.
- Participar das reuniões periódicas com o Coordenador do PAEBM;
- Apoiar o Coordenador do PAE na identificação e classificação da situação de emergência.

3.4.2 Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG)

- Garantir o efetivo monitoramento da estrutura através do acompanhamento da leitura dos instrumentos automatizados e acompanhamento das câmeras de vídeo monitoramento, 24 horas / 7 dias por semana;
- Acionar Sistema de Alerta, após classificação de anomalia em NE-3. Caso seja identificada, através do sistema de câmeras e/ou sistema de monitoramento, uma ruptura IMINENTE, o CMG deverá acionar imediatamente o Sistema de Alerta para evacuação imediata da ZAS;
- Executar as notificações previstas no fluxograma de notificações;
- Realizar o acionamento do Coordenador do PAEBM de forma imediata, a partir do sistema de monitoramento, frente a identificação de qualquer anomalia que possa resultar na baixa de desempenho estrutural da barragem, de forma a trazer tempestividade nas comunicações e na evacuação interna e externa;

3.4.3 Comunicação

- Assessorar e orientar a empresa na comunicação institucional e externa;
- Monitorar a divulgação da situação de emergência nos meios de comunicação;
- Promover e/ou conceder aos órgãos de comunicação, entrevistas e coletivas de imprensa;
- Atender e direcionar as demandas de comunicação externa, assessorado pelo Coordenador do PAEBM e a Assessoria Jurídica;
- Assessorar o Coordenador de PAEBM nas ações de evacuação;
- Participar das reuniões periódicas com o Coordenador do PAEBM.

3.4.4 Relacionamento com Comunidades

- Manter contato com os líderes comunitários, repassando periodicamente informações sobre o PAEBM;
- Promover ações de promoção e cultura de prevenção para as comunidades inseridas na ZAS;
- Manter contato com os líderes comunitários e comunidade, para repasse de alertas em caso de classificação em emergência NE-1, NE-2 e/ou NE-3 (Contatos telefônicos com as lideranças das Comunidade, chamadas nas rádios locais, Divulgações em aplicativos de telefone celular e Aplicativo PROX (em implantação));
- Manter as ações de assistência aos atingidos;
- Participar das reuniões periódicas com o Coordenador do PAEBM;
- Contratar e treinar equipe responsável por apoiar a Defesa Civil nas visitas as residências localizadas na ZAS com o objetivo de esclarecimentos sobre o NE-2 e necessidade de evacuação preventiva.

3.4.5 Relacionamento Institucional

- Assessorar e orientar a empresa na comunicação institucional e externa;
- Participar das reuniões periódicas com o Coordenador do PAEBM;
- Comunicar em caso de emergências, NE-1, NE-2, e NE-3, os seguintes órgãos/entidades: Prefeitura, Câmara de Vereadores, Imprensa, Entidades de Classe e Classes legislativas Federais e Estaduais.

3.4.6 Licenciamento e Meio Ambiente

- Assessorar nas avaliações dos possíveis impactos ambientais e orientar sobre as ações necessárias para redução destes;
- Acompanhar e, quando solicitado, prestar as informações necessárias aos representantes dos órgãos de meio ambiente e fiscalização;
- Comunicar, em caso de emergências NE-1, NE-2; e NE-3, os órgãos competentes
- Em caso de ruptura parcial ou total da barragem, fazer o monitoramento das águas dos cursos atingidos, em pontos estratégicos;
- Participar das reuniões periódicas com o Coordenador do PAEBM.

3.4.7 Jurídico

- Prestar suporte jurídico ao Coordenador do PAEBM, Empreendedor e Equipes Técnicas de Apoio;
- Participar das reuniões periódicas com o Coordenador do PAEBM;
- Comunicar, em caso de emergências NE-1, NE-2, e NE-3, os seguintes órgãos/entidades: Ministério Público Estadual e Ministério do Trabalho;
- Auxiliar o coordenador do PAEBM na oficialização da emergência no âmbito da empresa e junto aos órgãos externos, incluindo os órgãos públicos que atuarão durante a mitigação da situação de emergência e também os órgãos reguladores e fiscalizadores do setor de mineração;
- Assessorar a Equipe Técnica Interna de Atuação Direta, bem como o Coordenador do PAEBM nos assuntos jurídicos relativos às emergências e quanto aos aspectos legais aplicáveis ao evento;
- Assessorar as gerências no relacionamento com representantes da comunidade e demais partes interessadas;
- Centralizar o recebimento e responder notificações externas e informes de cunho jurídico;
- Reportar-se perante autoridades judiciais;
- Colaborar na elaboração de documentos a serem encaminhados aos órgãos reguladores e fiscalizadores do setor de mineração;
- Contribuir na elaboração de relatórios sobre a situação de emergência, incluindo o Relatório de Causas e Consequências do Evento de Emergência, previsto na Resolução ANM nº 95/2022, alterada pelas Resoluções ANM nº 130/2023 e nº175/2024.

3.4.8 Segurança e Medicina do Trabalho

- Manter contato com hospitais, deixando-os de sobreaviso para atendimentos de emergência, e posteriormente, obter informações fidedignas sobre o estado de saúde das vítimas, repassando tais informações para as demais chefias diretamente envolvidas com o sinistro;
- Apoiar os órgãos competentes no transporte das vítimas que estão com lesões;
- Acionar unidades de saúde da região;

- Assessorar o Coordenador do PAEBM, identificando as áreas vulneráveis, avaliando os possíveis impactos decorrentes do acidente e orientando as ações necessárias para redução destes impactos, juntamente com o corpo técnico das disciplinas envolvidas.
- Propor e participar da elaboração de normas e regulamentos internos, visando reduzir o perigo de ocorrência de sinistros;
- Participar das operações relacionadas às emergências e do restabelecimento da normalidade operacional;
- Cuidar de todos os aspectos de segurança do pessoal envolvido nas operações de resposta;
- Monitorar e acompanhar o desenvolvimento de eventuais impactos decorrentes de acidentes;
- Participar, através de seu representante, das reuniões periódicas com o Coordenador do PAEBM;
- Contribuir na elaboração de relatórios sobre a situação de emergência;
- Coordenar as ações de mitigação e/ou reparação dos impactos gerados.

3.4.9 Suprimento e Facilities

- Manter atualizado a lista de fornecedores de serviços para uma situação de emergência;
- Garantir a disponibilização de transporte no tempo necessário, caso ocorra uma situação de emergência;
- Garantir a disponibilização de acomodação no tempo necessário, caso ocorra uma situação de emergência;

1. Participar das reuniões periódicas com o Coordenador do PAEBM.

3.4.10 Recursos Humanos

- Garantir que todos os funcionários envolvidos na operação e manutenção das barragens recebam treinamento adequado em relação aos procedimentos de emergência descritos no PAEBM;
- Desenvolver e implementar estratégias de comunicação interna para garantir que todos os funcionários estejam cientes dos procedimentos de emergência e saibam como agir em caso de necessidade;

- Trabalhar em estreita colaboração com outras áreas da empresa responsável pela operação das barragens, como engenharia e segurança, para garantir a eficácia das medidas de segurança descritas no PAEBM;
- Participar das reuniões periódicas com o Coordenador do PAEBM;
- Executar o fluxo de comunicação de acordo com o nível de resposta previsto.

3.4.11 Manutenção e Infraestrutura

- Executar/acompanhar a execução das ações corretivas, bem como prestar apoio nas atividades especializadas;
- Coordenar outras áreas/ empresas terceiras que atuam em obras na área da barragem e que poderão atuar em uma situação de emergência;
- Dar ciência ao Coordenador PAEBM sobre o andamento das ações;
- Dar suporte geral para as ações previstas no PAEBM;
- Participar das reuniões periódicas com o Coordenador do PAEBM.

3.4.12 Equipe de Descaracterização

- Interromper as atividades na obra, priorizando a segurança dos trabalhadores e da estrutura;
- Apoiar na contenção e mitigação inicial, com a disponibilização de maquinário e equipamentos necessários para ações emergenciais;
- Fornecer informações sobre o andamento das obras e possíveis impactos decorrentes da interrupção;
- Identificar riscos adicionais relacionados à engenharia e comunicá-los às equipes competentes;
- Revisar e atualizar os planos da obra, com ajustes no cronograma de execução considerando a situação de emergência, garantindo que as medidas corretivas sejam incorporadas aos projetos em andamento;
- Preparar relatórios técnicos e evidências documentais sobre as condições e avanços da obra antes e após a emergência;
- Participar das reuniões periódicas com o Coordenador do PAEBM

3.4.13 Segurança Patrimonial

- Garantir o controle de acesso/bloqueio as áreas internas da empresa, em uma situação e emergência;
- Disponibilizar equipes para apoio ao Coordenador de PAEBM, caso seja necessária uma evacuação;
- Participar das reuniões periódicas com o Coordenador do PAEBM;
- Executar o fluxo de comunicação de acordo com o nível de resposta previsto.

3.4.14 Gerencia de Mineração.

- Promover a efetiva divulgação e reciclagens periódicas do Plano de Ação de Emergência entre todos os empregados;
- Indicar os empregados mais aptos para participarem da Brigada de Emergência;
- Liberar os empregados para participação dos treinamentos de PAEBM;
- Promover juntamente com as áreas de Geotecnia, Operação e Manutenção, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente e PAEBM, treinamentos de evacuação de áreas internas, observando o comportamento dos empregados e sugerindo melhorias;
- Dar o suporte necessário em qualquer situação de emergência de barragens conforme solicitado pelo Coordenador do PAEBM;
- Disponibilizar materiais e mão de obra necessários para possíveis necessidades de reparo nas estruturas a depender do nível acionado;
- Apoiar no controle
 - de acesso de profissionais que acessam o site da MSG e de empresas terceirizadas.
 - Comunicação interna via rádio portátil, em situação de emergência.
 - Fazer cumprir as medidas de controle descritas neste Plano de Ação de Emergência.

3.5 RESPONSABILIDADES DOS AGENTES EXTERNOS

O presente PAEBM não se ateve a definir as ações específicas dos agentes externos com atribuições para atuar, quando necessário, em uma situação de emergência na Barragem. Os órgãos e autoridades públicas já possuem a responsabilidade formal de atuar durante a

ocorrência de situações de emergência nos municípios, através da ação coordenada entre esses em diferentes esferas (municipal, estadual e/ou federal).

A ruptura ou a potencial ruptura de uma barragem, por constituir uma situação de emergência de grande impacto, deve ser inserida na sistemática já estabelecida pelos órgãos da administração pública para a mitigação dos seus efeitos. A AngloGold Ashanti deverá se submeter a essa sistemática, acompanhando as ações e suprindo-os permanentemente de informações atualizadas relativas à estrutura.

Desta forma, é importante destacar que na situação de emergência, **as ações NÃO serão desempenhadas apenas pela AngloGold Ashanti, sendo necessária a atuação de diferentes órgãos e autoridades públicas no estabelecimento de contato e nas providências junto à população.**

A AngloGold Ashanti é responsável por alertar a população potencialmente afetada na Zona de Autossalvamento (ZAS). Nas demais áreas adjacentes, as ações serão desempenhadas e coordenadas pelos órgãos públicos competentes.

A Defesa Civil deverá ser a responsável pelo acionamento e coordenação da atuação dos demais órgãos públicos no enfrentamento da situação de emergência envolvendo as estruturas do sistema, a partir da comunicação da situação de emergência pela AngloGold Ashanti.

4. DESCRIÇÃO GERAL DA BARRAGEM E ESTRUTURAS ASSOCIADAS

Quadro 4-1: Ficha técnica da Barragem de Rejeitos de Serra Grande

INFORMAÇÕES GERAIS	
Nome da Estrutura	Barragem MSG
Dano Potencial Associado ²	Alto (26)
Categoria de Risco	Alto
INFORMAÇÕES GERAIS (CONTINUAÇÃO)	
Gestão Operacional	B
Tipo de Rejeito	Classe II A – Não inertes – Minério de Ouro Primário
Finalidade	Armazenamento de rejeitos
Início de Operação	1990
Construção/Etapa	Em descaracterização
Número de Sirenes	07 (todas instaladas fora da Mancha de Inundação)
Número de Pontos de Encontro	32 PE, sendo 10 internos e 22 externos
Extensão da ZAS em Km	10,8 Km
População total concernida na ZAS	2.160 pessoas fixas
População com dificuldade de locomoção	482 pessoas
População total concernida na ZSS	147 pessoas (estimativa)
Nome dos municípios concernidos na ZAS	Crixás (GO), Uirapuru (GO) e Santa Terezinha de Goiás (GO)
Evacuação da ZAS indicada para qual nível de emergência da barragem	Nível de Emergência 02 – NE-02
Nome dos rios ou cursos d'água afetados diretamente em caso de rompimento	Os córregos Água-forte, Baldaia, Arara, Taquari, Dois-córregos, Geral, Lava-pés e Limeiro, o Ribeirão da Anta, os rios Crixás-

² Anexo U – Classificação do DPA da estrutura

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594
Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001
Página 28 / 187

	Açu, Lajes, e Vermelho, bem como cursos d'águas sem identificação.
Número de edificações sensíveis (ZAS)	75
Tipo de Seção:	Seção mista: Aterro compactado; Estéril rochoso (reforço e alteamento); Rejeito <i>underflow</i> (alteamento).
Tipo de Fundação:	Solo residual, saprólito e quartzo mica-xisto
Projetista:	1989 (GEOMEC) – Dique de Partida e Alteamento por Montante; 1994 (CMEC) – Reabilitação após Ruptura da El. 420 m (Dique Partida); 2010 (CMEC) – Alteamento por Jusante até a El. 455 m com estéril de mina e Implantação de novo Sistema de Drenagem Interna; 2014 (DAM) – Alteamento por Montante até a El. 470,0 m; 2019 (DAM) – Projeto As Is; 2020 (DAM) – Projeto de reforço da barragem; 2021 (Walm) – Projeto de Descaracterização Conceitual; 2022 (Walm) – Projeto de Descaracterização Detalhado; 2022 (Walm) – Projeto As Is.
Método construtivo:	Alteamento a montante
Elevação da crista	El. 467,00 m
Comprimento atual da crista	1.212,00 m
Largura da crista	~ 9 m
Altura máxima	92 m
Volume licenciado (m ³)	18.990.000,00
Volume Total do Reservatório (m ³)	17.100.619,79
Inclinação talude de Jusante:	Alteamento em estéril: 2,0H:1,0V Alteamento a montante em rejeito <i>underflow</i> : 3,0H:1,0V

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594 Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001 Página 29 / 187

Inclinação talude de Montante:	Aterro inicial: 2,1H:1,0V Alteamento a montante em rejeito <i>underflow</i> : 3,0H:1,0V
Área Atual do Reservatório (m²):	474.608,99 m²
Drenagem Interna:	Filtro de areia com trechos verticais e inclinados, com continuidade em tapete drenante horizontal.
Drenagem Superficial:	Canaleta meia cana com diâmetro de 0,80 m na berma da face de jusante, na El. 455,0 m. Canaleta meia cana com diâmetro de 0,60 m na berma da face de jusante na El. 385,00 m. Canais periféricos de geometria trapezoidal, construídos em pedra argamassada e concreto tanto na face direita do maciço da barragem quanto na esquerda, que apresentam largura de fundo aproximada de 0,50 m e 0,60 m de altura, com proporção de inclinação das paredes laterais de 1,0H:1,5V. Nas transições do canal em pedra argamassada para o canal em concreto no lado direito da face do maciço é identificado um bueiro metálico de diâmetro de 0,60 m.
HIDROLOGIA/ HIDRAULICA	
Área da Bacia de Contribuição	1,20 km²
Tempo de concentração:	14,11 minutos
Vazão máxima afluente (TR 10.000 anos):	58,12 m³/s
Vazão de projeto – defluente (TR 10.000 anos):	45,75 m³/s
NA Máximo Maximorum (m) (TR 10.000 anos):	464,58 m
Borda Livre Remanescente (m) (TR 10.000 anos):	1,42 m
ESTRUTURAS VERTENTES	
Sistema extravasor	Emergencial: canal em solo escavado na ombreira direita da barragem

Soleira vertente	El. 461,50 m
INSTRUMENTAÇÃO	
67 Piezômetros	02 Estação Total Robótica (Automatizado)
3 Piezômetros Ambientais (Leitura Manual)	15 Tiltímetros (13 no barramento e 2 de referência)
9 Indicadores de Nível d'água	01 medidor de vazão de drenagem interna (Automatizado)
2 Poços de Monitoramento (Leitura manual)	01 Régua de Reservatório (Automatizado)
18 Prismas de Monitoramento (Automatizados)	Monitoramento InSAR (via satélite)
03 Prismas de Referência (Automatizados)	01 Estação Meteorológica (Automatizada)
08 Geofones uniaxiais e 02 Geofones triaxiais	27 Marcos Superficiais
6 Marcos de Referência	01 Pluviometro
02 Estações sísmicas	

O complexo MSG, da AngloGold Ashanti – AGA, iniciou sua operação ao final de década de 1980, tendo sido elaborado em 1989, de acordo com o mencionado no relatório “As Is” (documento CCD-A-SG-RE-001-1), o projeto da Barragem MSG pela empresa GEOMEC. A Barragem MSG foi projetada para armazenar os rejeitos provenientes do processo de beneficiamento de ouro do complexo Mina Serra Grande.

A Barragem MSG operou em circuito fechado até setembro de 2021, quando houve a paralização do lançamento do rejeito em polpa no reservatório. Atualmente, sistema de bombeamento possui duas linhas, onde uma destina a água do lago para o tanque que vai para o processo da planta, e outra linha é destinada para a ETE transitória do Pequizão, para tratamento, reuso e descarte.


De acordo com documento nº AA-189-WA-5267-267-RT-0002, o projeto de descaracterização da Barragem MSG teve o início da sua concepção pela DAM em 2019. Com o objetivo de garantir a robustez do projeto de descaracterização da barragem e coletar informações complementares, foi executada, ainda em 2019, uma campanha de sondagem conduzida pela DAM. No ano de 2021, a Walm elaborou o projeto com os dados disponibilizados pela AngloGold Ashanti, com base na, então vigente, Resolução ANM nº 32/2020 (AA-189-WA-5267-267-RT-001). Por concepção, o projeto de descaracterização da barragem será elaborado em duas etapas: (1) implantação da Berma de equilíbrio estabilizadora, composta por estéril e (2) preenchimento do reservatório com rejeito filtrado.

Conforme o PGRBM emitido no segundo semestre de 2022 (Documento AA-359-GW-5214-267-RT-0001) foram mapeados 13 riscos que poderiam em tese levar a baixa de desempenho estrutural da barragem, sendo que 2 destes riscos foram classificados como intoleráveis e os 11 restantes em faixa de tolerabilidade ALARP. Sendo assim, como os riscos associados ao modo de falha liquefação foram classificados como inaceitáveis, em conformidade com o art. 52 da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, a AngloGold Ashanti está implementando ações que elevem o nível de confiança da estrutura. **Em função do resultado deste PGRBM foi declarado Nível de Alerta para a estrutura em 15/03/2023, entretanto, atualmente a estrutura se encontra sem nível de emergência.**

4.1 LOCALIZAÇÃO DE ACESSOS

A Barragem MSG está localizada a 1,7 km da planta industrial da MSG, no município de Crixás (GO), a aproximadamente 305 km ao norte do município de Goiânia (GO) e aproximadamente 355 km a noroeste de Brasília (DF). O complexo dista da sede municipal por apenas 3,0 km. Seu acesso, a partir de Goiânia, ocorre por meio da rodovia GO-080 passando pelo centro do município de São Francisco de Goiás seguida da rodovia federal BR-153, nesta, percorre-se um trecho de cerca de 100 km até chegar na rodovia estadual GO-336. A partir dessa rodovia, deve-se seguir até a Unidade Mineração Serra Grande em um trajeto de aproximadamente 103 km. Já o acesso à unidade, a partir de Brasília, se dá, durante seu maior trecho, pela BR-080 até chegar na BR-153, no município de Uruaçu. A partir de lá deve-se seguir até Campinorte e então acessar a rodovia estadual GO-428, no centro da cidade. Esta, que na altura do município de Nova Iguaçu de Goiás se tornará a rodovia estadual GO-347 e, então, esta chegará em Crixás. O local onde está situada a barragem de rejeito MSG fica dentro da propriedade da AngloGold Ashanti. Todo acesso é feito interno tendo um segundo acesso pela GO 336, porém este acesso é bloqueado para evitar presença de pessoas não autorizadas.

Figura 4-1: Localização da Barragem de Rejeitos de Serra Grande

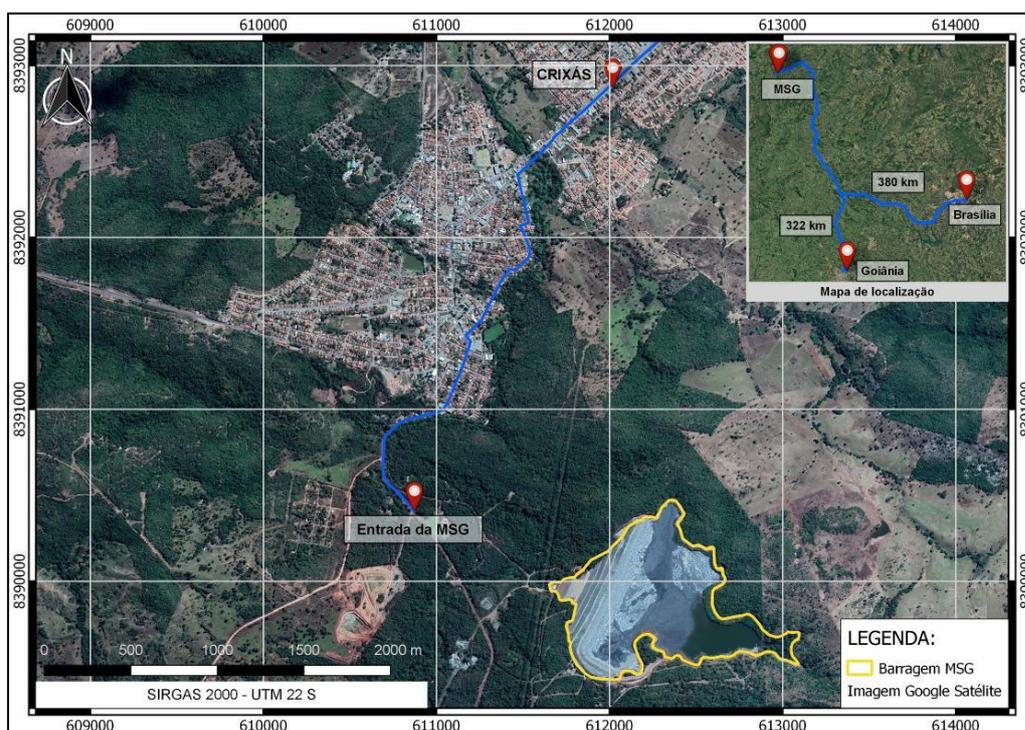


Fonte: Google Earth, MSG, 2022.

Visando o gerenciamento do acesso a barragem da AngloGold Ashanti, foi mobilizado o “Posto de Controle”, que tem por finalidade a restrição e controle de funcionários e visitantes que acessam a estrutura, através da coleta de crachás, verificação da realização do treinamento periódico de PAEBM e conferência do porte de rádio de comunicação.

Em relação ao visitante, o mesmo deverá preencher uma cartilha com informações básicas da estrutura e os elementos de autoproteção ali existentes, e deverá estar sempre acompanhado de um funcionário treinado em PAEBM.

Figura 4-2. Localização do Posto de Controle

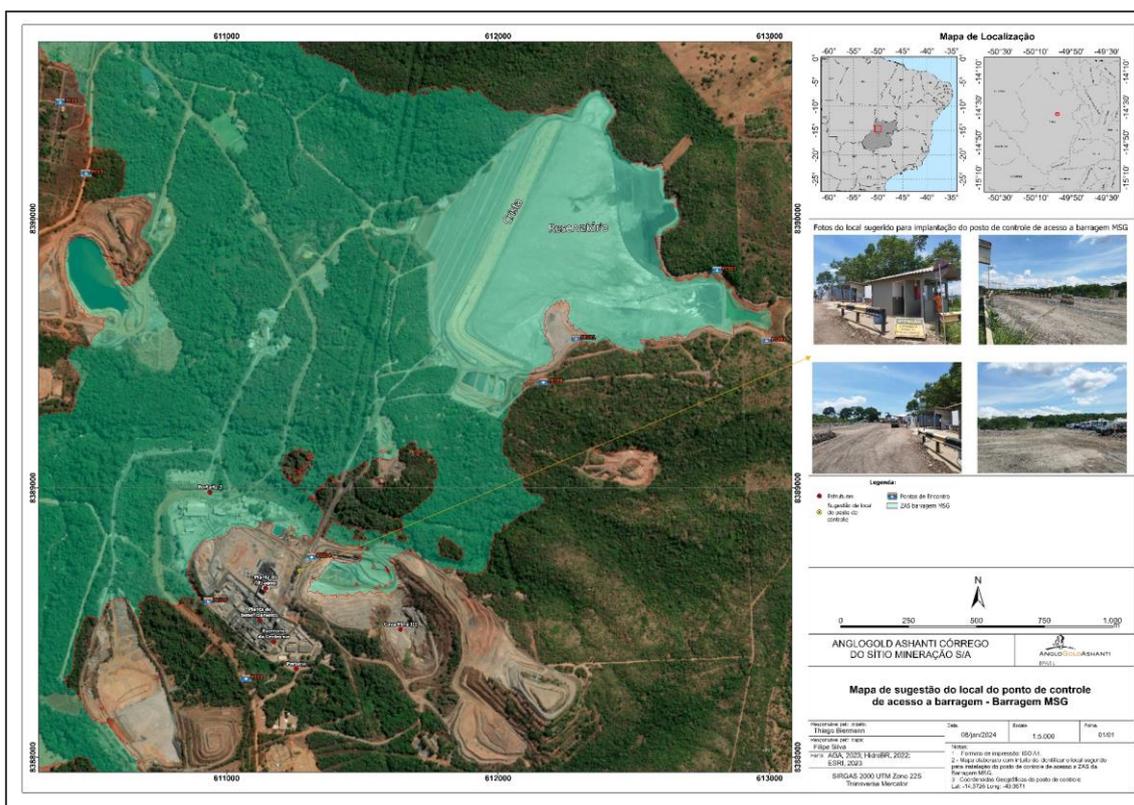

5. DETECÇÃO, AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE ALERTA E/OU DE EMERGÊNCIA EM NÍVEIS 1, 2 E/OU 3.

A gestão de segurança da Barragem MSG, tendo em vista a manutenção de sua estabilidade física, consiste no estabelecimento de rotinas sistemáticas de **DETECÇÃO, AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, NOTIFICAÇÃO** e **MITIGAÇÃO** de situações anômalas.

O processo de **DETECÇÃO** de anomalias ocorre a partir da realização de inspeções visuais e leitura da instrumentação geotécnica. Um evento anômalo identificado em campo deverá ser **AVALIADO** e, em se tratando de uma situação de emergência, **CLASSIFICADO** quanto ao seu **NÍVEL DE EMERGÊNCIA**, entendido como o seu potencial de comprometimento da estabilidade física da barragem.

A etapa de **NOTIFICAÇÃO** da situação de emergência abrange a comunicação do fato aos agentes internos e externos envolvidos, em função da gravidade.

O processo de **MITIGAÇÃO**, por sua vez, relaciona-se à capacidade de resposta frente às situações anômalas identificadas, sendo consolidado através da execução de PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS, com base no preconizado pelo Manual de Operação da estrutura, ou CORRETIVOS, orientados por este PAEBM.

De um modo geral, o importante é que cada anomalia detectada na estrutura seja rigorosamente avaliada, permitindo a adoção de ações adequadas, em comprometimento à garantia de segurança da barragem.

Dependendo do grau de risco avaliado, certas medidas de controle para o restabelecimento das condições de segurança da barragem deverão ser tomadas pelos responsáveis pelo monitoramento e controle. Uma vez avaliado o grau de risco, o Fluxo de Comunicação específico para o grau de risco, apresentado no **Anexo B - Fluxogramas de Notificação** deverá ser acionado. Ressalta-se que os Fluxogramas de Notificação serão entregues junto ao PAEBM, em formato PDF.

Para graus de risco maiores haverá a necessidade da intervenção dos consultores internos e/ou externos que serão acionados para a solução de eventuais problemas.

As etapas que compõem a gestão de segurança da Barragem de Rejeitos de MSG encontram-se abordadas individualmente nas seções a seguir. A forma de apresentação das atividades foi selecionada com base no sequenciamento das etapas que envolvem a identificação de anomalias em barragens de mineração.

5.1 DETECÇÃO

A DETECÇÃO de uma anomalia parte de um processo de observação da barragem e de seus componentes. Procedimentos de gestão bem elaborados se tornam inutilizáveis caso o processo de detecção seja realizado de forma ineficiente.

O primeiro passo para o sucesso da atividade de detecção de uma anomalia consiste na garantia de que os profissionais diretamente responsáveis pela gestão da barragem estejam familiarizados com todos os elementos que a compõem.

A atividade de detecção de uma anomalia é comumente realizada durante a execução do monitoramento geotécnico, por meio das **INSPEÇÕES VISUAIS** e **LEITURA DA INSTRUMENTAÇÃO**. Uma vez identificada a não conformidade, deverão ser avaliadas suas

características, causas e o seu nível de gravidade, a fim de determinar as ações de **NOTIFICAÇÃO** e **MITIGAÇÃO** a serem adotadas.

5.1.1 Inspeções Visuais

Para possibilitar a identificação antecipada de deteriorações que possam pôr em risco a segurança da barragem, a estrutura deve ser continuamente monitorada por meio de inspeções visuais. Essas inspeções, definidas pela Resolução nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, deliberada pela ANM, são denominadas “Inspeções de Segurança Regular (ISR)”, devendo obrigatoriamente ser realizadas com frequência mínima quinzenal.

As inspeções de segurança regulares são de responsabilidade do empreendedor, visam identificar e avaliar eventuais anomalias que afetem potencialmente as condições de segurança e de operação da barragem, bem como seu estado de conservação. Elas devem ser executadas por pessoas qualificadas e treinadas para identificar não conformidades que possam afetar, potencialmente ou de imediato, a segurança da barragem. Os registros são realizados em Ficha de Inspeção Regular (FIR), devendo conter, minimamente, o quadro de estado de conservação referente à Categoria de Risco (**Anexo O - Quadro de classificação quanto à categoria de risco – Estado de Conservação**).

Em caso de identificação de alguma anomalia, essa deve ser registrada na Ficha de Inspeção, e, sua constatação, informada ao Gerente de Barragem e Pilhas e/ou Engenheiro Geotécnico. O Gerente de Barragem e Pilhas e Engenheiro Geotécnico são os profissionais responsáveis por avaliar a anomalia, determinar sua severidade e elaborar o plano com as ações necessárias para a sua correção.

Em consonância com o art. 27 da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, em caso de detecção de anomalias com pontuação 10 (dez) em qualquer coluna do Quadro 3- Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 – Estado de Conservação), do Anexo IV, deverão ser realizadas as Inspeções de Segurança Especial (ISE), atividade sob a responsabilidade do empreendedor que visa avaliar as condições de segurança da barragem em situações específicas, devendo ser realizada por equipe multidisciplinar de especialistas nas fases de construção, operação e desativação. A realização das ISE deverá ocorrer também, a pedido da agência reguladora ou sempre que o empreendedor julgar necessário, tendo em vista a ocorrência de eventos excepcionais que possam significar impactos nas condições de estabilidade.

As inspeções especiais devem ser preenchidas em Fichas de Inspeção Especial - FIE: documento elaborado pelo empreendedor com o objetivo de registrar as condições da barragem verificadas durante as inspeções de campo, após a identificação de anomalia com pontuação 10 em qualquer coluna do Quadro 3 - Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 - Estado de Conservação), do Anexo IV, devendo conter, minimamente, o expresso no Anexo III – Modelo de Ficha de Inspeção Especial de Barragem definida pela Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023.

Por fim, em qualquer situação que comprometa a condição de segurança da estrutura.

5.1.2 Monitoramento por Instrumentação

O monitoramento da barragem por meio da instrumentação é um mecanismo que permite antever comportamentos anômalos da estrutura. O principal objetivo da instrumentação consiste em gerar informações sobre o comportamento da barragem, contribuindo para o entendimento do seu desempenho e para a manutenção da sua segurança. A instrumentação possibilita um diagnóstico antecipado de algumas anomalias que só seriam identificadas visualmente quando o problema já estivesse em um estágio avançado, configurando um cenário com menor tempo para reparo.

As leituras da instrumentação devem ser realizadas pelo menos quinzenalmente, conforme estabelecido no Manual de Operação elaborado pela AngloGold Ashanti, 2022. Além disso, como exposto, as leituras devem ser executadas por profissional qualificado e possuir sistema de monitoramento automatizado de instrumentação com acompanhamento em tempo real e período integral, seguindo os critérios definidos pelo projetista.

Cabe ao gerente de geotecnia, engenheiro responsável e ao Engenheiro de Registros (EdR) avaliar o comportamento geral da estrutura, correlacionando os dados obtidos no monitoramento com os limites normais, de atenção, alerta e emergência apresentados na Carta de Risco (documento no qual devem constar os níveis de segurança de cada instrumento, utilizados para a interpretação das leituras obtidas).

Detalhes sobre o tema será tratado no item 15 deste PAEBM “**Descrição do sistema de monitoramento utilizado na Barragem de Mineração**”.

5.2 AVALIAÇÃO

Uma situação anômala³ identificada na Barragem MSG deverá ser avaliada quanto aos seguintes aspectos:

- i. *A situação requer mitigação imediata?*
- ii. *A mitigação da anomalia é simples ou complexa?*
- iii. *Trata-se de anomalia classificada com pontuação de 10 (dez) pontos em qualquer coluna do Quadro 3 - Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 - Estado de Conservação), do Anexo IV da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023.*
- iv. *As causas que levaram ao aparecimento da anomalia são conhecidas?*
- v. *Há necessidade de projeto de consultoria especializada?*

A avaliação da anomalia a partir de tais questionamentos visa caracterizar o tipo de situação identificada e de mitigação a ser adotada.

As anomalias na Barragem de Rejeitos de MSG poderão ser enquadradas, a partir da avaliação acima, como uma **SITUAÇÃO DE ALERTA**, **SITUAÇÃO ADVERSA** ou uma **SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA**.

Por **SITUAÇÃO DE ALERTA**, de acordo com a Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, art. 40, inciso I, considera-se:

- a) for detectada anomalia com pontuação 6 (seis) na mesma coluna do Quadro 3 - Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 - Estado de Conservação) do Anexo IV da Resolução nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, em 2 (dois) EIR seguidos; ou
- b) for detectada anomalia que não implique em risco imediato à segurança, mas que deve ser controlada e monitorada; ou

³ A Resolução 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, estabelece como anomalia, "qualquer deficiência, irregularidade, anormalidade ou mau funcionamento que possa vir a afetar a segurança da barragem".

- c) a DCO não for enviada anualmente à ANM, via SIGBM, entre 1º e 30 de junho; ou
- d) a DCO for enviada concluindo pela não conformidade e operacionalidade do PAEBM da barragem; ou
- e) a barragem for classificada como risco inaceitável no PGRBM; ou
- f) a critério da ANM.

Por **SITUAÇÕES ADVERSAS** são caracterizadas as anomalias que exigem medidas de mitigação simples, não afetando, de maneira imediata ao seu aparecimento, a estabilidade física da estrutura. As causas responsáveis pelo surgimento de anomalias dessa natureza são facilmente identificadas. Nesses casos, para implantação das medidas de mitigação, é exigida a adoção de procedimentos ditos **PREVENTIVOS**.

Por **SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA**, de acordo com o art. 40, inciso II, da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, considera-se quando:

I – Inicia-se uma Inspeção de Segurança Especial (ISE) da barragem de mineração, isto é:

- **Sempre que detectadas anomalias com pontuação 10 (dez) em qualquer coluna do Quadro 3 - Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 - Estado de Conservação), do Anexo IV da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023; ou**
- **Em qualquer tempo, quando exigidas pela ANM, bem como, independentemente de solicitação formal pela agência, após a ocorrência de eventos excepcionais que possam significar impactos nas condições de estabilidade. Ou**

II – Em qualquer outra situação com potencial comprometimento de segurança da estrutura; ou

III - Em qualquer dos casos elencados no inciso II do art. 41 da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, isto é:

Art. 41, inciso II, da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023:

- a) quando a barragem de mineração estiver com Categoria de Risco Alta; ou

- b) quando for detectada anomalia com pontuação 6 (seis) na mesma coluna do Quadro 3 - Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 - Estado de Conservação) do Anexo IV em 4 (quatro) EIR seguidos; ou
- c) quando for detectada anomalia com pontuação 10 (dez) no EIR; ou
- d) qualquer situação elencada no § 1º do art. 5º desta Resolução; ou
- e) quando o Fator de Segurança drenado estiver entre $1,30 \leq FS < 1,50$ ou Fator de Segurança não drenado de pico estiver entre $1,20 \leq FS < 1,30$ ou quando o Fator de Segurança não drenado de pico estiver entre $1,20 \leq FS < 1,50$ para os casos elencados no inciso I, § 5º, do art. 54 desta Resolução; ou
- f) para qualquer outra situação com potencial comprometimento de segurança da estrutura. Ou
- g) A critério da ANM.

A mitigação de situações de emergência nem sempre é possível, em razão do comprometimento causado à segurança da barragem. Quando a implantação de medidas de mitigação ainda se faz viável, é exigida, nesses casos, a adoção de procedimentos ditos **CORRETIVOS**.

As situações de emergência identificadas na Barragem de Rejeitos MSG deverão ser enquadradas segundo **NÍVEIS DE EMERGÊNCIA** por ela apresentados. A partir desse enquadramento, define-se o Fluxograma de Notificação a ser adotado para o controle/mitigação da anomalia.

Um modelo de Formulário de Registro de Situações de Emergência encontra-se apresentado no **Anexo N - Modelos de formulários e mensagens**, deste PAEBM.

5.3 CLASSIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE ALERTA E/OU EMERGÊNCIA EM NÍVEIS 1, 2 E/OU 3 DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANM Nº 95/2022 E RESOLUÇÃO ANM Nº 130/2023

As **SITUAÇÕES DE ALERTA E EMERGÊNCIA** na Barragem MSG deverão ser classificadas sob a forma de **NÍVEL DE ALERTA e NÍVEIS DE EMERGÊNCIA** que variam entre **NÍVEL 1, NÍVEL 2 e NÍVEL 3**, em decorrência da extensão e magnitude da situação identificada. As ações de NOTIFICAÇÃO (quais os agentes a serem acionados) serão adotadas de acordo com tais

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594 Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001 Página 40 / 187

níveis. Os critérios para o **enquadramento** das **SITUAÇÕES DE ALERTA E EMERGÊNCIA** na barragem encontram-se indicados no Quadro 5-1.

Quadro 5-1: Níveis de Alerta ou Emergência para o enquadramento das emergências na Barragem de Rejeitos de MSG

<p>NÍVEL DE ALERTA</p> <p>Situação de Alerta sem risco imediato à segurança, mas que deve ser controlada e monitorada</p>	<p>a) For detectada anomalia com pontuação 6 (seis) na mesma coluna do Quadro 3 - Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 - Estado de Conservação) do Anexo IV em 2 (dois) EIR seguidos; ou</p> <p>b) For detectada anomalia que não implique em risco imediato à segurança, mas que deve ser controlada e monitorada; ou</p> <p>c) a DCO não for enviada, conforme os prazos previstos no inciso II do Art. 45 da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023⁴; ou</p> <p>d) a DCO for enviada concluindo pela não conformidade e operacionalidade do PAEBM da barragem; ou</p> <p>e) a barragem for classificada como risco inaceitável no PGRBM; ou</p> <p>f) a critério da ANM.</p>
<p>NÍVEL 1 (NE-1)</p> <p>Situação de Emergência ainda controlável pelo empreendedor</p>	<p>a) Quando a barragem de mineração estiver com Categoria de Risco Alta⁵; ou</p> <p>b) Quando for detectada anomalia com pontuação 6 (seis) na mesma coluna do Quadro 3 - Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 - Estado de Conservação) do Anexo IV em 4 (quatro) EIR seguidos; ou</p> <p>c) Quando for detectada anomalia com pontuação 10 (dez) no EIR; ou</p> <p>d) Qualquer situação elencada no §1º do Art. 5º da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023; ou</p> <p>e) Quando o Fator de Segurança drenado estiver entre $1,30 \leq FS < 1,50$ ou Fator de Segurança não drenado de pico estiver entre $1,20 \leq FS < 1,30$ ou</p>

⁴ A Avaliação de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM deve ser realizada observando a prescrição de emitir, anualmente, a Declaração de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM - DCO e enviá-la à ANM, via SIGBM, **entre 1º e 30 de junho**.

⁵ Segundo o art. 5º, § 1º da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, “§ 1º A barragem de mineração será automaticamente enquadrada como CRI alta, quando: **I** - detectadas anomalias com pontuação 10 em qualquer coluna do Quadro 3 - Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 - Estado de Conservação), do Anexo IV; ou **II** - a DCE não for enviada, conforme os prazos previstos no inciso III do art. 19 desta Resolução; ou **III** - a DCE for enviada concluindo pela não estabilidade da barragem; ou **IV** - os Fatores de Segurança mínimos estabelecidos no art. 23 desta Resolução não sejam atingidos a qualquer tempo; ou **V** - seja classificada como em Nível de Emergência 1, 2 ou 3; ou **VI** - o sistema extravasor não estiver dimensionado de acordo com o Tempo de Retorno estabelecido no art. 24 desta Resolução; ou **VII** - a estrutura não possuir borda livre, conforme projeto”.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA Revisão:
PN-0594 19A

Nº CONTRATADA Página
HP2024-MSG-RT-001 41 / 187

	quando o Fator de Segurança não drenado de pico estiver entre $1,20 \leq FS < 1,50$ para os casos elencados no inciso I, § 5º, do Art. 54 da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023; ou f) Para qualquer outra situação com potencial comprometimento de segurança da estrutura.
<p>NÍVEL 2 (NE-2)</p> <p>Situação de Emergência do Nível 1 não extinta ou não controlada</p>	<p>a) Quando o resultado das ações adotadas na anomalia referida no inciso I do art. 41 da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, for classificado como "não controlado", de acordo com a definição do § 1º do Art. 31 da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023; ou</p> <p>b) quando o Fator de Segurança drenado estiver entre $1,10 \leq FS < 1,30$ ou Fator de Segurança não drenado de pico estiver entre $1,00 \leq FS < 1,20$.</p>
<p>NÍVEL 3 (NE-3)</p> <p>Situação de Emergência fora de controle pelo empreendedor</p>	<p>a) A ruptura é inevitável ou está ocorrendo; ou</p> <p>b) Quando o Fator de Segurança drenado estiver abaixo de 1,10 ou Fator de Segurança não drenado de pico estiver abaixo de 1,00.</p>

Quadro 5-2: Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (resíduos e rejeitos)



Agência Nacional de Mineração

QUADRO 3 - MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CATEGORIA DE RISCO (RESÍDUOS E REJEITOS)				
1.2 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO - EC				
Confiabilidade das Estruturas Extravasoras (k)	Percolação (l)	Deformações e Recalques (m)	Deterioração dos Taludes / Paramentos (n)	Drenagem Superficial (o)
Estruturas civis bem mantidas e em operação normal /barragem sem necessidade de estruturas extravasoras (0)	Percolação totalmente controlada pelo sistema de drenagem (0)	Não existem deformações e recalques com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (0)	Não existe deterioração de taludes e paramentos (0)	Drenagem superficial existente e operante (0)
Estruturas com problemas identificados e medidas corretivas em implantação (3)	Umidade ou surgência nas áreas de jusante, paramentos, taludes e ombreiras estáveis e monitorados (3)	Existência de trincas e abatimentos com medidas corretivas em implantação (2)	Falhas na proteção dos taludes e paramentos, presença de vegetação arbustiva (2)	Existência de trincas e/ou assoreamento e/ou abatimentos com medidas corretivas em implantação (2)
Estruturas com problemas identificados e sem implantação das medidas corretivas necessárias, sem restrição operacional e extravasor com capacidade plena (6)	Umidade ou surgência nas áreas de jusante, paramentos, taludes ou ombreiras sem implantação das medidas corretivas necessárias (6)	Existência de trincas e abatimentos sem implantação das medidas corretivas necessárias (6)	Erosões superficiais, ferragem exposta, presença de vegetação arbórea, sem implantação das medidas corretivas necessárias. (6)	Existência de trincas e/ou assoreamento e/ou abatimentos sem medidas corretivas em implantação (4)
Estruturas com problemas identificados, com redução de capacidade vertente e sem medidas corretivas (10)	Surgência nas áreas de jusante com carreamento de material ou com vazão crescente ou infiltração do material contido, com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (10)	Existência de trincas, abatimentos ou escorregamentos, com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (10)	Depressões acentuadas nos taludes, escorregamentos, sulcos profundos de erosão, com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (10)	Drenagem superficial inexistente (5)

EC = $\sum (k \text{ até } o)$

5.4 CLASSIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE ALERTA E/OU EMERGÊNCIA EM NÍVEIS 1, 2 E/OU 3 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2020 - SEMAD/GO (SEÇÃO II)

De acordo com a classificação dos Níveis de Emergência propostos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do estado de Goiás as **SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA** devem ser categorizadas sob a forma de **NÍVEIS DE EMERGÊNCIA** que variam entre **NÍVEL 0**, **NÍVEL 1**, **NÍVEL 2** e **NÍVEL 3**, em razão da magnitude da situação identificada e das respostas adequadas a cada situação.

Quadro 5-3: Níveis de Resposta para Situações de Emergência de acordo com a Instrução Normativa Nº 01/2020-SEMAD (GO)

Nível de Resposta 0	Quando a situação encontrada ou a ação de eventos externos à barragem não compromete a sua segurança, mas deve ser controlada e monitorada ao longo do tempo.
Nível de Resposta 1	Quando a situação encontrada ou a ação de eventos externos à barragem não compromete a sua segurança no curto prazo, mas deve ser controlada e monitorada ao longo do tempo.
Nível de Resposta 2	Quando a situação encontrada ou a ação de eventos externos à barragem represente ameaça à barragem no curto prazo, devendo ser tomadas providências para a eliminação do problema.
Nível de Resposta 3	Quando a situação encontrada ou a ação de eventos externos à barragem represente alta probabilidade de ruptura, devendo ser tomadas medidas para prevenção e redução dos danos decorrentes do colapso da barragem.

Quando comparada a normativa federal, a classificação proposta pela SEMAD/GO difere em termos da proposição do “Nível de Resposta 0 (verde)”, o qual poderia ser equiparado ao “Nível de Alerta”, segundo o estabelecido pela Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, tendo em vista que ambas se referem a anomalias que não impliquem em risco à segurança da estrutura, mas que devem ser controladas e monitoradas. Com relação aos demais níveis, **em termos das respostas operacionais, pode-se considerar as normas como compatíveis**, sendo a Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023,

mais detalhada em termos dos critérios para a identificação de uma Situação de Emergência e das repostas imediatamente decorrentes da instauração de cada Nível de Emergência.

6. AÇÕES ESPERADAS PARA SITUAÇÃO DE ALERTA E/OU EMERGÊNCIA EM NÍVEIS 1, 2 E/OU 3

As ações esperadas para situação de alerta ou para cada nível de emergência envolvem a adoção de medidas de CONTROLE e NOTIFICAÇÃO próprias para o Nível de Alerta ou Níveis de Emergência, conforme indicado a seguir:

Quadro 6-1: Ações esperadas para Nível Alerta

NÍVEL DE ALERTA		AÇÕES ESPERADAS PARA O NÍVEL DE ALERTA	QUEM
<p>NÍVEL DE ALERTA</p> <p>ESTADO DE ALERTA</p> <p>Situação de Alerta sem risco imediato à segurança, mas que deve ser controlada e monitorada.</p>	<p>Situação de Alerta:</p> <p>a) for detectada anomalia com pontuação 6 (seis) na mesma coluna do Quadro 3 - Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 - Estado de Conservação) do Anexo IV da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, em 2 (dois) EIR seguidos; ou</p> <p>b) for detectada anomalia que não implique em risco imediato à segurança, mas que deve ser controlada e monitorada; ou</p> <p>c) a DCO não for enviada anualmente à ANM, via SIGBM, entre 1º e 30 de junho; ou</p> <p>d) a DCO for enviada concluindo pela não conformidade e operacionalidade do PAEBM da barragem; ou</p> <p>e) a barragem for classificada como risco inaceitável no PGRBM; ou</p> <p>f) a critério da ANM.</p> <p>Condições de operação normal da estrutura, com inspeções e monitoramento em condições normais de operação que não geram anomalias caracterizadas como nível de emergência 1.</p>	<p>Situação de operação das barragens dentro das condições operacionais especificadas;</p> <p>Avaliar, definir e orientar ações de manutenção;</p> <p>Leituras da instrumentação dos maciços dentro do esperado.</p> <p>Ações de Notificação: Fluxograma de Notificação para o NÍVEL DE ALERTA inserido no ANEXO B – Fluxogramas de Notificação (entregue junto ao PAEBM, em formato PDF).</p>	<p>Equipe de Geotecnia Operacional (Geotecnia, Operação e Manutenção, do PAEBM)</p>
		<p>Conforme Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM Nº 130/2023, Artigo 40 - Item "e", barragem classificada como risco inaceitável no PGRBM, empreendedor deverá imediatamente, sob pena de embargo ou suspensão de atividade da barragem de mineração, interromper o lançamento de efluentes e (ou) rejeitos no reservatório, e manter os serviços de monitoramento, manutenção e conservação da estrutura de contenção de rejeitos e sedimentos, até que seja reclassificada para o nível ALARP ou aceitável.</p>	<p>Empreendedor</p>

Quadro 6-2: Ações esperadas para Nível 1 de Emergência.

NÍVEIS DE SEGURANÇA E RISCO DE RUPTURA		AÇÕES ESPERADAS PARA CADA NÍVEL DE EMERGÊNCIA	QUEM
<p>NÍVEL 1 (NE-1) ESTADO DE PRONTIDÃO</p> <p>Segurança da estrutura afetada em menor grau, de maneira remediável e factível de ser controlada internamente pelo empreendedor.</p>	<p>a) Quando a barragem de mineração estiver com Categoria de Risco Alta; ou</p> <p>b) Quando for detectada anomalia com pontuação 6 (seis) na mesma coluna do Quadro 3 - Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 - Estado de Conservação) do Anexo IV em 4 (quatro) EIR seguidos; ou</p> <p>c) Quando for detectada anomalia com pontuação 10 (dez) no EIR; ou</p> <p>d) Qualquer situação elencada no §1º do Art. 5º da Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023; ou</p> <p>e) Quando o Fator de Segurança drenado estiver entre $1,30 \leq FS < 1,50$ ou Fator de Segurança não drenado de pico estiver entre $1,20 \leq FS < 1,30$ ou quando o Fator de Segurança não drenado de pico estiver entre $1,20 \leq FS < 1,50$ para os casos elencados no inciso I, § 5º, do Art. 54 da Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023; ou</p> <p>f) Para qualquer outra situação com potencial comprometimento de segurança da estrutura.</p>	<p>Monitorar estrutura através do acompanhamento da leitura dos instrumentos automatizados e acompanhamento das câmeras de vídeo.</p>	<p>CMG</p>
		<p>Avaliar e classificar o nível de emergência.</p>	<p>Geotecnia Operacional (Geotecnia, Operação e Manutenção, do PAEBM)</p>
		<p>Iniciar Fluxo de Notificação NE-1</p> <p>Garantir o alerta por meio de mensagem de carro de som às comunidades localizadas na ZAS, após alinhamento com a Defesa Civil.</p>	<p>Coordenador do PAEBM</p>
		<p>Realizar Inspeção Especial Diária, I) em caso de identificação de anomalias com pontuação 10 (dez) no EIR, ou, II) quando for detectada anomalia com pontuação 6 (seis) na mesma coluna do Quadro 3 - Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 - Estado de Conservação) do Anexo IV em 4 (quatro) EIR seguidos e Preencher Extrato no SIGBM.</p>	<p>Geotecnia Operacional (Geotecnia, Operação e Manutenção, do PAEBM)</p>
	<p>Detecção de anomalias que resulte na pontuação de 10 pontos do quadro de Estado de Conservação (Quadro 3 do anexo IV da Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023) no Extrato de Inspeção Regular</p> <p>Detecção de anomalia que resulte em pontuação 6 (seis) na mesma coluna do quadro de Estado de Conservação (Quadro 3 do anexo IV da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023) em 4 (quatro) Extrato de Inspeção Regular seguidos.</p>	<p>Implementar e monitorar medidas corretivas</p>	<p>Geotecnia Operacional (Geotecnia, Operação e Manutenção, do PAEBM) e Engenheiro de Registros</p>
	<p>INSTABILIZAÇÃO:</p> <p>No caso de uma das seções transversais monitoradas por instrumentos (PZ's ou INA's), se todos os instrumentos instalados em cotas distintas atingirem o nível de atenção ($1,30 \leq FS < 1,50$) – Para condição drenada.</p>		

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594
Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001
Página 45 / 187

NÍVEIS DE SEGURANÇA E RISCO DE RUPTURA	AÇÕES ESPERADAS PARA CADA NÍVEL DE EMERGÊNCIA	QUEM
<p>ESTUDO DE ESTABILIDADE No caso da análise de estabilidade periódica feita por consultoria especializada apresentar fator de segurança em qualquer que seja a seção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para condição drenada: $(1,30 \leq FS < 1,50)$ - Para condição não drenada para resistência de pico: $(1,20 \leq FS < 1,30)$ <p>GALGAMENTO Estruturas extravasores com problemas identificados ou com redução de capacidade vertente; Elevação do nível de água do reservatório acima do NA Máximo Operacional (El. 464,00 m)</p> <p>EROSÃO INTERNA/ PIPING Surgência nas áreas a jusante com carreamento de material ou vazão crescente ou infiltração do material contido, com potencial de comprometimento da segurança da estrutura.</p>		

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594 Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001 Página 46 / 187

Quadro 6-3: Ações esperadas para Nível 2 de Emergência.

NÍVEIS DE SEGURANÇA E RISCO DE RUPTURA		AÇÕES ESPERADAS PARA CADA NÍVEL DE EMERGÊNCIA	QUEM
<p>NÍVEL 2 (NE-2) ESTADO DE ALERTA</p> <p>Situação de Emergência do Nível 1 não extinta ou não controlada afetando a segurança estrutural da barragem. Considera-se que a situação ainda é passível de mitigação e pode ser controlada pelo empreendedor.</p>	<p>a) Quando o resultado das ações adotadas na anomalia referida no inciso I do art. 41 da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, for classificado como "não controlado", de acordo com a definição do § 1º do Art. 31 da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023; ou</p> <p>b) quando o Fator de Segurança drenado estiver entre $1,10 \leq FS < 1,30$ ou Fator de Segurança não drenado de pico estiver entre $1,00 \leq FS < 1,20$.</p>	<p>Monitorar estrutura através do acompanhamento da leitura dos instrumentos automatizados e acompanhamento das câmeras de vídeo.</p>	CMG
	<p>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</p> <p>Quando o resultado das ações adotadas na anomalia for classificado como "não controlado", de acordo com a definição do § 1º do art. 31 da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, ou seja, anomalia não foi controlada e tampouco extinta, necessitando de novas ISE e de novas intervenções a fim de eliminá-la.</p>	<p>Avaliar e classificar o nível de emergência.</p>	Geotecnia Operacional (Geotecnia, Operação e Manutenção, do PAEBM)
	<p>INSTABILIZAÇÃO:</p> <p>No caso de uma das seções transversais monitoradas por instrumentos (PZ's ou INA's) se todos os instrumentos instalados em cotas distintas atingirem o nível de atenção ($1,10 \leq FS < 1,30$) – Para condição drenada.</p>	<p>Iniciar Fluxo de Notificação NE-2</p>	Coordenador do PAEBM
	<p>ESTUDO DE ESTABILIDADE</p> <p>No caso de análise de estabilidade periódica feita por consultoria especializada apresentar fator de segurança em qualquer que seja a seção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para a condição drenada: ($1,10 \leq FS < 1,30$) - Para condição não drenada para resistência de pico: ($1,00 \leq FS < 1,20$) 	<p>Realizar Inspeção Especial Diária e Preencher Extrato no SIGBM.</p>	Geotecnia Operacional (Geotecnia, Operação e Manutenção, do PAEBM)
	<p>GALGAMENTO</p> <p>Elevação do nível de água do reservatório atingir o NA Máximo Maximorum (El. 464,64 m), sem ocorrência do galgamento, com obstrução do sistema extravasor que comprometa o volume de amortecimento da estrutura.</p>	<p>Implementar e monitorar medidas corretivas</p>	Geotecnia Operacional (Geotecnia, Operação e Manutenção, do PAEBM) e Engenheiro de Registros
	<p>EROSÃO INTERNA/ PIPING</p> <p>Percolação não controlada do maciço com carreamento visível de sólidos e aumento de vazão, de modo a comprometer a segurança da estrutura caso a tratativa não seja reversível ou não atendida conforme recomendações de</p>	<p>Garantir a comunicação dos órgãos a serem envolvidos nas ações de resposta.</p>	Coordenador do PAEBM

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594
Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001
Página 47 / 187

NÍVEIS DE SEGURANÇA E RISCO DE RUPTURA		AÇÕES ESPERADAS PARA CADA NÍVEL DE EMERGÊNCIA	QUEM
	consultorias especializadas. Processo de <i>piping</i> em andamento.	Iniciar a mobilização de recursos e equipes de resposta.	
		Acionar os representantes da Prefeitura de Crixás e demais órgãos públicos e entidades locais	Comunicação , Comunidade s e Relações Institucionais
		Iniciar evacuação preventiva da ZAS, após alinhamento com a Defesa Civil	Defesas Cíveis (Municipal e Estadual), Empreended or, Coordenador do PAEBM e
		Acolher as pessoas nos pontos de encontros	Equipe interna da AngloGold Ashanti
		Conduzir pessoas dos Centros de Triagem para os hotéis/pousadas	Comunicação , Comunidade s e Relações Institucionais

Quadro 6-4: Ações esperadas para Nível 3 de Emergência

NÍVEIS DE SEGURANÇA E RISCO DE RUPTURA		AÇÕES ESPERADAS PARA CADA NÍVEL DE EMERGÊNCIA	QUEM
NÍVEL 3 (NE-3) ESTADO DE EMERGÊNCIA Situação de Emergência fora de	a) A ruptura é inevitável ou está ocorrendo; ou b) Quando o Fator de Segurança drenado estiver abaixo de 1,10 ou Fator de Segurança não drenado de pico estiver abaixo de 1,00. ESTADO DE CONSERVAÇÃO	Acionamento do alerta/alarme para evacuação pelo centro de monitoramento geotécnico Comunicar ao coordenador do PAEBM	CMG

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA Revisão:
PN-0594 19A

Nº CONTRATADA Página
HP2024-MSG-RT-001 48 / 187

NÍVEIS DE SEGURANÇA E RISCO DE RUPTURA	AÇÕES ESPERADAS PARA CADA NÍVEL DE EMERGÊNCIA	QUEM
<p>controle pelo empreendedor</p> <p>Situação encontra-se fora do controle do empreendedor e está afetando a segurança estrutural da barragem de maneira severa e irreversível. Um acidente é inevitável ou a estrutura já se encontra em colapso.</p> <p>INSTABILIZAÇÃO No caso de uma das seções transversais monitoradas por instrumentos (PZ's OU INA's), se todos os instrumentos instalados em cotas distintas atingirem o nível de atenção (FS,1,10) – Para condição drenada.</p> <p>ESTUDO DE ESTABILIDADE No caso da análise de estabilidade periódica feita por consultoria especializada apresentar fator de segurança em qualquer que seja a seção: - Para condição drenada: (FS,1,10) - Para condição extrema da rede de fluxo, N.A máximo do reservatório: (FS ≤ 1,00) - Para condição Pseudo Estática em estudo técnico de magnitude máxima provável de sismo para a região de localização da barragem com tempo de recorrência superior a 100 anos: (FS,1,00) - Para condição não drenada para resistência de pico: (FS ≤ 1,00)</p> <p>GALGAMENTO Elevação do nível de água do reservatório com borda livre inferior a 1 metro (El. 465,00 m) e/ou inoperação do sistema extravasor com redução significativa da capacidade vertente.</p> <p>EROSÃO INTERNA/ PIPING Percolação não controlada do maciço com carreamento de grande volume de sólido e aumento acelerado de vazão, levando a desestabilização do maciço.</p>	<p>Iniciar Fluxo de Notificação para NE-3. Garantir a notificação às Defesas Civis, prefeituras envolvidas, órgãos ambientais competentes, ANM e demais órgãos citados no PAEBM Acompanhar e coordenar o andamento das ações estabelecidas Executar ações descritas no PAEBM Permanecer à disposição das Defesas Civis</p> <p>Acolher as pessoas nos pontos de encontros</p> <p>Conduzir pessoas dos centros de triagem para os hotéis/pousadas</p> <p>Realizar sobrevoo para reconhecimento e identificação de possíveis pessoas ilhadas e vítimas Realizar retirada de pessoas ilhadas Coordenar salvamento e apoio aos feridos</p> <p>Coordenar isolamento da área de risco</p> <p>Coordenar cadastro de pessoas afetadas</p>	<p>Coordenador do PAEBM</p> <p>Defesa Civil Municipal em conjunto e com apoio da equipe interna da AngloGold Ashanti</p> <p>Comunicação, Comunidades e Relações Institucionais</p> <p>CBMGO PMGO Secretaria de Saúde Municipal e Estadual Em conjunto e com apoio da equipe interna da AngloGold Ashanti</p> <p>Polícia Militar Rodoviária Prefeitura de Crixás Equipe de Segurança Patrimonial</p> <p>Secretaria de Assistência Social Comunicação, Comunidades e Relações Institucionais Em conjunto e com apoio da equipe</p>

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594
Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001
Página 49 / 187

NÍVEIS DE SEGURANÇA E RISCO DE RUPTURA		AÇÕES ESPERADAS PARA CADA NÍVEL DE EMERGÊNCIA	QUEM
	LIQUEFAÇÃO⁶ Perda da resistência e rigidez do solo, devido ao aumento súbito das poropressões. Volume e pressão da água aumentada por algum motivo, com o solo tendendo a se liquefazer. A ruptura é iminente ou está ocorrendo.		interna da AngloGold Ashanti
		Refazer acesso ao município	Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conjunto e com apoio da equipe interna da AngloGold Ashanti
		Restabelecer fornecimento de água e energia aos moradores	SANEAGO Equatorial-GO Equipe de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente Em conjunto e com apoio da equipe interna da AngloGold Ashanti

7. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS

7.1 PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS

As atividades de manutenção **PREVENTIVA** visam sanar as anomalias avaliadas como **SITUAÇÕES ADVERSAS** e prevenir a deterioração dos componentes da barragem. As situações adversas trata-se de não conformidades menos graves, que tendem a ser mais frequentemente identificadas, em função das características da estrutura e seus componentes. As ações preventivas objetivam precaver a possibilidade de evolução das situações adversas para situações de emergência e das consequências associadas a essas últimas.

Dentre as principais ações preventivas, devem ser consideradas as seguintes:

⁶ O modo de falha liquefação foi considerado apenas para o NE-3 devido as características da estrutura.

Quadro 7-1: Principais Ações Preventivas

PRINCIPAIS AÇÕES PREVENTIVAS	FREQUÊNCIA DA AÇÃO
Inspeção Regular	Quinzenal
Monitoramento Geotécnico automatizado de instrumentação, adequado à complexidade da estrutura	Acompanhamento em tempo real e período integral
Avaliações periódicas independentes	Após a ocorrência de eventos excepcionais que possam significar impactos nas condições de estabilidade
Manutenção	Rotineira
Recomposição de erosões superficiais	Rotineira
Limpeza das canaletas de drenagem	Rotineira
Manutenção da proteção vegetal	Rotineira
Remoção de animais e ou insetos no paramento de jusante	Rotineira
Manutenção das cercas e portões de acesso	Rotineira
Remoção de obstruções na boca de entrada do Vertedouro	Rotineira
Manutenção da saída da drenagem interna	Rotineira
Manutenção de acessos	Rotineira
Recuperação de trincas	De acordo com o Volume 2 do Plano de Segurança da Barragem - Planos e Procedimentos
Manutenção do bombeamento	Programa de manutenção
Inspeções de rotina	Rotineira

O responsável pelas ações dos procedimentos preventivos é o Gerente de Área.

Os serviços de manutenção preventiva são programados, compondo um quadro de ações periódicas voltadas à gestão de segurança da estrutura.

As atividades de manutenção preventiva deverão ser executadas por profissional(is) qualificado(s), dotado(s) de todas as condições necessárias à sua segurança.

Neste caso, cabe ao Coordenador da área tomar todas as providências necessárias para o seu cumprimento no menor prazo possível.

7.2 PROCEDIMENTOS CORRETIVOS

Procedimentos corretivos dizem respeito à implementação das orientações bem direcionadas para determinadas anomalias que tenham sido constatadas e que foram objeto de projeto específico ou de conhecimento dos Geotécnicos internos para obtenção de sua solução.

Os procedimentos corretivos a serem adotados para os modos de falha acima elencados encontram-se apresentados nas **FICHAS DE EMERGÊNCIA DE NÍVEL 1, 2 e 3**, apresentadas no **item 7.3, a seguir**.

As situações de emergência abordadas em cada ficha encontram-se compiladas no Quadro 7-2, em conjunto com a indicação do Nível de Emergência inerente a cada uma delas.

Destaca-se que os procedimentos citados nas FICHAS DE EMERGÊNCIA possuem CARÁTER INSTRUTIVO. Em caso da identificação de uma situação de emergência na estrutura, as ações corretivas a serem adotadas deverão ser avaliadas e aprovadas pelo Engenheiro Geotécnico junto com o Gerente de Geotecnia e o Consultor Corporativo da AngloGold Ashanti, auxiliado pela equipe de avaliação da segurança da estrutura, projetistas e/ou auditores, conforme necessário.

Os RECURSOS DISPONÍVEIS na unidade para o atendimento às situações de emergência na barragem encontram-se especificados no item 8 deste PAEBM – **“Recursos humanos, materiais e logísticos disponíveis para uso em situação de emergência”**.

É de extrema importância que o conteúdo apresentado nesse item seja periodicamente atualizado.

Os modos de falha que podem desencadear uma situação de emergência, considerando a estrutura em questão, estão principalmente relacionados ao:

- Instabilização;
- Galgamento;
- Piping;

- Liquefação.

Quadro 7-2: Modo de falha com indicação das respectivas Fichas de Emergência e Níveis de Emergência inerentes

MODO DE FALHA	NE	N.º DA FICHA DE EMERGÊNCIA
Erosão interna/Piping	1	FICHA N.º 01
Instabilização	1	FICHA N.º 02
Galgamento	1	FICHA N.º 03
Erosão interna/Piping	2	FICHA N.º 04
Instabilização	2	FICHA N.º 05
Galgamento	2	FICHA N.º 06
Erosão interna/Piping	3	FICHA N.º 07
Instabilização	3	FICHA N.º 08
Galgamento	3	FICHA N.º 09
Liquefação	3	FICHA N.º 10

A definição quanto à classificação da situação de emergência como EXTINTA, CONTROLADA ou **NÃO CONTROLADA** é descrita a seguir:

- Situação de emergência **EXTINTA**: conforme art. 31, §1º, inciso I, da Resolução ANM nº 95, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, se caracteriza quando a anomalia que resultou na pontuação máxima de 10 (dez) pontos em qualquer coluna do Quadro 3 - Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 - Estado de Conservação) referente à categoria de risco da barragem foi completamente extinta, não gerando mais risco que comprometa a segurança da barragem;
- Situação de emergência **CONTROLADA**: conforme art. 31, §1º, inciso II, da Resolução ANM nº 95, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, se caracteriza quando a anomalia que resultou na pontuação máxima de 10 (dez) pontos, em qualquer coluna do

Quadro 3 - Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 - Estado de Conservação) referente à categoria de risco da barragem não foi totalmente extinta, mas as ações adotadas eliminaram o risco de comprometimento da segurança da estrutura. As situações de emergência ditas controladas devem ser monitoradas e reparadas ao longo do tempo;

- Situação de emergência **NÃO CONTROLADA**: conforme art. 31, §1º, inciso III, da Resolução ANM nº 95, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, se caracteriza quando a anomalia que resultou na pontuação máxima de 10 (dez) pontos em qualquer coluna do Quadro 3 - Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 - Estado de Conservação) referente à categoria de risco da barragem não foi controlada e tampouco extinta, necessitando de novas ISE e de novas intervenções a fim de eliminar a anomalia. Em caso de um evento de ruptura da barragem ou frente à possibilidade de sua ocorrência, **AÇÕES DE RESPOSTA** ao evento deverão ser obrigatoriamente adotadas.

As ações de resposta visam minimizar a magnitude dos possíveis danos a serem causados pelo evento, os quais incluem as perdas de vidas potenciais dentro da unidade industrial e no vale a jusante, em razão do ocorrido.

As ações sob responsabilidade dos agentes externos apontados neste PAEBM configuram-se em **AÇÕES DE RESPOSTA**. Medidas dessa natureza também competem a determinados agentes internos que compõem a estrutura organizacional deste Plano (sobre a identificação dos agentes externos e internos ver **item 9.1 – Notificação de uma Situação de Emergência**).

Os responsáveis pela definição e implantação das **AÇÕES CORRETIVAS** e **DE RESPOSTA** a serem adotadas mediante a identificação de uma situação de emergência na Barragem MSG encontram-se identificados nos **Fluxogramas de Notificação** inseridos no **Anexo B**, entregue junto ao PAEBM, em formato PDF.


7.3 FICHAS DE EMERGÊNCIA

	FICHA DE EMERGÊNCIA	N.º 01	Data: 18/01/2023
	NÍVEL DE EMERGÊNCIA	1	
	EVENTO	EROSÃO INTERNA/PIPING	
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
<p>Anomalia com pontuação de 6 pontos no item “Percolação” do Quadro de Estado de Conservação durante 4 EIR seguidos; ou</p> <p>Anomalia com pontuação de 10 pontos no item “Percolação” do Quadro de Estado de Conservação; e/ou</p> <p>Surgência com indícios de carreamento de material ou vazão crescente ou infiltração do material contido, com potencial de comprometimento da segurança da estrutura.</p>			
CROQUIS TÍPICOS DA ANOMALIA		POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS	
		<ol style="list-style-type: none"> Ocorrência de erosões no maciço. Ruptura parcial do talude. Saturação do maciço. Recalques/deformações do barramento. Aumento da vazão percolada e/ou carreamento de material, caso as ações corretivas adequadas não sejam executadas. 	
PROCEDIMENTOS DE MITIGAÇÃO / MONITORAMENTO / REPARAÇÃO			
<ol style="list-style-type: none"> Implementar fluxo de notificação para NE-1; Inspecionar cuidadosamente a área e tentar verificar a causa da surgência; Confirmar se a água percolada não possui sinais de carreamento de solo; Verificar o aumento e/ou a redução da vazão percolada. Caso seja possível, medir e monitorar a quantidade de fluxo (utilizando balde graduado e cronômetro); Caso a anomalia identificada não se modifique (sem sinais de carreamento de solo e sem aumento de vazão) em um curto prazo de tempo, deve-se programar a execução de um dreno invertido; Caso o problema evolua (sinais de carreamento de solo e/ou aumento de vazão) antes de serem realizadas as ações programadas deve-se passar para os procedimentos elencados na Ficha Nº 04 do Nível 2; Interromper o lançamento de efluentes e (ou) rejeitos no reservatório, e manter os serviços de monitoramento, manutenção e conservação da estrutura de contenção de rejeitos e sedimentos (Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023). 			
DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAÇÃO		Inspeções periódicas / Análise visual / Leituras de instrumentação (piezômetros, prismas e tiltímetros)	
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO		Fita sinalizadora	
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS		Materiais de construção; equipamentos de medição de vazão; equipamentos.	

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594 Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001 Página 55 / 187

	FICHA DE EMERGÊNCIA	N.º 02	Data: 18/01/2023
	NÍVEL DE EMERGÊNCIA	1	
	EVENTO	INSTABILIZAÇÃO	
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
Anomalia com pontuação de 6 pontos nos itens “Deformações e Recalques” ou “Deterioração dos Taludes/ Paramentos” do Quadro de Estado de Conservação durante 4 EIR seguidos; ou Anomalia com pontuação de 10 pontos nos itens “Deformações e Recalques” ou “Deterioração dos Taludes/ Paramentos” do Quadro de Estado de Conservação, tais como existência de trincas, abatimentos ou escorregamentos, e deterioração dos taludes; e/ou Fator de Segurança drenado estiver entre $1,30 \leq FS < 1,50$; e/ou Fator de Segurança não drenado de pico estiver entre $1,20 \leq FS < 1,30$			
CROQUIS TÍPICOS DA ANOMALIA			
			
POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS			
1. Ocorrência de erosões no maciço; 2. Surgimento de trincas, recalques e/ou abatimentos; 3. Redução do Fator de Segurança;			
PROCEDIMENTOS DE MITIGAÇÃO / MONITORAMENTO / REPARAÇÃO			
1. Implementar fluxo de notificação para N E1; 2. Inspeccionar o local onde se observam as evidências. Registrar a localização, comprimento, profundidade, alinhamento e outros aspectos físicos pertinentes; 3. Caso se verifique a ocorrência de trincas, verificar a opção de realizar correção de selar trinca contra infiltração e escoamento superficial; 4. Se for constatada deformações e recalques verificar a opção de realizar os reparos e/ou correção da geometria utilizando técnicas de construção e materiais adequados. 5. Verificar a opção de escavar a região afetada até ultrapassar o fundo das rachaduras ou erosões e preencher com o material recompondo a geometria original. 6. Monitorar a região para verificar o possível retorno do problema; 7. Caso for constatada a presença de erosão, realizar a manutenção do sistema de drenagem superficial para garantir a eficiência do sistema; 8. Recompôr a proteção superficial do talude para proteção contra ocorrência de novos processos; 9. Monitorar as ações corretivas de modo a avaliar sua eficiência; 10. Verificar possíveis discrepâncias e aumentar a frequência das leituras; 11. Posicionar bombas para possível entrada em operação; 12. Interromper o lançamento de efluentes e (ou) rejeitos no reservatório, e manter os serviços de monitoramento, manutenção e conservação da estrutura de contenção de rejeitos e sedimentos (Resolução ANM N° 95/2022, alterada pela Resolução ANM n° 130/2023).			

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA	Revisão:
PN-0594	19A

Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	56 / 187

DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAÇÃO	Inspeções periódicas / Análise visual / Leitura de instrumentação / Videomonitoramento / Leitura de instrumentação (piezômetros, prismas e tiltímetros)
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	Fita Sinalizadora
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS	Materiais de construção e equipamentos de terraplenagem

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA

Revisão:

PN-0594

19A

Nº CONTRATADA

Página

HP2024-MSG-RT-001



57 / 187

	FICHA DE EMERGÊNCIA	N.º 03	Data: 18/01/2023
	NÍVEL DE EMERGÊNCIA	1	
	EVENTO	GALGAMENTO	
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
<p>Anomalia com pontuação de 6 pontos no item “Confiabilidade das Estruturas Extravasoras” do Quadro de Estado de Conservação durante 4 EIR seguidos; ou</p> <p>Anomalia com pontuação de 10 pontos no item “Confiabilidade das Estruturas Extravasoras” do Quadro de Estado de Conservação; e/ou Estruturas extravasoras com problemas identificados ou com redução de capacidade vertente; Elevação do nível de água do reservatório acima do NA Máximo Operacional (El. 464,00 m)</p>			
POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diminuição da borda livre; 2. Comprometimento operacional do vertedouro; 2. Possibilidade de galgamento. 			
PROCEDIMENTOS DE MITIGAÇÃO / MONITORAMENTO / REPARAÇÃO			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar fluxo de notificação NE-1; 2. Inspeccionar o local para avaliar a causa do problema encontrado e subsidiar a tomada de decisão sobre qual a metodologia utilizar para solução do problema conforme orientação da Equipe de Geotecnia Operacional (Manutenção, Operação e Geotecnia do PAEBM), tais como: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Caso se verifique que o sistema extravasor está obstruído, providenciar sua desobstrução; 2.2. Se for constatada a diminuição do volume de amortecimento de cheias, providenciar o rebaixamento do nível do reservatório (instalar bombas para auxiliar no esvaziamento do reservatório); 2.3. Avaliar tecnicamente a opção de completar a borda livre com sacos de areia e proteger o talude de jusante com lonas plásticas e/ou material similar que possa proteger a estrutura; 2.4. Avaliar tecnicamente a opção de implantar sistema de extravasão adicional, para esvaziar mais rapidamente o reservatório; 2.5. Restabelecer as condições operacionais de desempenho da estrutura. 3. Monitorar as ações corretivas de modo a avaliar sua eficiência; 4. Interromper o lançamento de efluentes e (ou) rejeitos no reservatório, e manter os serviços de monitoramento, manutenção e conservação da estrutura de contenção de rejeitos e sedimentos (Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023). 			
DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAÇÃO		Inspeções periódicas / Análise visual / Leitura de instrumentação (régua automatizada)	
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO		Fita sinalizadora	
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS		Bombas, materiais de construção e equipamentos de terraplenagem	

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA Revisão:
PN-0594 19A


Nº CONTRATADA Página
HP2024-MSG-RT-001 58 / 187

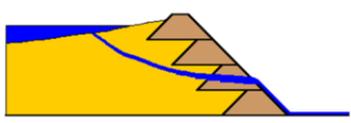	FICHA DE EMERGÊNCIA	N.º 04	Data: 18/01/2023
	NÍVEL DE EMERGÊNCIA	2	
EVENTO	EROSÃO INTERNA/PIPING		
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
Percolação não controlada do maciço com carreamento visível de sólidos e aumento de vazão, de modo a comprometer a segurança da estrutura caso a tratativa não seja reversível ou não atendida conforme recomendações de consultorias especializadas. Processo de <i>piping</i> em andamento.			
CROQUIS TÍPICOS DA ANOMALIA			
			
POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erosões no maciço. 2. Instabilidade do talude; 		<ol style="list-style-type: none"> 3. Diminuição do fator de segurança 4. Ruptura parcial dos taludes. 	
PROCEDIMENTOS DE MITIGAÇÃO / MONITORAMENTO / REPARAÇÃO			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar fluxo de notificação para NE-2; 2. Inspeccionar cuidadosamente a área e tentar verificar a causa da urgência; 3. Confirmar se a água percolada possui sinais de carreamento de solo; 4. Caso seja possível, buscar medir e monitorar a quantidade de fluxo e verificar se há aumento e/ou redução da vazão percolada (utilizando balde graduado e cronômetro); 5. Se o aumento de vazão e/ou carreamento de solo for verificado, deve-se executar imediatamente um dreno invertido, conforme orientação da Equipe de Geotecnia Operacional (Manutenção, Operação e Geotecnia do PAEBM) juntamente o EoR. 6. Monitorar as ações corretivas de modo a avaliar sua eficiência; 7. Interromper o lançamento de efluentes e (ou) rejeitos no reservatório, e manter os serviços de monitoramento, manutenção e conservação da estrutura de contenção de rejeitos e sedimentos (Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023). 			
DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAÇÃO		Inspeções periódicas / Análise visual / Leitura de instrumentação (piezômetros, prismas e tiltímetros)	
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO		Fita sinalizadora	
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS		Materiais de construção, equipamentos de medição de vazão, e equipamentos de terraplenagem.	

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594 Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001 Página 59 / 187

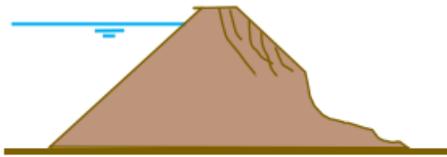	FICHA DE EMERGÊNCIA	N.º 05	Data: 18/01/2023
	NÍVEL DE EMERGÊNCIA	2	
	EVENTO	INSTABILIZAÇÃO	
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
<p>Anomalia "Existência de trincas, abatimentos ou escorregamentos, e deterioração dos taludes" não foi extinta ou controlada.</p> <p>No caso de análise de estabilidade periódica feita por consultoria especializada apresentar fator de segurança em qualquer que seja a seção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para a condição drenada: $(1,10 \leq FS < 1,30)$ - Para condição não drenada para resistência de pico: $(1,00 \leq FS < 1,20)$ 			
CROQUIS TÍPICOS DA ANOMALIA		POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Instabilidade parcial do maciço 2. Diminuição do fator de segurança; 3. Possibilidade de ruptura da barragem, caso as ações mitigatórias adequadas não sejam tomadas. 	
PROCEDIMENTOS DE MITIGAÇÃO / MONITORAMENTO / REPARAÇÃO			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar fluxo de notificação para NE-2; 2. Avaliar tecnicamente a opção de providenciar o rebaixamento do nível do reservatório (instalar bombas para auxiliar no esvaziamento do reservatório); 3. Avaliar tecnicamente a opção de implantar sistema de extravasão adicional, para esvaziar rapidamente o reservatório; 4. Monitorar a ocorrência; 5. Restabelecer as condições operacionais de desempenho da estrutura. 6. Rebaixar o nível do reservatório até uma elevação correspondente à situação de normalidade; 7. Inspeccionar os instrumentos e verificar possíveis discrepâncias nas leituras; 8. Analisar demais instrumentos e comportamento da estrutura; 9. Aumentar a frequência do monitoramento dos instrumentos; 10. Interromper o lançamento de efluentes e (ou) rejeitos no reservatório, e manter os serviços de monitoramento, manutenção e conservação da estrutura de contenção de rejeitos e sedimentos (Resolução ANM N° 95/2022, alterada pela Resolução ANM n° 130/2023). 			
DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAÇÃO		Inspeções periódicas / Análise visual / Leitura de instrumentação (piezômetros, prismas e tiltímetros)	
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO		Fita sinalizadora	
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS		Bombas, materiais de construção, e equipamentos de terraplenagem.	

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA Revisão:
PN-0594 19A


Nº CONTRATADA Página
HP2024-MSG-RT-001 60 / 187

	FICHA DE EMERGÊNCIA	N.º 06	Data: 18/01/2023
	NÍVEL DE EMERGÊNCIA	2	
	EVENTO	GALGAMENTO	
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
<p>As ações adotadas no NE-1 não foram efetivas e, portanto, a anomalia não foi extinta ou controlada; e/ou Elevação do nível de água do reservatório atingir o NA Máximo <i>Maximorum</i> (El. 464,64 m), sem ocorrência do galgamento, com obstrução do sistema extravasor que comprometa o volume de amortecimento da estrutura.</p>			
POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diminuição do fator de segurança; 2. Diminuição da borda livre; 3. Possibilidade de galgamento, caso não sejam implementadas as ações corretivas. 			
PROCEDIMENTOS DE MONITORAMENTO / MITIGAÇÃO / REPARAÇÃO			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar fluxo de notificação para NE-2; 2. Se for constatada a diminuição do volume de amortecimento de cheias, providenciar o rebaixamento do nível do reservatório (instalar bombas e/ou derivar parte da água para outro local); 3. Em caso de borda livre nula, avaliar tecnicamente a opção de implantar sistema de extravasão adicional, para esvaziar rapidamente o reservatório; 4. Complementar a borda livre com sacos de areia e proteger o talude de jusante com lonas plásticas e/ou material similar que possa proteger a estrutura; 5. Monitorar as ações corretivas de modo a avaliar sua eficiência; 6. Restabelecer as condições operacionais de desempenho da estrutura. 7. Caso o problema evolua e a solução apresentada não seja eficaz deve-se passar para a implementação do fluxo de notificação externo do Nível 3 de Emergência e para a Ficha de Emergência nº 9; 8. Interromper o lançamento de efluentes e (ou) rejeitos no reservatório, e manter os serviços de monitoramento, manutenção e conservação da estrutura de contenção de rejeitos e sedimentos (Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023). 			
DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAÇÃO	Inspeções periódicas / Análise visual // Leitura de instrumentação (régua automatizada)		
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	Fita sinalizadora		
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS	Bombas, materiais de construção e equipamentos de terraplenagem		

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594 Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001 Página 61 / 187

	FICHA DE EMERGÊNCIA		N.º 07	Data: 18/01/2023
	NÍVEL DE EMERGÊNCIA		3	
	EVENTO	EROSÃO INTERNA/PIPING		
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA				
Percolação não controlada do maciço com carreamento de grande volume de sólido e aumento acelerado de vazão, levando a desestabilização do maciço.				
CROQUIS TÍPICOS DA ANOMALIA				
				
POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS				
<ol style="list-style-type: none"> Inundação de áreas urbanas com risco de perda de vidas humanas e animais; Interrupção do tráfego de estradas; Inundação de propriedades rurais/fazendas ao longo do vale a jusante; Assoreamento de rios e córregos a jusante; Destrução da camada vegetal e do habitat, remoção do solo de cobertura, deposição de sedimentos, destruição de vida animal, biota aquática, e demais prejuízos à fauna e flora características da região; Paralisação das operações da MSG, com impactos negativos na produção e na imagem da AngloGold Ashanti; Dificuldades para obtenção de novas licenças ambientais em MSG e em outras operações no Brasil da AngloGold Ashanti. 				
PROCEDIMENTOS DE MONITORAMENTO / REPARAÇÃO				
ANTES E DURANTE A OCORRÊNCIA:				
<ol style="list-style-type: none"> Implementar fluxo de notificação para NE-3. Intensificar as ações de mitigação/monitoramento/reparação definidas para o NE-2 e/ou definir, executar novas ações de mitigação com suporte de equipe especializada; Interromper o lançamento de efluentes e (ou) rejeitos no reservatório, e manter os serviços de monitoramento, manutenção e conservação da estrutura de contenção de rejeitos e sedimentos (Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023). 				
APÓS A OCORRÊNCIA:				
<ol style="list-style-type: none"> Executar recuperação das áreas atingidas: diagnosticar e indicar tratamentos; Realizar estudo ambiental na área impactada. 				
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS			Verificar Item 6.4 - Recursos humanos, materiais e logísticos disponíveis para uso em situação de emergência	

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA

Revisão:

PN-0594


19A

Nº CONTRATADA

Página

HP2024-MSG-RT-001

62 / 187

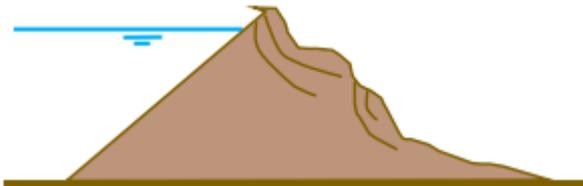	FICHA DE EMERGÊNCIA	N.º 08	Data: 18/01/2023
	NÍVEL DE EMERGÊNCIA	3	
	EVENTO	INSTABILIZAÇÃO	
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
<p>Instabilização em evolução e desenvolvimento de brecha de ruptura. A ruptura é iminente ou está ocorrendo; e/ou No caso da análise de estabilidade periódica feita por consultoria especializada apresentar fator de segurança em qualquer que seja a seção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para condição drenada: (FS ≤ 1,10) - Para condição não drenada: (FS ≤ 1,00) 			
CROQUIS TÍPICOS DA ANOMALIA			
			
POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Inundação de áreas urbanas com risco de perda de vidas humanas e animais; 2. Interrupção do tráfego de estradas; 3. Inundação de propriedades rurais/fazendas ao longo do vale a jusante; 4. Assoreamento de rios e córregos a jusante; 5. Destruição da camada vegetal e do <i>habitat</i>, remoção do solo de cobertura, deposição de sedimentos, destruição de vida animal, biota aquática, e demais prejuízos à fauna e flora características da região; 6. Paralisação das operações de MSG, com impactos negativos na produção e na imagem da AngloGold Ashanti; 7. Dificuldades para obtenção de novas licenças ambientais em MSG e em outras operações no Brasil da AngloGold Ashanti. 			
PROCEDIMENTOS DE MITIGAÇÃO / MONITORAMENTO / REPARAÇÃO			
ANTES E DURANTE A OCORRÊNCIA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar fluxo de notificação para NE-3. 2. Intensificar as ações de mitigação/monitoramento/reparação definidas para o NE-2 e/ou definir, executar novas ações de mitigação com suporte de equipe especializada; 3. Interromper o lançamento de efluentes e (ou) rejeitos no reservatório, e manter os serviços de monitoramento, manutenção e conservação da estrutura de contenção de rejeitos e sedimentos (Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023). 			
APÓS A OCORRÊNCIA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Executar recuperação das áreas atingidas: diagnosticar e indicar tratamentos; 2. Realizar estudo ambiental na área impactada. 			
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS		Verificar Item 6.4 - Recursos humanos, materiais e logísticos disponíveis para uso em situação de emergência	

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594 Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001 Página 63 / 187

 ANGLOGOLDASHANTI	FICHA DE EMERGÊNCIA	N.º 09	Data:
	NÍVEL DE EMERGÊNCIA	3	18/01/2023
	EVENTO	GALGAMENTO	
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
Elevação do nível de água do reservatório com borda livre inferior a 1 metro (El. 465,00 m) e/ou inoperação do sistema extravasor com redução significativa da capacidade vertente.			
POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS			
<ol style="list-style-type: none"> Inundação de áreas urbanas com risco de perda de vidas humanas e animais; Interrupção do tráfego de estradas; Inundação de propriedades rurais/fazendas ao longo do vale a jusante; Assoreamento de rios e córregos a jusante; Destruição da camada vegetal e do habitat, remoção do solo de cobertura, deposição de sedimentos, destruição de vida animal, biota aquática, e demais prejuízos à fauna e flora características da região; Paralisação das operações de MSG, com impactos negativos na produção e na imagem da AngloGold Ashanti; Dificuldades para obtenção de novas licenças ambientais em MSG e em outras operações no Brasil da AngloGold Ashanti. 			
PROCEDIMENTOS DE MONITORAMENTO / REPARAÇÃO			
ANTES E DURANTE A OCORRÊNCIA:			
<ol style="list-style-type: none"> Implementar fluxo de notificação para NE-3. Intensificar as ações de mitigação/monitoramento/reparação definidas para o NE-2 e/ou definir, executar novas ações de mitigação com suporte de equipe especializada; Interromper o lançamento de efluentes e (ou) rejeitos no reservatório, e manter os serviços de monitoramento, manutenção e conservação da estrutura de contenção de rejeitos e sedimentos (Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023). 			
APÓS A OCORRÊNCIA:			
<ol style="list-style-type: none"> Executar recuperação das áreas atingidas: diagnosticar e indicar tratamentos; Realizar estudo ambiental na área impactada; Remover sedimentos transportados; Remover material do leito do curso de água; Recuperar locais atingidos. 			
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS		Verificar Item 6.4 - Recursos humanos, materiais e logísticos disponíveis para uso em situação de emergência	

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594 Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001 Página 64 / 187

	FICHA DE EMERGÊNCIA	N.º 10	Data: 18/01/2023
	NÍVEL DE EMERGÊNCIA	3	
	EVENTO	LIQUEFAÇÃO	
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
<p>Perda da resistência e rigidez do solo, devido ao aumento súbito das poropressões. Volume e pressão da água aumentada por algum motivo, com o solo tendendo a se liquefazer. A ruptura é iminente ou está ocorrendo.</p>			
POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS			
<ol style="list-style-type: none"> Inundação de áreas urbanas com risco de perda de vidas humanas e animais; Interrupção do tráfego de estradas; Inundação de propriedades rurais/fazendas ao longo do vale a jusante; Assoreamento de rios e córregos a jusante; Destruição da camada vegetal e do <i>habitat</i>, remoção do solo de cobertura, deposição de sedimentos, destruição de vida animal, biota aquática, e demais prejuízos à fauna e flora características da região; Paralisação das operações da unidade de negócio Serra Grande pertencente à AngloGold Ashanti, com impactos negativos na produção e na imagem da empresa; Dificuldades para obtenção de novas licenças ambientais da operação MSG e em outras operações no Brasil da AngloGold Ashanti. 			
PROCEDIMENTOS DE MONITORAMENTO / REPARAÇÃO			
ANTES DA OCORRÊNCIA			
<ol style="list-style-type: none"> Providenciar a construção de estruturas de contenção temporárias a jusante da barragem para barrar a continuidade de fluxo de material; Providenciar o rebaixamento do reservatório. 			
DURANTE A OCORRÊNCIA:			
<ol style="list-style-type: none"> Implementar fluxo de notificação para NE-3. Interromper o lançamento de efluentes e (ou) rejeitos no reservatório, e manter os serviços de monitoramento, manutenção e conservação da estrutura de contenção de rejeitos e sedimentos (Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023). 			
APÓS A OCORRÊNCIA:			
<ol style="list-style-type: none"> Executar recuperação das áreas atingidas: diagnosticar e indicar tratamentos; Realizar estudo ambiental na área impactada; Remover sedimentos transportados; Remover material do leito do curso de água; Recuperar locais atingidos. 			
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS			Verificar Item 6.4 - Recursos humanos, materiais e logísticos disponíveis para uso em situação de emergência

8. RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E LOGÍSTICOS DISPONÍVEIS PARA USO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A seguir serão detalhados os recursos materiais e logísticos disponíveis para uso em uma Situação de Emergência. Algumas observações são necessárias:

Observação 1: Os recursos estão disponíveis para pronto uso na unidade. Caso sejam necessários outros recursos, o responsável pela área administrativa/financeira fará contato com os fornecedores, de acordo com a necessidade da situação.

Observação 2: Os materiais devem ser acondicionados de maneira a preservar suas características físicas, mecânicas e de resistência.

Observação 3: De acordo com o tipo e nível da ocorrência, a quantidade de equipamentos e materiais poderá variar. Deve-se reavaliar a quantidade necessária para cada caso específico.

Os Recursos Humanos disponíveis para uma situação de emergência estão descritos no **Anexo A – Lista de Contatos Internos e Externos**, deste documento. Ressalta-se que nas tabelas constam os responsáveis por cada área, que estarão de prontidão para realizar as ações de sua responsabilidade. Em uma situação de emergência, a depender da avaliação técnica realizada, poderão ser acionados outros membros das respectivas equipes envolvidas.

Os recursos materiais e logísticos disponíveis para atendimento às emergências ou para o tratamento das causas da situação adversa identificada na barragem estão listados na Tabela 8-1.

Tabela 8-1: Lista de recursos disponíveis em uma Situação de Emergência

EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS	QUANTIDADE	LOCAL	CENTRO MOBILIZAÇÃO	
			RESPONSÁVEL	TELEFONE CELULAR
Caminhão basculante	■	■	■	■
Pá carregadeira e/ou retroscavadeira	■	■	■	■

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594 Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001 Página 66 / 187

Trator de Esteira	2	GMI	████████	████████
Caminhão carroceria	1	HME	████████	████████
Caminhão fora de estrada	8	GMI	████████	████████
Caminhonetes 4x4 para apoio	10	Gerências	████████	████████
Ônibus / Micro-ônibus	7	Expresso Planalto	████████	████████
Pá carregadeira	3	GMI/GME	████████	████████
Retroescavadeira	1	GMI	████████	████████
Caminhão Pipa	20	GSU	████████	████████
Trator de esteira	2	GMI	████████	████████
INSUMOS	QUANTIDADE	LOCAL	CENTRO MOBILIZAÇÃO	
			RESPONSÁVEL	TELEFONE CELULAR
Areia (m³)	A definir conforme necessidade	████	████████	████████
Brita 1 e 3 (m³)	A definir conforme necessidade	████	████████	████████
Geotêxtil	A definir conforme necessidade	████	████████	████████

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA

PN-0594

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Bentonita	A definir conforme necessidade			
Balde Graduado	15	GSU		
Cronômetro	5	GSU		
Bombas	2	HME		
Gerador de Emergência	2	HME		
Lona plástica (m²)	100	GSU		
Manta geotêxtil tipo Bidim (m²)	50	GSU		
Moto bomba	2	GSU		
Patrol (motoniveladora)	2	GMI		
Pedra de mão (m³)	10	GSU		
Torre de iluminação	2	GSU		
Tubo PEAD (m)	60	GSU		
Saco de pano	50	GSU		
Corda 10m	5	GSU		
Pinção	5	GSU		
Gancho	10	GSU		

9. PROCEDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO (INCLUINDO O FLUXOGRAMA DE NOTIFICAÇÃO).

9.1 Notificação de Uma Situação de Emergência

Mediante a identificação de uma situação de emergência na Barragem MSG, a comunicação do fato aos agentes envolvidos com a estrutura deverá ser realizada em função do NÍVEL DE EMERGÊNCIA da ocorrência, respeitando as atribuições impostas a cada um deles.

A identificação de todos aqueles que poderão ser acionados nessas circunstâncias compõe a ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA e EXTERNA deste Plano de Ação de Emergência.

Considerando a ocorrência de uma situação de emergência passível de desencadear a ruptura da barragem, ações de resposta nas áreas situadas no entorno do empreendimento se farão necessárias. Assim, de acordo com a Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, **o empreendedor é obrigado a se articular com a Defesa Civil objetivando a evacuação preventiva da população inserida na ZAS, caso a emergência seja de Nível 2 - NE-2.**

Caso a ruptura seja iminente ou já tenha ocorrido (Notificação de Emergência Nível 3 - NE-3), as ações de resposta deverão abranger a área situada à jusante, de modo a minimizar o impacto às populações, propriedades afetadas e meio ambiente. Nessas situações, as medidas a serem adotadas não serão desempenhadas apenas pela AGA, se fazendo necessária a atuação de diferentes órgãos e autoridades públicas e representantes da comunidade no estabelecimento de contato e nas providências junto à população. Esses agentes configuram a ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EXTERNA deste PAEBM.

Para que o processo de adoção das ações corretivas possa ser realizado de maneira eficiente, faz-se necessário o conhecimento prévio do tipo de resposta a ser adotado por parte de todos aqueles que poderão ser acionados nessas circunstâncias.

A definição clara das responsabilidades dos agentes internos está detalhada no **item 3 - Responsabilidades no PAEBM (Empreendedor, Coordenador do PAEBM, Equipe Técnica e Defesa Civil)** e consiste em passo fundamental para o sucesso de implantação das ações previstas neste PAEBM.

Os participantes internos do PAEBM, encontram-se apresentados no **Anexo A – Lista de Contatos Internos e Externos**. Compõem esse mesmo item os contatos dos principais agentes externos a serem notificados em uma situação de emergência na Barragem de Rejeitos MSG. O acionamento dos agentes internos e externos deverá ser realizado em função do Nível de Emergência no qual a situação foi enquadrada, conforme **FLUXOGRAMAS DE NOTIFICAÇÃO** inseridos no **ANEXO B**, entregue junto ao PAEBM, em formato PDF.

9.2 NOTIFICAÇÃO AOS AGENTES INTERNOS

A notificação aos agentes internos do PAEBM deverá ser estabelecida com o máximo de cuidado, com o conhecimento da hierarquia, mas, também, com atenção à urgência da situação.

A necessidade de ações de controle e resposta poderá acontecer em vários tipos de circunstâncias e adversidades. Dessa forma, é necessário que os integrantes do PAEBM estejam sempre de prontidão e que as ações sejam eficientes e seguras, devendo as mesmas ser previamente planejadas, considerando a ocorrência do evento a qualquer hora do dia ou da noite, nos dias de semana ou em finais de semana e feriados.

Para isso, é necessário que os funcionários da unidade Serra Grande tenham pleno conhecimento a respeito de quem deve ser comunicado e como devem agir. Treinamentos periódicos sobre o conteúdo do PAEBM tornam-se, nesse contexto, imprescindíveis.

Além disso, devem-se avaliar e checar periodicamente os recursos materiais e humanos disponíveis; os acessos às estruturas e à unidade; e os sistemas alternativos de comunicação disponíveis para serem utilizados em uma eventual situação de emergência.

Formas alternativas de comunicação entre os agentes tais como rádios, celulares e ou telefone via satélite, deverão ser previstas para serem utilizadas durante a ocorrência de situações de emergência em que haja interrupção de outros meios de comunicação.

9.3 NOTIFICAÇÃO AOS AGENTES EXTERNOS

Quando o Nível de Emergência demandar o acionamento de agentes externos, a notificação por parte da unidade Serra Grande deverá ser realizada imediatamente após a confirmação da ocorrência.

Cabe ao poder público, nos três diferentes níveis (municipal, estadual e federal), a responsabilidade de desenvolver ações e atividades de defesa civil, em situação de normalidade e anormalidade, garantindo o direito de propriedade e a incolumidade à vida, conforme Decreto nº 11.219, de 5 de outubro de 2022.

A listagem dos agentes externos complementares, com seus respectivos telefones de contato, encontra-se apresentados no **Anexo A – Listas de Contatos Internos e Externos**.

A comunicação de uma situação de emergência aos agentes externos deverá ser realizada apenas pelos profissionais da unidade Serra Grande com responsabilidade para tal, conforme discutido no **item 3 – Responsabilidades no PAEBM (empreendedor, coordenador do PAEBM, equipe técnica e Defesa Civil)**.

Essa orientação deverá ser repassada a todos os colaboradores da empresa por meio de procedimento interno para o gerenciamento da comunicação, a ser estabelecido pela unidade.

O acionamento dos órgãos reguladores e fiscalizadores para atuação em uma situação de emergência deverá ser oficializada via Declaração de Início da Emergência, cujo modelo encontra-se apresentado no **Anexo N - Modelos de Formulários e Mensagens**, deste PAEBM.

Após a ocorrência e controle da situação de emergência, informes/comunicações formais, deverão ser elaborados e enviados pela unidade MSG aos órgãos reguladores e fiscalizadores competentes.

9.4 FLUXOGRAMA DE NOTIFICAÇÃO DE EMERGÊNCIA

O Fluxograma de Notificação reúne um conjunto de procedimentos que envolvem a comunicação estabelecida entre os agentes internos da empresa, responsáveis pela segurança das barragens, e de autoridades no ambiente externo, representados pelos organismos da defesa civil municipal, estadual e nacional e demais autoridades públicas competentes. O objetivo do fluxograma é balizar o processo de tomada de decisão numa situação de emergência de modo a contribuir para minimizar os possíveis danos e agilizar as ações de resposta.

O Fluxo de Notificação varia conforme o Nível de Emergência em questão e se encontra apresentado no **Anexo B – Fluxogramas de Notificação**, entregue junto ao PAEBM, em formato PDF, sendo que, a depender da comunicação com agentes externos, o Coordenador do

PAEBM acionará equipes das áreas internas para comunicação com os seguintes agentes externos, referenciados no Quadro 9-1.

Quadro 9-1: Agentes internos que podem ser acionados para comunicação com agentes externos

ÁREA RESPONSÁVEL	AGENTES EXTERNOS
Empreendedor	ANM
Coordenador do PAEBM	Defesa Civil
Comunicação, Comunidades e Relações Institucionais	Prefeitura Câmara de Vereadores Lideranças Comunitárias Corpo de Bombeiros Comunidades Imprensa Entidades de Classe
Medicina do Trabalho	Unidades de Saúde da Região
Recursos Humanos	Sindicato da categoria
Segurança Patrimonial	Departamento de Trânsito Sala de Monitoramento Municipal de Crixás Polícia Militar Polícia Civil Polícia Rodoviária Estadual Polícia Rodoviária Federal
Regulatório e Jurídico	Ministério Público Estadual de Goiás Ministério do Trabalho
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente	CENAD Equatorial Energia e demais serviços de água e esgoto e hospitais Órgãos Ambientais

9.5 COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ZONAS DE AUTOSSALVAMENTO

O presente item lista os meios de notificação e divulgação de alertas a serem utilizados em uma possível situação de emergência na Zona de Autossalvamento (ZAS)– região a jusante da barragem que se considera não haver tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em caso de acidente.

- Sistema de Alerta Principal: Sirenes Fixas
- Redundantes: Sirenes Móveis, Aplicativo PROX e Estações de Rádios Locais
 - a) **Chamadas na rádio regional:** A principal rádio regional Serra Dourada será acionada para contribuir com os alertas às comunidades potencialmente afetadas e, também, cooperar com o processo de evacuação.
 - b) **Sirenes Móveis:** Carros de som equipados com sirenes, de modo a percorrerem a Zona de Autossalvamento para notificação da população.
 - c) **Aplicativo PROX:** tendo o objetivo de fortalecer a sistemática de acionamento secundário, a comunidade será comunicada também por meio do aplicativo PROX e contato com os líderes comunitários.

O detalhamento referente ao acionamento dos sistemas de alerta principal e secundários está descrito no Item 10 “**Descrição do Funcionamento Geral do Sistema de Alerta para a População a Jusante, incluindo o Seu Modo de Acionamento**”.

9.6 TELEFONES DE EMERGÊNCIA E DE APOIO EM CASO DE ACIDENTE

A lista dos contatos emergenciais da AngloGold Ashanti se constitui em mais um recurso de comunicação e notificação de possíveis incidentes em suas barragens de Rejeitos. Na lista estão apontados os contatos internos e externos (autoridades civil e militar e órgãos públicos) e endereços de todos os principais atores envolvidos nos procedimentos de alerta e emergência, concedendo, assim, agilidade ao processo de notificação e comunicação.

No **Anexo A – Listas de Contatos Internos e Externos**, estão apresentados os **contatos emergenciais por cargos internos e externos**. O detalhe de nomes e contatos, divididos por cada um dos três Níveis de Segurança, estão apresentados no **Fluxogramas de Notificação**, no **Anexo B**, entregue junto ao PAEBM, em formato PDF.

Cabe ao Coordenador do PAEBM manter a lista de contatos atualizada para casos de emergência.

9.7 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO, RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Empresa desenvolve junto às comunidades vizinhas um programa de comunicação, relacionamento com a comunidade e educação ambiental, através do qual divulga informações sobre suas atividades.

O trabalho de educação e conscientização visa à informação clara e objetiva como forma de prevenção.

São medidas preventivas de comunicação:

- Divulgação através do Programa de Comunicação, Relacionamento com a Comunidade e Educação Ambiental de esclarecimentos sobre a atividade, seus riscos e impactos, assim como de informações sobre como conviver bem com esta área industrial;
- Divulgação através dos veículos de comunicação da empresa, com canais voltados para os empregados e para a comunidade (incluindo um jornal impresso);
- Participação frequente em reuniões comunitárias;
- Disponibilização de canal telefônico direto para informações e reclamações (0800 727 1500) para a comunidade com a empresa;
- Em caso de emergências, a comunidade pode ainda alertar a empresa através do (62) 3365-7100 (24 horas).

As listas de presença e demais registros de reuniões de apresentações de medidas de segurança e gestão de barragens da AngloGold Ashanti com a comunidade de abrangência de um possível acidente com a referida barragem, conforme mancha de inundação, serão registradas no Plano de Segurança de Barragens (PSB).

9.8 CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO

Após a realização do estudo de inundação, foi realizado o cadastramento da população residente na área que representa a projeção da mancha de inundação em um possível rompimento da barragem de rejeitos de MSG com o objetivo de mapear a população que vive nas ZAS e elaborar as rotas de fugas do Plano de Emergência, atendendo a Resolução ANM Nº 95 de 07 de fevereiro de 2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023.

Foram analisados neste relatório o conjunto de dados coletados em campo nas entrevistas com os moradores residentes na área da mancha de inundação, os comerciantes e outros estabelecimentos, bem como os equipamentos públicos.

Foram considerados vários aspectos sociais, econômicos e culturais, como número de moradores de cada imóvel, escolaridade, situação profissional, local de trabalho, relacionamento com os vizinhos, participação em grupos sociais, meios de transporte e locomoção, lazer, influências da comunidade, saúde dos moradores, aspectos positivos e negativos da comunidade e o seu entorno além da renda de todas as famílias entrevistadas.

Quanto aos estabelecimentos, foi feita uma análise do tipo, tempo de funcionamento, quantidade de funcionários e faturamento mensal.

Para a liderança comunitária, foi realizada análises do tipo de liderança, se houve eleição e tempo de mandato, se possui sede de associação.

No que tange aos imóveis, foram analisados além do quantitativo de residências, estabelecimentos e equipamentos públicos na ZAS da barragem, também o número de cômodos, o saneamento básico, a forma de ocupação, a situação legal do imóvel.

Na execução do cadastro, a equipe da Integratio criou Fichas Cadastrais (FC) para todos os imóveis dentro da Zona de Autossalvamento (ZAS), com o objetivo de facilitar sua identificação, bem como das pessoas responsáveis pelos domicílios e estabelecimentos e as lideranças comunitárias, facilitando ainda a inserção e o gerenciamento das informações referentes ao trabalho de campo.

Sendo assim, para o projeto da AngloGold Ashanti, foi utilizado um código alfanumérico composto da seguinte forma:

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594
Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001
Página 75 / 187

Quadro 9-2: Metodologia para criação de Ficha Cadastral

Metodologia para Criação de Ficha Cadastral (FC)	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px;"> AGAS 1 01 0001 A ZAS </div>
Campo 1:	Código do Cliente - AGAS
Campo 2:	Código do Município: 1 - Nova Lima, 2 - Raposos, 3 - Sabará, 4 - Santa Bárbara; 5 - Barão de Cocais , 6 - Crixás
Campo 3:	Código da comunidade - 01, 02, 03...
Campo 4:	Código Sequencial do Imóvel - 0001, 0002, 0003...
Campo 5:	Classificação do imóvel ou residência: A (principal), B (secundário), C (terciário), etc.
Campo 6 :	ZAS - Zona de Autossalvamento

Por fim, todo o relatório socioeconômico encontra-se anexado a este PAEBM e seus formulários padrão identificados de acordo com os códigos acima.

Para maiores detalhamentos, consultar os anexos “Anexo G - Cadastro da população sem dificuldade de locomoção inserida na ZAS” e “Anexo H – Cadastro da população com dificuldade de locomoção inserida na ZAS”

Ainda, na Tabela 9-1, abaixo, é apresentado um resumo com o quantitativo de imóveis presentes na ZAS.

Tabela 9-1: Resumo: Quantitativos de Imóveis na ZAS

IMÓVEIS NA ZAS	QUANTIDADE
Casa Ocupada	1127
Casa de Veraneio	13
Casa em construção	35
Casa sem morador	133
Casa abandonada	29
Estabelecimento	403
Estabelecimento em construção	8
Estabelecimento fechado	69
Lote sem casa	107

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594 Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001 Página 76 / 187

IMÓVEIS NA ZAS	QUANTIDADE
Lote com benfeitoria	13
Imóvel Rural	01
Casa demolida	11
Entidade	03
Equipamento público	24
Não foi possível identificar	13
TOTAL	1989

Em relação a ZSS, através de uma pesquisa realizada a partir de dados secundários, foi estimado que há 147 moradores e 49 imóveis na extensão da Zona de Segurança Secundária (ZSS). No que se refere a estabelecimentos sensíveis, tais como unidades de conservação, áreas de interesse ambiental ou áreas protegidas, comunidades indígenas tradicionais ou quilombolas, equipamentos de interesse cultural, artístico, histórico e de outra natureza que integrem ou sejam relevantes ao patrimônio cultural, bem como sítios arqueológicos e espeleológicos, estes não foram identificados na ZSS.

Em se tratando dos colaboradores diretos e indiretos da AngloGold Ashanti que desenvolvem atividades na área de abrangência da ZAS, os dados disponibilizados pela empresa em fevereiro de 2024 apontam o quantitativo de aproximadamente 522 trabalhadores fixos e 306 trabalhadores flutuantes. A Tabela 9-2, abaixo, apresenta os dados separados por gerência/terceirizadas da empresa:

Tabela 9-2: Quantitativo de trabalhadores fixos e flutuantes da ZAS da Barragem MSG.

GERÊNCIA/TERCEIRIZADAS	TRABALHADOR FIXO	TRABALHADOR FLUTUANTE
NA OFICINA HME; CONTAINER HME E BORRACHARIA HME	93	20
OFICINA INDUSTRIAL DA INFRAESTRUTURA, PROJETADO E PÁTIO DE VENTILAÇÃO	12	20
GMI	324	117
GST	89	23
GSA	04	05

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594
Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001
Página 77 / 187

GERÊNCIA/TERCEIRIZADAS	TRABALHADOR FIXO	TRABALHADOR FLUTUANTE
GME	-	121
TOTAL	522	306

Fonte: envio AngloGold Ashanti, fevereiro de 2024.

9.9 CENTROS DE CONTROLE DE EMERGÊNCIAS

Na eventualidade de emergências que impliquem em suspensão parcial ou total das atividades da Área Administrativa e Industrial da Mineração Serra Grande S.A. – AngloGold Ashanti (MSG), a sala de reuniões do Gerente Geral de Operações será transformada em Centro de Controle de Emergências – CCE.

Se as circunstâncias não permitirem a instalação do CCE na empresa, este será transferido para a casa de hóspedes na Av. Turmalina, nº 4, Residencial Bela Vista.

O CCE deverá ser dotado de equipamentos de comunicação como rádio, telefones e internet.

10. DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO GERAL DO SISTEMA DE ALERTA PARA A POPULAÇÃO A JUSANTE, INCLUINDO SEU MODO DE ACIONAMENTO

10.1 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA PRINCIPAL

O Sistema de Notificação de Emergência (SNE) para a barragem MSG é composto por um conjunto de 07 estações remotas (ER) compostas por sirenes que são alimentadas de forma independente através de energia solar, com presença de sinal luminoso e rádios de comunicação do tipo UHF que garantem toda comunicação entre remotas e central de controle, sistema de CFTV para a segurança patrimonial das estações remotas.

O acionamento do Sistema de Alerta em Massa (Sirenes) poderá ser realizado por meio de comando Manual (remotamente via CMG ou manual via botoeira na sala de comando) ou de forma totalmente automatizada sem a intervenção humana, conforme descrito na sequência. As sirenes contam também com luzes indicativas onde durante o acionamento do sistema, ocorre também sinais visuais. O sistema de alerta possui alimentação fotovoltaica para as baterias. As Estações Remotas possuem 02 geradores fotovoltaicos e 02 sistemas de baterias seladas e

estacionárias, que garantem a alimentação elétrica do sistema por até 72 horas com sistema em *standby* ou 30 minutos sistema ativo (Alimentação Elétrica da Estação Remota Redundante).

10.1.1 Acionamento automático e manual

10.1.1.1 Acionamento automático

Atualmente, o sistema de monitoramento e alerta (SMA) da AGA utiliza Estações Totais Robóticas (ETRs) com precisão milimétrica para varredura contínua de prismas georreferenciados instalados ao longo dos taludes de suas Barragens. Os dados coletados, com intervalo variável de 10 a 20 minutos dependendo da quantidade de prismas da estrutura, são enviados ao servidor para armazenamento e processamento automático pelo software GEOMOS. O GEOMOS avalia cada leitura conforme as regras estabelecidas para o acionamento das sirenes. Caso alguma regra seja validada como verdadeira, o sistema envia um sinal para o acionamento das sirenes via interface de hardware COMGATE.

No entanto, os dados dos prismas também são compartilhados de forma contínua com outras plataformas de integração de dados, como o SENSEMETRICS e o SHMS. Essas plataformas não apenas exibem as informações coletadas pelo equipamento por meio de gráficos, dashboards e relatórios, mas também emitem alertas preditivos de possíveis situações anômalas na estrutura. Esses alertas são exibidos tanto por POP-UPs nas telas do CMG quanto por e-mails enviados aos usuários registrados nestes sistemas.

As configurações dos deslocamentos mínimos dos prismas para o acionamento dos alarmes são definidas pelas empresas projetistas, e aprovados pelos geotécnicos da AGA, de forma a identificar situações de instabilização da estrutura antes mesmo que elas venham a se estabelecer. As cartas de risco de cada estrutura trazem quatro níveis de controle, que são configurados no sistema como normal, atenção, alerta e emergência. Em resposta a esses níveis o CMG possui Planos de Ações pré-estabelecidos conhecidos como TARP, apresentados em um fluxo que constitui o que deve ser feito em cada nível, como verificação *in-loco* dos instrumentos da estrutura.

Antes de qualquer intervenção na estrutura, é realizada uma verificação remota prévia completa. Isso inclui a correlação das leituras do instrumento em nível com outros tipos de instrumentos e a análise das imagens do videomonitoramento. Não sendo estabelecido um prazo específico para essa verificação.

Assim, temos definido que o sistema de alarme automático da AGA é acionado no caso de deslocamentos dos prismas monitorados pela estação robótica. Nenhum movimento identificado por qualquer outro dispositivo é capaz de disparar o sistema de alarme, apenas o deslocamento dos prismas.

Os resultados das leituras realizadas pela estação robótica, são registradas no software GEOMOS, instalado na sala de controle. Inicialmente o sistema GEOMOS está configurado para 02 níveis de alarme, sendo que a sirene será acionada somente se o segundo nível de deslocamento for atingido. Para cada um dos níveis é possível definir o envio de alertas (e-mails) para os responsáveis pelo monitoramento.

Apresenta-se na **Figura 10-1** abaixo a arquitetura para acionamento automático de sirenes.

Figura 10-1: Esquemática de acionamento automático das sirenes



10.1.1.2 Acionamento manual – Sirenes Televale

A segunda forma, a partir do *software* fornecido pela empresa TELEVALE, o TELEVALE-MONI, e outro *software* que dá visibilidade das câmeras instaladas nas estações remotas voltadas para as barragens. O funcionamento desse sistema pode ser entendido no documento “Manual de Operação e Manutenção do Sistema Notificação de Emergência (AA-162-TL-5287-604-MA-0001_4)” e, também, nesse evidenciado.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA	Revisão:
PN-0594	19A

Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	80 / 187

Figura 10-2: Exemplo da Estação de Operação Remota (EOR)



Fonte: Relatório de montagem e comissionamento do sistema notificação de emergência (AA-162-TL-5287-604-RE-0001)

O sistema é acionado por meio de ondas de rádio e, também, de forma manual, visto que, em caso de eventuais tragédias, a energia elétrica e os sistemas de cabos convencionais podem ser acometidos pelo desastre. Essa forma de acionamento se dá por meio de botoeiras “liga/desliga” presentes no Painel de Controle representado no projeto do sistema, fornecido pela Televale, contido no Manual de Operação e Manutenção do Sistema Notificação de Emergência na página 5 do arquivo intitulado por “AA-162-TL-5287-604-MA-0001_4”, disponibilizado pela empresa.

Figura 10-3: Central de Operação Local Externa (COL) e Central de Operação Local Externa Redundante (COL-R)



Fonte: Manual de Operação e Manutenção do Sistema Notificação de Emergência (AA-162-TL-5287-604-MA-0001_4)

Figura 10-4: Acionamento manual - via botoeiras na sala de comando



Este sistema trabalha com uma unidade redundante e todo o sistema permite o acionamento remoto a partir da Central de Monitoramento. Em caso de indisponibilidade de alguma sirene, a equipe de manutenção do sistema é informada e acionada imediatamente para correção do problema. Preventivamente, falhas nos sistemas das torres podem ser identificados através dos testes silenciosos realizados diariamente e, também, dos testes de sirenes realizados bimestralmente.

10.1.1.3 Acionamento manual – Sirenes Whelen

A seguir são descritas as atividades para o acionamento manual de sirenes da WHELEN:


1. Em primeiro lugar, assim que posicionado na COL, se comunique com o CMG para informar o início do processo de acionamento local. Com o painel aberto, esta será a visão do equipamento:

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA PN-0594 Revisão: 19A

Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001 Página 82 / 187

Figura 10-5: Painel de acionamento torre Whelen_Fig1 Teclado local torre Whelen

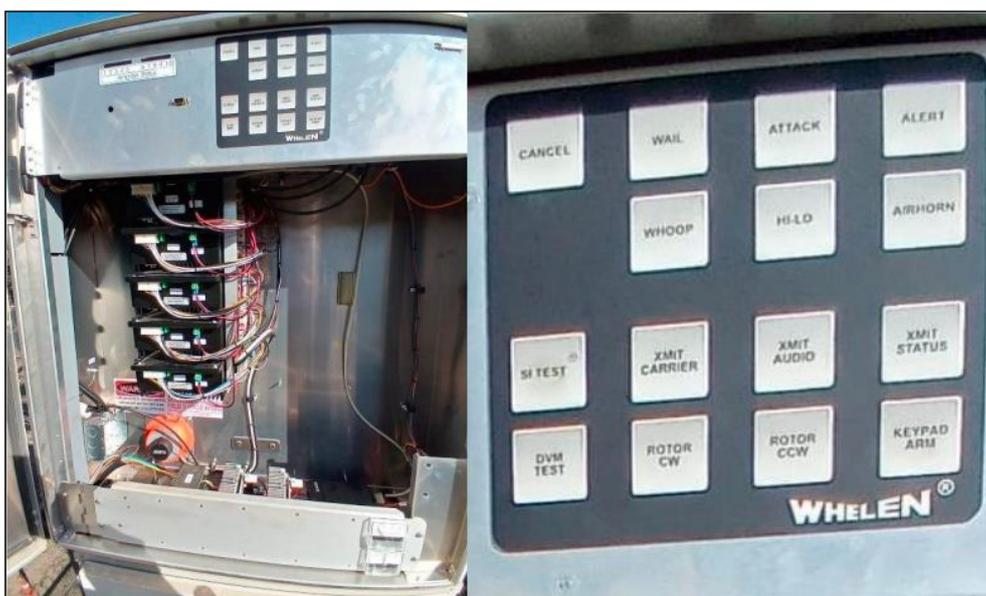


Fonte: procedimento de emergência manual e local para acionamento das torres Whelen, 2024.

2. Passo a passo do acionamento local:

- Aperte o botão KEYPAD ARM por 15 segundos para ligar o teclado, sendo assim o comando a seguir deve ser realizado com o botão pressionado.


Figura 10-6: Datasheet teclado torre Whelen Teclado

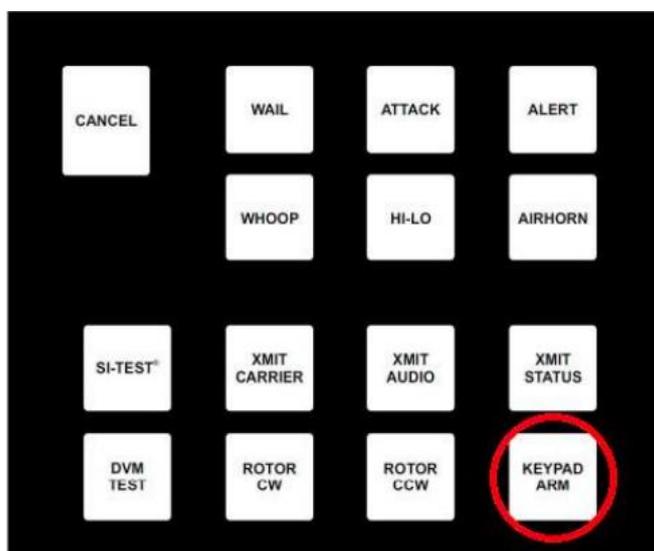

Fonte: procedimento de emergência manual e local para acionamento das torres Whelen, 2024.

- Em seguida com o botão KEYPAD ARM ainda pressionado aperte o botão ATTACK.

Figura 10-7: Datasheet teclado torre Whelen Teclado

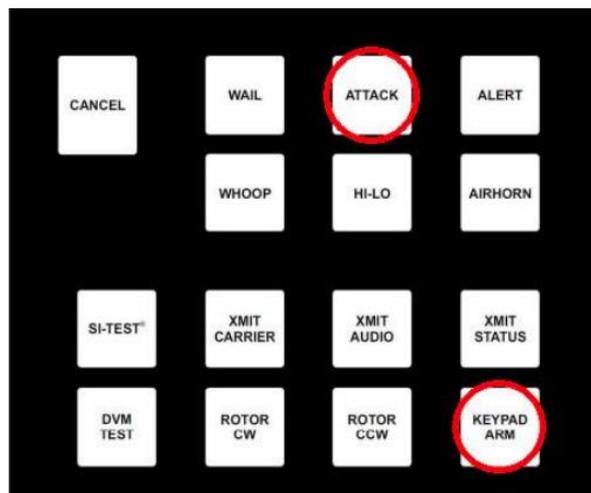


Fonte: procedimento de emergência manual e local para acionamento das torres Whelen, 2024.

Com a sirene em funcionamento o supervisor indicará seu funcionamento. Após este passo a mensagem de emergência tocará até que o botão CANCEL seja apertado.

- Caso seja necessário encerrar o toque aperte o botão CANCEL e assim a sirene desligará as cornetas.

Figura 10-8: Datasheet teclado torre Whelen Teclado

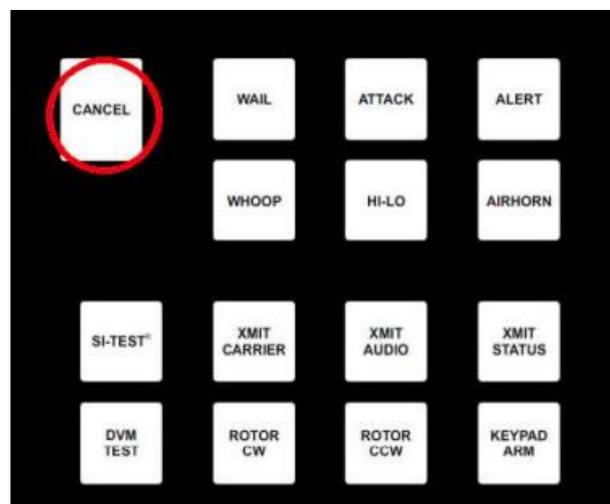

Fonte: procedimento de emergência manual e local para acionamento das torres Whelen, 2024.

A sirene pode ser tocada em diversas circunstâncias e antes do toque da mesma uma mensagem de voz de alerta é soada informando a população o objetivo do alerta e como proceder. As frases abaixo são utilizadas e estão disponibilizadas **no sistema** de acionamento das sirenes.

10.1.2 Mensagens usadas no sistema de notificação de emergência:

SIMULADO: ATENÇÃO! ATENÇÃO! ESTE É SOMENTE UM SIMULADO DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM. PEDIMOS QUE PARALISEM SUAS ATIVIDADES COM SEGURANÇA, E DIRIJAM-SE PARA OS PONTOS DE ENCONTRO, COM TRANQUILIDADE.

TESTE DE SIRENE: ATENÇÃO! ESTE É UM TESTE DA SIRENE DO SISTEMA DE ALARME. NÃO ESTAMOS EM EMERGÊNCIA. ATENÇÃO! ESTE É APENAS UM TESTE DE SIRENE.

TESTE DE SIRENE CONCLUÍDO: ATENÇÃO! TESTE DE SIRENE CONCLUÍDO. PEDIMOS DESCULPAS PELO INCÔMODO.

RISCO: ATENÇÃO! ATENÇÃO! ESTA É UMA SITUAÇÃO DE RISCO DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DIRIJAM-SE PARA OS PONTOS DE ENCONTRO COM SEGURANÇA. AGUARDEM DEMAIS ORIENTAÇÕES DA DEFESA CIVIL NO PONTO DE ENCONTRO.

EMERGÊNCIA: ATENÇÃO! ATENÇÃO! SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA! ATENÇÃO! ATENÇÃO! ESTA É UMA SITUAÇÃO REAL DE EMERGÊNCIA DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DIRIJAM-SE PARA OS PONTOS DE ENCONTRO COM SEGURANÇA. AGUARDEM DEMAIS ORIENTAÇÕES DA DEFESA CIVIL NO PONTO DE ENCONTRO.

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ENCERRADA: ATENÇÃO! ATENÇÃO! A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ESTÁ ENCERRADA. PERMANEÇAM NO PONTO DE ENCONTRO E AGUARDEM AS ORIENTAÇÕES DA DEFESA CIVIL.

FAKE NEWS: ATENÇÃO! ATENÇÃO! É FALSA A INFORMAÇÃO DE RISCO DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM. NÃO HÁ NECESSIDADE DE EVACUAÇÃO DA ÁREA.

O sistema também possui acionamentos automáticos das sirenes que são realizados através dos valores de referência definidos pela Auditoria Independente, sendo:

- Recalques instantâneos iguais ou superiores a 1,00 m em dois prismas instalados ao longo da mesma seção longitudinal da barragem;

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA	Revisão:
PN-0594	19A

Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	85 / 187

- Recalques acumulados iguais ou superiores a 1,50 m em dois prismas instalados ao longo da mesma seção longitudinal da barragem;
- Recalques instantâneos iguais ou superiores a 1,00 m em todos os prismas instalados ao longo de uma seção transversal da barragem;
- Recalques acumulados iguais ou superiores a 1,50 m em todos os prismas instalados ao longo de uma seção transversal da barragem

Os gatilhos de acionamento são responsáveis pelo disparo instantâneo das sirenes desde que as premissas elencadas acima sejam atendidas.

10.1.3 Acionamento Indevido


Chama-se “Acionamento Indevido” das sirenes do sistema de notificação de emergência de barragens as situações em que há o alerta sem que tenha havido o rompimento real da barragem. Para que haja discriminação dessas ocorrências a AngloGold Ashanti descreve os procedimentos de ações detalhados a serem tomados:

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA	Revisão:
PN-0594	19A

Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	86 / 187

Figura 10-9 Fluxograma de Notificação para Falso Alarme

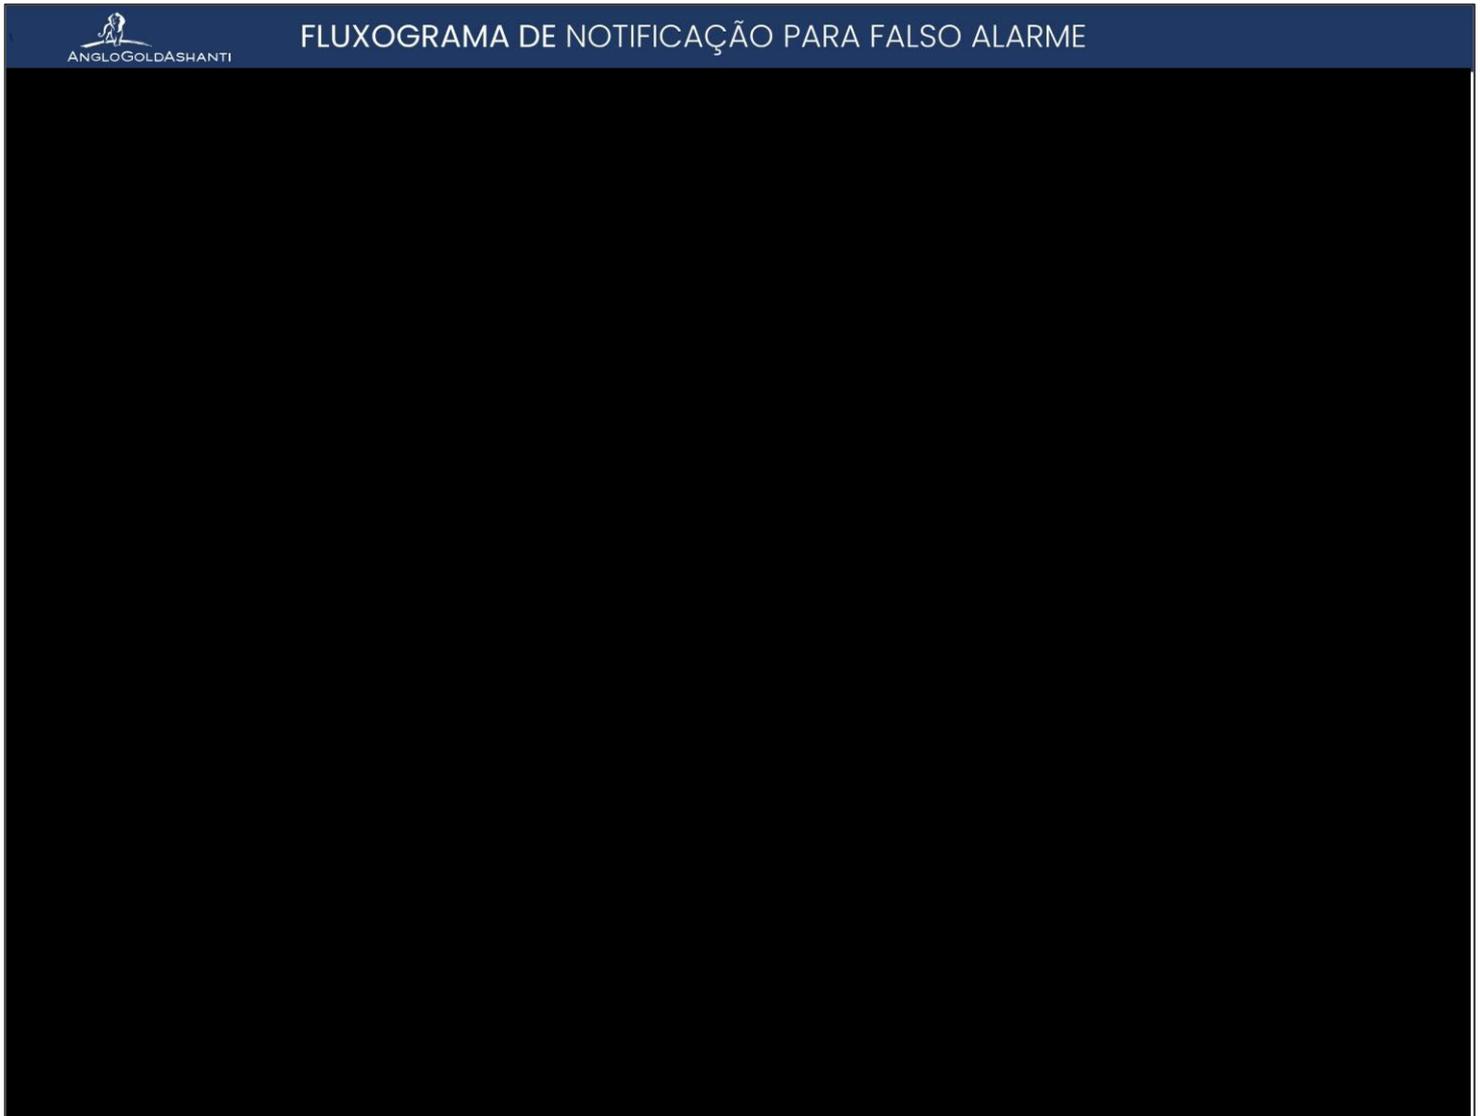


Observação: O fluxograma acima é ilustrativo, sendo entregue junto com este PAEBM no formato pdf, compondo o arquivo “AnexoB_FluxNotAGAMSG2024”.

10.1.4 Instalações

O sistema de notificação de emergência da barragem MSG é composto de 7 torres, **localizadas fora da mancha de inundação**, conforme ilustra a Figura **10-10**, uma repetidora e uma central de monitoramento.

Figura 10-10: Posição das sirenes no campo

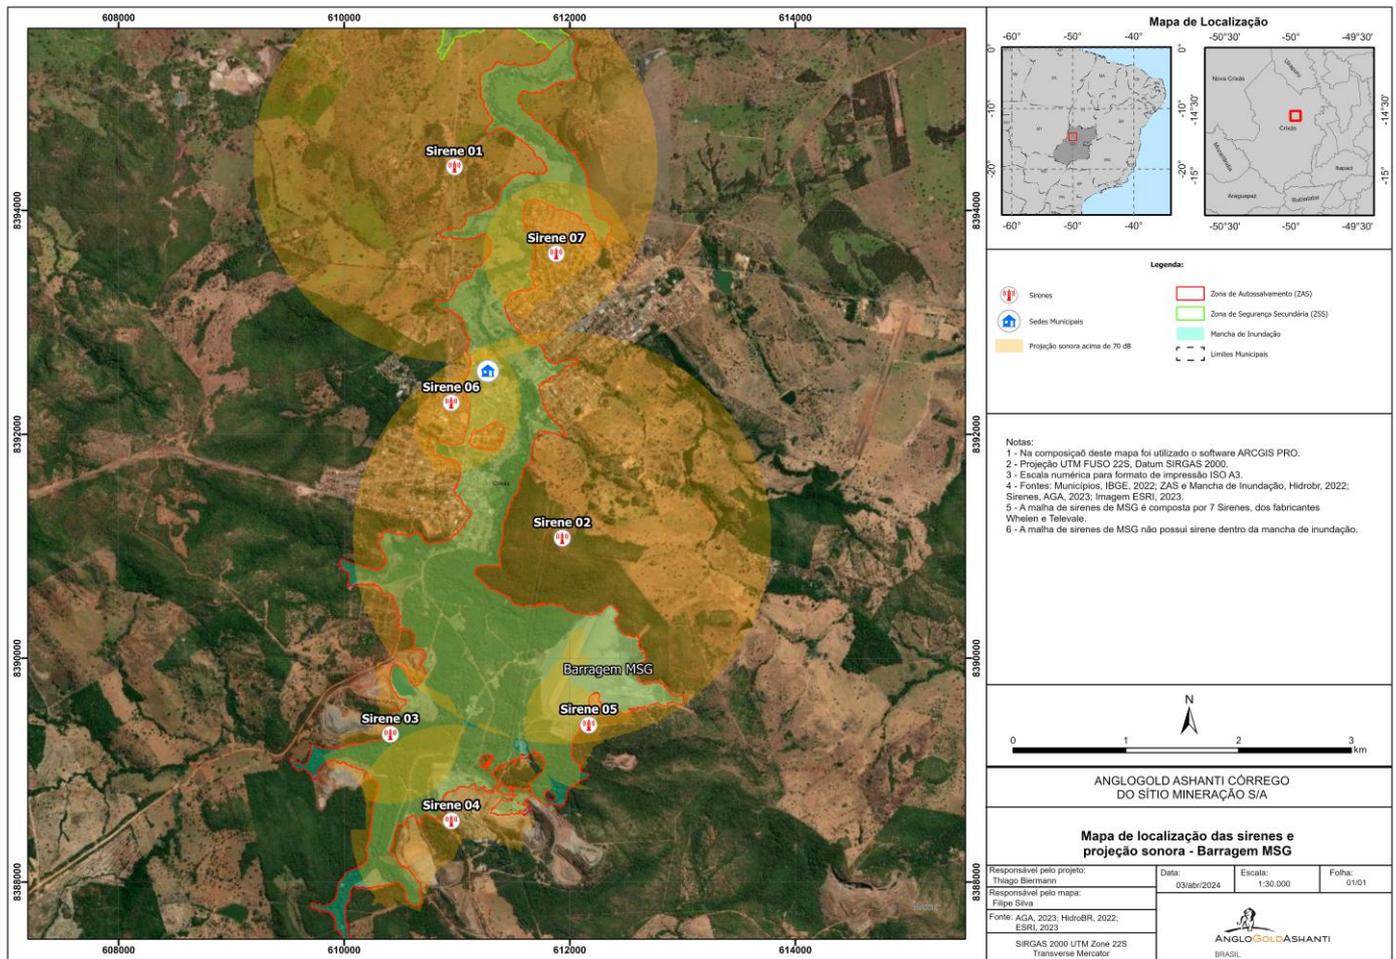

Observação: a figura acima possui caráter exclusivamente ilustrativo. O mapa original está sendo entregue junto a este PAEBM no formato pdf.

Cada torre instalada pela *Leistener & Giacom* é composta de 2 rádios UHF, sendo um em redundância, antena digital para os rádios, sistema de energia solar composto de baterias e células solares, sistema secundário de alimentação elétrica, sonofletores e luz estroboscópicas (LED). As 7 torres, chamadas de Estações Remotas, estão distribuídas de forma a abranger toda a ZAS (Zona de Autossalvamento) sendo necessário o uso de uma repetidora digital para replicar o sinal de rádio.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA	Revisão:
PN-0594	19A

Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	88 / 187

As torres instaladas pela Televale funcionam por radiofrequências **VHF**, homologado pela **ANATEL**, enquanto os comandos são transmitidos por Centrais de Comandos, os COL's referidos no mapa acima.

As condições e coordenadas de instalações de cada componente podem ser verificadas na tabela a seguir, de fácil identificação e seguras:

Quadro 10-1: Identificação do sistema principal de alerta sonoro

Sirene 1 - Whelen	Sirene 2 - Whelen ⁷
 <p>24 de out. de 2023 13:58:15 Inspeção TS-01 Swiss grid E:-8376461 N:-4455860 Crixás</p> <p>Latitude: 14°31'18.22"S Longitude: 49°58'12.83"O</p>	 <p>24 de out. de 2023 14:46:36 Inspeção TS-02 Swiss grid E:-8377629 N:-4461121 Crixás</p> <p>Latitude: 14°33'3.96"S Longitude: 49°57'41.88"O</p>
Sirene 3 - Televale	Sirene 4 - Televale

⁷ As sirenes da Whelen possuem acionamento via botoeira. Além disso, é feito acionamento remoto via CMG ou pelo servidor localizado na sala de controle.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA	Revisão:
PN-0594	19A

Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	89 / 187



Latitude: 14°34'0.93"S
Longitude: 49°58'30.10"O

Sirene 5 - Televale



Latitude: 14°34'26.19"S
Longitude: 49°58'12.33"O

Sirene 6 - Televale



Latitude: 14°33'58.12"S
Longitude: 49°57'31.36"O



Latitude: 14°32'24.61"S
Longitude: 49°58'12.64"O

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº AGA	Revisão:
PN-0594	19A

Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	90 / 187

Sirene 7 - Televale⁸



Latitude: 14°31'41.24"S
Longitude: 49°57'41.67"O

Torre Repetidora⁹



Latitude: 14° 34' 24,78" S
Longitude: 49° 58' 9,04" O


10.1.5 Abrangência sonora do sistema

Abaixo, a **Figura 10-11** apresenta, de maneira aproximada, a abrangência do sistema sonoro:

⁸ As sirenes da Televale possuem acionamento via botoeira. Além disso, é feito acionamento remoto via CMG ou pelo servidor localizado na sala de controle.

⁹ Trata-se de torre repetidora que é responsável pela transmissão do sinal de rádio para as sirenes Televale e Whelen.

Figura 10-11: Representação aproximada da abrangência do sistema sonoro

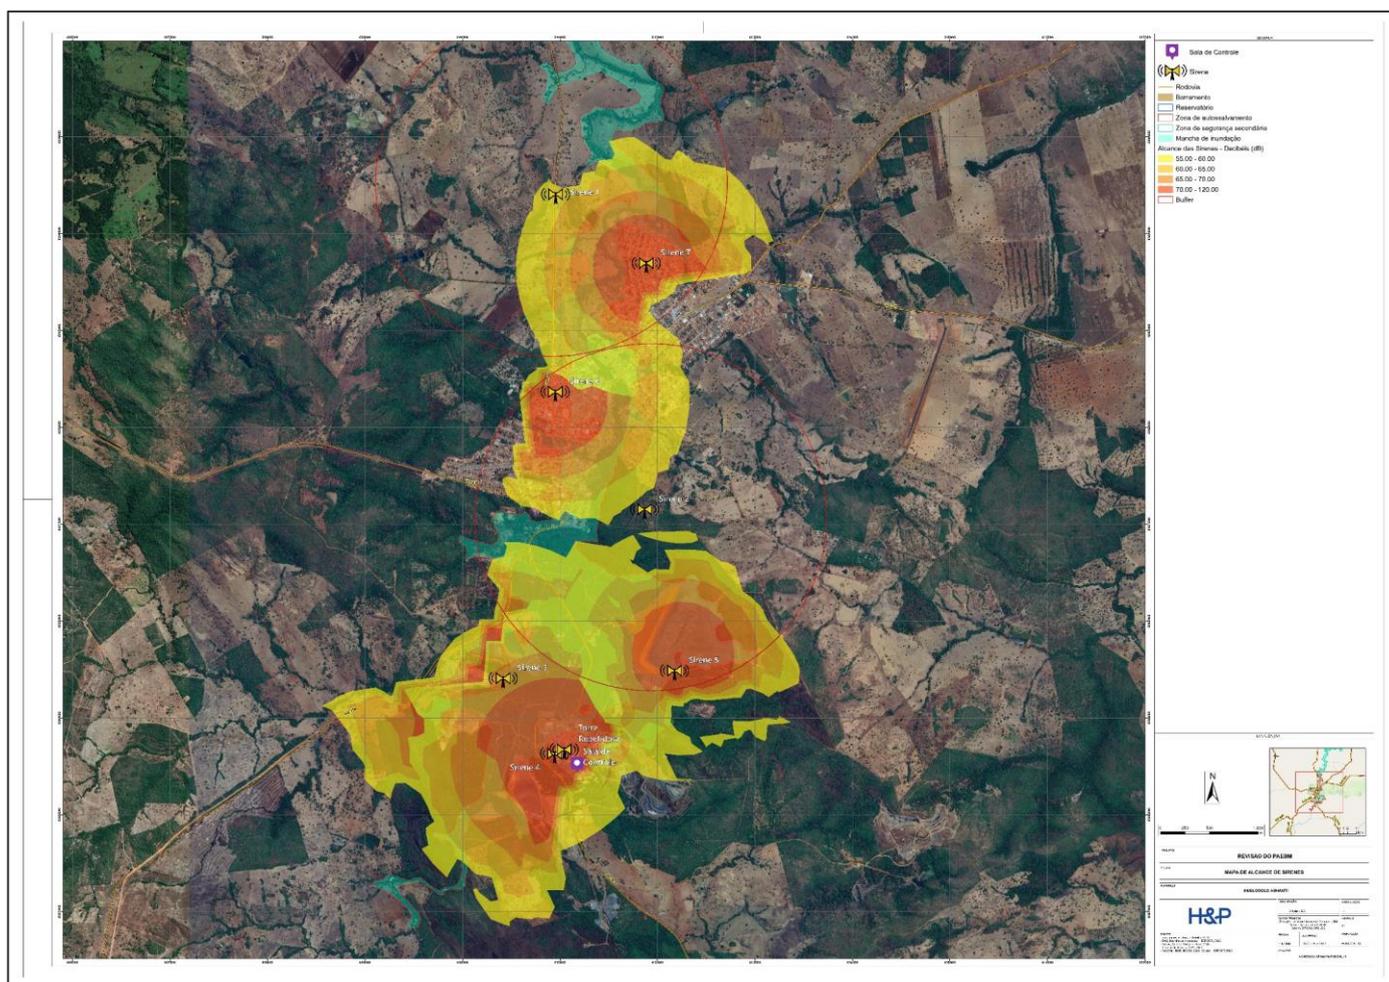


Observação: O mapa acima é ilustrativo, sendo entregue junto com este PAEBM no formato pdf em A0.

É importante ressaltar que as sirenes são testadas periodicamente, de maneira audível, pela equipe AngloGold Ashanti. Além disso, testes silenciosos com as sirenes ocorrem diariamente, prezando pelo bom funcionamento do sistema de alerta da unidade.

Ainda, as sirenes são avaliadas pela equipe responsável pela Avaliação de Conformidade e Operacionalidade – ACO do PAEBM, a qual apresentará, no Relatório de Conformidade e Operacionalidade – RCO, os resultados dos testes, com registro e comprovação de funcionalidade das sirenes instaladas.

10.2 FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALERTA

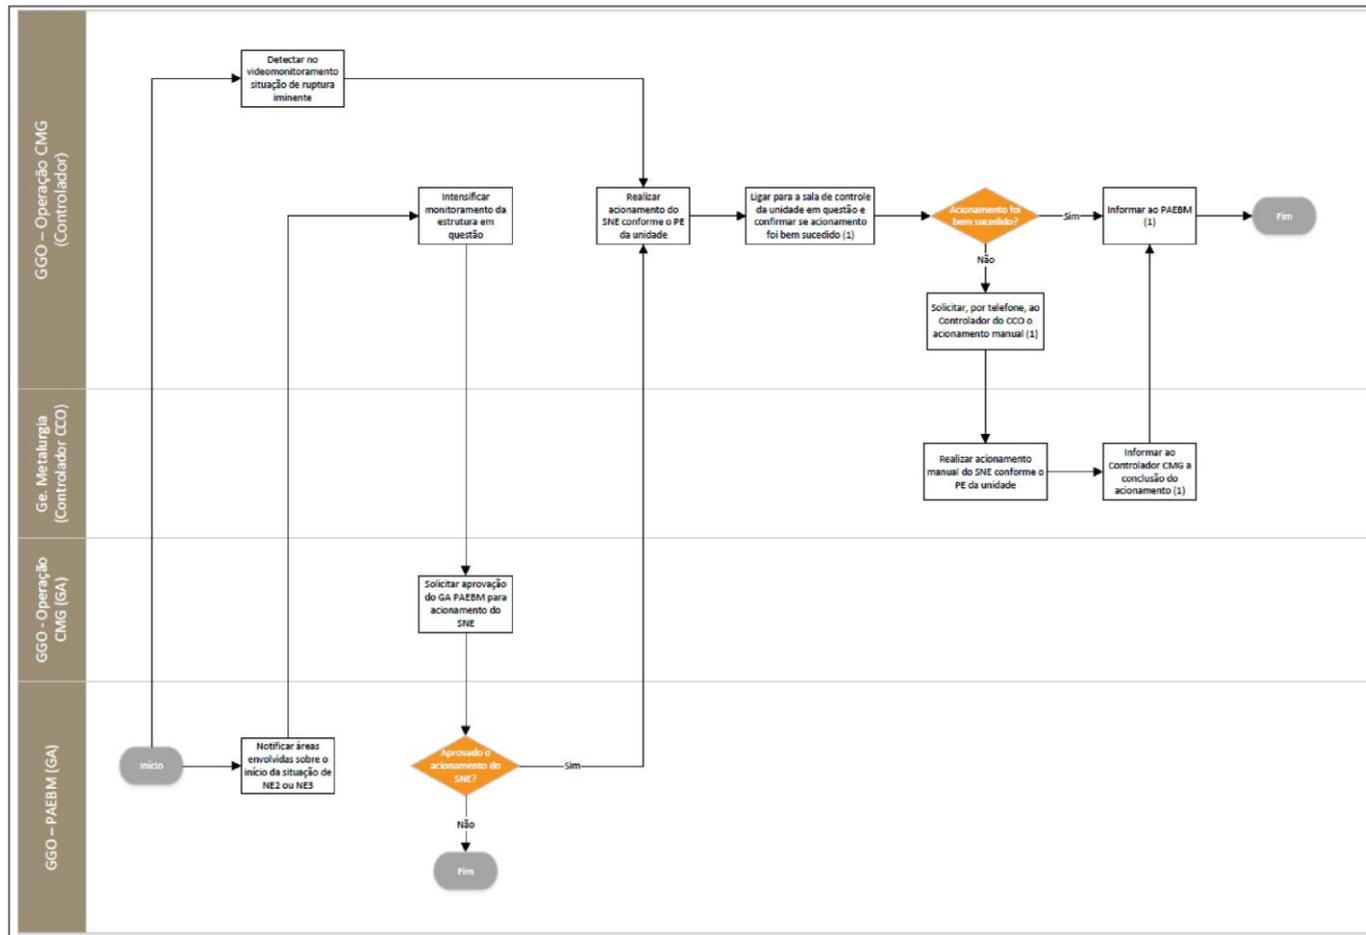

Ainda, caso alguma sirene toque indevidamente será acionado o fluxograma de falso alarme, apresentado no item 10.1.3 Acionamento Indevido.

10.3 SISTEMA DE ALERTA REDUNDANTE DE EMERGÊNCIA

A seguir será apresentado o procedimento de ação em casos de necessidade de acionamento redundante de notificação de emergência para barragem MSG, considerando os Níveis de Emergência 1, 2 e 3.

- **Abrangência:** Todos os envolvidos no fluxo de comunicação do PAEBM para Barragem MSG.
- **Responsabilidades:**
 - Geotecnia, Operação e Manutenção do PAEBM: (I) detectar, por meio de inspeções de rotina e/ou análise da instrumentação, eventuais anomalias na Barragem de Rejeitos MSG; (II) informar a potencial situação de emergência ao Coordenador do PAEBM; (III) manter contato com o Coordenador do PAEBM durante a situação de emergência.
 - Coordenador do PAEBM: (I) garantir a execução do fluxo de notificação do PAEBM; (II) garantir que a evacuação da ZAS seja realizada preventivamente, quando classificado Nível 2 de Emergência; (III) manter contato permanente com as Equipes de Apoio e Geotecnia, Operação e Manutenção, sendo informado das medidas tomadas e checando se os procedimentos necessários foram seguidos. (IV) Em NE-1, garantir o alerta por meio de mensagem de carro de som às comunidades localizadas na ZAS, após alinhamento com a Defesa Civil.
 - Comunicação, Comunidades e Relações Institucionais: (I) monitorar a divulgação da situação de emergência nos meios de comunicação: mídias digitais, jornais, rádios, televisão, redes sociais no âmbito nacional e internacional; (II) contratar e treinar equipe responsável por apoiar a Defesa Civil nas visitas as residências localizadas na ZAS com o objetivo de esclarecimentos sobre o NE-2 e necessidade de evacuação preventiva; (III) Em NE-3, emitir alerta através do aplicativo PROX, após comunicação do Coordenador do PAEBM; (IV) Em NE-3, comunicar Rádio Serra Dourada para emissão de mensagem de alerta; (V) Em NE-3, acionar o Sistema de Alerta e Alarme Secundário para notificação da população da Zona de

Autossalvamento, via lista de transmissão¹⁰ de WhatsApp, contatos telefônicos e carro de som, **se necessário**.

- **Conceitos e definições:**
 - Alertas Redundante: Acionamento de sistemas e recursos complementares a fim de garantir a comunicação efetiva de todos que estão na Zona de Autossalvamento da barragem.
- **Documentos de referência:** PAEBM Barragem MSG.
- **Documentos complementares:** Não se aplica.
- **Detalhamento das atividades:**
 - Em NE-1, garantir o alerta por meio de mensagem de carro de som às comunidades localizadas na ZAS, após alinhamento com a Defesa Civil.
 - Para NE-2 verificar a existência de anomalias na estrutura, bem como em sua instrumentação;
 - Fazer a comunicação com o Coordenador do PAEBM, que deverá garantir o alerta por meio de mensagem de carro de som as comunidades localizadas na ZAS, após alinhamento com a Defesa Civil. A mensagem deverá dizer: “Atenção será realizada uma evacuação de forma controlada, aguarde em sua casa que um agente da defesa civil irá te procurar, se trata de Nível de Emergência 2, não está havendo rompimento eminente”.
 - O carro deverá seguir toda rota de fuga começando do ponto de encontro 1 externo próximo ao posto Kim, passando em toda parte central da cidade, considerando a Avenida do Comercio e finalizando no ponto 12, conforme as imagens abaixo.

¹⁰ A evidência da lista de transmissão será apresentada no Anexo AA – ListaTransmissão20240229.

Figura 10-12: Início da rota para o carro de som



Figura 10-13: Fim da rota para o carro de som




- Em seguida, os agentes da Defesa Civil, juntamente com uma equipe especializada contratada e treinada pela equipe de Comunicação, Comunidades e Relações Institucionais, passarão nas residências e realizarão as visitas a

população localizada na ZAS com o objetivo de esclarecimentos sobre o NE-2 e necessidade de evacuação preventiva.

- As pessoas deverão ser encaminhadas para os hotéis descritos no **“Anexo I - Tabela com o nome e endereço dos locais previamente mapeados para onde as pessoas residentes na ZAS serão removidas em caso de evacuação de emergência do PAEBM”**.
- Para NE-3, o CMG identifica a ruptura, aciona as sirenes e imediatamente comunica o coordenador do PAEBM;
- Para comunicação interna, será utilizado também o rádio de comunicação faixa 13, que é faixa de emergência que comunica com a faixa 7 e bloqueia todas as outras faixas.
- Será emitido em até 5 minutos um alerta através do aplicativo PROX após comunicação do Coordenador do PAEBM para a equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais, com a seguinte mensagem:
 - “Atenção! Atenção! Situação de Emergência! Atenção! Atenção! Esta É Uma Situação Real De Emergência De Rompimento De Barragem. Dirijam-Se Para Os Pontos De Encontro Com Segurança. Aguardem Demais Orientações Da Defesa Civil No Ponto De Encontro”.
- Além disso será emitido um alerta através da Rádio Serra Dourada após comunicação do Coordenador do PAEBM para a equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais, com a seguinte mensagem:
 - “Atenção! Atenção! Situação de Emergência! Atenção! Atenção! Esta É Uma Situação Real De Emergência De Rompimento De Barragem. Dirijam-Se Para Os Pontos De Encontro Com Segurança. Aguardem Demais Orientações Da Defesa Civil No Ponto De Encontro”.
- A equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais deverá acionar também o Sistema de Alerta e Alarme Secundário para notificação da população da Zona de Autossalvamento, via Lista de Transmissão de WhatsApp, e Contatos Telefônicos, em até 30 minutos, com seguinte mensagem:
 - “Atenção! Atenção! Situação de Emergência! Atenção! Atenção! Esta É Uma Situação Real De Emergência De Rompimento De Barragem. Dirijam-Se Para Os Pontos De Encontro Com Segurança. Aguardem Demais Orientações Da Defesa Civil No Ponto De Encontro”.

A seguir, o fluxograma de acionamento dos veículos sonoros (Sistema de Alerta Redundante de Emergência):

Figura 10-14: Fluxograma de acionamento dos veículos sonoros (Sistema de Alerta Redundante de Emergência)

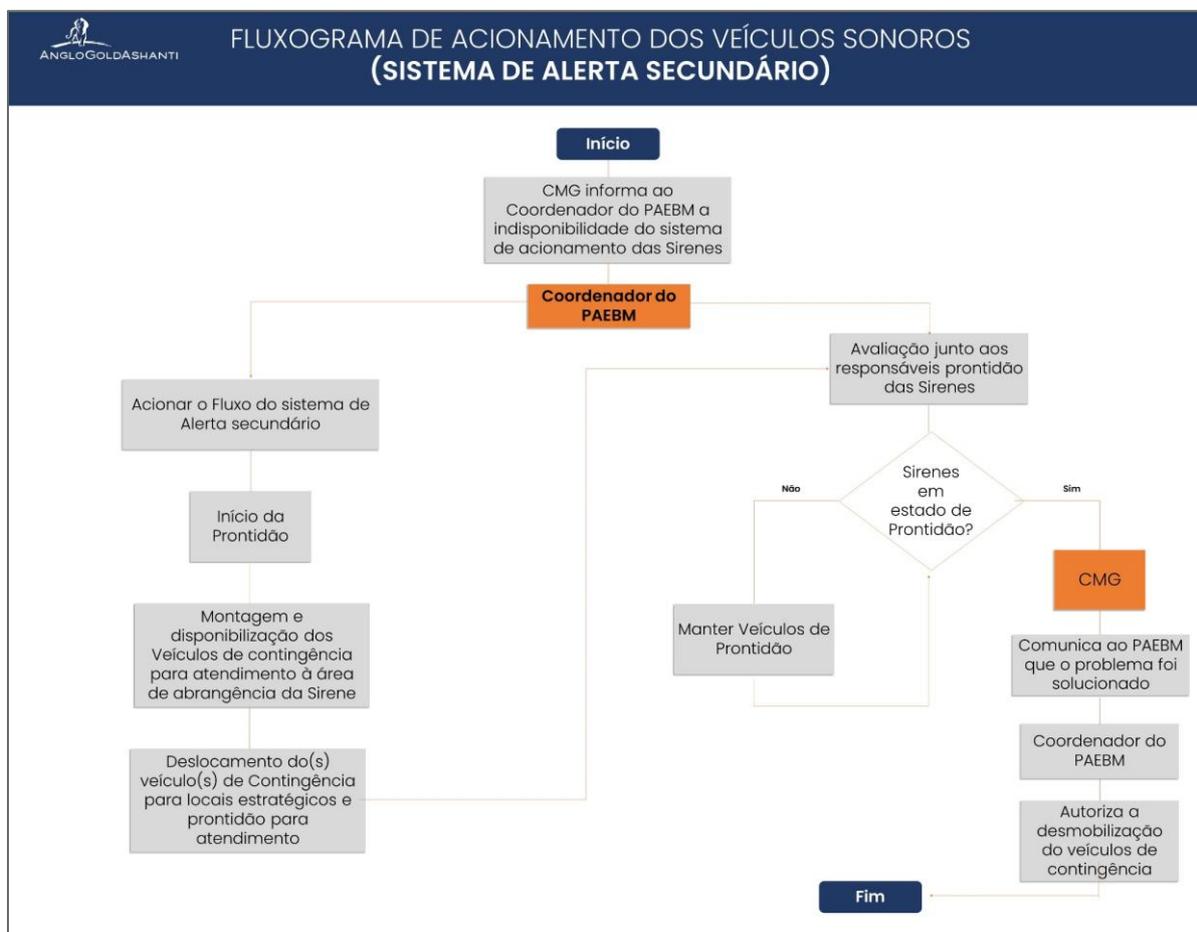

Observação: O fluxograma acima é ilustrativo, sendo entregue junto com este PAEBM no formato pdf, compondo o arquivo "AnexoB_FluxNotAGAMSG2024".

O

Quadro 10-2, abaixo, **Erro! Fonte de referência não encontrada.** resume os procedimentos apresentados acima para notificação redundante da ZAS quando a emergência for NE-2 ou NE-3:

Quadro 10-2: Sistema de alerta redundante

MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO NA ZAS				
PÚBLICO-ALVO	MEIO DE COMUNICAÇÃO	QUANDO	RESPONSÁVEL	OBJETIVO DE UTILIZAÇÃO
Comunidades ZAS	Carro de Som	Em caso de NE-1	Coordenador do PAEBM	Garantir o alerta por meio de mensagem de carro de som as comunidades localizadas na ZAS, após alinhamento com a Defesa Civil.
Comunidades ZAS	Visitas domiciliares	Em caso de NE-2	Defesa Civil Equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais Equipe de apoio terceirizada	Agentes da Defesa Civil, juntamente com uma equipe especializada contratada e treinada pela equipe de Comunicação, Comunidades e Relações Institucionais passará nas residências e realizará as visitas à população localizada na ZAS com o objetivo de esclarecimentos sobre o NE-2 e necessidade de evacuação preventiva.
Comunidades ZAS	Sistema de alerta sonoro - Sirene	Em caso de NE-3	CMG	Sistema de alerta sonoro para informação de estado de emergência nas estruturas, bem como para ações preventivas e de simulado.
	Aplicativo PROX		Coordenador do PAEBM	Coordenador do PAEBM comunica a equipe de Comunicação,
	Rádio Serra Dourada			


MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO NA ZAS				
PÚBLICO-ALVO	MEIO DE COMUNICAÇÃO	QUANDO	RESPONSÁVEL	OBJETIVO DE UTILIZAÇÃO
	Lista de Transmissão de WhatsApp e Contatos Telefônicos		Equipe de Comunicação, Comunidades e Relações Institucionais	Comunidades e Relações Institucionais a necessidade de acionamento do Sistema de Alerta e Alarme Secundário em N-3. Em seguida será emitido alerta através do aplicativo PROX, Rádio Serra Douradas e Lista de Transmissão de WhatsApp e Contatos Telefônicos da população da ZAS.
Funcionários internos	Sistema de alerta sonoro - Sirene		CMG	Sistema de alerta sonoro para informação de estado de emergência nas estruturas, bem como para ações preventivas e de simulado.
	Rádio Portátil		Gerência de Mineração	Comunicação interna via rádio portátil. Apoio no controle de acesso de profissionais que acessam o site da MSG e de empresas terceirizadas.

10.3.1 APLICATIVO PROX

Tendo o objetivo de fortalecer a sistemática de acionamento secundário, a comunidade será comunicada também por meio do aplicativo PROX e contato com os líderes comunitários.

Nº ATG	Revisão:
PN-0594	REV. 19A
Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	100 / 187

Figura 10-15: Aplicativo PROX

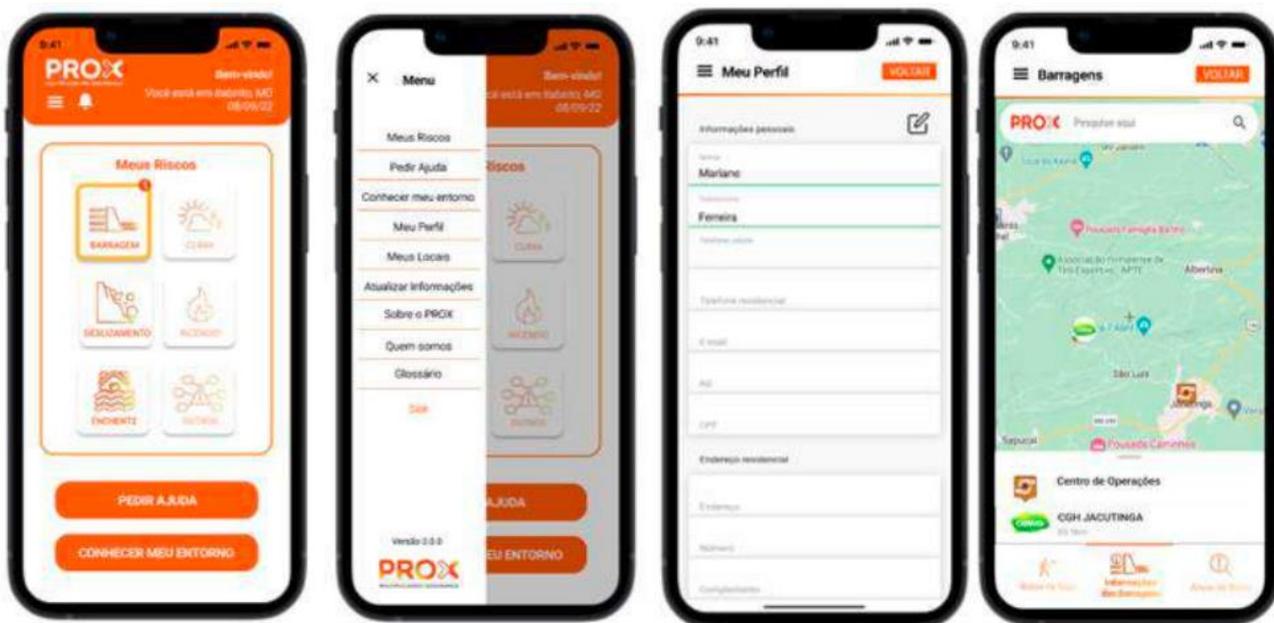

Ainda, ressalta-se que cabe à equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais, em uma situação de emergência, acionar o Sistema de Alerta e Alarme Secundário para notificação da população da Zona de Autossalvamento, via Aplicativo PROX e mediante articulação com as Defesas Civas.

11. SÍNTESE DO ESTUDO DE INUNDAÇÃO COM OS RESPECTIVOS MAPAS, INDICAÇÃO DA ZAS E ZSS ASSIM COMO DOS PONTOS VULNERÁVEIS POTENCIALMENTE AFETADOS.

Conforme previsto no art. 6º da Resolução ANM nº 130, foi realizado o Estudo de Ruptura Hipotética da Barragem MSG, elaborado pela empresa HIDROBR Soluções Integradas (AA-360-HD-5280-267-RT-0008_R1, de 31/01/2024). O modo de falha considerado foi a liquefação da barragem, foi utilizado o software RiverFlow2D para modelagem da propagação dos hidrogramas no vale a jusante, com foco na caracterização da propagação da onda de cheia e delimitação das áreas potencialmente inundáveis a jusante. Como complemento de informações do Estudo de Ruptura Hipotética, foi elaborada também uma Nota Técnica (AA-360-HD-5280-267-NT-0001_R0, de 31/01/2024).

O presente item se trata de uma síntese do referido estudo. Para maior detalhamento, o documento completo deve ser consultado.

11.1 ANÁLISE DOS MODOS DE FALHA E HIPÓTESES DE RUPTURA

As análises dos modos de falha foram realizadas durante o desenvolvimento do Estudo de Ruptura Hipotética (AA-360-HD-5280-267-RT-0008_R1, de 31/01/2024) através da avaliação de segurança e estabilidade da Barragem MSG apresentada no Relatório de Inspeção de Segurança Regular (RISR) do ciclo 2023/1 (documento nº AA-314-TY-5280-206-RT-0014, de revisão datada de 29/03/2023), disponibilizado na época de elaboração do referido estudo.

Neste documento conclui-se que, com os dados fornecidos e a partir da avaliação de segurança da estrutura, a Barragem MSG se encontra em condições adequadas de segurança hidráulica e geotécnica para a condição de carregamento drenado e não-drenado avaliada, atendendo aos fatores de segurança mínimos exigidos em legislação, estabelecidos pela norma brasileira NBR ABNT 13.028, de 2017 e pela Resolução ANM nº 95/2022, atualizada pela ANM nº 130/2023 para as seções analisadas.

Para o modo de falha de galgamento, observou-se que, no estudo de trânsito de cheias do Estudo de Ruptura Hipotética elaborado pela HIDROBR, a Barragem MSG apresentou capacidade para suportar precipitações com tempos de retorno de 1.000 e 10.000 anos com borda livre em seu reservatório. Para o tempo de retorno de 1.000 anos a barragem possui uma borda livre de 1,17 metro e para 10.000 anos uma borda livre de 1,00 metro.

Quanto ao processo de *piping*, a drenagem interna da Barragem MSG, segundo o RISR (documento nº AA-314-TY-5280-206-RT-0014, de revisão datada de 29/03/2023), é composta por filtro de areia com trechos verticais e inclinados, com continuidade em tapete drenante horizontal. De acordo com o referido documento, durante a visita técnica, não foram identificadas surgências na estrutura. Além disso, o documento apresenta análises de percolação e conclui que o fluxo percolado é controlado e adequado para o funcionamento da barragem, apresentando então que os indícios de risco de ocorrência de erosão regressiva (*piping*) no talude de jusante foram mitigados.

Em relação à liquefação, o estudo de liquefação elaborado pela empresa DAM Projetos de Engenharia (documento nº BYB-C-SG-RE-002-0, de 10/2016) apresenta as análises de suscetibilidade à liquefação para a Barragem MSG. Os resultados obtidos mostraram comportamento contrátil para a maior parte dos ensaios realizados tanto de SPT quanto de CPTu. Tal comportamento caracteriza os materiais suscetíveis à liquefação. No entanto, considerando os elevados fatores de segurança ao gatilho da liquefação, o estudo concluiu que

o risco de liquefação dos rejeitos da barragem era muito baixo sob carregamento estático e dinâmico.

Um estudo contendo ensaios complementares da amostra overflow (documento nº AA-000-BV-0098-292-RT-001, de 06/2019), elaborado pela BVP engenharia, também realizou análises de suscetibilidade à liquefação do rejeito que compõe a Barragem MSG, sendo que os resultados obtidos também caracterizam o material como suscetível à liquefação.

Neste contexto, para avaliação dos efeitos da onda de inundação formada pela ruptura hipotética da Barragem MSG, foi simulada a ruptura pelo processo de liquefação do maciço, tanto no cenário de ruptura extremo quanto no cenário de ruptura mais provável. No cenário de ruptura extremo, foi considerada ainda uma lâmina de água sobre o reservatório, gerada a partir de uma chuva de tempo de retorno 10.000 anos.

11.2 CENÁRIOS ESTUDADOS

Foram definidos quatro cenários de simulação:

- Dois cenários considerando condições de operação extrema do sistema extravasor, com precipitações com tempos de retorno de 1.000 e 10.000 anos, levam em conta o vale preenchido com vazão natural também sob condições extremas;
- Dois cenários considerando a ruptura hipotética na Barragem MSG, onde um considerou a condição de ruptura mais provável e o outro a condição de ruptura extrema.

As definições destes cenários foram realizadas com base na avaliação do trânsito de cheias pelo reservatório de modo que fosse possível a verificação da possibilidade de galgamento da barragem, e com base na avaliação de outros modos de falha.

Nº ATG	Revisão:
PN-0594	REV. 19A
Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	103 / 187


Figura 11-1 - Condições hidrológicas adotadas para os cenários simulados

	Barragem MSG	Vale a jusante
Cenário I: Operação Extrema – TR 1.000 anos	Operação do vertedouro sob chuva de TR de 1.000 anos	Calha preenchida com vazões extremas
Cenário II: Operação Extrema – TR 10.000 anos	Operação do vertedouro sob chuva de TR de 10.000 anos	Calha preenchida com vazões extremas
Cenário III: Ruptura Mais Provável	Ruptura da barragem com N.A. atual e lago operacional (460,74m)	Calha preenchida com vazão de TR de 2 anos
Cenário IV: Ruptura Extrema	Ruptura da barragem com N.A. igual ao N.A. <i>maximum maximorum</i> para um evento de TR 10.000 anos (465,00m)	Calha preenchida com vazões extremas

Neste contexto, para avaliação dos efeitos da onda de inundação formada pela ruptura hipotética extrema da Barragem MSG, foi simulada a ruptura do maciço pelo processo de liquefação do maciço. Para o PAEBM foi considerada a simulação do cenário extremo considerando-se as manchas de inundação da ruptura da Barragem MSG.

A curva cota-volume desenvolvida para a Barragem MSG, considerando rejeito e maciço, encontra-se ilustrada na [Figura 11-2](#). Nota-se que o volume disponível para o trânsito de cheias, ou seja, o volume da barragem entre a soleira implantada do vertedouro (464,00 m) e o ponto mais baixo da crista (466,00 m), é de aproximadamente 404.019 m³.

Figura 11-2 - Curva cota-volume da Barragem MSG

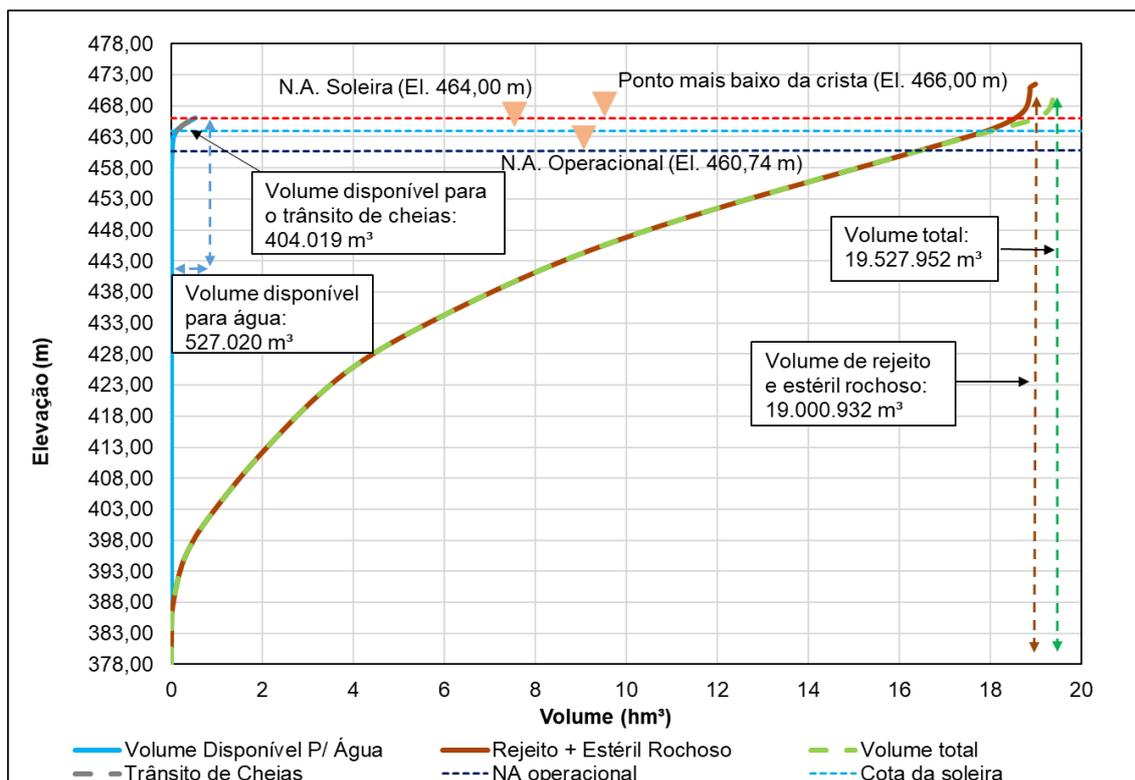

Nos cenários de ruptura extrema e ruptura mais provável, são mobilizados no hidrograma de ruptura o rejeito e o maciço, além da água livre presente, conforme apresentado na Tabela 11-1.

Tabela 11-1 - Volumes de sólidos e água considerados na definição da concentração volumétrica da Barragem MSG.

Cenário	N.A. de Ruptura (m)	Volume total escoado para jusante (m³)			Volume de sólidos disponíveis para a propagação (m³) ¹¹	CV (%)
		Água livre	Rejeito e Maciço	Total		
Ruptura Mais Provável (Cenário III)	460,74 (N.A. Operacional)	17.309	19.000.932	19.018.241	9.478.691	54,23
Ruptura Extrema (Cenário IV)	465,00 (N.A. maximum maximorum)	284.126	19.000.932	19.285.058	9.611.673	54,98

¹¹ Valor determinado a partir da concentração volumétrica limitada pelo limite superior da reologia ensaiada. Documento: "103558-0000-LR-G-0001-R0" produzido pela Ausenco do Brasil Engenharia Ltda (2019)

Nº ATG	Revisão:
PN-0594	REV. 19A
Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	105 / 187

11.3 CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA E REOLÓGICA DO RESERVATÓRIO

Uma vez que a concentração volumétrica dos materiais depositados no reservatório é superior a 30%, conforme indicado pelo Manual de Referência “Mud and Debris Flow” do HEC-RAS (2023), o escoamento é considerado hiperconcentrado. Neste sentido foram considerados ensaios reológicos realizados pela empresa Ausenco do Brasil Engenharia Ltda em três amostras de rejeito (rejeito total, underflow e overflow) coletadas antes de serem dispostos na Barragem MSG (documento 103558-0000-LR-G-0001-R0, de 30/04/2019)

Para a definição de qual amostra de rejeito utilizar, foram realizadas análises de sensibilidade. Como resultado, não foram obtidas diferenças significativas entre as envoltórias de inundação e tempo de chegada. Dessa forma, foram adotadas as curvas de tensão e viscosidade da amostra AdoB585, composta pelo rejeito total, por entender ser a amostra mais representativa de todo o reservatório, dado que o maciço contém rejeitos overflow, e o reservatório contém rejeitos underflow e rejeito total. As curvas reológicas de tensão de cisalhamento e viscosidade utilizadas estão apresentadas na Figura 11-3 e Figura 11-4.

Figura 11-3 - Tensão limite de escoamento em função da concentração volumétrica da mistura – Amostra AdoB585


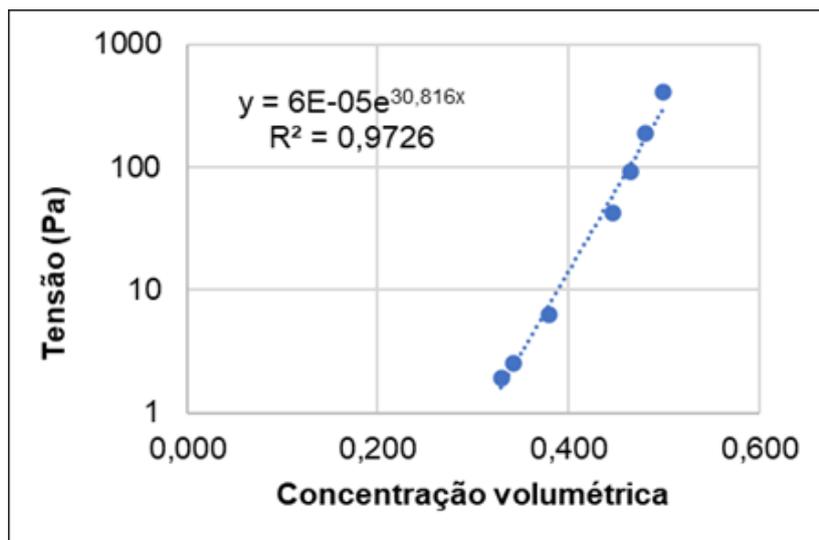


Figura 11-4 - Viscosidade em função da concentração volumétrica da mistura – Amostra AdoB585

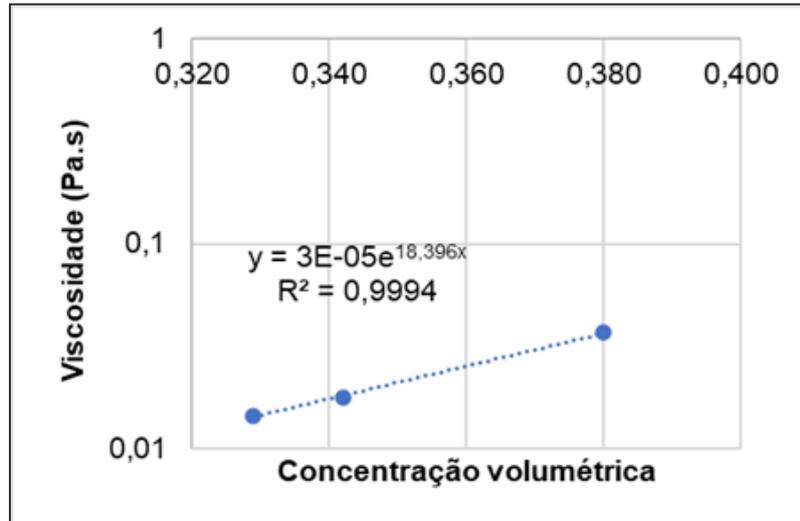

A granulometria, densidade aparente seca e densidade dos grãos do rejeito foram calculadas tomando por base diversos ensaios e ponderando tais valores a partir dos volumes representativos de cada ensaio com base na região onde a amostra foi coletada. Com isto, foi considerada a granulometria, densidade aparente seca e densidade dos grãos para a região mais próxima ao maciço a partir das sondagens Denisson realizadas na região do maciço pela empresa Loctest (documento nº AA-336-PQ-5280-267-MD-0002, de 07/2022). Para a região de montante do reservatório, onde houve menor controle tecnológico e compactação, tendo principal característica o rejeito total e rejeito overflow lançado em polpa, foram utilizados os ensaios realizados pela UNB (documento nº GRECLR04-06-MSG, de 2006) para a caracterização da densidade aparente seca e densidade dos grãos do rejeito. Já para a caracterização da granulometria, utilizou-se do ensaio granulométrico presente no relatório de reologia (documento nº 103558-0000-LR-G-0001-R0, de 04/2019) para a amostra de rejeito total (ADOB585). Com isto, o presente estudo adotou valores ponderados a partir das considerações apresentadas, sendo obtidos os seguintes valores finais: granulometria com $d_{50} = 0,0515$ mm, densidade aparente seca de $1,56$ g/cm³ e densidade dos grãos de $2,83$ g/cm³.

11.4 VOLUME MOBILIZÁVEL

Conforme apresentado no art. 6º da ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, “para o caso de modo de falha por liquefação, quando aplicável, devem ser consideradas as mobilizações máximas, fisicamente possíveis, dos volumes do maciço e dos materiais contidos


no reservatório, com apresentação da metodologia utilizada para definição do volume mobilizável e observando-se as condições reológicas dos materiais.”

Assim, o volume mobilizado foi definido com base na avaliação do ângulo estável após a ruptura para o rejeito em condição liquefeita da Barragem MSG. Desse modo, foi utilizado o valor de resistência não drenada liquefeita em caso de uma ruptura e mobilização do rejeito para estimativa do ângulo citado.

A partir dos dados da razão de resistência liquefeita (obtidos pelos ensaios apresentados no documento nº AA-336-PQ-5280-267-MD-0004, de 2022), o ângulo estável pós-ruptura foi calculado com base nos equacionamentos propostos por Barrera e Riveros (2006) e Errázuriz (2018), sendo obtido valor de 2, 71º.

Esse ângulo foi utilizado para obter o volume mobilizável, conforme apresentado na Figura 11-5, onde foi obtido o valor de 97,3% em relação ao volume de rejeito de todo o reservatório no momento da ruptura, tanto para o cenário extremo quanto para o provável.

Figura 11-5 - Representação gráfica do volume mobilizável – Ruptura Extrema

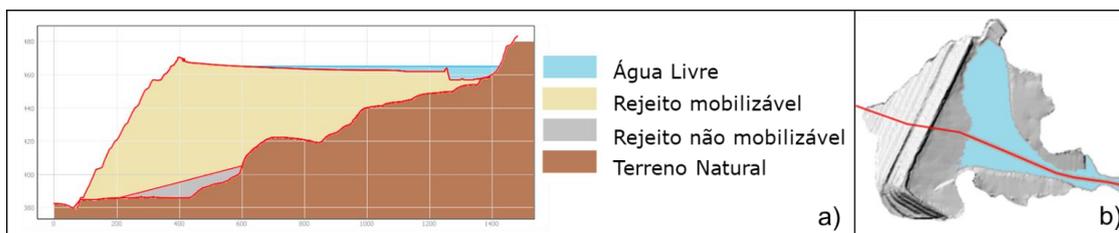

Legenda: a) Perfil das camadas do reservatório; b) Localização em planta da seção sobre a superfície do reservatório.

11.5 CENÁRIO III: RUPTURA MAIS PROVÁVEL

No cenário de ruptura mais provável, considera-se que o modo de falha da estrutura se dá devido ao processo de liquefação de todo o seu maciço, uma vez que a estrutura é alteada por montante e o rejeito possui característica e comportamento que o classifica como suscetível à liquefação.

A condição inicial de ocupação do reservatório neste cenário é o N.A. atual, dado pela batimetria levantada em fevereiro de 2022 (documento nº 2169-C007205-BA-REV-0), por considerar que é o cenário mais representativo visto que o barramento não possui formação de lago pela sua

operação. Neste cenário, o vale de jusante está preenchido por uma cheia ordinária, referente ao tempo de retorno de 2 anos.

Como premissa para o atendimento ao critério de parada da simulação hidráulica, foi considerado como o encaixe da envoltória de ruptura no leito menor do curso d'água, representado pela envoltória de vazão natural ordinária associada ao tempo de retorno de 2 anos. Para avaliar o atendimento a este critério, comparou-se quantitativamente as vazões observadas nas seções transversais, assim como analisou-se graficamente a envoltória advinda da ruptura mais provável em relação à envoltória natural de tempo de retorno de 2 anos.

A mancha de inundação da ruptura hipotética da Barragem MSG percorreu 72,8 km até atingir o critério de parada do modelo hidrodinâmico, além de 8,9 km de remanso, totalizando 81,7 km percorridos. O critério de parada foi definido no rio Crixás Açu aproximadamente a 2,53 km a jusante da confluência com o rio Crixás-Açu, junto à divisa dos municípios de Santa Terezinha de Goiás (GO) e Uirapuru (GO). Neste ponto, a mancha de inundação causada pela onda de ruptura se entalha no leito do rio Crixás-Açu, sem ocasionar inundação nas áreas lindeiras do curso d'água.

11.6 CENÁRIO IV: RUPTURA EXTREMA

No cenário de ruptura extrema, também foi considerado o modo de falha de liquefação de todo o seu maciço. A ocupação inicial do reservatório é o N.A. *maximum maximorum* atingido pelo reservatório sob a ação de uma chuva de tempo de retorno de 10.000 anos, formando uma lâmina sobre o reservatório até a El. 465,00 m. Nesse caso, o vale jusante está preenchido em condições de cheia natural extrema.

Como premissa para o atendimento ao critério de parada da simulação hidráulica, foi considerado como critério de parada o encaixe da envoltória de ruptura no leito do curso d'água, representado pela envoltória de vazão natural associada a este cenário. Para avaliar o atendimento a este critério comparou-se quantitativamente as vazões observadas nas seções transversais, assim como analisou-se graficamente a envoltória advinda da ruptura extrema em relação à envoltória natural de cheia extrema.

A mancha de inundação da ruptura hipotética da Barragem MSG percorreu 72,8 km até atingir o critério de parada do modelo hidrodinâmico, além de 8,9 km de remanso, totalizando 81,7 km percorridos. O critério de parada foi definido no rio Crixás-Açu a, aproximadamente, 2,56 km a

jusante da confluência com o rio Vermelho, na divisa dos municípios de Uirapuru (GO) e Santa Terezinha de Goiás (GO). Neste ponto, a onda de ruptura que atinge o rio Crixás-Açu encontra-se contido em sua calha, sendo este o resultado adotado como critério de parada neste cenário.

11.7 BASE TOPOGRÁFICA

A base topográfica utilizada foi disponibilizada pela AngloGold Ashanti e encontra-se detalhada no documento “Relatório de Estudos Topográficos: Volume I – Memorial Descritivo e Peças Gráficas”, elaborado em outubro de 2020 pela HXR Topografia e Hidrometria. Os arquivos disponibilizados estão em formato matricial e vetorial contendo Modelo Digital de Terreno (MDT) e Modelo Digital de Superfície (MDS) em formato matricial e levantamento de 50 seções transversais do rio Vermelho e córrego Guabiroba, (documentos 0121-TOP-SEC-001 e 0121-TOP-SEC-002).


Foram também inseridas as topografias atualizadas das cavas disponibilizadas pela AngloGold Ashanti (OPENPITM3.dxf, OPENPIVEN.dxf e DES - AGA - MSG - APR 10 - TER - REV01.dxf (s. d.)) onde estas foram preenchidas com N.A. de acordo com cada cenário hidrológico – para o cenário provável, as cavas foram consideradas secas, enquanto para os cenários extremos foi considerada a mesma chuva que definiu o N.A. inicial no reservatório da Barragem MSG, isto é, TR de 10.000 anos e duração de 6 horas.

Já para o rio Crixás-Açu não havia levantamento topobatimétrico no trecho modelado. Para isto, foi utilizada a seção transversal levantada no ano de 2021 do posto fluviométrico 25750000 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, operada pela CPRM. Ela teve como referência altimétrica a margem direita hidráulica, sendo esta implementada fazendo-a coincidir com a margem direita existente no MDT. Esta seção foi utilizada como geometria da calha fluvial para todo o trecho modelado no rio Crixás-Açu.

A geometria fluvial, gerada a partir dos dados do levantamento topobatimétrico realizado em 2020 pela HXR e pelo levantamento topobatimétrico do posto fluviométrico 25750000 realizado pela CPRM, foi implementada ao terreno com o auxílio das ferramentas do software HEC-RAS (River Analysis System) versão 6.3.1.

A Figura 11-6 ilustra a abrangência do MDT e o resultado da modelagem da vazão natural de tempo de retorno 2 anos, tendo sido tratados cerca de 75,1 km ao longo do Rio Vermelho e 6,1 km no rio Crixás-Açu.

Figura 11-6 - Envoltória da modelagem de vazão natural para TR de 2 anos no MDT tratado.

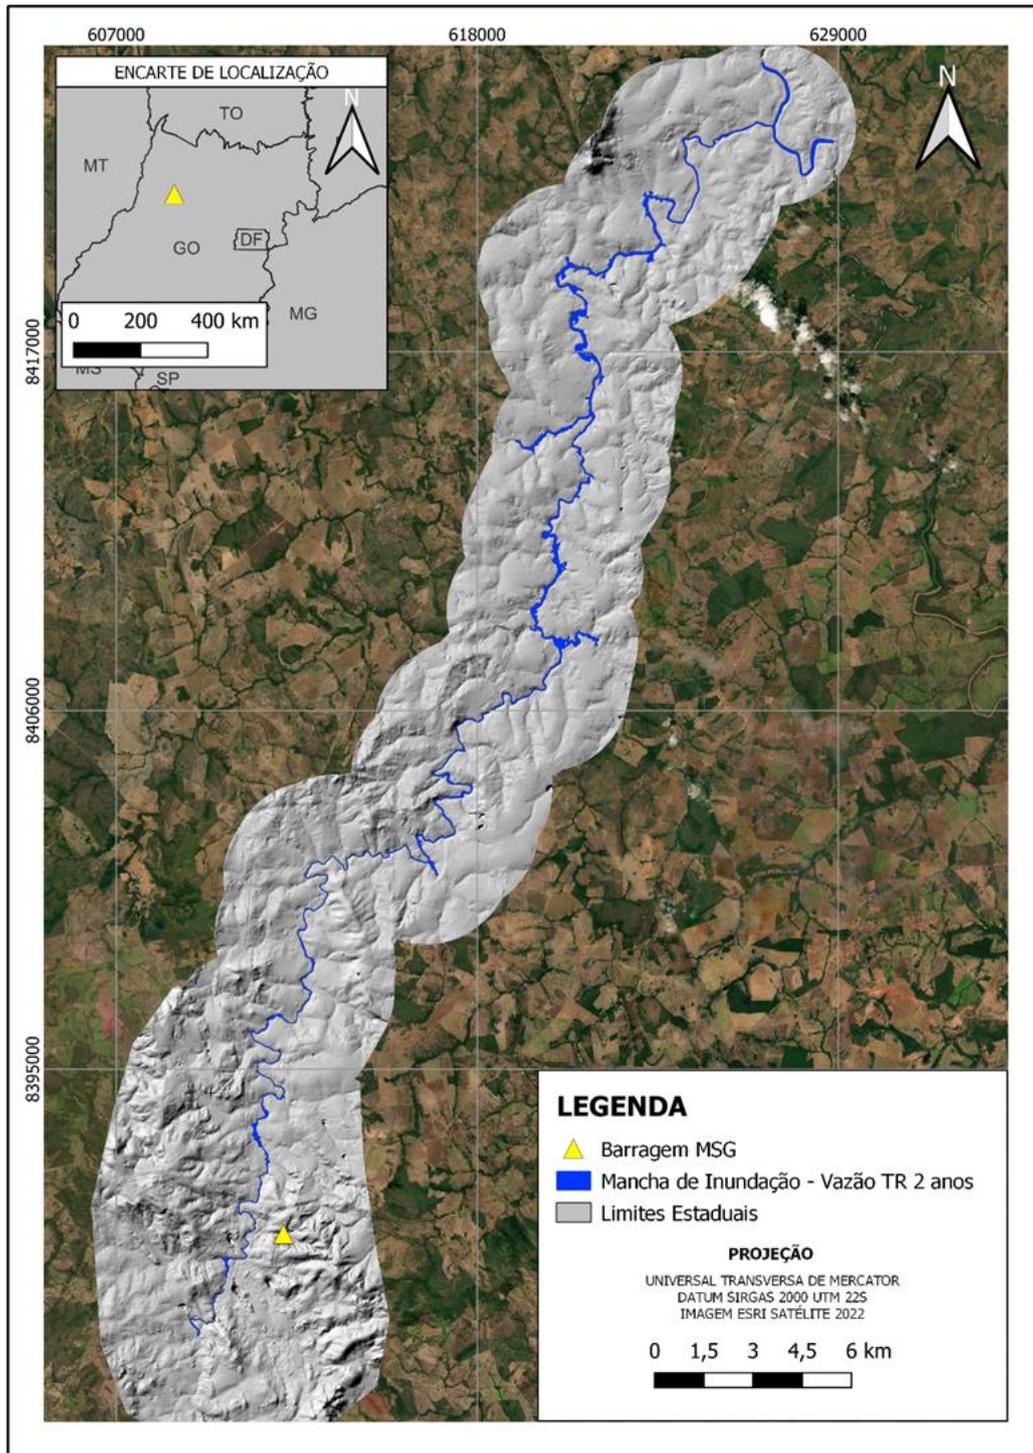

11.8 DESCRIÇÃO DA ÁREA A JUSANTE

Para a Barragem MSG, a premissa adotada para determinação da Zona de Autossalvamento foi a distância referente ao tempo de chegada da onda de inundação igual a 30 (trinta) minutos, resultando em 10,45 km, por ser maior que o critério de 10 km, conforme estabelecido pela Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023.

Uma descrição da área a jusante está apresentada na Tabela 11-2.

Tabela 11-2: Descrição da área a jusante

BARRAGEM MSG	
Municípios na ZAS	Crixás (GO)
Municípios na ZSS	Uirapuru e Santa Terezinha de Goiás (GO)
Principais cursos de água impactados	Córrego Gabiroba, rio Vermelho e rio Crixás-Açu, e afluentes (córregos Água-forte, Baldaia, Arara, Taquari, Dois-córregos, Geral, Lava-pés e Limeiro, o Ribeirão da Anta, o rio Lajes)
Bacia Hidrográfica	Rio Tocantins
Áreas com potencial de interferência	Residências; infraestrutura de mobilidade, tais como: estradas de uso local, rodovias, pontes e de acesso ao empreendimento; dos corpos d'água dos córregos Água-forte, Baldaia, Arara, Taquari, Dois-córregos, Geral, Lava-pés e Limeiro, o Ribeirão da Anta, os rios Crixás-Açu, Lajes, e Vermelho, bem como cursos d'água sem identificação; equipamentos urbanos, tais como Prefeitura Municipal de Crixás, Promotoria Pública do Estado de Goiás, Câmara Municipal de Crixás, hospitais e unidades básicas de saúde, estação de tratamento de água, presídio, templos religiosos, estabelecimentos comerciais; equipamentos com potencial de contaminação, como posto de gasolina; sítio arqueológico e espeleológico. Das estruturas operacionais da AGA, estão abrangidas na área potencialmente atingida pela ruptura hipotética da Barragem MSG as seguintes estruturas: poços de ventilação P0 (desativado), P01, P02, P03, P04, P08, P09, P10, P12, P13, P16, P17, P18, P19 e P27, as cavas/ open pits do Pequizão, Venâncio e cava mina III, emboques da mina III e da mina nova, pátio de equipamentos, HME, paiol de explosivos e tanques 14/15.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG	Revisão:
PN-0594	REV. 19A
Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	112 / 187

Os mapas de inundação, com os critérios atendendo a Resolução ANM nº 130/2023, estão disponibilizados em anexo.

A Tabela 11-3 demonstra os resultados da modelagem hidráulica por seção da ruptura mais provável da Barragem MSG, e a Tabela 11-4 demonstra os resultados da modelagem hidráulica por seção da ruptura extrema da Barragem MSG.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

113 / 187

Tabela 11-3: Resultados modelagem hidráulica por seção – Ruptura mais provável da Barragem MSG

SEÇÕES		CENÁRIO DE RUPTURA MAIS PROVÁVEL DA BARRAGEM MSG										
ID	Distância em relação ao eixo da barragem (km)	Elevação de fundo do curso água da seção (m)	Profundidade máxima atingida na seção (m)	Velocidade máxima atingida na seção (m/s)	Tempo de chegada da onda de ruptura - 0,61 m (hh:mm)	Vazão máxima (m³/s)	Tempo de chegada para vazão máxima (hh:mm)	Profundidade máxima vazão natural (m)	Velocidade máxima vazão natural (m/s)	Risco hidrodinâmico ¹	Elevação máxima (m) ²	Duração da fase crítica da inundação (hh:mm)
ST-01	0,013	379,62	34,61	60,00	00:01	144.100	00:01	0,00	0,00	R6	379,62	00:43
ST-02	1,280	365,84	29,79	23,85	00:01	101.800	00:01	3,29	1,50	R6	365,84	05:38
ST-03	2,100	363,07	25,80	17,11	00:01	43.450	00:01	2,72	1,00	R6	363,07	06:29
ST-04	3,010	361,21	22,04	11,98	00:03	14.180	00:04	2,74	1,24	R6	361,21	06:21
ST-05	4,050	359,77	13,44	7,77	00:05	6.898	00:09	2,38	1,93	R6	359,77	06:10
ST-06	4,790	358,46	10,24	6,31	00:07	6.236	00:12	2,00	1,48	R6	358,46	06:24
ST-07	5,010	358,55	10,06	7,69	00:08	5.276	00:13	2,04	1,24	R6	358,55	06:13
ST-08	5,990	356,33	10,79	4,72	00:13	3.118	00:19	1,99	1,34	R6	356,33	07:14
ST-09	7,010	354,29	11,16	6,05	00:16	1.849	00:28	2,12	2,72	R6	354,29	07:45
ST-10	8,000	352,80	11,15	6,23	00:20	1.330	00:42	2,67	1,20	R6	352,80	07:56
ST-11	9,010	351,19	10,90	5,80	00:24	1.079	00:50	2,49	1,94	R6	351,19	07:47
ST-12***	10,000	349,82	10,74	3,26	00:29	1.039	02:07	2,56	1,80	R6	349,82	07:53
ST-13	12,000	346,34	10,54	3,38	00:41	989	02:30	2,35	1,50	R6	346,34	08:37

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

114 / 187

SEÇÕES		CENÁRIO DE RUPTURA MAIS PROVÁVEL DA BARRAGEM MSG										
ID	Distância em relação ao eixo da barragem (km)	Elevação de fundo do curso água da seção (m)	Profundidade máxima atingida na seção (m)	Velocidade máxima atingida na seção (m/s)	Tempo de chegada da onda de ruptura - 0,61 m (hh:mm)	Vazão máxima (m³/s)	Tempo de chegada para vazão máxima (hh:mm)	Profundidade máxima vazão natural (m)	Velocidade máxima vazão natural (m/s)	Risco hidrodinâmico ¹	Elevação máxima (m) ²	Duração da fase crítica da inundação (hh:mm)
ST-14	14,000	344,02	9,42	2,36	00:55	926	05:17	2,15	1,43	R6	344,02	09:20
ST-15	19,100	336,79	10,65	2,49	01:35	946	06:44	2,13	1,87	R6	336,79	11:01
ST-16	24,200	328,24	10,65	2,82	02:13	956	07:41	2,39	1,20	R6	328,24	11:28
ST-17	34,200	314,86	8,73	5,59	06:15	1.037	09:35	4,00	3,69	R6	314,86	08:36
ST-18	44,100	301,09	7,64	1,52	08:36	939	12:01	3,46	1,23	R6	301,09	09:17
ST-19	55,000	290,37	8,62	2,27	11:04	874	14:48	4,91	2,03	R6	290,37	12:18
ST-20	65,000	283,91	5,80	4,00	14:03	726	18:13	3,08	3,74	R6	283,91	10:45
ST-21	70,000	276,48	6,36	2,66	14:09	713	18:56	3,79	1,66	R6	276,48	11:31
ST-22	72,000	271,49	6,35	4,27	14:18	960	19:40	4,61	2,58	R6	271,49	08:59
ST-23**	73,000	275,86	5,38	1,46	16:12	284	20:25	3,79	1,46	R6	275,86	06:53
ST-24*	0,976	368,98	23,78	15,55	00:01	27.760	00:01	2,45	1,13	R6	368,98	06:25
ST-25*	1,840	370,32	11,11	8,18	00:03	8.174	00:03	2,64	1,79	R6	370,32	05:32
ST-26*	2,980	372,24	7,45	3,96	00:07	513	00:09	2,32	2,24	R6	372,24	04:43
ST-27*	3,940	373,80	6,84	1,96	00:11	139	00:12	2,79	1,93	R6	373,80	03:41
ST-28*	4,980	377,05	4,63	1,19	01:04	64	02:25	3,74	1,16	R6	377,05	01:15

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

115 / 187

SEÇÕES		CENÁRIO DE RUPTURA MAIS PROVÁVEL DA BARRAGEM MSG										
ID	Distância em relação ao eixo da barragem (km)	Elevação de fundo do curso água da seção (m)	Profundidade máxima atingida na seção (m)	Velocidade máxima atingida na seção (m/s)	Tempo de chegada da onda de ruptura - 0,61 m (hh:mm)	Vazão máxima (m³/s)	Tempo de chegada para vazão máxima (hh:mm)	Profundidade máxima vazão natural (m)	Velocidade máxima vazão natural (m/s)	Risco hidrodinâmico ¹	Elevação máxima (m) ²	Duração da fase crítica da inundação (hh:mm)
ST-29*	5,680	377,06	4,74	0,85	01:35	54	02:27	4,04	0,86	R6	377,06	00:42
* Estações posicionadas no remanso do Rio Vermelho												
** Seção Posicionada no remanso do Rio Crixás-Açu												
*** Última seção posicionada dentro da Zona de Autossalvamento												
¹ O risco hidrodinâmico varia ao longo da seção transversal do curso d'água, sendo o risco dentro da calha menor mais crítico do que o risco observado nas margens. Neste caso, considerou-se a classe de risco hidrodinâmico mais crítica obtida ao longo da seção.												
² A profundidade máxima e a elevação máxima da seção podem não ocorrer no mesmo momento, devido à deposição de material no leito do curso d'água, que altera a elevação do leito.												

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

116 / 187

Tabela 11-4: Resultados modelagem hidráulica por seção – Ruptura extrema da Barragem MSG

SEÇÕES		CENÁRIO DE RUPTURA EXTREMA DA BARRAGEM MSG										
ID	Distância em relação ao eixo da barragem (km)	Elevação de fundo do curso água da seção (m)	Profundidade de máxima atingida na seção (m)	Velocidade máxima atingida na seção (m/s)	Tempo de chegada da onda de ruptura - 0,61 m (hh:mm)	Vazão máxima (m³/s)	Tempo de chegada para vazão máxima (hh:mm)	Profundidade de máxima vazão natural (m)	Velocidade máxima vazão natural (m/s)	Risco hidrodinâmico ¹	Elevação máxima ² (m)	Duração da fase crítica da inundação (hh:mm)
ST-01	0,01	379,40	34,45	50,12	0:01	146.600	00:01	0	0	R6	416,22	00:28
ST-02	1,28	365,79	29,47	24,09	0:01	103.600	00:01	4,32	3,31	R6	401,15	04:40
ST-03	2,1	363,05	25,36	16,68	0:01	44.950	00:01	3,96	4,09	R6	393,34	05:57
ST-04	3,01	361,16	20,77	11,03	0:03	14.790	00:03	3,83	2,29	R6	384,11	06:00
ST-05	4,05	359,75	13,43	6,58	0:05	7.240	00:05	3,18	2,37	R6	376,36	05:37
ST-06	4,79	358,45	10,25	6,50	0:07	6.617	00:07	2,75	2,14	R6	374,24	05:38
ST-07	5,01	358,55	9,76	7,45	0:08	5.565	00:08	2,57	1,94	R6	368,78	05:09
ST-08	5,99	356,23	10,37	3,97	0:11	3.477	00:12	2,85	1,7	R6	367,59	06:23
ST-09	7,01	354,28	10,75	5,11	0:15	2.212	00:15	3,21	2,5	R6	365,97	07:00
ST-10	8,00	352,77	11,10	4,76	0:19	1.701	00:19	3,75	1,82	R6	364,34	06:51
ST-11	9,01	351,15	9,97	4,48	0:23	1.446	00:24	3,38	3,08	R6	362,07	07:03
ST-12***	10,00	349,79	10,24	3,95	0:27	1.353	00:28	3,44	2,07	R6	360,58	06:46
ST-13	12,00	346,33	10,61	3,24	0:37	1.356	00:39	3,26	1,94	R6	357,21	07:37

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

117 / 187

SEÇÕES		CENÁRIO DE RUPTURA EXTREMA DA BARRAGEM MSG										
ID	Distância em relação ao eixo da barragem (km)	Elevação de fundo do curso água da seção (m)	Profundidade de máxima atingida na seção (m)	Velocidade máxima atingida na seção (m/s)	Tempo de chegada da onda de ruptura - 0,61 m (hh:mm)	Vazão máxima (m³/s)	Tempo de chegada para vazão máxima (hh:mm)	Profundidade de máxima vazão natural (m)	Velocidade máxima vazão natural (m/s)	Risco hidrodinâmico ¹	Elevação máxima ² (m)	Duração da fase crítica da inundação (hh:mm)
ST-14	14,00	344,00	9,40	3,34	0:49	1.319	00:52	2,93	1,77	R6	353,7	07:32
ST-15	19,10	336,77	10,91	2,48	1:23	1.164	01:30	3,4	2,02	R6	347,53	09:53
ST-16	24,20	328,23	10,64	3,21	1:59	1.149	02:07	3,66	1,59	R6	339	10:07
ST-17	34,20	314,85	9,16	5,40	3:27	1.224	05:01	4,93	4,89	R6	325,14	08:05
ST-18	44,10	301,07	7,86	1,63	5:31	1.091	06:27	4,23	1,16	R6	309,19	09:44
ST-19	55,00	290,37	8,88	2,14	8:18	1.019	09:27	6,06	2,02	R6	299,75	11:56
ST-20	65,00	283,89	6,29	3,51	11:26	856	12:33	3,83	3,62	R6	290,49	11:08
ST-21	70,00	276,47	6,57	2,77	12:28	829	13:12	4,74	1,88	R6	283,25	10:34
ST-22	72,00	271,49	6,41	3,41	11:43	1.106	12:29	5,16	2,86	R6	278,42	09:10
ST-23**	73,00	275,84	5,66	1,41	13:11	300	13:50	4,00	1,44	R6	281,71	08:38
ST-24*	0,98	368,96	23,97	14,97	0:01	27.670	00:01	4,03	1,37	R6	397,55	02:56
ST-25*	1,84	370,30	11,20	6,81	0:02	8.493	00:02	4,05	2,00	R6	384,28	04:57
ST-26*	2,98	372,23	8,27	3,05	0:06	765	00:07	3,36	3,28	R6	381,4	04:08
ST-27*	3,94	373,79	7,74	1,56	0:10	193	00:10	4,11	2,19	R6	382,68	02:56

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

118 / 187

SEÇÕES		CENÁRIO DE RUPTURA EXTREMA DA BARRAGEM MSG										
ID	Distância em relação ao eixo da barragem (km)	Elevação de fundo do curso água da seção (m)	Profundidade de máxima atingida na seção (m)	Velocidade máxima atingida na seção (m/s)	Tempo de chegada da onda de ruptura - 0,61 m (hh:mm)	Vazão máxima (m³/s)	Tempo de chegada para vazão máxima (hh:mm)	Profundidade de máxima vazão natural (m)	Velocidade máxima vazão natural (m/s)	Risco hidrodinâmico ¹	Elevação máxima ² (m)	Duração da fase crítica da inundação (hh:mm)
ST-28*	4,98	377,04	6,04	1,40	0:36	138	00:45	5,28	1,17	R6	383,26	00:50
ST-29*	5,68	377,05	6,23	0,85	0:55	126	01:10	5,63	0,99	R6	383,43	00:09

* Estações posicionadas no remanso do Rio Vermelho

** Seção Posicionada no remanso do Rio Crixás-Açu

*** Última seção posicionada dentro da Zona de Autossalvamento

¹O risco hidrodinâmico varia ao longo da seção transversal do curso d'água, sendo o risco dentro da calha menor mais crítico do que o risco observado nas margens. Neste caso, considerou-se a classe de risco hidrodinâmico mais crítica obtida ao longo da seção.

²A profundidade máxima e a elevação máxima da seção podem não ocorrer no mesmo momento, devido à deposição de material no leito do curso d'água, que altera a elevação do leito.

11.9 PONTOS VULNERÁVEIS POTENCIALMENTE AFETADOS

De acordo com art. 6º da Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, os mapas de inundação devem identificar e manter atualizados informações sobre infraestruturas de mobilidade, equipamentos urbanos e com potencial de contaminação, infraestruturas de interesse cultural, sítios arqueológicos e espeleológicos, unidades de conservação e comunidades indígenas tradicionais ou quilombolas localizados na mancha de inundação do estudo de ruptura da barragem. Conforme preconizado no § 7º, os mapas de inundação devem o identificar e manter atualizados os dados referentes a:

- I. residências com o quantitativo de população existente e com identificação de vulnerabilidades sociais, tais como portadores de necessidades especiais, idosos, crianças, dentre outros;
- II. infraestruturas de mobilidade tais como ferrovias, estradas de uso local, rodovias municipais ou estaduais ou federais;
- III. equipamentos urbanos tais como, mas não se limitando a: escolas, hospitais, presídios, subestações de energia, estações de tratamento de água ou de esgoto;
- IV. equipamentos com potencial de contaminação, tais como, mas não se limitando a: postos de gasolina, indústrias ou depósitos químicos/radiológicos;
- V. infraestruturas de interesse cultural, artístico, histórico e de outra natureza que integrem ou sejam relevantes ao patrimônio cultural;
- VI. sítios arqueológicos e espeleológicos;
- VII. unidades de conservação, áreas de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em legislação específica;
- VIII. existência de comunidades indígenas tradicionais ou quilombolas; e
- IX. estações de captação de água para abastecimento urbano.

Abaixo serão apresentados dados relativos às sessões temáticas indicadas acima. A base de dados completa de estabelecimentos urbanos na ZAS, população sem dificuldade de locomoção e população com dificuldade de locomoção pode ser consultada em arquivo anexo entregue junto a este PAEBM.

11.9.1 Unidades de conservação, áreas de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em legislação específica

Conforme informações fornecidas pelo Meio Ambiente da AGA, não há registros das Unidades de conservação, áreas de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em legislação específica em interface com a Mancha de Inundação da Barragem MSG.


11.9.2 Comunidades indígenas tradicionais ou quilombolas

Para o desenvolvimento do mapeamento de comunidades tradicionais ou quilombolas foram utilizadas as bases de dados oficiais Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Foram feitos uploads das camadas de povos quilombolas e povos indígenas, e o mapa que será apresentado a seguir, foi desenvolvido no *datum* SIRGAS 2000 UTM Zone 22S. Conforme se pode observar Figura 11-7, não foram encontrados povos quilombolas e indígenas nos limites da mancha de inundação da barragem da Mineração Serra Grande.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG	Revisão:
PN-0594	REV. 19
Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	121 / 187

Figura 11-7: Mapa de Localização da Mancha de Inundação em Relação às Comunidades Tradicionais

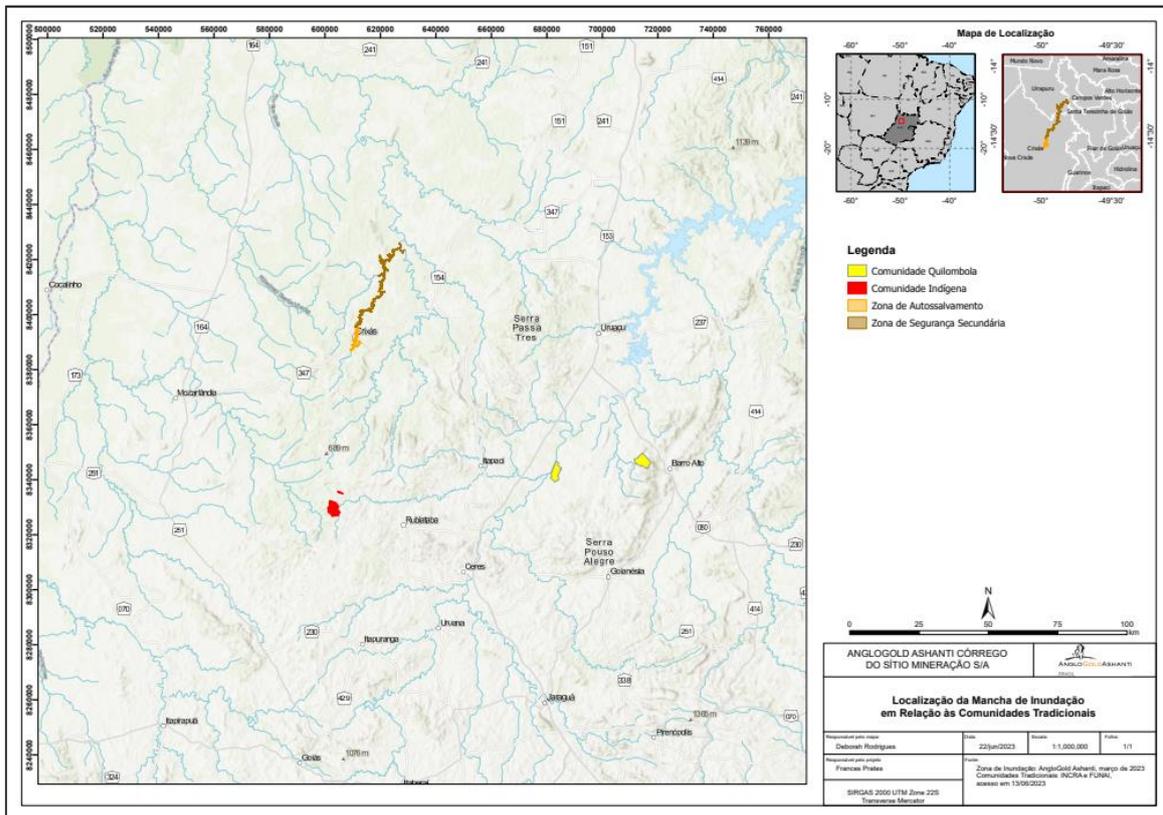

11.9.3 Equipamentos com potencial de contaminação

A listagem de equipamentos com potencial de contaminação em interface com a Mancha de Inundação da Barragem MSG será apresentada na Tabela 11-5, a seguir:

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

122 / 187

Tabela 11-5: Equipamentos com Potencial de Contaminação

EQUIPAMENTOS COM POTENCIAL DE CONTAMINAÇÃO								
Código	Tipo	Endereço	Latitude	Longitude	Nome do estabelecimento	Telefone	Nome do responsável	Tipo do estabelecimento
AGA25.1.03.0026.A.ZAS	Estabelecimento	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Serviços (Posto de Gasolina)
AGA25.1.03.0282.F.ZAS	Estabelecimento	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Comercial (Drogaria)
AGA25.1.03.0302.A.ZAS	Estabelecimento	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Comercial (Farmácia)
AGA25.1.03.0329.C.ZAS	Estabelecimento	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Serviços (Laboratório Municipal)
AGA25.1.03.0331.B.ZAS	Estabelecimento	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Comercial (Farmácia)
AGA25.1.03.0331.E.ZAS	Estabelecimento	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Comercial (Drogaria)
AGA25.1.03.0386.E.ZAS	Estabelecimento	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Comercial (Farmácia)

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

123 / 187

EQUIPAMENTOS COM POTENCIAL DE CONTAMINAÇÃO

Código	Tipo	Endereço	Latitude	Longitude	Nome do estabelecimento	Telefone	Nome do responsável	Tipo do estabelecimento
AGA25.1.04.0458.A.ZAS	Estabelecimento	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Comercial (Posto de Combustível)
AGA25.1.04.0469.A.ZAS	Estabelecimento	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Comercial (posto de gasolina)
AGA25.1.05.0047.C.ZAS	Estabelecimento	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Comercial (Farmácia)
AGA25.1.08.0019.A.ZAS	Estabelecimento	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Serviços (Limpa fossa, locação de banheiro químico, lava jato.)
AGA25.1.08.0046.A.ZAS	Estabelecimento	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Comercial (Distribuidora de Gás)
AGA25.1.08.0048.D.ZAS	Estabelecimento	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Comercial (Drogaria)
AGA25.1.08.0075.A.ZAS	Estabelecimento	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Comercial (Depósito de Gás)

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

124 / 187

EQUIPAMENTOS COM POTENCIAL DE CONTAMINAÇÃO


Código	Tipo	Endereço	Latitude	Longitude	Nome do estabelecimento	Telefone	Nome do responsável	Tipo do estabelecimento
AGA25.1.08.0076.A.ZAS	Estabelecimento fechado	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Serviços (Depósito de Limpeza urbana)

11.9.4 Sítios espeleológicos

Para o desenvolvimento do mapeamento dos sítios espeleológicos foi utilizada a base de dados oficial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) que se encontra na plataforma GeoServer do IPHAN.

Foram feitos uploads das camadas de sítios espeleológicos, e o mapa que será apresentado a seguir na Figura 11-8, foi desenvolvido no *datum* SIRGAS 2000 UTM Zone 22S. Foram encontrados dois sítios espeleológicos dentro dos limites da mancha de inundação da barragem da Mineração Serra Grande.


Figura 11-8: Mapa de Localização da Mancha de Inundação em Relação a Espeleologia

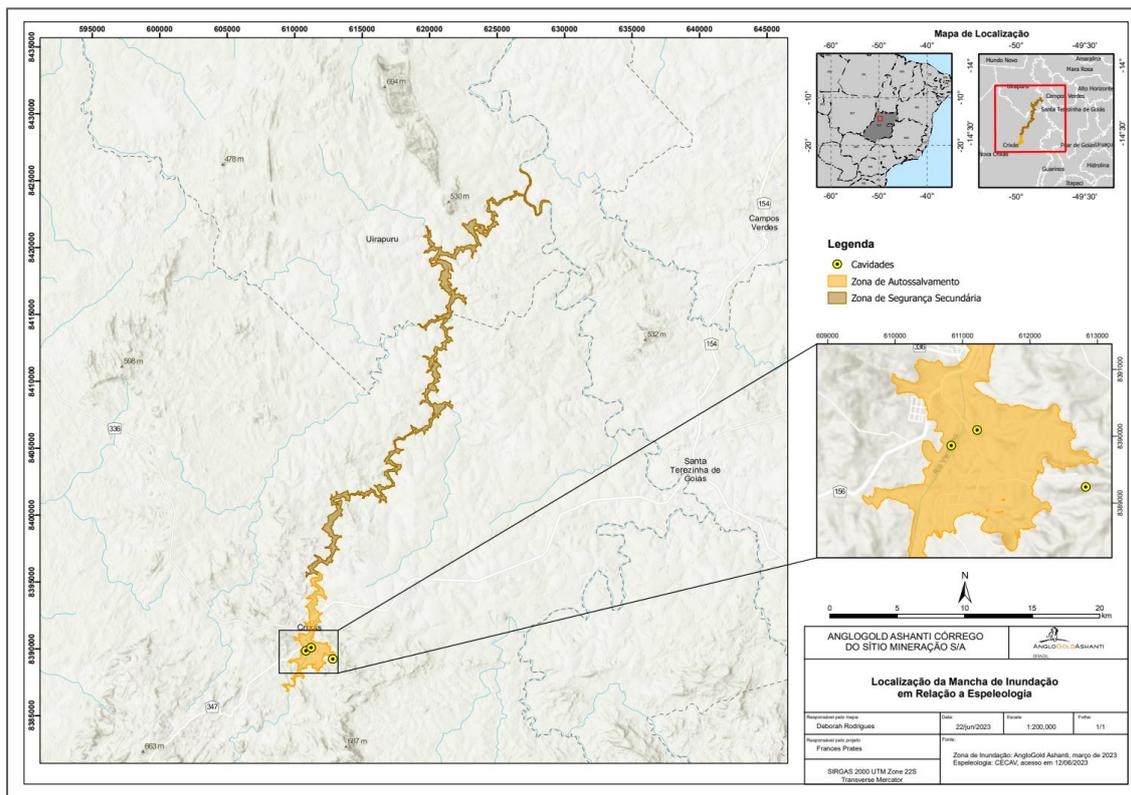

Fonte: Brandt, 2023.

Ao observar a área de zoom do mapa, fica claro que somente dois sítios espeleológicos se encontram dentro da zona de inundação. Ao observar esses pontos no Google Earth Pro é possível identificar que são os dois sítios espeleológicos que estão localizados dentro da Mineração Serra Grande, apresentados abaixo, na Figura 11-9.

Figura 11-9: Recorte da Mineração Serra Grande com localização dos Sítios Espeleológicos

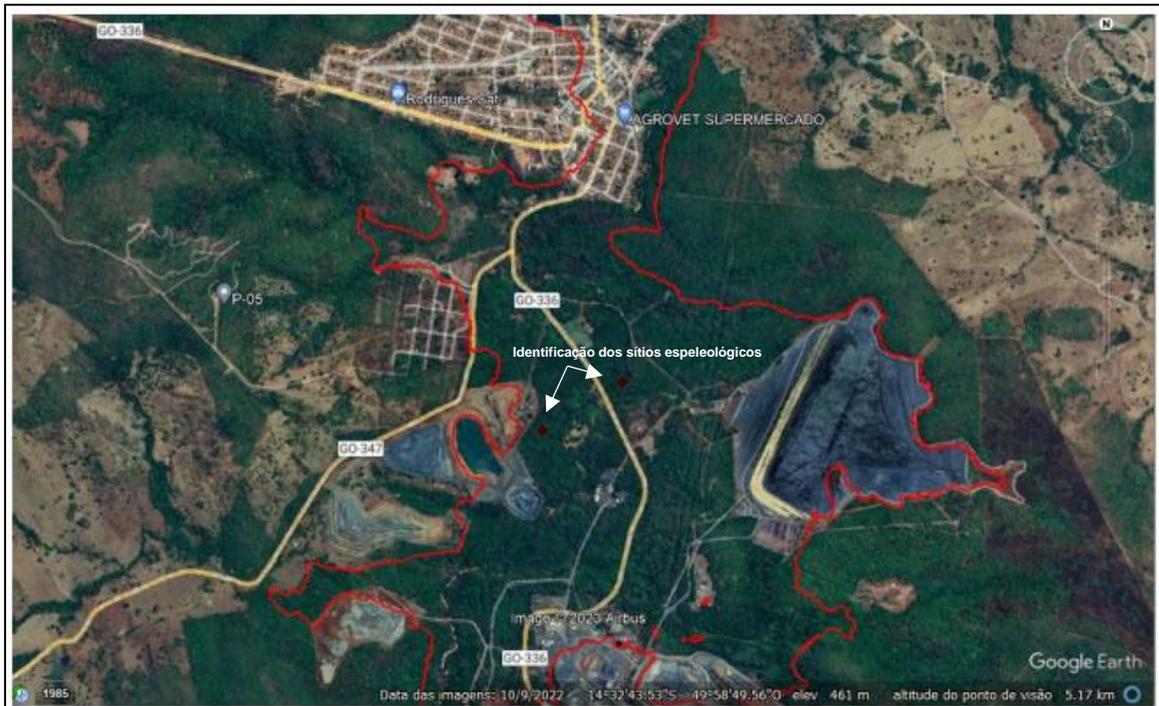

Fonte: Brandt, 2023.


11.9.5 Sítios arqueológicos

O documento “Nota Técnica – Atualização dos mapas de mancha de inundação conforme Resolução ANM Nº 95, de 07 de fevereiro de 2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023” elaborado pela Brandt – Meio Ambiente em junho de 2023 apresenta os detalhes referentes a este tema.

Para o desenvolvimento do mapeamento dos sítios arqueológicos foi utilizada a base de dados oficial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) que se encontra na plataforma GeoServer do IPHAN. Foram feitos uploads das camadas de sítios arqueológicos, e o mapa que será apresentado a seguir foi desenvolvido no datum SIRGAS 2000 UTM Zone 22S.

Conforme o mapa a seguir, apresentado na Figura 11-10, foram encontrados dois sítios arqueológicos dentro dos limites da mancha de inundação da barragem da Mineração Serra Grande.

Figura 11-10: Localização da Mancha de Inundação em Relação a Arqueologia

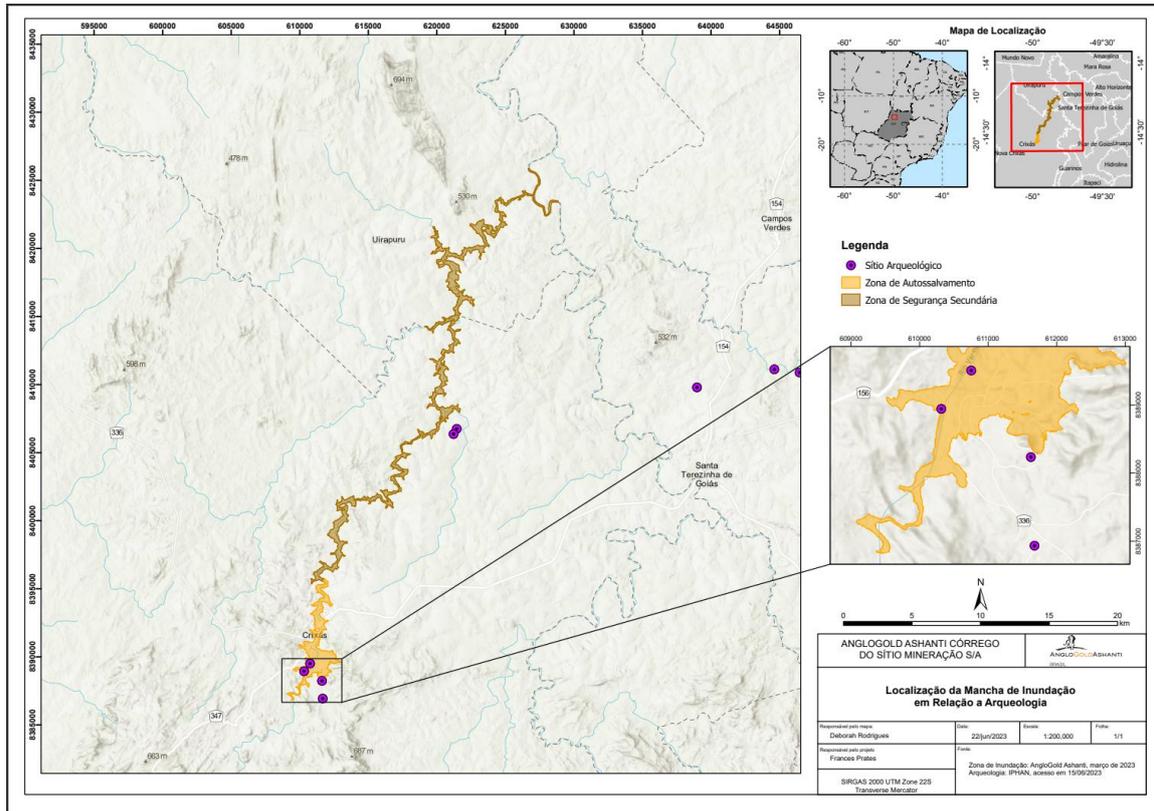

Fonte: Brandt, 2023.

Ao observar a área de zoom do mapa, fica claro que somente dois sítios arqueológicos se encontram dentro da zona de inundação. Ao observar esses pontos no Google Earth Pro, apresentados abaixo, na Figura 11-11, é possível identificar que são os dois sítios arqueológicos que estão locados na Mineração Serra Grande, o Sítio Poço, proposto no Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA) do projeto Open Pit Mina III e Pilhas de Estéril em novembro de 2022, e o Sítio Pequizão, que em 30/06/2022 foi concedida a anuência para intervenção pelo IPHAN.

Figura 11-11: Recorte da Mineração Serra Grande com localização dos Sítios Arqueológicos



Fonte: Brandt, 2023.

11.9.6 Infraestruturas de interesse cultural, artístico, histórico e de outra natureza que integrem ou sejam relevantes ao patrimônio cultural


O documento “Nota Técnica – Atualização dos mapas de mancha de inundação conforme Resolução ANM Nº 95, de 07 de fevereiro de 2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023” elaborado pela Brandt – Meio Ambiente em junho de 2023 apresenta os detalhes referentes a este tema.

Para o desenvolvimento do mapeamento de infraestruturas de interesse cultural, artístico, histórico e de outra natureza que integrem ou sejam relevantes ao patrimônio cultural foi utilizada a base de dados oficial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) que se encontra na plataforma GeoServer do IPHAN.

Foram feitos *uploads* dos bens materiais e bens imateriais, bem como foi feito contato com a Secretaria de Cultura de Crixás para a verificação da existência de algum bem protegido no município, e diante desse contato foi verificado que não há nenhum bem protegido no município. O mapa que será apresentado a seguir foi desenvolvido no datum SIRGAS 2000 UTM Zone 22S.

Conforme o mapa a seguir, apresentado na Figura 11-12 não foram encontradas estruturas de relevância ao patrimônio cultural nos limites da mancha de inundação da barragem da Mineração Serra Grande.

Figura 11-12: Mapa da localização da Mancha de Inundação em Relação ao Patrimônio

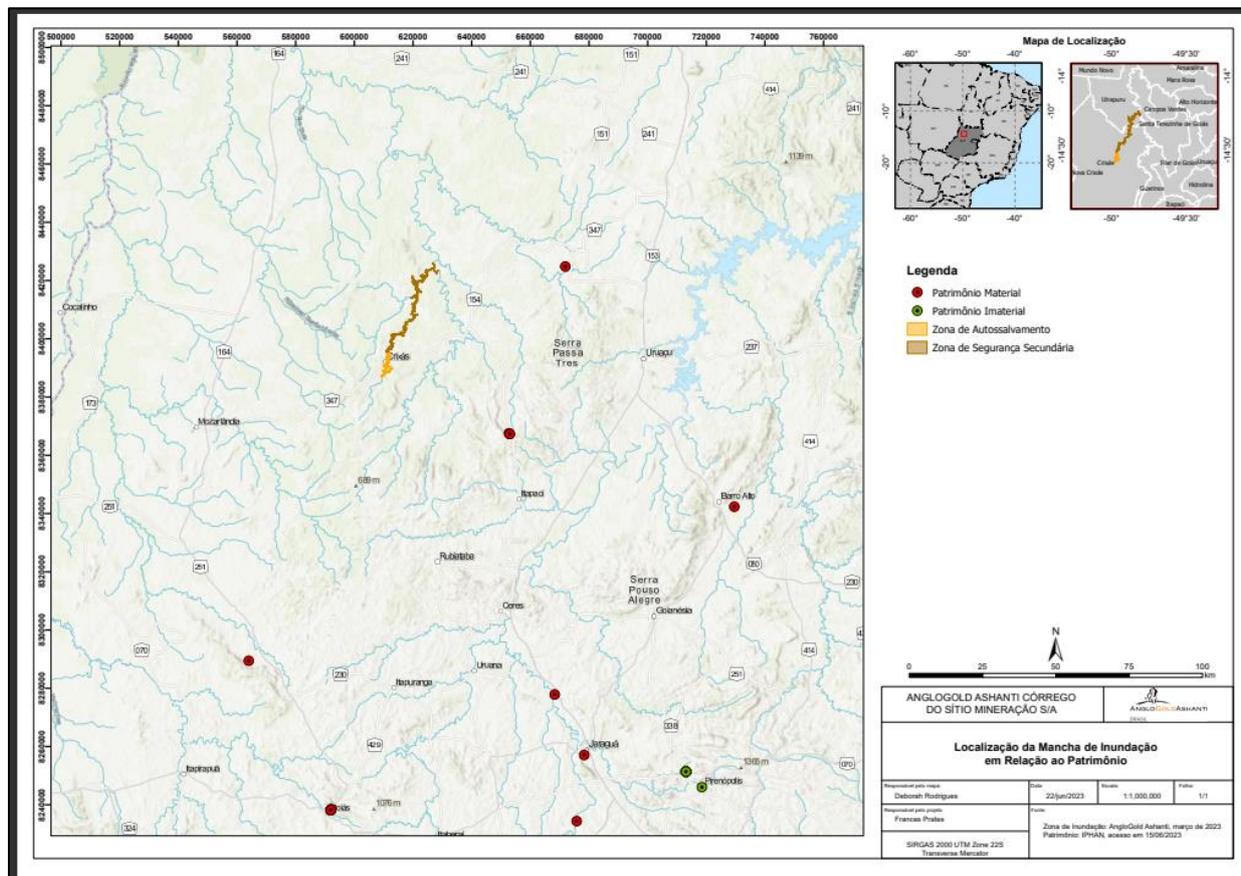


Fonte: Brandt, 2023.

11.9.7 Estações de captação de água para abastecimento urbano.

Abaixo, na Figura 11-13, encontra-se a localização dos Poços Artesianos para captação e abastecimento urbano, bem como da Estação de Tratamento de Água da SANEAGO.

Figura 11-13: Abastecimento de Água – SANEAGO

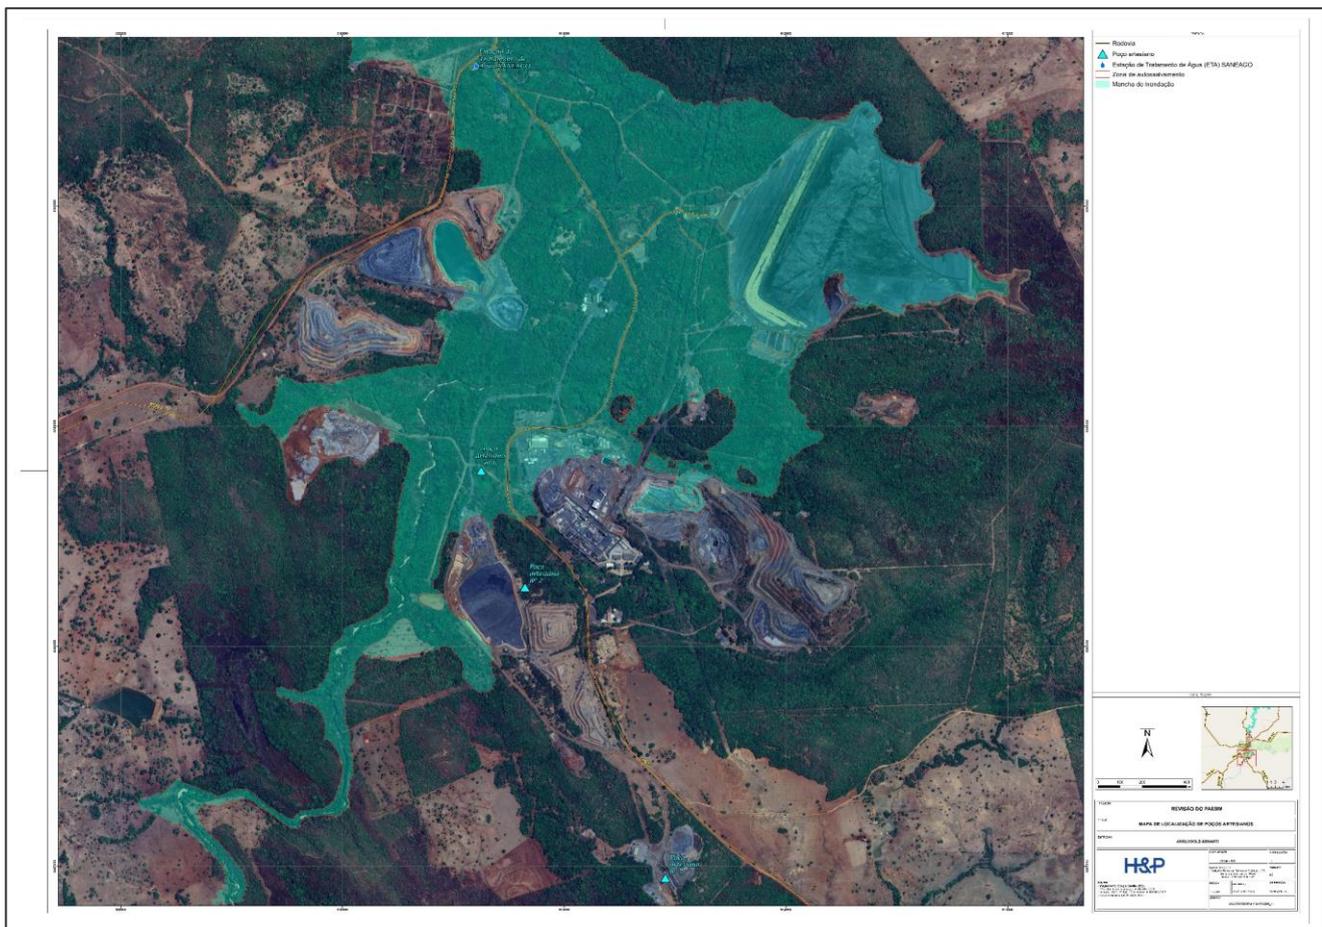

As informações referentes à disponibilidade de água para a população afetada se encontram no item **12.4.1 – Abastecimento emergencial via caminhão pipa, água envasada e fornecimento de água mineral.**

11.9.8 Infraestruturas de mobilidade tais como ferrovias, estradas de uso local, rodovias municipais ou estaduais ou federais

Ver representação no Mapa - Anexo R – Mapa por ponto de encontro (ZAS), informando as rotas de fuga, e delimitando a área/comunidade que deslocarão para o referido ponto / pontos vulneráveis potencialmente afetados, documento em escala A0 entregue junto a este PAEBM.

11.9.9 Equipamentos urbanos tais como, mas não se limitando a, escolas, hospitais, presídios, subestações de energia, estações de tratamento de água ou esgoto;

Conforme o cadastro realizado pela Consultora Integratio, no ano de 2023, existem na ZAS do empreendimento estabelecimentos urbanos, tais quais – mas não se limitando a – igrejas, escola, lojas de comércio, oficinas, bares, farmácias, estabelecimentos públicos como a Unidade Básica de Saúde 3 – UBS 3, a Câmara Municipal de Crixás, a Secretaria Municipal de Saúde de Crixás, a Prefeitura Municipal, dentre outros. Esses dados estão apresentados no item 9.8 – Cadastramento da População. Em arquivo anexo apresentado junto do PAEBM é possível visualizar a base de dados na íntegra.

12. MEDIDAS ESPECÍFICAS, EM ARTICULAÇÃO COM O PODER PÚBLICO, PARA RESGATAR ATINGIDOS, PESSOAS E ANIMAIS, PARA MITIGAR IMPACTOS AMBIENTAIS, PARA ASSEGURAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E PARA RESGATAR E SALVAGUARDAR O PATRIMÔNIO CULTURAL

12.1 PLANO DE RESGATE PARA PESSOAS POTENCIALMENTE AFETADAS

O Empreendedor é o agente privado que explora a barragem para benefício próprio ou da coletividade ou, na condição de barragem inativa, que a tenha implantado ou possua o direito real sobre os imóveis onde se localiza a barragem, sendo também o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la.

Um bom atendimento às vítimas nem sempre está na rapidez do atendimento, mas, na qualidade, a qual provém de conhecimentos de técnicas e recursos materiais. Como a dimensão de um

acidente com estruturas de barragens são de grandes proporções ou gravidade nos quais os presentes não estão capacitados a atuarem, o empreendedor deverá acionar de acordo com plano de comunicação os órgãos competentes para coordenar o resgate.

Para tanto, o empreendedor deverá construir convênios com empresas especializadas definindo através do seu SESMT as prioridades de Emergências Médicas e Hospitalar, definindo inclusive em seu plano o “Rotograma” em caso de acidentes.

Para o resgate, entende-se que há prioritariamente recursos para aquelas pessoas com deficiência, acamados e/ou com dificuldade de locomoção, incluindo crianças, gestantes, idosos. Para tanto as prioridades principais detalham-se abaixo:

- Idosos, crianças e gestantes, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades, conforme relatório de cadastramentos e àqueles que possuem os principais sintomas a saber:
 - Parada Cardiorrespiratória
 - Parada Respiratória
 - Obstrução respiratória
 - Traumas de crânio encefálico e torácico, abdome e grandes hemorragias.

Além das prioridades acima se considera secundária aqueles com traumas de coluna, bacia, queimados e fratura por fêmur. Por fim, as prioridades terciárias como ferimentos leves e fraturas de extremidades.

As ações para resgate das pessoas estão detalhadas a seguir:

- **Acolhimento de pessoas:** Após direcionamento e evacuação das pessoas para os pontos de encontro, a MSG deverá acolher as pessoas nesses pontos, para isso será necessário disponibilizar veículos comuns e adaptados (ambulância, taxi para pessoas que fazem uso de cadeira de rodas) nos pontos de encontro para transporte das pessoas até o Centro de Triagem para que possa ser feito o cadastramento das famílias, antes de encaminhar para os hotéis.
- **Conduzir pessoas dos centros de triagem para os hotéis/pousadas:** Por meio de veículos fornecidos pela MSG, a equipe de Comunicação, Comunidades e Relações Institucionais farão a organização e logística para direcionamento das pessoas para os Centros de Triagens e em seguidas hotéis/pousadas.

- **Realizar sobrevoo para reconhecimento e identificação de possíveis pessoas ilhadas e vítimas:** Através de helicóptero do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, ou Drones, de acordo com a avaliação das condições climáticas, a MSG deverá prover todos os recursos que os órgãos citados acima entender como necessários para o resgate das pessoas.
- **Realizar retirada de pessoas ilhadas:** Através de aeronaves especializadas do Corpo de Bombeiros e/ou aeronaves do convênio as pessoas deverão ser resgatadas e encaminhadas para os hospitais ou unidade de apoio.
- **Coordenar salvamento e apoio aos feridos:** A MSG deverá empenhar todos os recursos ao CBMGO afim de resgatar todas as vítimas com ferimentos, que deverão ser encaminhadas para os hospitais e unidades de apoio.
- **Cadastro de pessoas afetadas/desaparecidas:** A Secretaria de Assistência Social de Crixás e a equipe de Comunicação, Comunidades e Relações Institucionais da AngloGold Ashanti deverão cadastrar todas as pessoas afetadas, bem como fazer o mapeamento em conferência com o cadastro socioeconômico a fim de mapear pessoas desaparecidas.

Para atendimento das ações citadas acima, considerando uma situação de rompimento da Barragem, serão considerados os recursos descritos no Item 8 – **Recursos humanos, materiais e logísticos disponíveis para uso em situação de emergência.**

No “**Anexo H – Cadastro da população com dificuldade de locomoção inserida na ZAS**” há a descrição do quantitativo das pessoas com dificuldade de locomoção ou pessoas com deficiência. Ainda, nos dados do Cadastramento Socioeconômico realizado pela Consultoria Integratio, em 2023, encontraremos a identificação e endereço destas pessoas.

No caso de necessidade de remoção dos residentes na ZAS para local seguro, uma relação de abrigos temporários para servirem como centro de triagem, assim como de hotéis, considerando principalmente a cidade de Goiânia, está disponível no **Anexo I – Tabela e mapa com o nome e endereço dos locais previamente mapeados para onde as pessoas residentes na ZAS serão removidas em caso de evacuação de emergência.**

No **Anexo K** encontra-se **tabela com a indicação das rodovias federais, estaduais e vias urbanas a serem interditadas, assim como a identificação das vias e/ou rotas alternativas – ZAS.** Já no **Anexo L**, há a identificação dos **mapas com pontos de bloqueio e rotas alternativas.**

12.1.1 PLANO DE EVACUAÇÃO PARA AS OPERAÇÕES NO SUBSOLO

A AngloGold Ashanti possui um Plano de Evacuação para as Operações realizadas no Subsolo considerando cada nível de emergência da estrutura, bem como os agentes responsáveis pelo alerta aos colaboradores que atuam diretamente nas áreas atingidas por um rompimento da barragem e suas respectivas funções na evacuação.

O respectivo Plano (documento “PE-1427 – PAE”), elaborado pela Consultora Fire & Rescue, será entregue em Anexo, junto ao PAEBM.

12.2 PLANO DE RESGATE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES

Apresenta-se a seguir as ações esperadas para resgate de animais domésticos e silvestres em cada nível de emergência.

NÍVEL	AÇÃO	RESPONSÁVEL
NÍVEL DE ALERTA	-	Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
NÍVEL 1 (NE-1)	Desenvolvimento dos planos de monitoramentos e levantamentos dos dados de animais;	
NÍVEL 2 (NE-2)	Definição de locais para abrigo e acolhimento de animais Organização de Infraestrutura e Recebimento de animais	
NÍVEL 3 (NE-3)	Execução de Resgate de Animais	
	Manutenção do Local de Resgate dos animais	

Em caso de nível 2 e 3 de emergência deverá ser aplicado o Programa de Afugentamento e Salvamento de Fauna na ZAS, com objetivo de mitigar os acidentes envolvendo animais domésticos e silvestre por meio de ações direcionadas as espécies presentes nas áreas de risco, de acordo com a Instrução Normativa Ibama nº 8/2017.

Objetivando minimizar os níveis de estresse aos animais silvestres, o resgate será realizado quando estes não conseguem se locomover para fora da ZAS, ou apresentem lenta locomoção. A reintrodução dos espécimes em habitats adequados deverá ser realizada o mais breve possível, quando estes não apresentarem necessidade de atendimento veterinário especial.

As áreas de soltura dos animais silvestres serão definidas considerando a similaridade do local com o habitat natural dos indivíduos, e localização fora da área impactada.

Caso os animais silvestres apresentem alguma necessidade de atendimento especial, deve-se realizar a triagem, reabilitação e reintrodução no meio após o tratamento adequado junto aos Centros de Triagem de Animais Silvestres.

Os Quadros 12-1 e Quadro 12-2, a seguir, apresentam como será estruturada a equipe de atendimento. Para esse plano considerou-se apenas a equipe de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, que fará o desdobramento das ações necessárias para as demais atividades. O dimensionamento se dará conforme demanda. Ressalta-se que essa estrutura proposta pode ser modificada conforme a necessidade.

Quadro 12-1: Responsáveis

RESPONSÁVEL	RESPONSABILIDADES
Coordenação (Segurança do Trabalho e Meio Ambiente)	Planejamento das ações conforme nível de emergência, mobilização de recursos e pessoas.
Equipe de Campo	Desenvolvimento das atividades em campo, operação e resgate e atendimento dos animais. (Podendo ser contratada consultoria especializada)
Equipe de Atendimento	Atendimento veterinário, higienização, controle de equipamentos e insumos. (Podendo ser contratada consultoria especializada)

Quadro 12-2: Dimensionamento

RESPONSÁVEL	DIMENSIONAMENTO
Coordenação (Segurança do Trabalho e Meio Ambiente)	01 coordenador podendo ser mobilizados mais profissionais especializados conforme demanda
Equipe de Campo	40 pessoas (2 pessoas por veículo) Podendo sofrer alterações conforme cenário
Equipe de Atendimento	10 pessoas (5 pessoas por equipe, alocados em dois pontos de triagem)

Os equipamentos e demais insumos considerados nesse plano levaram em consideração as atividades de captura, transporte, triagem, tratamento e soltura dos animais.

Para as equipes foram considerados os equipamentos necessários para atuação nas frentes, conforme Quadro 12-3, abaixo.

Quadro 12-3: Equipamentos mínimos para resgate

RESPONSÁVEL	DIMENSIONAMENTO
Coordenação (Segurança do Trabalho e Meio Ambiente)	1 caminhonete 4X4
Equipe de Campo	20 veículos com amplo espaço interno, podendo ser alterado conforme demanda.
Equipe de Atendimento	

Além disso, devem ser considerados os itens mínimos conforme Tabela 12-1, para atendimento. De acordo com o tipo e nível da ocorrência, a quantidade de equipamentos e materiais poderá variar. Deve-se reavaliar a quantidade necessária para cada caso específico.

Tabela 12-1: Equipamentos mínimos para resgate

ITEM	QUANTIDADE
Luva de Procedimento	20 caixas
Luva Vaqueta	40 pares
Perneiras	40 pares
Saco de pano	60
Caixa de resgate de animais de pequeno/médio porte	20
Caixa de resgate de animais de grande porte	20
Caixa de resgate de serpente e peçonhentos	20
Cordas	200 metros
Pinção, Ganchos e Ferramentas de Captura	20
Luva de Procedimento	20caixas

Os recursos estão disponíveis para pronto uso na unidade. Contudo, cumpre ressaltar que caso sejam necessários outros recursos, ou mesmo seja identificado algum recurso que, no momento da emergência, não esteja disponível na unidade, o responsável pela área administrativa financeira fará contato com os fornecedores, de acordo com a necessidade da situação.

12.2.1 Triagem dos animais, acomodação e cuidados dos animais silvestres e domésticos resgatados

Os animais que forem resgatados durante as atividades terão sua triagem realizada no(os) Centro(os) de Triagem a ser(em) montado(os) em propriedade(s) próxima(as) à MSG (a ser definida no Nível 2 de emergência), fora da mancha de inundação. Considerando que esta(as) instalação(ões) possuirá(ão) espaço adequado para a estruturação do centro, permitirá(ão) que os procedimentos pertinentes às etapas de recebimento, triagem, e soltura possam ser realizadas. Deverá ser considerada a separação/isolamento dos animais domésticos e selvagens. O Centro contará com uma equipe de veterinários e outros profissionais para o atendimento a todos os tipos de animais resgatados.

12.3 PLANO DE MITIGAÇÃO PARA IMPACTOS AMBIENTAIS

Conforme já apresentado, a mancha de inundação proveniente da ruptura da Barragem MSG atinge áreas primordialmente de matas ciliares, regiões de pastagem e agricultura, atingindo também acessos e estradas vicinais, já na região de remanso, áreas antropizadas e residenciais.

Dito isso, apresenta-se a seguir:

12.3.1 Monitoramento de Efluentes


O acompanhamento da qualidade das águas, e efluentes é importante para se verificar, sistematicamente, o grau de alteração do meio ambiente em locais onde houve registros de acidentes ambientais.

Em situação de acidente, serão definidos pontos estratégicos para monitoramento dos efluentes provenientes do rompimento total ou parcial da Barragem, considerando avaliações dos parâmetros de qualidade estabelecidos pelas legislações ambientais vigentes:

- Resolução CONAMA Nº 430 DE 13/05/2011 - Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA.

Poderão ser considerados também os pontos de monitoramento de efluentes já existentes nos planos ambientais da Mineração Serra Grande e que estão fora da ZAS (Zona de Autossalvamento), conforme imagem a seguir, apresentada na Figura 12-1.

Figura 12-1: Pontos de monitoramento existentes

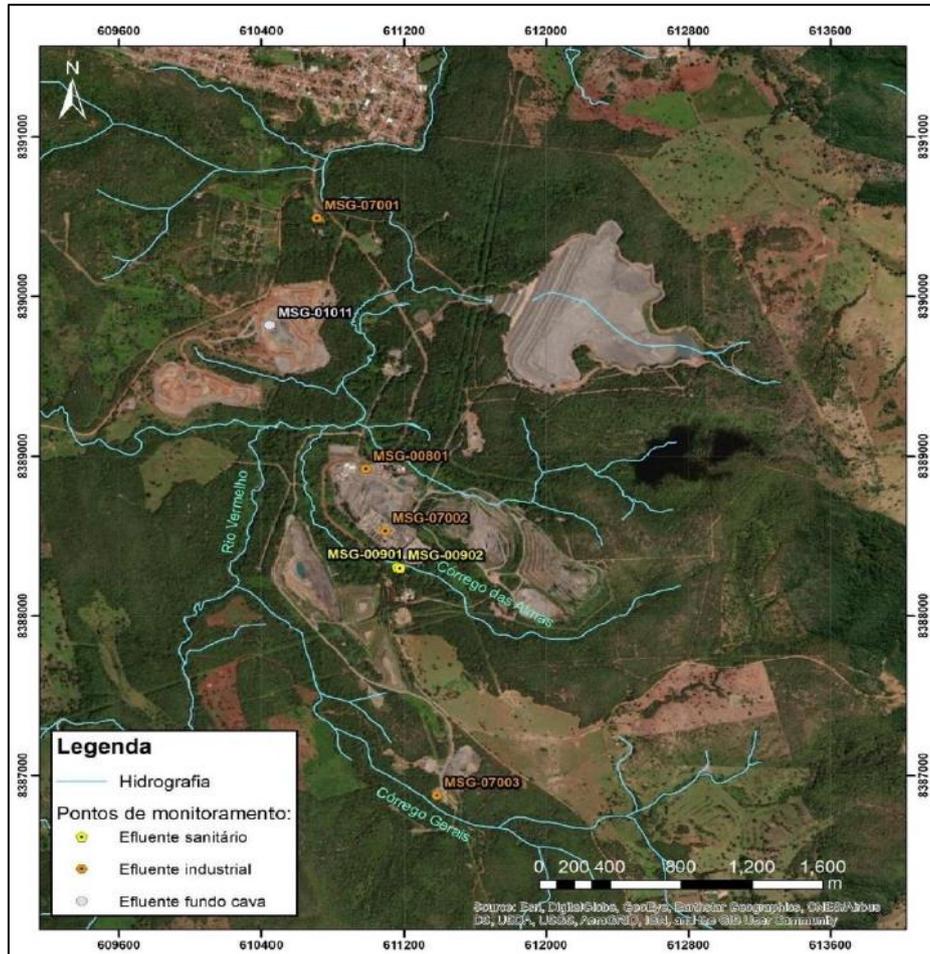


12.3.2 Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos

Com o intuito de avaliar as possíveis interferências na disponibilidade hídrica local, em virtude das atividades minerárias, a MSG monitora a vazão de água superficial e nível d'água subterrâneo, em toda a área de operação.

12.3.2.1 Águas Superficiais

Na área da Mineração Serra Grande, o principal curso de água é o Rio Vermelho. Desde junho de 2020, a medição de vazão é feita por empresa contratada, nos pontos denominados “Montante” e “Jusante”, alocados de forma a englobar toda a área da MSG, conforme apresentado abaixo, na Figura 12-2.

Figura 12-2: Principais cursos d'água superficiais localizados na área da MSG.

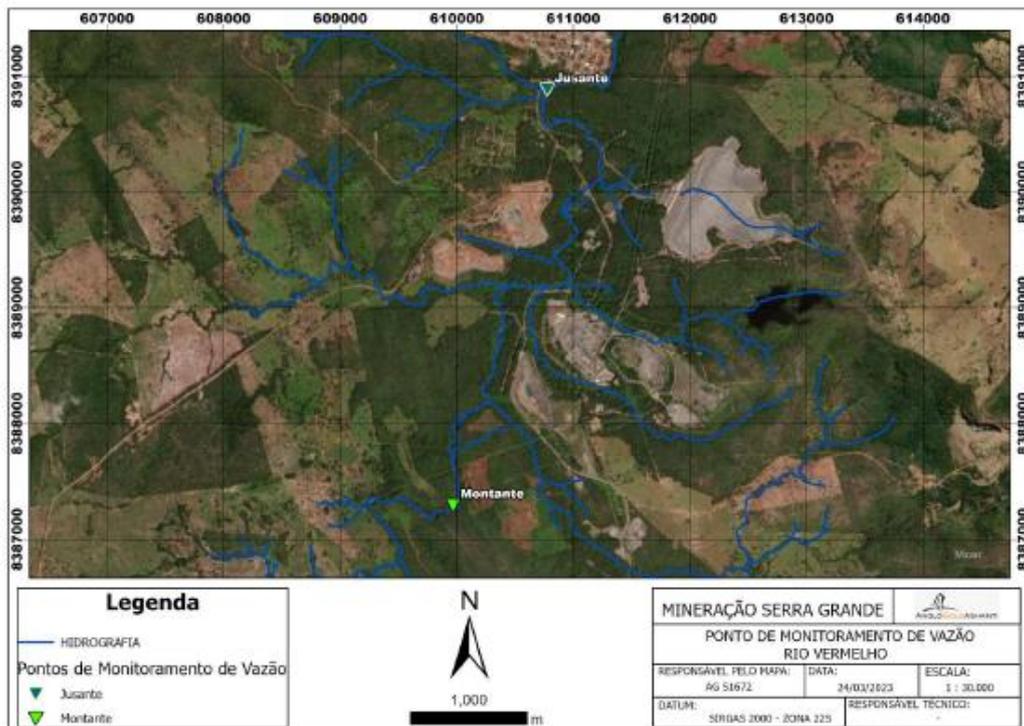

Fonte: MSG, 2023

Em caso de situação de rompimento serão coletados nos pontos, diariamente, amostras à jusante e montante considerando parâmetros de qualidade ambiental e vazões de lâmina d'água dos cursos d'água conforme legislação ambiental vigente:

- Resolução CONAMA Nº 357, DE 17/03/2005 - Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
- Resolução CONAMA Nº 430 DE 13/05/2011 - Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA.

12.3.2.2 Águas Subterrâneas

Para a avaliação de qualidade de água subterrânea e nível d'água, serão coletados e avaliados os dados das instrumentações já instaladas na propriedade, disponíveis próximos à PDR 03 - Cava V e os parâmetros serão avaliados conforme legislação ambiental vigente:

- Resolução CONAMA Nº 396, DE 03/04/2008 - Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.

Figura 12-3: Localização dos instrumentos instalados no Open Pit Corpo V.



Fonte: MSG, 2023

12.3.2.3 Programa de Controle de Drenagem e Contenção de Finos

Para controle de finos, são implantadas nas áreas que apresentam escoamento superficial, as bacias de contenção, ou *sumps*, que são valas provisórias utilizadas para reter sedimentos carregados imediatamente a montante dos locais de deságue da drenagem superficial, tendo como objetivo evitar o assoreamento dos cursos de água.

As valas são escavadas em solo com retroescavadeira, com uso de trator de esteira, e possuem medidas estabelecidas conforme especificação de projeto. As partículas sólidas carregadas pelas chuvas, nas superfícies com solos expostos, são retidas nessas bacias que passam periodicamente por manutenções programadas.

A localização das bacias de contenção de sedimentos é definida conforme a necessidade, podendo ser instalado também provisoriamente nas obras onde houver possibilidade de

carreamento de sedimentos para os cursos d'água ou talvegue natural. As bacias de contenção de sedimentos são dimensionadas para cada local, em função da área de contribuição da drenagem e das vazões de escoamento superficial.

Em situação de acidente, serão definidos pontos estratégicos para monitoramento dos sedimentos provenientes do rompimento hipotético total ou parcial da Barragem, considerando avaliações dos parâmetros estabelecidos pelas legislações ambientais vigentes:

- Resolução CONAMA Nº 420/2009 - Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas; e
- Resolução CONAMA Nº 454, de 01 de novembro de 2012 - Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas sob jurisdição nacional.

12.3.3 Perda de cobertura da vegetação natural

Ainda, a perda da vegetação apresenta capacidade para alterar a qualidade dos recursos naturais disponíveis e da biodiversidade florística e faunística, que poderão deixar existir na área de influência da mancha de inundação. A recuperação de cada tipologia atingida dependerá de sua capacidade de resiliência (aptidão que um ecossistema perturbado/degradado possui de retornar, naturalmente, às suas características originais, ou o mais próximo possível, sem intervenção humana).

Neste sentido, pode-se considerar que determinados trechos com baixa ou nenhuma capacidade de resiliência necessitarão de planos de recuperação de áreas degradadas (PRAD), a serem desenvolvidos e executados a longo prazo. Para ambas as situações – recuperação induzida ou regeneração natural, o monitoramento ambiental deverá ser constante até a completa recuperação do ambiente, sendo os critérios balizadores das metodologias de recuperação a serem aplicadas a espessura da cobertura de lama, a granulometria, presença de componentes químicos (Arsênio e Cianeto) e o pH do material, além da possível concentração de metais.

12.3.4 Planos de Controle e Monitoramento

Atualmente, a MSG possui diversos planos de controle ambiental na região, cujos resultados são reportados anualmente, conforme condicionantes ambientais estabelecidas pelo órgão

licenciador – SEMAD/GO. Nesses documentos são considerados, os Programa de Monitoramento de Águas e Efluentes, Programa de Monitoramento de Disponibilidade Hídrica, Programa de Monitoramento de Fauna e Flora, dentre outros.

Os monitoramentos existentes, e demais estudos ambientais complementares desenvolvidos na área da operação, permitem a caracterização das condições atuais da região, a qual contribui para definição de linha de base das condições pré-ruptura. Assim, com esse *background*, em caso de rompimento, é possível identificar impacto causado pela ruptura e direcionar ações de recuperação.

12.4 PLANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

O Plano de Abastecimento de Água apresenta soluções emergenciais de curto prazo para o abastecimento de água de consumidores privados, com captação dentro da área da mancha de inundação, de forma a auxiliar as verificações para solução alternativa emergencial de curto prazo para o abastecimento de água de consumidores privados, com captação dentro da área de estudo.

12.4.1 Abastecimento emergencial via caminhão pipa, água envasada e fornecimento de água mineral

De forma geral, o abastecimento via caminhão pipa e água envasada é a forma mais direta, rápida e prática para atendimentos emergenciais de demandas por água para consumo humano.

Tais soluções são comumente aplicáveis em situações de crise, pois não estão vinculadas à captação direta em mananciais e poços artesianos presentes na região afetada, e independem de infraestrutura de abastecimento de água, que podem ser comprometidas durante os cenários de emergência. Desta maneira, entende-se que seu uso é adequado para o cenário de um rompimento hipotético de barragem, principalmente como medida de curto prazo.

O abastecimento de água mineral para consumo humano, quando necessário grandes volumes, será complementado com o uso de galões de água de 20 litros.

Considerando que a população de Crixás, segundo o último Censo do IBGE, de 2022, é de 17.065 pessoas¹², e que o consumo médio de água no país é de 148,2 litros por habitante¹³ ao dia, o volume de água diário a ser ofertado em caso de emergência é de aproximadamente 2.529 m³.

Para determinar a quantidade de água mineral envasada a ser distribuída para a ingestão humana, foi considerado o consumo médio diário de 2 litros por pessoa, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde.

- Água mineral envasada: 17.065 pessoas × 2 litros / pessoa = 34.130 L / dia.
- Água potável: 17.065 pessoas × 148,2 litros / pessoa = 2.529.033 L / dia.

Para tanto, deverão ser destinados caminhões-pipa em quantidade suficiente a população atingida na ZAS, conforme demonstrado na Tabela 12-2 abaixo.

Tabela 12-2: Quantidade de recurso necessária

TIPO DO RECURSO	FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECURSO	QUANTIDADE NECESSÁRIA L/D
Água mineral envasada	Gerente de Suprimentos	34.130
Água potável (caminhão-pipa)	Gerente de Suprimentos	2.529.033

12.4.2 Soluções médio e longo para o abastecimento de água de consumidores privados, com captação dentro da área da mancha de inundação

Definir em conjunto com a fornecedora de água, e a prefeitura, os pontos para as novas captações de água de acordo com a disponibilidade local e avaliar a realocação dos pontos captações que estão alocados dentro da mancha de inundação.

¹² Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/crixas/panorama>

¹³ Fonte: [Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS 2022](#)

12.5 PLANOS RELACIONADOS AS INFRAESTRUTURAS DE INTERESSE CULTURAL, ARTÍSTICO, HISTÓRICO E DE OUTRA NATUREZA QUE INTEGREM OU SEJAM RELEVANTES AO PATRIMÔNIO CULTURAL

12.5.1 Proteção e salvaguarda do Patrimônio Cultural

São ações recomendadas para a melhor caracterização, prevenção e mitigação relacionada à destruição do patrimônio cultural material e imaterial:

- Considerar uma área de estudo mais exata composta por Zona de Autossalvamento (ZAS), mancha de inundação e buffer de 200 metros a partir da mancha de inundação.
- Intensificar pesquisas em campo sobre os bens materiais e imateriais portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, ainda não reconhecidos pelo poder público como patrimônio cultural na área de estudo, a partir da autorização do órgão licenciador.
- Na realização da pesquisa em campo, elaborar o mapeamento dos bens materiais e imateriais (quando for o caso) e realizar o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC30), dos bens portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, reconhecidos e não reconhecidos pelo poder público como patrimônio cultural na área de estudo.
- Realizar consulta ao órgão licenciador, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, a partir do preenchimento da Ficha de Caracterização de Atividade (FCA). A qual direcionará o futuro das pesquisas com emissão de TRE, conforme legislação vigente.
- Aprimoramento das ações do PAEBM a partir dos dados apurados e mapeados.

12.5.2 Proteção e salvaguarda do Patrimônio Ferroviário

Nível 1 de Emergência:

Recomendam-se ações para a melhor caracterização, prevenção e mitigação aos danos à integridade do patrimônio ferroviário: Considerar uma área de estudo mais exata composta por Zona de Autossalvamento (ZAS), Zona de Inundação (ZI) e Zona de Salvamento Secundária (ZSS).

- Realizar consulta ao órgão licenciador, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, a partir do preenchimento da Ficha de Caracterização de Atividade (FCA). A qual direcionará o futuro das pesquisas com emissão de TRE, conforme legislação vigente, a fim de refinar as pesquisas com trabalhos secundários e pesquisas sistemáticas de campo e gabinete, conforme legislação específica.

Nível 2 de Emergência:

Recomendam-se ações para a melhor caracterização, prevenção e mitigação aos danos à integridade do patrimônio ferroviário:

- Realizar consulta ao órgão licenciador, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, para direcionamento das pesquisas;
- Resgatar o patrimônio ferroviário e suas histórias (quando houver) em relação as Zona de Autossalvamento (ZAS), Zona de Inundação (ZI) e Zona de Salvamento Secundária (ZSS).

Nível 3 de Emergência:

Recomendam-se ações para a melhor caracterização, prevenção e mitigação aos danos à integridade do patrimônio ferroviário:

- Reconhecimento e divulgação da memória local sobre o Patrimônio Cultural Ferroviário, quando existente.

12.5.3 Proteção e salvaguarda do Patrimônio Turístico

Nível 1 de Emergência:

Considerar uma área de estudo mais exata composta por Zona de Autossalvamento (ZAS), Zona de Inundação (ZI) e Zona de Salvamento Secundária (ZSS).

- Recomenda-se como meio de Proteção ao Patrimônio Turístico o resguardo dos bens naturais, culturais, históricos e arqueológicos, considerando-se que são os atrativos que condicionam as atividades turísticas.
- Valorizar, divulgar e fomentar as atividades turísticas regionais, contribuindo para o crescimento econômico municipal.

Nível 2 de Emergência:

Considerar uma área de estudo mais exata composta por Zona de Autossalvamento (ZAS), Zona de Inundação (ZI) e Zona de Salvamento Secundária (ZSS). E com isso:

- Garantir a execução das atividades de proteção dos bens naturais, culturais, históricos e arqueológicos, sendo principais preponentes que condicionam as atividades turísticas.

Nível 3 de Emergência:

Para esse nível de proteção recomenda-se a criação de pontos de apoio ao turista com equipes capacitadas e de prontidão para apoio na manutenção do Patrimônio Turístico regional.

- Investir na capacitação da população local, na divulgação do patrimônio turístico, enfatizando as riquezas regionais não somente relacionadas as atividades minerárias, para restabelecer o vínculo da comunidade com o seu patrimônio regional.
- Realizar as ações supracitadas obedecendo os requisitos de segurança de modo a não comprometer a integridade física do profissional responsável e comunidade envolvida.

12.5.4 Programas de Educação Patrimonial

O Programa de Educação Patrimonial conforme Portaria IPHAN nº 137, de 28 de abril de 2016 pode ser considerado como (...) processos educativos formais e não formais construídos de forma coletiva e dialógica, que têm como foco o patrimônio cultural socialmente apropriado como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais, a fim de colaborar para seu reconhecimento, valorização e preservação. Deste modo;

- Recomendam-se o preenchimento da Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) e apresentação da mesma ao IPHAN, a qual direcionará posteriormente para elaboração de programa de educação patrimonial. Em relação ao patrimônio histórico e cultural que tiveram levantamentos realizados por pesquisas bibliográficas e por estudos feitos anteriormente, considera-se a importância da coleta de dados primários a partir de campanhas de campo melhorando a caracterização, prevenção e mitigação aos danos à integridade do patrimônio cultural material e imaterial.

Neste levantamento secundário, para o município de Crixás foram identificados (10) dez bens de interesse cultural na área da mancha de inundação da barragem de rejeitos MSG. Como supracitado nos capítulos anteriores, existe bens acautelados, e em processo de Inventário a nível Municipal e Estadual, e os outros três apresentam valor histórico atribuído pelos moradores locais. Portanto, diante da importância cultural do município de Crixás, dos municípios atingidos

pela Zona de Inundação, Santa Terezinha de Goiás e Uirapuru, considera-se fundamental a intensificação dos estudos, para que diminuam os riscos de impacto pela hipotética ruptura da barragem de rejeitos MSG.

12.6 PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

Nível 1 de Emergência:

Para a proteção e salvaguarda do Patrimônio Arqueológico, recomenda-se fortemente a consulta ao órgão licenciador, - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para atender as diretrizes legais da Arqueologia Brasileira conforme a Instrução Normativa 01/2015, para preservação do patrimônio Arqueológico. Assim, apresentam-se os procedimentos:

- Preenchimento da Ficha de Caracterização da Atividade (FCA);
- Emissão do Termo de Referência Específica pelo órgão regulador (TRE).

Os procedimentos supracitados são ações preventivas que melhor caracterizam, documentam, salvaguarda, valora e pode delinear medidas de mitigação aos danos à integridade do patrimônio arqueológico: considerar uma área de estudo mais exata composta por Zona de Autossalvamento (ZAS), mancha de inundação e buffer de 200 metros a partir da mancha de inundação.

Nível 2 de Emergência:

Para a proteção e salvaguarda do Patrimônio Arqueológico, recomenda-se fortemente a consulta ao órgão licenciador, - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para atender as diretrizes legais da Arqueologia Brasileira conforme a Instrução Normativa 01/2015, para preservação do patrimônio Arqueológico. Logo:

- Atualização da ficha de cadastro dos sítios arqueológicos contendo todas as informações necessárias para manutenção e preservação do sítio e acervo arqueológico.
- Executar as ações propostas para o resgate do patrimônio arqueológico (caso houver), seguindo as metodologias concernentes, nas Zonas de Autossalvamento (ZAS), mancha de inundação e buffer de 200 metros conforme as recomendações do órgão licenciador (IPHAN).

- Garantir a execução do cronograma das atividades de salvamento e resgate a serem executadas nas áreas.

Os procedimentos supracitados são ações de proteção e salvaguarda do patrimônio arqueológico e que delineiam medidas de mitigação da perda do patrimônio arqueológico.

Nível 3 de Emergência:

Para a proteção e salvaguarda do Patrimônio Arqueológico, recomenda-se fortemente a consulta ao órgão licenciador, - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para conseguinte:

- Fazer gestão do patrimônio arqueológico resgatado;
- Garantir a preservação, memória e pertencimento da comunidade com os bens arqueológicos resgatados, realizando as ações de socialização e divulgação do patrimônio arqueológico, em momento oportuno onde, os procedimentos de segurança sejam seguidos e não ofereçam perigo a integridade física do profissional responsável e comunidade envolvida.

12.7 AÇÕES E MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO

A partir das análises de estudos espeleológicos pretéritos na região e da elaboração do potencial espeleológico, tem-se as considerações a seguir:

A área de inundação não tem um potencial danoso ao patrimônio espeleológico, dada a baixa probabilidade de ocorrência de cavidades na região, conforme avaliado por meio de análise multicritério. Desta forma considera-se necessário seguir com os estudos posteriores, conforme o rito do licenciamento espeleológico indica, no que tange às duas cavernas registradas no CANIE (CECAV) e as feições prospectadas no âmbito do “Relatório de Prospecção Espeleológica Mineração Serra Grande - Crixás/GO” (GEOIT, 2019), segundo o qual 5 cavidades foram prospectadas.

Tendo em vista a severidade de um possível rompimento de barragem, o que se propõe é gerar informações relevantes que podem contribuir para o conhecimento espeleológico local.

Quadro 12-4: Ações diante do Nível de Emergência da Barragem MSG

NÍVEL	AÇÃO	RESPONSÁVEL
NÍVEL DE ALERTA	Não se aplica	Não se aplica
NÍVEL 1 (NE-1)	<ul style="list-style-type: none"> Registro topográfico (Mapeamento espeleotopográfico); Análise de relevância espeleológica; Registro fotográfico; Definição de Polígono de Influência; Avaliação de Impacto Ambiental; Elaboração de programas de controle e monitoramento. 	Espeleólogos sênior (analista) e um auxiliar; incluindo as equipes de apoio para situações de emergência e coordenador do PAEBM, assim como consultoria externa.
NÍVEL 2 (NE-2)	<ul style="list-style-type: none"> Publicação dos dados em meios físicos e digitais. 	
NÍVEL 3 (NE-3)		

12.8 PROGRAMA RELACIONADO A EXISTÊNCIA DE COMUNIDADES INDÍGENAS TRADICIONAIS OU QUILOMBOLAS

Não foram mapeadas comunidades indígenas tradicionais ou quilombolas na mancha de inundação da barragem da Mineração Serra Grande, dessa forma não foram propostos Planos ou Programas específicos para essa temática.

13. DESCRIÇÃO DAS ROTAS DE FUGA E PONTOS DE ENCONTRO, COM A RESPECTIVA SINALIZAÇÃO, DESENVOLVIDA EM CONJUNTO COM A DEFESA CIVIL

13.1 ROTAS DE FUGAS E PONTOS DE ENCONTRO

As Rotas de fuga e os Pontos de Encontro foram desenvolvidos com base no estudo de inundação, no qual considerou o deslocamento a pé a permitir um caminho rápido e seguro até os pontos de encontro.

Detalhes podem ser vistos no “Anexo R – Mapa por ponto de encontro (ZAS), informando as rotas de fuga, e delimitando a área/comunidade que deslocarão para o referido ponto / pontos vulneráveis potencialmente afetados”, informando as rotas de fuga, e delimitando a área/comunidade que deslocarão para o referido ponto.

Ponto de Encontro	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

13.1.2 Rotas de Fuga

As Rotas de Fuga devem ser planejadas de modo a permitirem um caminho rápido e seguro até os pontos de encontro. Para tal, é recomendável que cumpram alguns requisitos básicos:

- Devem buscar trajetos que minimizem as dificuldades de deslocamento, evitando barreiras físicas, inclinações excessivas, transposições de obstáculos, e levando-se em conta eventuais necessidades de pessoas da comunidade;
- Devem permitir a saída da população da Área de Impacto no menor tempo possível;
- Devem ser sinalizadas por meio da instalação de placas indicativas da direção a seguir e da distância a percorrer até o ponto de encontro;
- As placas devem ser instaladas a cada mudança de direção ou, em linha reta, no máximo, a cada 50 metros, e dentro do limite do alcance visual. Ou seja, estando em uma placa, deve-se enxergar a próxima;
- As placas devem ser confeccionadas em material durável e pintadas em cores vivas utilizando tintas ou adesivos refletivos, facilitando sua visualização quando da utilização de lanternas durante períodos de pouca luz solar;
- Quando as condições permitirem, é desejável que haja iluminação artificial ao longo da Rota de Fuga.

13.1.2.1 Placas de Sinalização

As placas com a sinalização de área de risco são instaladas em locais estratégicos sujeitos a atingimento da mancha de inundação em caso de rompimento de uma barragem. Esta

sinalização possui o objetivo de informar a qualquer pessoa que ela está localizada em uma região de risco e qual o procedimento básico a se adotar em caso de necessidade.

13-1: Modelos a serem seguidos



Dimensão: 100 cm x 75 cm



Sentido de deslocamento: para direita

Sentido de deslocamento: para esquerda

Dimensão: 75 cm x 50 cm



PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

Revisão:

PN-0594

REV. 19A

Nº CONTRATADA

Página

HP2024-MSG-RT-001

153 / 187

Dimensão: 75 cm x 50 cm



Dimensão: 75 cm x 50 cm

Na

Figura 13-2, abaixo, seguem exemplos de instalações de placas no território a jusante da estrutura:

Figura 13-2: Exemplo de instalação de placas



Reforça-se que a evacuação da ZAS será realizada de forma preventiva e humanizada, quando constatado o Nível de Emergência 2 (NE-2) e o acionamento do Sistema de Alerta e Alarme (Sirene de Emergência) será realizado mediante articulação com a Coordenação da Defesa Civil dos municípios na ZAS, em Nível de Emergência 3 (NE-3).

14. DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS DE TREINAMENTO E DIVULGAÇÃO PARA OS ENVOLVIDOS E PARA AS COMUNIDADES POTENCIALMENTE AFETADAS, COM A REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS SIMULADOS PERIÓDICOS.

A AngloGold Ashanti deverá manter a equipe integrante do PAEBM permanentemente treinada. O treinamento é fundamental para a identificação e avaliação adequada de situações de emergência em todos os níveis de responsabilidade, bem como para viabilizar que a equipe esteja sempre de prontidão para providenciar as ações de resposta às situações de emergência com a agilidade e qualidade requeridas.

14.1 TREINAMENTOS INTERNOS

Conforme Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, os treinamentos internos devem ser realizados pelo empreendedor, no máximo a cada seis meses, com participação da equipe externa contratada para realizar a Avaliação de Conformidade e Operacionalidade (ACO) e emitir a Declaração de Conformidade e Operacionalidade (DCO).

Os treinamentos internos têm por objetivo contribuir para manter o estado de prontidão, uma vez que permitem uma maior familiarização dos envolvidos com os seus elementos e atribuições inerentes ao PAEBM concluindo pela evolução operacional do Plano, e devem ser acompanhados e aprovados pelo empreendedor, bem como é necessário manter os respectivos registros das atividades.

De acordo com o seu art. 47, os treinamentos internos compreendem:

- I. Exercícios Expositivos Internos;
- II. Exercício de Fluxo de Notificações Internos;
- III. Exercícios Simulados Internos: a) Hipotético e b) Prático;

14.2 SEMINÁRIOS ORIENTATIVOS

O art. 48 da Resolução nº 95/2022 da ANM, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, estabelece que o empreendedor, com participação da equipe externa contratada e após validação do mapa de inundação, fica obrigado a promover e realizar Seminários Orientativos anuais, com a participação das prefeituras, organismos de defesa civil, equipe de segurança da

barragem, demais empregados do empreendimento, a população compreendida na ZAS e, caso tenha sido solicitado formalmente pela defesa civil, a população compreendida na ZSS, também. Já em seu parágrafo único, o artigo estabelece que o citado Seminário Orientativo referenciado no caput deve compreender a exposição do mapa de inundação envolvendo participantes internos e externos visando à discussão de procedimentos não abrangendo um teste real.

14.3 SIMULADOS EXTERNOS

Conforme Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, o simulado externo se trata de um teste prático que tem por função permitir que a população e agentes envolvidos diretamente no Plano de Contingência da ZAS tomem conhecimento das ações previstas e sejam treinados em como proceder, caso haja alguma situação de emergência real.

Eles devem ser realizados de acordo com o art. 8º, inciso XI, da Lei nº 12.608, de 19 de abril de 2012, em conjunto com prefeituras, organismos de defesa civil, equipe de segurança da barragem, demais empregados da Mineração Serra Grande e a população compreendida na ZAS, devendo manter os registros destas atividades no Volume V do PSB.

O objetivo dos simulados é avaliar a mobilização e a atuação da equipe de emergência. Todos os aspectos devem ser testados, tais como: I) praticidade do plano (estrutura e organização); II) Evacuação; III) Comunicação (interna e externa); IV) Eficácia dos equipamentos de emergência; V) Adequação das ações do plano; VI) Procedimentos de resgate e primeiros-socorros; VII) Resposta pessoal de cada integrante do plano; VIII) Retorno à operação normal.

As providências a serem tomadas com a finalidade de aperfeiçoar o plano envolvem:

- Coordenação da utilização integrada dos recursos humanos e materiais disponíveis;
- Avaliação dos treinamentos simulados e aproveitamento da experiência obtida em cada um dos treinamentos;
- Definição dos procedimentos que garantirão a execução dos treinamentos, sua frequência, grau de dificuldade etc.

O processo de divulgação dos exercícios periódicos é uma etapa fundamental para garantir a participação nos programas de treinamento para os diferentes públicos envolvidos e comunidades. O plano de comunicação desenvolvido pela AngloGold Ashanti é diferenciado pelo tipo de público, como segue abaixo:

Público interno: abordagem do assunto no Panorama¹⁴ e nos veículos de comunicação da empresa (comunicado, Intranet, Diálogo da Liderança, mural, TV e WhatsApp); compartilhamento de material para realização de DDS para empresas contratadas e distribuição de folder explicativo.

Público externo: divulgação via WhatsApp, carro de som e rádio; instalação de faixas em locais estratégicos da cidade e confecção de cartilha sobre o tema para trabalho específico com as escolas.

Além da execução dos exercícios periódicos (Treinamentos Internos, Seminários Orientativos e Simulados Externos) a AngloGold Ashanti realiza:

- Treinamentos do Manual Operacional da Barragem;
- Treinamento de Inspeções de Campo com detecção de anomalias na barragem;
- Treinamento de Plano de Segurança;
- Avaliações de Riscos, Workshop, Congressos etc.;
- E por fim reciclagens a cada dois anos para a equipe de monitoramento e controle da barragem.

Abaixo, é apresentado o Quadro 14-1, com o Plano de Treinamento do PAEBM.

¹⁴ Panorama: Reunião de resultado mensal da AngloGold Ashanti.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

157 / 187

Quadro 14-1: Plano de Treinamento PAEBM

PLANO DE TREINAMENTO PAEBM

DESCRIÇÃO	TIPO	EMENTA	PÚBLICO-ALVO	PERIODICIDADE	REQUISITO LEGAL	OBSERVAÇÕES
MÓDULO I – Introdutório PAEBM	Teórico	Introdução ao PAEBM; Procedimentos preventivos e corretivos; Características técnicas das barragens	Funcionários AngloGold Ashanti e contratadas que atuarão nas áreas das barragens	Semestral	-	Funcionários que seus postos de trabalho, estejam ou tenham intervenção com áreas da mancha de inundação compreendido na ZAS.
MÓDULO II – Exercícios expositivos internos	Teórico	São apresentações expositivas em salas de treinamento, onde são explicados os procedimentos descritos no PAEBM.	Funcionários que atuam em áreas potencialmente impactada em caso de emergência real	Semestral	Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023.	-

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

158 / 187

PLANO DE TREINAMENTO PAEBM

DESCRIÇÃO	TIPO	EMENTA	PÚBLICO-ALVO	PERIODICIDADE	REQUISITO LEGAL	OBSERVAÇÕES
MÓDULO III – Exercícios de fluxo de notificações internos	Teórico	Exercício conduzido pelo empreendedor com o objetivo de testar os procedimentos de notificação interna presentes no PAEBM	Equipe Técnica de atuação direta no PAEBM, envolvidos no fluxograma de notificação e Brigadistas	Semestral	Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023	-
MÓDULO IV – Seminário Orientativo	Teórico / Expositivo	Exposição do mapa de inundação envolvendo participantes internos e externos visando a discussão de procedimentos não abrangendo um teste real	Prefeitura, organismos de defesa civil, equipe de segurança de barragem, demais empregados do empreendimento, a população compreendida na ZAS	Anual	Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023	Caso seja solicitado formalmente pela defesa civil, a população compreendida na ZSS, também deverá ser envolvida.
MÓDULO V – Simulados Internos	Hipotético	Teste de efetividade do PAEBM feito em sala de treinamento com situações de tempo próximas ao real previsto.	Empreendedor, o coordenador do PAEBM e os integrantes do fluxo de notificação do PAEBM	Semestral	Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023	O exercício Simulado Interno, deve ser executado optando-se pelas alíneas a) Hipotético ou b) Prático, sendo que a alínea b)

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

159 / 187

PLANO DE TREINAMENTO PAEBM

DESCRIÇÃO	TIPO	EMENTA	PÚBLICO-ALVO	PERIODICIDADE	REQUISITO LEGAL	OBSERVAÇÕES
	Prático	Exercício de campo simulando uma situação de emergência com a ativação e a mobilização dos centros de operação internos de emergência, pessoal e recursos disponíveis, e com procedimentos de evacuação internos.	Equipes diretamente envolvidas na atuação e resposta à emergência listadas no PAEBM e os trabalhadores que atuam em áreas internas da AngloGold Ashanti passíveis de inundação por rompimento de barragem	Semestral	Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023	Prático deve ser executada, obrigatoriamente, pelo menos uma vez durante o ano calendário para composição da ACO.
MODÚLO VI – Simulado Externo	Prático	Teste prático que tem por função permitir que a população e agentes envolvidos diretamente no Plano de Contingência da ZAS tomem conhecimento das ações previstas e sejam treinados em como proceder, caso haja alguma situação de emergência real.	Prefeituras, organismos de defesa civil, equipe de segurança da barragem, demais empregados da Mineração Serra Grande e a população compreendida na ZAS	Anual	Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023	Caso seja solicitado formalmente pela defesa civil, a população compreendida na ZSS, também deverá ser envolvida.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

160 / 187

PLANO DE TREINAMENTO PAEBM

DESCRIÇÃO	TIPO	EMENTA	PÚBLICO-ALVO	PERIODICIDADE	REQUISITO LEGAL	OBSERVAÇÕES
-----------	------	--------	--------------	---------------	-----------------	-------------


NOTA: Todos os treinamentos têm que ser desenvolvidos em linguagem e metodologia que abranja todo público da empresa de diferentes graus de instrução, e com aplicação de ferramentas de avaliação e aderência do conteúdo abordado/ministrado.

15. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO UTILIZADO NA BARRAGEM DE MINERAÇÃO

15.1 CENTRO DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO

Em atendimento à Resolução ANM nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, em seu art. 7º, foi instalado o sistema de videomonitoramento. Além disso, a Barragem de MSG da AngloGold Ashanti tem um sistema moderno de monitoramento e instrumentação implantado para controle e operação dessa estrutura, incluindo um Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG), instalado na planta de Queiroz, em Nova Lima, Minas Gerais.

Ainda, o monitoramento quanto aos deslocamentos da estrutura é realizado por meio de 18 prismas instalados no barramento, que são lidos por uma Estação Total Robótica (ETR).



PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001


15.1.1 Vídeo Monitoramento

Abaixo, segue a localização dos equipamentos para videomonitoramento instalados na barragem, que monitoram a estrutura e outras dependências da unidade 24 horas por dia, 07 dias por semana:

Tabela 15-1: Localização das câmeras de videomonitoramento

Câmeras MSG	Localização	
	Latitude	
CAM - GME 88 - Emboque Extravisor		
CAM - GME 68 - BARRA. CRISTA 360°		
CAM - GME 112 - BARRA. BALSA 360°		
CAM - GME 67 - BARRA. CDR		
CAM - GME 118 - SAIDA DRENO FUNDO BARRAGEM 360°		
CAM - GME 105 - BACIA BARRAGEM		
CAM - GSA 41 - EST.ROBOTICA		
CAM - GME 83 - EST.ROBOTICA FUNDO		
CAM - GME 85 - EST. ROBOTICA ENTRADA		

Figura 15-2: Print da tela contendo imagens das câmeras componentes do Sistema de Videomonitoramento

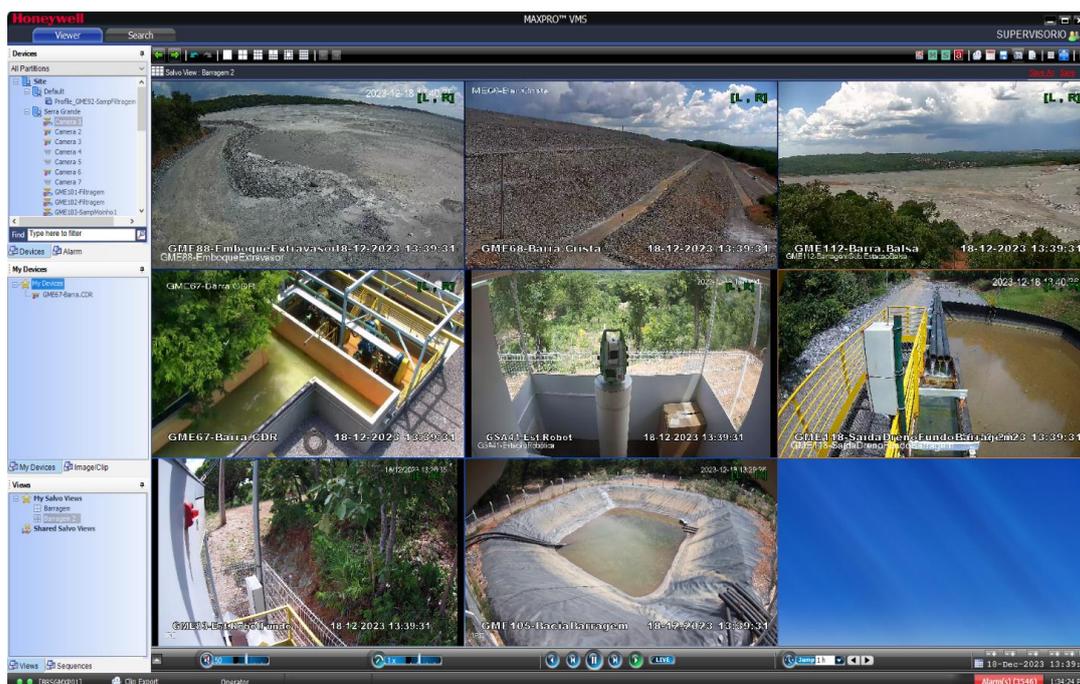

Fonte: MSG, 2023

Figura 15-3: Câmera instalada no corpo da barragem para verificação da estrutura a jusante e da fundação da barragem




Fonte: MSG, 2023

15.1.2 Monitoramento por instrumentação

O sistema de monitoramento conta com alimentação fotovoltaica redundante para as baterias com sistema de chaveamento automático. O Sistema de monitoramento automatizado conta com mecanismos de detecção remota de mau funcionamento, com as informações acompanhadas pelo Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG) 24 horas, 7 dias por semana. O CMG é alimentado pela energia da concessionária, além de uma UPS (Fonte de alimentação ininterrupta) de grande capacidade. Além dos instrumentos instalados nas barragens, existe um Sistema Fechado de Circuito de Câmeras, com registro das gravações por período mínimo de 90 dias, interligando todas as Barragens da AngloGold Ashanti no Brasil com o Centro de Monitoramento Geotécnico.

Figura 15-4: Sistema de armazenamento de imagens

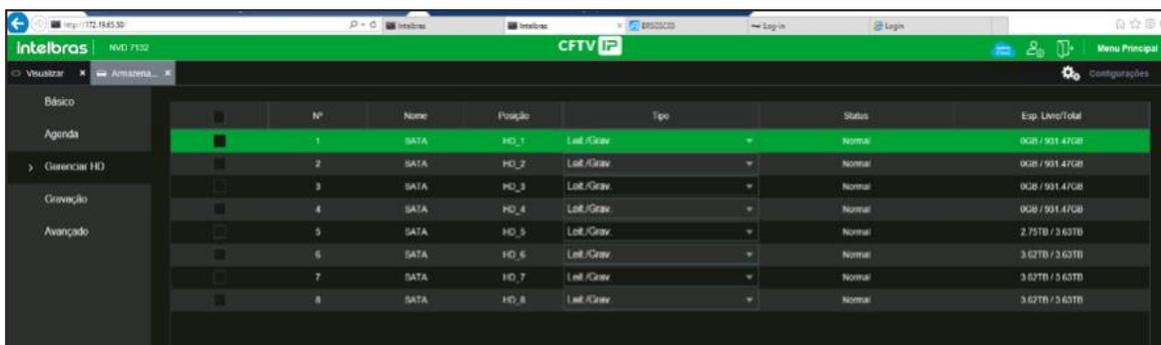

Nº	Nome	Posição	Leit./Grav.	Tipo	Status	Esp. Lido/Total
1	SATA	HD_1	Leit./Grav.		Normal	0GB / 931.47GB
2	SATA	HD_2	Leit./Grav.		Normal	0GB / 931.47GB
3	SATA	HD_3	Leit./Grav.		Normal	0GB / 931.47GB
4	SATA	HD_4	Leit./Grav.		Normal	0GB / 931.47GB
5	SATA	HD_5	Leit./Grav.		Normal	2.75TB / 3.63TB
6	SATA	HD_6	Leit./Grav.		Normal	3.63TB / 3.63TB
7	SATA	HD_7	Leit./Grav.		Normal	3.63TB / 3.63TB
8	SATA	HD_8	Leit./Grav.		Normal	3.63TB / 3.63TB

Os Gateways para transmissão dos dados coletados com o Sistema de Monitoramento, possuem redundância de alimentação de energia elétrica composto por painéis solares redundantes e bateria, conforme diagrama elétrico.

O plano de monitoramento e instrumentação geotécnica da Barragem de Rejeitos da MSG é composto por 67 Piezômetros, 02 Poços de monitoramento, 03 Piezômetros ambientais, 09 Indicadores de nível d'água, 01 Régua do reservatório, 27 Marcos superficiais, 06 Marcos de referência, 13 Tiltímetros no barramento, 02 Tiltímetros de referência, 01 Medidor de vazão automatizado, 01 Estação meteorológica, 01 Pluviômetro, 02 Estações sísmicas, 08 Geofones uniaxiais e 02 Geofones triaxiais e 02 Estações totais robóticas (ETR). A leitura da instrumentação da barragem é realizada de maneira manual, com periodicidade mínima semanal, e de maneira automatizada. As leituras automatizadas são registradas no *software* e acompanhadas periodicamente pelo Geotécnico da Estrutura.

O cadastro dos piezômetros e indicadores de nível d'água (INA) está apresentado na Tabela 15-2.

Figura 15-5: Torre de transmissão do sinal dos instrumentos automatizados



Fonte: MSG, 2023

Outros instrumentos de monitoramento online constituem-se de medidor de vazão do dreno da barragem, estação meteorológica e um medidor de nível do lago, composto por um sensor de pressão hidrostático que faz a leitura do nível de água.

Vale ressaltar que os sensores, por sua vez, estão conectados a um transmissor de sinal sem fio. Deste modo, o sinal do transmissor é enviado para um *gateway* que está interligado ao sistema de controle da planta metalúrgica.

No sistema de controle, o operador tem disponível a tela de leitura dos piezômetros, bem como alarmes que são acionados caso haja alguma anormalidade na leitura. As leituras dos piezômetros, assim como o nível do lago, são armazenadas em um historiador e relatórios que estão disponíveis para consulta.

15.1.2.1 Detecção da Liquefação

A Barragem de MSG é uma estrutura alteada pelo método de montante, utilizando rejeito underflow. Portanto, propensa ao possível processo de liquefação.

Por definição, este é um fenômeno que ocorre pela diminuição da resistência efetiva e da rigidez dos solos sob a ação de forças externas cíclicas (vibrações) ou monotônicas (aumento de carga/descarga). Normalmente, manifesta-se em depósitos suscetíveis de materiais saturados que, submetidos a tensões cisalhantes, apresentam tendência de contração de volume. Se durante o carregamento a poro-pressão aumentar gradualmente até um valor igual ao da tensão de confinamento, a tensão efetiva ou inter-granular atuante no esqueleto do material é reduzida a zero e, em consequência, o material perde completamente sua resistência ao cisalhamento, comportando-se como um líquido viscoso.

Nesse contexto, espera-se que, em um evento gatilho de liquefação, o material desenvolva primeiro sua resistência de pico e em seguida sua resistência residual. Diante disso, trabalha-se no monitoramento e inspeções para que a Barragem não atinja (e ultrapasse) sua resistência de pico. Para tal, é realizado por meio das instrumentações geotécnicas, o acompanhamento da evolução da variação de poro-pressão, do desenvolvimento de deslocamentos, do aumento ou redução da vazão, da elevação do nível d'água do reservatório, da interferometria sísmica no maciço para controle da variação de rigidez e, por fim, a detecção de vibrações.

Os instrumentos analisados conjuntamente, dentro de um contexto de avaliação da condição integral da estrutura, trazem indícios da situação da estrutura quanto a sua segurança operacional. Desse modo, com os níveis de controle estabelecidos (documento nº AA-189-TY-5280-267-MA-0002) e plano de ações em resposta ao atingimento do nível de controle (TARP) presente no Fluxo “**4.7 – Realizar monitoramento contínuo das instrumentações geotécnicas**”, apresentado abaixo, é possível monitorar e agir preventivamente aos fenômenos que precedem o sobrepujamento da resistência de pico do maciço da barragem. Logo, monitoramento contínuo realizado pelo CMG e pelo geotécnico da estrutura, possibilita o controle das condições operacionais da estrutura.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

168 / 187

Tabela 15-2: Cadastros dos piezômetros poços de monitoramento e medidores de nível d'água existentes.

ID	Nova ID	Coordenadas – Sirgas 2000 (m)		Instrumento (Modelo)	Seção	Cota de Topo (m)	Cota de fundo (m)	Prof. (m)	Status
		N	E						
Piezômetros (PZ)									
PZA-A1	MSG-PZA-CI3	8389963,9	611915,1	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	I-I'	445,42	417,34	28,08	Desativado
PZA-A2	MSG-PZ-CI2	8389968,7	611882,2	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	435,13	404,27	30,86	Manual
PZA-A3	MSG-PZ-CI1	8389976,6	611852,3	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	425,25	398,02	27,23	Manual
PZA-A4	MSG-PZA-CI4	8389947,3	611946,8	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	I-I'	457,08	413,35	43,73	Desativado
PZA-A6	MSG-PZ-CI6	8389926,4	612003,2	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	465,54	421,51	44,03	Desativado
PZA-B1	MSG-PZA-I9	8389931,4	611910,5	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	I-I'	448,89	413,58	35,31	Auto.
PZA-B2	MSG-PZA-ID8	8389943,5	611873	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	I-I'	435,5	406,56	28,94	Auto.
PZA-B4	MSG-PZ-ID3	8389957,5	611825,1	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	420,73	396,13	24,6	Desativado
PZA-B7	MSG-PZA-I11	8389922,3	611936,3	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	I-I'	456,04	413,86	42,18	Auto.
PZA-B8	MSG-PZA-I12	8389908,4	611968,3	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	I-I'	459,45	418,24	41,21	Manual.
PZA-B9	MSG-PZA-I13	8389900	611990	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	I-I'	464,93	422,42	42,51	Manual
PZA-C2	MSG-PZ-D5	8389915,6	611859,9	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	D-D'	434,94	405,59	29,35	Manual
PZA-C3	MSG-PZ-DE3	8389922,8	611828	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	D-D'	425,48	397,6	27,88	Manual
PZA-C4	MSG-PZA-D9	8389896,3	611909,2	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	D-D'	451,98	423,55	28,43	Auto.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

169 / 187

ID	Nova ID	Coordenadas – Sirgas 2000 (m)		Instrumento (Modelo)	Seção	Cota de Topo (m)	Cota de fundo (m)	Prof. (m)	Status
		N	E						
PZA-C5	MSG-PZ-D10	8389872,7	611954,3	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	D-D'	461,31	417,99	43,32	Manual
PZA-C6	MSG-PZA-ID10	8389869,4	611975,2	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	D-D'	465,26	425,43	39,83	Manual
PZA-D1	MSG-PZA-ID1	8389968,6	611767,4	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	D-D'	404,57	384,53	20,04	Auto.
PZA-D2	MSG-PZ-ID2	8389963,7	611784,2	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	D-D'	405,77	397,95	7,82	Desativado
PZA-D3	MSG-PZ-ID4	8389953,3	611829,5	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	421,86	395,57	26,29	Manual
PZA-D4	MSG-PZ-ID5	8389943,1	611871,6	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	435,25	410,83	24,42	Manual
PZA-D5	MSG-PZ-ID6	8389943,1	611871,4	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	435,05	418,96	16,09	Desativado
PZA-D6	MSG-PZ-ID7	8389942,6	611873,4	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	435,54	413,08	22,46	Desativado
PZA-D7	MSG-PZA-ID9	8389933,4	611895,7	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	I-I'	443,52	418,44	25,08	Auto.
PZA-D8	MSG-PZA-I10	8389926,2	611925,9	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	I-I'	451,59	433,91	17,68	Desativado
PZA-D10	MSG-PZA-CI5	8389919,2	611961	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	I-I'	456,57	424,8	31,77	Auto.
PZA-D11	MSG-PZ-CI7	8389900,5	612001	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	465,17	439,68	25,49	Manual
PZA-E1	MSG-PZA-DE2	8389893,1	611763,4	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	E-E'	412,71	383,46	29,25	Auto.
PZA-E2	MSG-PZ-BC1	8390081,4	611817,2	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	C-C'	409,17	389,13	20,04	Manual
PZA-E3	MSG-PZA-FG1	8389628,5	611778,8	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	G-G'	450,41	415,97	34,44	Auto.
PZA-E4	MSG-PZA-A1	8390262,1	612086	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	A-A'	451,47	416,15	35,32	Auto.
PZA-E5		8390237,6	612140	Piezômetro corda vibrante	A-A'	461,11	441,19	19,92	Auto.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

170 / 187

ID	Nova ID	Coordenadas – Sirgas 2000 (m)		Instrumento (Modelo)	Seção	Cota de Topo (m)	Cota de fundo (m)	Prof. (m)	Status
		N	E						
	MSG-PZA-A2			- tubo aberto (Casa Grande)					
PZA-E6	MSG-PZ-G1	8389618,7	611845,8	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	G-G'	462,58	445	17,58	Manual
PZA-E7	MSG-PZA-A3	8390228,2	612159,3	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	A-A'	465,49	440,68	24,81	Auto.
PZA-E8	MSG-PZ-GH2	8389615,8	611867,6	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	G-G'	466,08	445,65	20,43	Desativado
PZA-F	MSG-PZA-DE7	8389847,1	611917,4	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	D-D'	456,41	424,29	32,12	Auto.
PZA-F1	MSG-PZA-DE8	8389834,3	611946,2	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	D-D'	462,27	444,6	17,67	Desativado
PZA-F2	MSG-PZ-DE9	8389824,9	611964,7	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	D-D'	466,8	441,95	24,85	Desativado
PZA-G1	MSG-PZ-H2	8389475,2	611998,4	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	H-H'	461,78	455,06	6,72	Desativado
PZA-G2	MSG-PZ-H3	8389493,6	612009,4	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	H-H'	467,28	447,23	20,05	Manual
PZA-H1	MSG-PZ-BC2	8390080	611936,9	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	B-B'	435,94	415,94	20	Manual
PZA-H2	MSG-PZ-BC3	8390085,2	611938,4	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	B-B'	435,71	419,48	16,23	Desativado
PZA-J1	MSG-PZ-DE6	8389850	611824,6	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	E-E'	434,51	415,94	18,57	Manual
PZA-J2	MSG-PZ-DE5	8389855,4	611826,7	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	E-E'	434,53	419,87	14,66	Manual
PZ-02 (SM-223)	MSG-PZA-B2	8390058,2	612102,3	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	B-B'	472,16	429,36	42,8	Manual
PZ-03 (SM-222)	MSG-PZA-B1	8390076,7	612061,6	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	B-B'	460,84	420,53	40,31	Manual
PZ-09 (SM-204)	MSG-PZA-C7	8389951,5	612020,9	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	C-C'	465,39	424,19	41,2	Manual
PZ-10 (SM-205)	MSG-PZA-C6	8389968,8	611985,1	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	C-C'	457,33	410,98	46,35	Auto.
				Piezômetro corda vibrante					

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

171 / 187

ID	Nova ID	Coordenadas – Sirgas 2000 (m)		Instrumento (Modelo)	Seção	Cota de Topo (m)	Cota de fundo (m)	Prof. (m)	Status
		N	E						
PZ-11 (SM-206)	MSG-PZA-C5	8389984,1	611950,7	- tubo aberto (Casa Grande)	C-C'	451,54	388,39	63,15	Auto.
PZ-12 (SM-207)	MSG-PZ-C4	8389994,6	611931,3	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	C-C'	444,62	378,39	66,23	Manual
PZ-17 (SM-209)	MSG-PZ-C1	8390050,2	611816,7	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	C-C'	405,92	375,41	30,51	Manual
PZ-20 (SM-210)	MSG-PZA-D7	8389909,5	611876,6	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	D-D'	440,79	393,7	47,09	Auto.
PZ-28 (SM-224)	MSG-PZ-E1	8389756,7	611966	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	E-E'	468,34	426,72	41,62	Manual
PZ-35 (SM-219)	MSG-PZ-F1	8389683,9	611758,9	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	F-F'	441,44	420,57	20,87	Manual
PZ-38 (SM-215)	MSG-PZ-GH1	8389563,7	611764,3	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	G-G'	450,41	426,62	23,79	Desativado
PZ-40 (SM-217)	MSG-PZA-H1	8389456,5	611974,6	Piezômetro corda vibrante - tubo aberto (Casa Grande)	H-H'	456,96	442,5	14,46	Auto.
PZ-SM-301	MSG-PZ-I7	8389955,8	611863,9	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	430,58	391,32	39,26	Manual
PZ-SM-03A	MSG-PZ-I8	8389940,7	611890,8	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	441,62	402,72	38,9	Manual
PZ-SM-04	MSG-PZ-I5	8389967,7	611834	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	421,5	380,68	40,82	Manual
PZ-SM-05A	MSG-PZ-I4	8389978,3	611816,7	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	416,21	380,27	35,94	Manual
PZ-SM-06	MSG-PZ-I3	8389990	611789,1	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	404,56	375,6	28,96	Manual
PZ-SM-07	MSG-PZ-I1	8390014	611734,3	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	389,83	374,61	15,22	Manual
PZ-SM-08	MSG-PZ-C3	8390000,3	611919,8	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	C-C'	440,49	398,7	41,79	Manual
MSG-PZ-01	MSG-PZ-I14	8389876,8	612026,4	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	469,3	419,3	50	Manual
PZ-TL-SM-05	MSG-PZ-D3	8389938,7	611818,1	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	D-D'	421,67	390,6	31,07	Manual
PZ-TL-SM-06	MSG-PZ-D1	8389946,6	611801,2	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	D-D'	416,39	383,02	33,37	Manual
MSG-PZ-12	MSG-PZ-C2	8390013,9	611890,9	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	C-C'	431,31	393,31	38	Manual
MSG-PZ-13	MSG-PZ-I2	8389991,7	611787,6	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	404,71	381,27	23,44	Manual
TL-PZ-01	MSG-PZAHD-R1	8389817,1	612469,9	Piezômetro elétrico (HD) Grauteado		463,97	460,17	3,8	Auto.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

172 / 187

ID	Nova ID	Coordenadas – Sirgas 2000 (m)		Instrumento (Modelo)	Seção	Cota de Topo (m)	Cota de fundo (m)	Prof. (m)	Status
		N	E						
TL-PZ- 02	MSG-PZAHD-R2	8389713,6	612419,2	Piezômetro elétrico (HD) Grauteado		464,98	461,18	3,8	Auto.
TL-PZ- 03	MSG-PZAHD -R3	8389685,6	612574,1	Piezômetro elétrico (HD) Grauteado		463,97	460,17	3,8	Auto.
TL-PZ- 04	MSG-PZAHD-R4	8389621,4	612708,7	Piezômetro elétrico (HD) Grauteado		467,46	463,66	3,8	Auto.
TL-PZ- 05	MSG-PZAG-D6	8389914,2	611878,2	Piezômetro corda vibrante Grauteado		440,91	408,72	32,19	Auto.
TL-PZ- 06 (S.1)	MSG-PZAG-I6 (S.1)	8389956	611862,4	Piezômetro corda vibrante Grauteado (Multinível)	I-I'	430,62	394,04	36,58	Auto.
TL-PZ- 06 (S.2)	MSG-PZAG-I6 (S.2)	8389956	611862,4	Piezômetro corda vibrante Grauteado (Multinível)	I-I'	430,62	400,74	29,88	Auto.
TL - PZ - 07 (S.1)	MSG-PZAG-D4(S.1)	8389929,3	611850,8	Piezômetro corda vibrante Grauteado (Multinível)	D-D'	430,12	384,52	45,6	Auto.
TL - PZ - 07 (S.2)	MSG-PZAG-D4(S.2)	8389929,3	611850,8	Piezômetro corda vibrante Grauteado (Multinível)	D-D'	430,12	384,32	36	Auto.
TL - PZ - 08	MSG-PZAG-DE4	8389877,6	611825,8	Piezômetro corda vibrante Grauteado	D-D'	430,46	396,11	34,35	Auto.
TL - PZ - 09	MSG-PZAHD-DE1	8389966,1	611663,2	Piezômetro elétrico (HD) Grauteado	D-D'	378,61	374,74	3,87	Auto.
TL - PZ - 10 (S.1)	MSG-PZAG-D8(S.1)	8389894,9	611905,3	Piezômetro corda vibrante Grauteado (Multinível)	D-D'	451,23	401,43	49,8	Auto.
TL - PZ - 10 (S.2)	MSG-PZAG-D8(S.2)	8389894,9	611905,3	Piezômetro corda vibrante Grauteado (Multinível)	D-D'	451,23	411,23	40	Auto.
MSG-PZ-D15	MSG-PZ-D2	8389963,5	611817,2	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	I-I'	421,58	385,03	36,55	Manual
Piezômetros Ambientais (PZAM)									
PZAF-03	MSG-PZAM-01	8390006	611518,9	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	-	373,25	368,65	4,6	Manual
PZAF-04	MSG-PZAM-03	8389978,1	611669,5	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	D-D'	377,28	354,12	23,16	Manual
PZAF-07	MSG-PZAM-02	8389986	611510,7	Piezômetro de Tubo Aberto (Casagrande)	-	372,93	347,43	25,5	Manual
Poços de Monitoramento (PM)									
PM-02	MSG-PM-01	8389846,9	611766,1	Poço de monitoramento	E-E'	422,33	386,2	36,13	Manual
PM-03	MSG-PM-02	8390072,7	611796,2	Poço de monitoramento	C-C'	406,65	368,55	38,1	Manual
Medidores de Nível d'Água (MN)									

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

173 / 187

ID	Nova ID	Coordenadas – Sirgas 2000 (m)		Instrumento (Modelo)	Seção	Cota de Topo (m)	Cota de fundo (m)	Prof. (m)	Status
		N	E						
INA-A1	MSG-MN-C2	8389970,3	611980,7	Indicador de Nível d'Água	C-C'	457,37	427,83	29,54	Desativado
INA-A2	MSG-MN-C1	8389984,5	611954,9	Indicador de Nível d'Água	C-C'	453,1	418,92	34,18	Manual
INA-A5	MSG-MNA-C1	8389926,6	611981	Medidor/Indicador de Nível d'Água corda vibrante - Tubo aberto	I-I'	460,96	414,22	46,74	Manual
INA-A7	MSG-MN-C12	8389904,8	612029,5	Indicador de Nível d'Água	I-I'	471,47	451,45	20,02	Desativado
INA-B10	MSG - MN - I2	8389882,3	612018,5	Indicador de Nível d'Água	I-I'	471,8	451,8	20	Manual
INA-C1	MSG-MNA-ID1	8389887,4	611940,5	Medidor/Indicador de Nível d'Água corda vibrante - Tubo aberto	D-D'	457,74	434,28	23,46	Desativado
INA-C3	MSG - MNA 0	8389895,1	611880,2	Medidor/Indicador de Nível d'Água corda vibrante - Tubo aberto	D-D'	444,03	412,89	31,14	Auto.
INA-D9	MSG - MNA 0	8389918,9	611946,3	Medidor/Indicador de Nível d'Água corda vibrante - Tubo aberto	I-I'	456,71	420,31	36,4	Auto.
INA-D12	MSG-MN - CI3	8389890,2	612022,4	Indicador de Nível d'Água	I-I'	471,71	451,68	20,03	Desativado
INA-E9	MSG-MN-A1	8390218,3	612180,3	Indicador de Nível d'Água	A-A'	471,75	451,7	20,05	Manual
INA-G3	MSG - MN - H1	8389513,1	612021,3	Indicador de Nível d'Água	H-H'	471,92	451,99	19,93	Manual
INA-SM-304	MSG - MN - D1	8389924,8	611849	Indicador de Nível d'Água	D-D'	430,46	386,28	44,18	Manual
MSG-INA-01	MSG-MN-R1	8389800,2	612179	Indicador de Nível d'Água - Reservatório	I-I'	467,07	441,5	25,57	Manual

Tabela 15-3: Cadastros dos Tiltímetros

INSTRUMENTO	Coordenadas UTM - SIRGAS2000 (m)		COTA DE TOPO (m)	Automatizado
	E	N		
MSG-TIL-01	8.389.945,00	612.038,00	469,70	sim
MSG-TIL-02	8.389.702,00	611.815,00	451,07	sim

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

174 / 187

MSG-TIL-03	8.389.838,00	611.812,00	431,29	sim
MSG-TIL-04	8.389.965,00	611.765,00	403,51	sim
MSG-TIL-05	8.389.836,00	611.984,00	469,69	sim
MSG-TIL-06	8.389.923,00	611.924,00	451,82	sim
MSG-TIL-07	8.389.911,84	611.790,97	416,11	sim
MSG-TIL-08	8.390.237,00	612.169,00	466,97	sim
MSG-TIL-09	8.390.234,00	612.141,00	461,42	sim
MSG-TIL-10	8.389.659,00	611.899,00	469,92	sim
MSG-TIL-11	8.389.615,00	611.846,00	461,45	sim
MSG-TIL-12	8.390.470,00	610.306,00	419,66	sim
MSG-TIL-13	8.389.434,00	612.135,00	473,25	sim
MSG-TIL-14	8.390.080,00	611.928,00	431,26	sim
MSG-TIL-15	8.390.062,00	612.058,00	460,88	sim

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

175 / 187

Tabela 15-4: Cadastros dos Prismas

Instrumento	Coordenadas UTM – SIRGAS 2000 (m)			Automatizado
	N	E	Elevação	
PC-05	611.795,79	8.389.531,02	451,31	sim
PC-06	612.133,09	8.389.434,11	473,63	sim
Prismas				
PCMS-01	611.894,46	8.389.696,98	465,26	sim
PCMS-02	611.937,90	8.389.787,04	464,81	sim
PCMS-03	611.981,42	8.389.877,29	464,61	sim
PCMS-04	612.024,62	8.389.966,90	464,70	sim
PCMS-05	612.068,06	8.390.057,26	464,74	sim
PCMS-06	612.111,33	8.390.147,24	465,16	sim
PR07	611.822,60	8.389.731,57	450,13	sim
PR08	611.865,92	8.389.821,68	450,65	sim
PR09	611.909,32	8.389.911,71	450,56	sim
PR10	611.952,80	8.390.001,74	450,86	sim
PR11	611.995,91	8.390.091,88	450,63	sim
PR12	611.851,02	8.389.937,52	429,55	sim
PR13	612.000,86	8.390.175,15	440,03	sim
PR14	612.065,49	8.390.237,52	449,85	sim
PR15	611.769,79	8.389.883,06	414,85	sim
PR16	611.810,55	8.389.968,03	414,80	sim
PR17	611.836,68	8.390.021,52	414,71	sim
PR18	611.768,48	8.389.971,67	403,32	sim
PR19	611.883,04	8.389.592,48	471,52	sim
PR20	611.956,71	8.389.540,11	471,06	sim
PR21	612.056,03	8.389.483,31	470,17	sim

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

176 / 187

PR22	611.834,99	8.389.622,70	460,92	sim
PR23	611.884,66	8.389.532,59	460,58	sim
PR24	611.989,74	8.389.497,74	465,85	sim
PR25	611.780,64	8.389.650,17	450,35	sim
PR26	611.779,18	8.389.582,08	450,94	sim
PR27	611.828,09	8.389.542,63	455,62	sim


Nota:

A ETR-01 coleta os dados dos seguintes instrumentos: PC01 ao PC03, PCMS-01 ao PCMS-06 e PR07 ao PR17. A ETR-02 coleta os dados dos seguintes instrumentos: PC04 ao PC06 e PR18 ao PR27.

Tabela 15-5: Cadastro da Régua do reservatório

Instrumentos	Coordenada – SIRGAS 2000 (m)		Cota do Topo (m)	Automatizada
	Norte	Este		
Calha Triangular	8.389.963,00	611.546,00	388,00	Sim

Figura 15-6: Localização dos piezômetros e indicadores de nível d'água na estrutura

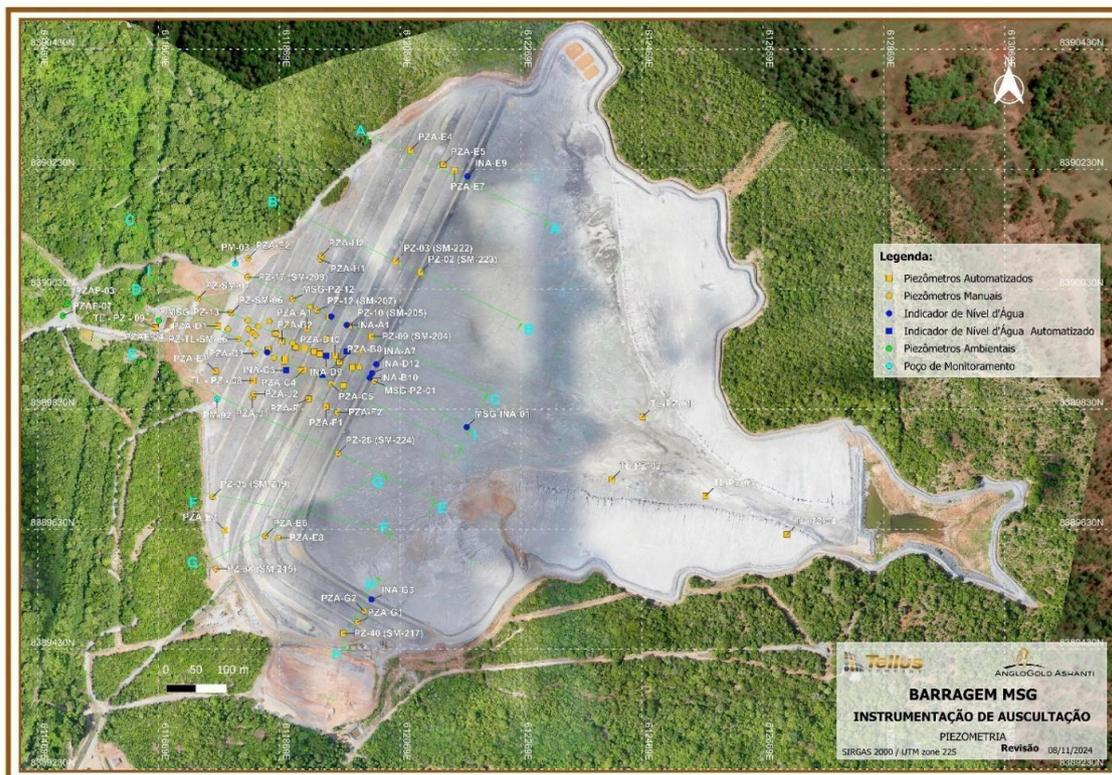

Fonte: AGA, 2025

Caso a medida ultrapasse alguma das faixas, alarme será acionado automaticamente reforçando a existência de uma não conformidade para o operador.

Nas figuras abaixo podemos observar piezômetros automáticos instalados no corpo da barragem e transmissor de sinal *wireless*.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG	Revisão:
PN-0594	REV. 19A
Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	178 / 187

Figura 15-7: Indicador de nível d'água automático instalado no corpo da barragem



Fonte: envio AGA, 2023

Figura 15-8: Piezômetro automático instalado no corpo da barragem



Fonte: envio AGA, 2023

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG	Revisão:
PN-0594	REV. 19A
Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	179 / 187

Figura 15-9: Medidor automático de vazão de dreno da barragem instalado



Fonte: envio AGA, 2023

Figura 13-11: Vista da estação meteorológica



Fonte: envio AGA, 2023

16. REGISTROS DOS TREINAMENTOS DO PAEBM

Os registros dos treinamentos estão apresentados no “Anexo D – Lista de Presença” e “Anexo E – Ações de melhorias provenientes dos treinamentos e simulados”, bem como as evidências fotográficas e detalhamento das atividades constam nos Relatórios dos Treinamentos¹⁵, enviados na forma de anexos, juntamente com o PAEBM.

Segue abaixo o modelo das folhas de controle de melhorias e complementações relacionadas as atividades, Anexo E deste PAEBM:

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO

¹⁵ Os Relatórios dos Treinamentos do PAEBM apresentam a descrição dos treinamentos internos semestrais, referentes ao Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) da Barragem de Rejeitos da Mineração Serra Grande (MSG), pertencente à AngloGold Ashanti.

17. RELAÇÃO DAS AUTORIDADES COMPETENTES QUE RECEBERAM O PAEBM E OS RESPECTIVOS PROTOCOLOS

Conforme expresso na Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, devem ser entregues cópias físicas atualizadas do PAEBM para os órgãos de proteção e defesa civil dos municípios inseridos no mapa de inundação ou, na inexistência destes órgãos, na prefeitura municipal. Diante disso, serão entregues cópias físicas nos municípios que abrangem a ZAS e ZSS da Barragem MSG:

- **Crixás/GO**
- **Uirapuru/GO**
- **Santa Terezinha do Goiás/GO**

Segue, abaixo, a relação das autoridades e respectivos anos de recebimento do PAEBM. Já a comprovação da entrega da última versão do documento se encontra no **Anexo W –**

Protocolos de entrega do PAEBM.

ÓRGÃO/ENTIDADE	MÊS/ANO
Prefeitura Municipal de Crixás	Janeiro 2016
	Outubro 2018
	Janeiro 2022
	Janeiro 2023
	Maio 2023
	Agosto 2023
Prefeitura Municipal de Santa Teresinha	Agosto 2023
Prefeitura Municipal de Uirapuru	Agosto 2023
Defesa Civil Municipal de Crixás	Fevereiro 2016
	Junho 2022
	Janeiro 2023
	Maio 2023
	Agosto 2023
Defesa Civil Estadual – Corpo de Bombeiros Uruaçu	Fevereiro 2016
	Outubro 2018
	Janeiro 2022

ÓRGÃO/ENTIDADE	MÊS/ANO
	Janeiro 2023 Maio 2023 Agosto 2023
DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral	Fevereiro 2016
CENAD – Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres	Janeiro 2022 Janeiro 2023
Comarca de Crixás	Dezembro 2021 Maio 2023 Agosto 2023
Promotoria de Justiça	Janeiro 2023
Câmara Municipal de Crixás	Janeiro 2023 Maio 2023 Agosto 2023
Comando CODEC – Comando de Operações de Defesa Civil	Agosto 2023
Agência Nacional de Mineração	Agosto 2023

18. RELATÓRIO DE CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE (RCCA)

De acordo com a Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, após ocorrência de acidente o empreendedor fica obrigado a apresentar à ANM o Relatório de Causas e Consequências do Acidente (RCCA), com a ciência do responsável legal da barragem, dos organismos de defesa civil e das prefeituras envolvidas.

O RCCA deve ser elaborado exclusivamente por equipe multidisciplinar especializada de consultoria externa 6 (seis) meses após a ocorrência do acidente, devendo conter, no mínimo, os seguintes tópicos:

- a. Descrição detalhada do evento e possíveis causas;

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG	Revisão:
PN-0594	REV. 19A
Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	183 / 187

- b. Relatório fotográfico;
- c. Descrição das ações realizadas durante o acidente;
- d. Em caso de ruptura, a identificação das áreas afetadas;
- e. Consequências do evento, inclusive danos materiais, à vida e à propriedade;
- f. Proposições de melhorias para revisão do PAEBM;
- g. Manifestação de ciência e concordância por parte do empreendedor, no caso de pessoa física, ou do titular do cargo de maior hierarquia na estrutura da pessoa jurídica, sobre o relatório e suas recomendações.

O RCCA deve ser anexado ao Volume V do Plano de Segurança de Barragem e enviado, além de ser enviado à ANM, via SIGBM, em até 6 (seis) meses após o acidente.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG	Revisão:
PN-0594	REV. 19A
Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	184 / 187

19. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE EMERGÊNCIA

O modelo abaixo se trata da Declaração de Encerramento de Emergência (DEE) de acordo com o modelo do Anexo VI da Resolução nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, que deve ser emitida e enviada via SIGBM, em até cinco dias após o encerramento da citada emergência.

DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE EMERGÊNCIA

Empreendedor:

Nome da Barragem:

Dano Potencial Associado:

Categoria de Risco:

Município/UF:

Data da última inspeção que atestou o encerramento da emergência:

Declaro para fins de acompanhamento e comprovação junto a ANM, que a situação de emergência iniciada em XX/XX/XXXX foi encerrada em XX/XX/XXXX, em consonância com a Lei n.º 12.334, de 20 de setembro de 2010, e Resoluções ANM vigentes.

Local e data.

.....
Nome completo do Responsável Técnico

CPF

.....
Nome completo do representante legal do empreendedor

CPF

20. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DO PAEBM

Segundo a Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, como conteúdo do Plano de Ação de Emergência deve ser apresentado o Relatório de Conformidade e Operacionalidade (RCO), contendo:

- a. Identificação do representante legal do empreendedor;
- b. Identificação da equipe externa contratada responsável técnica pela elaboração do Relatório de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM de Barragem;
- c. Verificação e comprovação da conformidade e operacionalidade do PAEBM conforme a legislação vigente;
- d. Validação do mapa e do estudo de inundação da barragem em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 6º da Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, com sugestão de Classificação em Dano Potencial Associado;
- e. Descrição dos treinamentos internos realizados pelo empreendedor com as eventuais melhorias propostas para o PAEBM, no máximo a cada 6 (seis) meses, em consonância com o inciso III do art. 38 da Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023;
- f. Descrição do Seminário Orientativo Anual realizado e seus resultados, com a participação das prefeituras, organismos de defesa civil, equipe de segurança da barragem, demais empregados do empreendimento e a população compreendida na ZAS;

- g. Descrição dos testes, com registro e comprovação de funcionalidade das sirenes instaladas, das rotas de fuga e pontos de encontro tendo como base o item 5.3, do "Caderno de Orientações para Apoio à Elaboração de Planos de Contingência Municipais para Barragens" instituído pela Portaria nº 187, de 26 de outubro de 2016, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, ou documento legal que venha sucedê-lo ou boas práticas divulgadas pelas Defesas Cíveis Federais, Estaduais e Municipais;
- h. Avaliação e comprovação da instalação das sirenes em local adequado conforme art. 8º da Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023;
- i. Comprovação da integração do PAEBM com o Plano de Contingência da Defesa Civil, caso exista;
- j. Descrição do eventual apoio e participação em simulados de situações de emergência realizados de acordo com o art. 8º, inciso XI, da Lei nº 12.608, de 19 de abril de 2012, caso o empreendedor tenha sido solicitado formalmente pela defesa civil;
- k. Declaração de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM da Barragem, conforme Anexo VII da Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023;
- l. Ciente do empreendedor ou de seu representante legal; e
- m. Assinatura do elaborador do RCO com ART específica.

O Relatório de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM consta no documento AA-275-PA-5214-206-RT-0005 - Análise e Avaliação da Conformidade dos PAEBM Barragens AGA. Já a Declaração de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM da Barragem citada na letra k, está apresentada no Anexo S – Declaração de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

1 / 283

Sumário

ANEXO A.	LISTAS DE CONTATOS INTERNOS E EXTERNOS.....	3
ANEXO B.	FLUXOGRAMAS DE NOTIFICAÇÃO	12
ANEXO C.	DESCRIÇÕES DO CENTRO DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO (CMG) E SALA DE CONTROLE DA PLANTA DA BARRAGEM	14
ANEXO D.	LISTA DE PRESENÇA	20
ANEXO E.	AÇÕES DE MELHORIAS PROVENIENTES DOS TREINAMENTOS E SIMULADOS	77
ANEXO F.	LOCALIZAÇÕES DO SISTEMA DE ALERTA/ALARME	113
ANEXO G.	CADASTRO DA POPULAÇÃO SEM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO INSERIDA NA ZAS	114
ANEXO H.	CADASTRO DA POPULAÇÃO COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO INSERIDA NA ZAS	115
ANEXO I.	TABELA E MAPA COM O NOME E ENDEREÇO DOS LOCAIS PREVIAMENTE MAPEADOS PARA ONDE AS PESSOAS RESIDENTES NA ZAS SERÃO REMOVIDAS EM CASO DE EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	116
ANEXO J.	TABELA COM O NÚMERO DE PESSOAS EM CADA PONTO DE ENCONTRO/ ÁREA EM M²	125
ANEXO K.	TABELA COM A INDICAÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E VIAS URBANAS A SEREM INTERDITADAS, ASSIM COMO A IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS E/OU ROTAS ALTERNATIVAS – ZAS.....	132
ANEXO L.	MAPAS COM PONTOS DE BLOQUEIO E ROTAS ALTERNATIVAS..	134
ANEXO M.	PROTOCOLOS DE AÇÃO A SEREM IMPLEMENTADOS POR NÍVEL DE EMERGÊNCIA.	135
ANEXO N.	MODELOS DE FORMULÁRIOS E MENSAGENS.....	244
ANEXO O.	QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CATEGORIA DE RISCO – ESTADO DE CONSERVAÇÃO	248
ANEXO P.	CONTROLE DE ATUALIZAÇÃO DO PAEBM.....	250
ANEXO Q.	ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO A REVISÃO ANTERIOR	252
ANEXO R.	MAPA POR PONTO DE ENCONTRO (ZAS), INFORMANDO AS ROTAS DE FUGA, E DELIMITANDO A ÁREA/COMUNIDADE QUE DESLOCARÃO PARA	

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

2 / 283

O REFERIDO PONTO / PONTOS VULNERÁVEIS POTENCIALMENTE

AFETADOS	268
ANEXO S. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DO PAEBM 269	
ANEXO T. MODELO DE DECLARAÇÃO DE NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DO PAEBM 270	
ANEXO U. CLASSIFICAÇÃO DO DPA DA ESTRUTURA	271
ANEXO V. LEVANTAMENTO DOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO MAPEADOS NA ZAS 273	
ANEXO W. PROTOCOLOS DE ENTREGA DO PAEBM	274
ANEXO X. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)	278
ANEXO Y. DESIGNAÇÃO DE RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR GERAL DO PAEBM	281
ANEXO Z. COMPROVAÇÃO DE FORMAÇÃO DO COORDENADOR GERAL DO PROJETO DE REVISÃO DO PAEBM	282
ANEXO AA. LISTA DE TRANSMISSÃO DO WHATSAPP	283

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
3 / 283

ANEXO A. LISTAS DE CONTATOS INTERNOS E EXTERNOS

Data de Atualização: 12/05/2025

CONTATOS EMERGENCIAIS INTERNOS			
Área	Nome do Responsável	Contato	Email
Empreendedor	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
PAEBM	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Geotecnia, Manutenção e Operação	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Descaracterização	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Centro de Monitoramento Geotécnico	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Comunicação	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
4 / 283

CONTATOS EMERGENCIAIS INTERNOS			
Licenciamento e Meio Ambiente	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Segurança e Medicina do Trabalho	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Recursos Humanos	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Suprimentos e Facilities	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Gerência de Mineração	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Manutenção e Infraestrutura	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Segurança Patrimonial	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Jurídico	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A


Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
5 / 283

Estrutura Organizacional

Para atender as necessidades de uma dinâmica emergencial, o Posto de Comando deverá contar com uma Estrutura Organizacional de Resposta (EOR), adotando terminologia do sistema de comando de incidentes (ICS - Incident Command System) nas suas funções e conceito modular, onde as funções operacionais e de gestão são mobilizadas e desmobilizadas de acordo com as necessidades do incidente.

A imagem abaixo apresenta a Estrutura Organizacional da Equipe de Resposta – EOR (ICS 207), composta por agentes internos PAEBM.



CONTATOS EXTERNOS – ÓRGÃOS FEDERAIS

ÓRGÃO	NOME	CONTATO	DATA DE ATUALIZAÇÃO
Secretaria Nacional de Defesa Civil – SEDEC (sedec@mdr.gov.br)	[REDACTED]	[REDACTED]	12/05/25
	[REDACTED]	[REDACTED]	12/05/25
Departamento de Obras de Proteção	[REDACTED]	[REDACTED]	12/05/25

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
6 / 283

ÓRGÃO	NOME	CONTATO	DATA DE ATUALIZAÇÃO
e Defesa Civil (SEDEC)	[REDACTED]	[REDACTED]	12/05/25
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	12/05/25
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	12/05/25
	[REDACTED]	[REDACTED]	
Departamento de Articulação e Gestão (SEDEC)	[REDACTED]	[REDACTED]	12/05/25
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	12/05/25
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	
Agência Nacional de Mineração – ANM	[REDACTED]	[REDACTED]	12/05/25
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	12/05/25
	[REDACTED]	[REDACTED]	

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
8 / 283

ÓRGÃO	NOME	CONTATO	DATA DE ATUALIZAÇÃO
	[REDACTED]	[REDACTED]	12/05/25
	[REDACTED]	[REDACTED]	
Polícia Rodoviária Federal – PRF	Plantão 24 horas	[REDACTED]	12/05/25
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional	[REDACTED]	[REDACTED]	12/05/25
	[REDACTED]	[REDACTED]	12/05/25
	[REDACTED]	[REDACTED]	12/05/25
	[REDACTED]	[REDACTED]	12/05/25

CONTATOS EXTERNOS – ÓRGÃOS ESTADUAIS

ÓRGÃO	NOME	CONTATO	DATA DE ATUALIZAÇÃO
Defesa Civil Estadual (Corpo de Bombeiros de Uruaçu)	-	[REDACTED]	12/05/25
Defesa Civil do Estado de Goiás (CEDEC)	-	[REDACTED]	12/05/25
Agência Nacional de Mineração (ANM) Goiânia	-	[REDACTED]	12/05/25
Corpo de Bombeiros - Estado de Goiás	[REDACTED]	[REDACTED]	12/05/25

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
9 / 283

ÓRGÃO	NOME	CONTATO	DATA DE ATUALIZAÇÃO
Polícia Rodoviária Estadual - GO	I	[REDACTED]	12/05/25
Rádio (Serra Dourada) – Goiânia - GO	-	[REDACTED]	12/05/25
Equatorial (Goiás Distribuição de Energia Elétrica)	-	[REDACTED]	12/05/25
DNIT-GO (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte)	-	[REDACTED]	12/05/25
IBAMA – Superintendência em Goiânia	-	[REDACTED]	12/05/25
SEMAD/SECIMA – (Secretária Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – GO)	-	[REDACTED]	12/05/25
Superintendência Regional do Trabalho - GO	-	[REDACTED]	12/05/25

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
10 / 283

CONTATOS EXTERNOS – ÓRGÃOS MUNICIPAIS

ÓRGÃO	NOME	CONTATO	DATA DE ATUALIZAÇÃO
Defesa Civil Municipal - Crixás		██████████ ██████████	12/05/25
Prefeitura Municipal de Crixás		██████████ ██████████	12/05/25
Secretaria de Meio Ambiente, Políticas Urbanas de Crixás		██████████ ██████████	12/05/25
Corpo de Bombeiros Uruaçu		██████████ ██████████	12/05/25
Polícia Civil Crixás		██████████	12/05/25
Polícia Militar Crixás		██████████ ██████████	12/05/25
Saneago (Companhia de Saneamento de Goiás - Crixás)		██████████	12/05/25
Hospital (Regional)		██████████	12/05/25
Hospital (Naziozeno)		██████████	12/05/25

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
11 / 283

ÓRGÃO	NOME	CONTATO	DATA DE ATUALIZAÇÃO
Prefeitura Municipal Santa Teresinha		██████████	12/05/25
Hospital Municipal Santa Teresinha		██████████	12/05/25
Prefeitura Municipal Uirapuru		██████████	12/05/25
Hospital Municipal Uirapuru		██████████	12/05/25
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Vale do Rio Crixás		██████████ ██████████████████	12/05/25

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594


Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001


Página
12 / 283

ANEXO B. FLUXOGRAMAS DE NOTIFICAÇÃO


SITUAÇÃO DE ALERTA

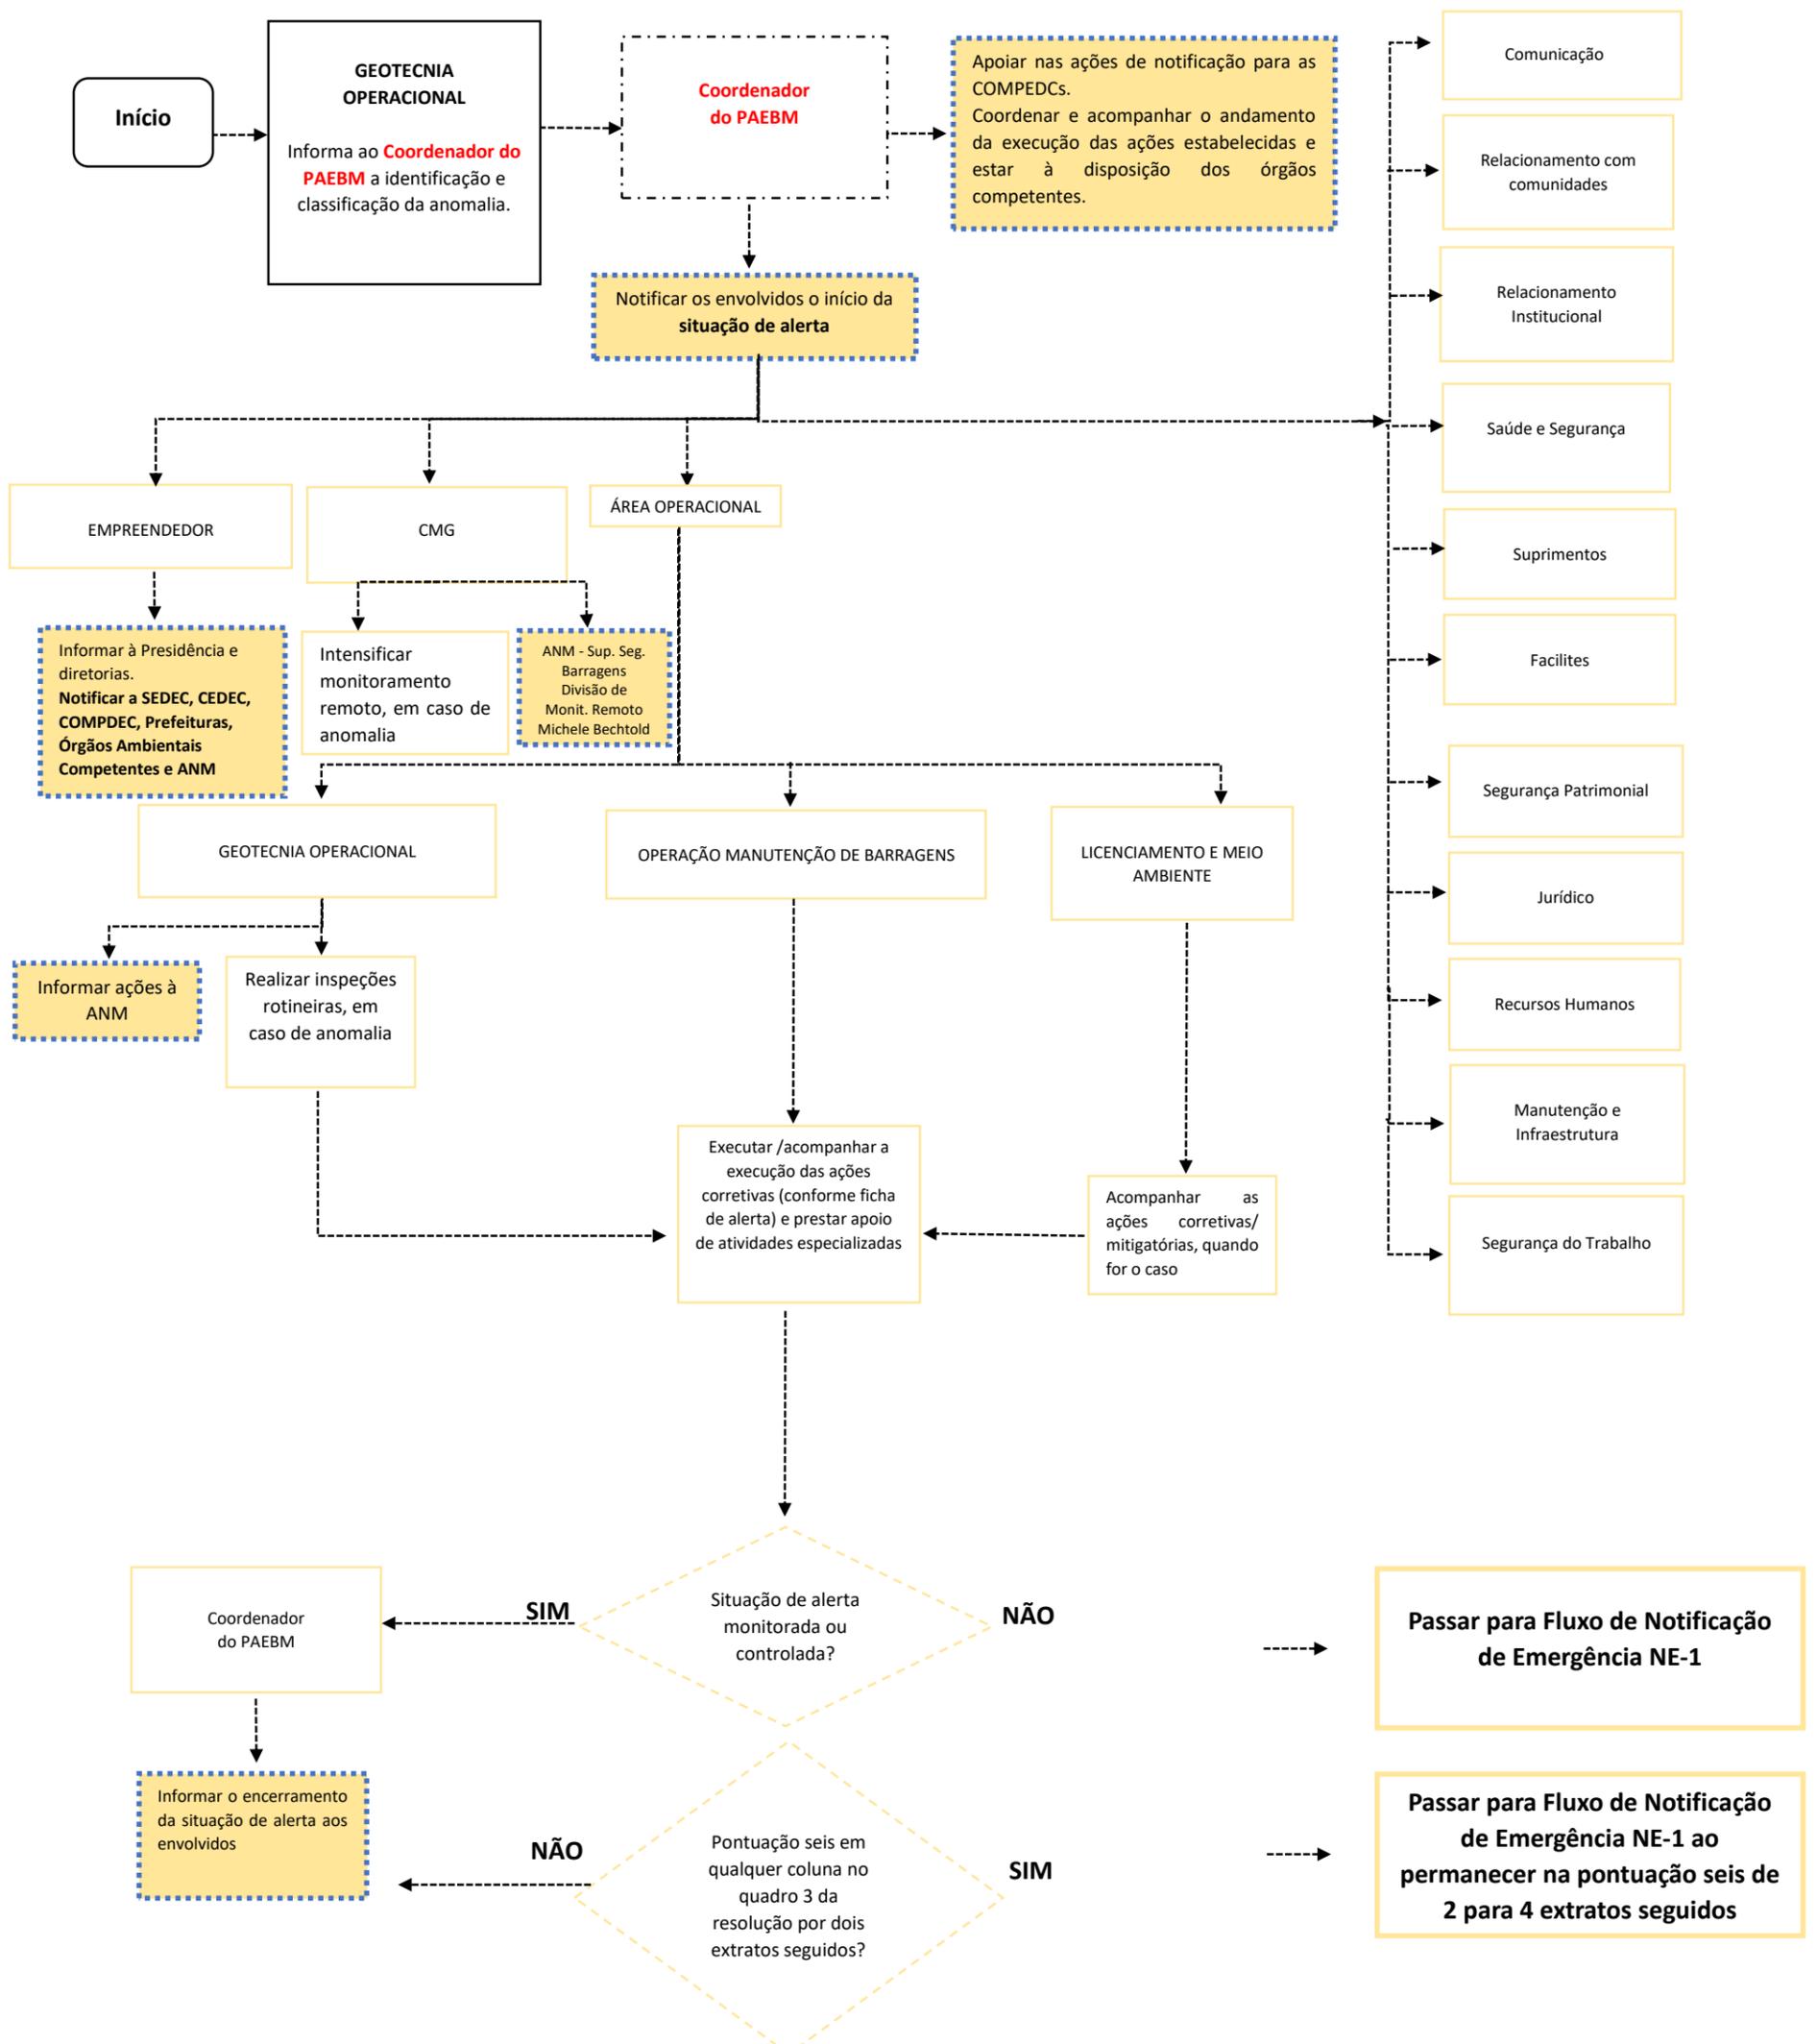


NÍVEL 1 DE EMERGÊNCIA - NE1

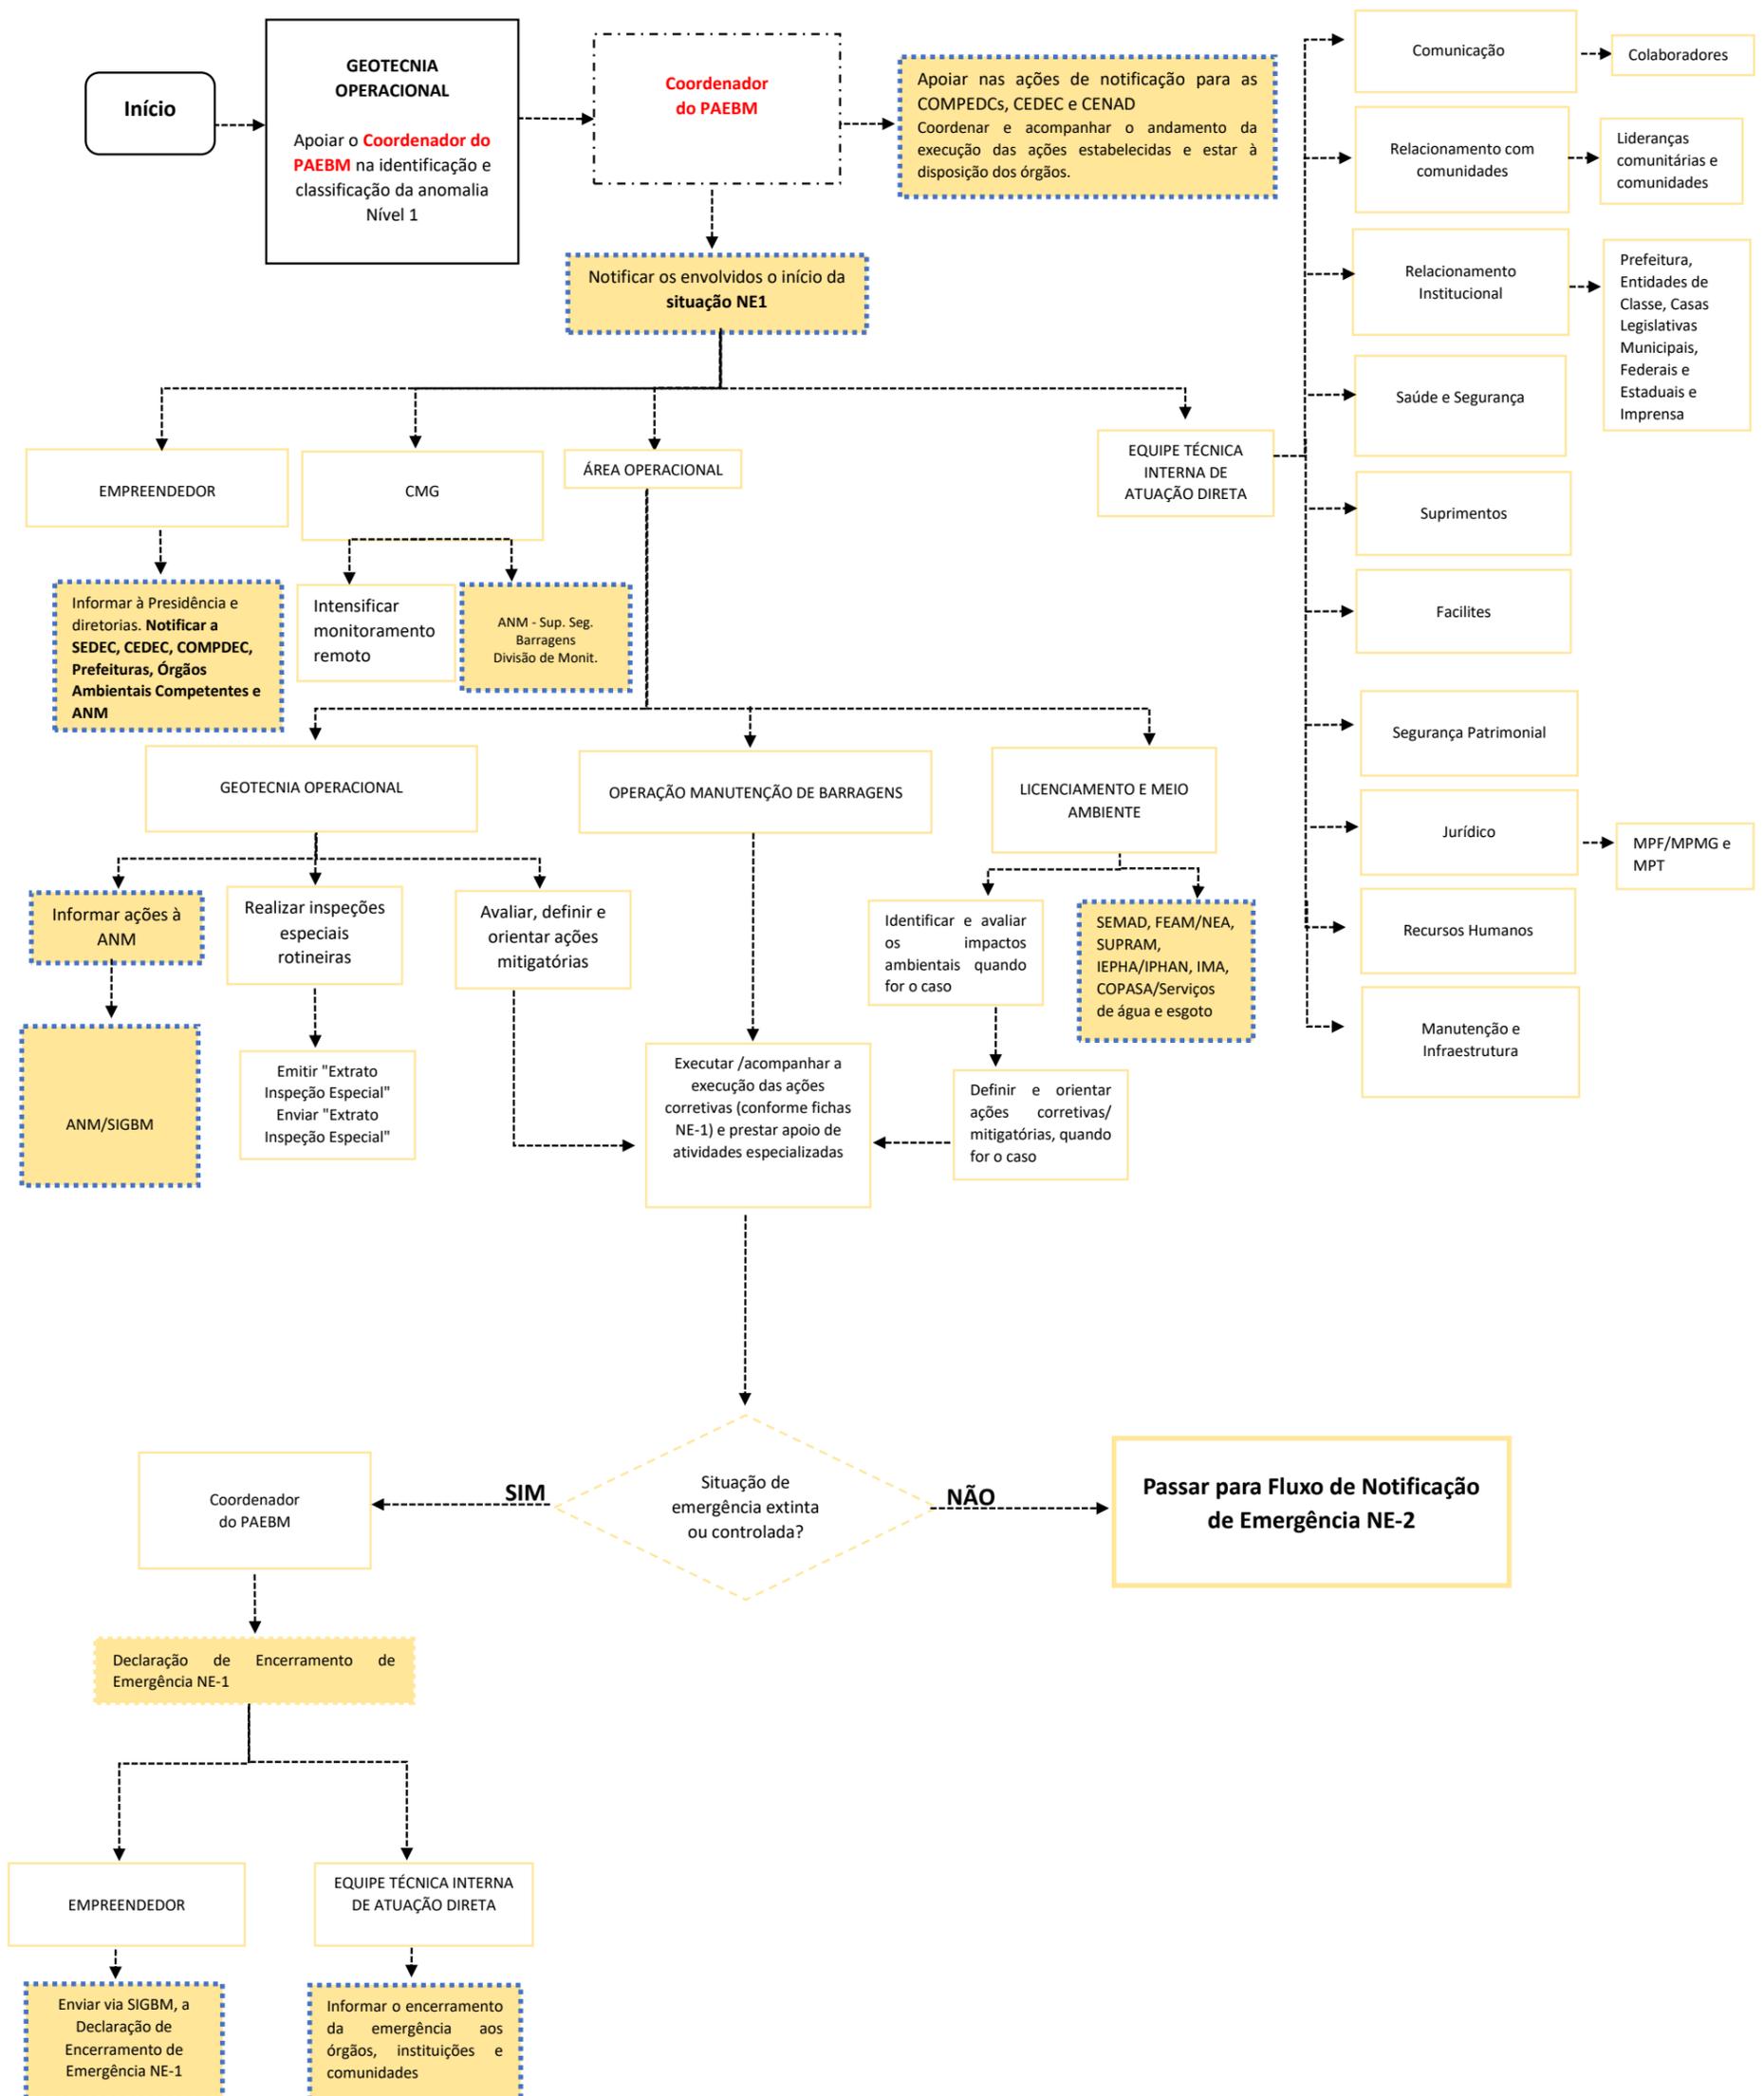

NÍVEL 2 DE EMERGÊNCIA - NE2

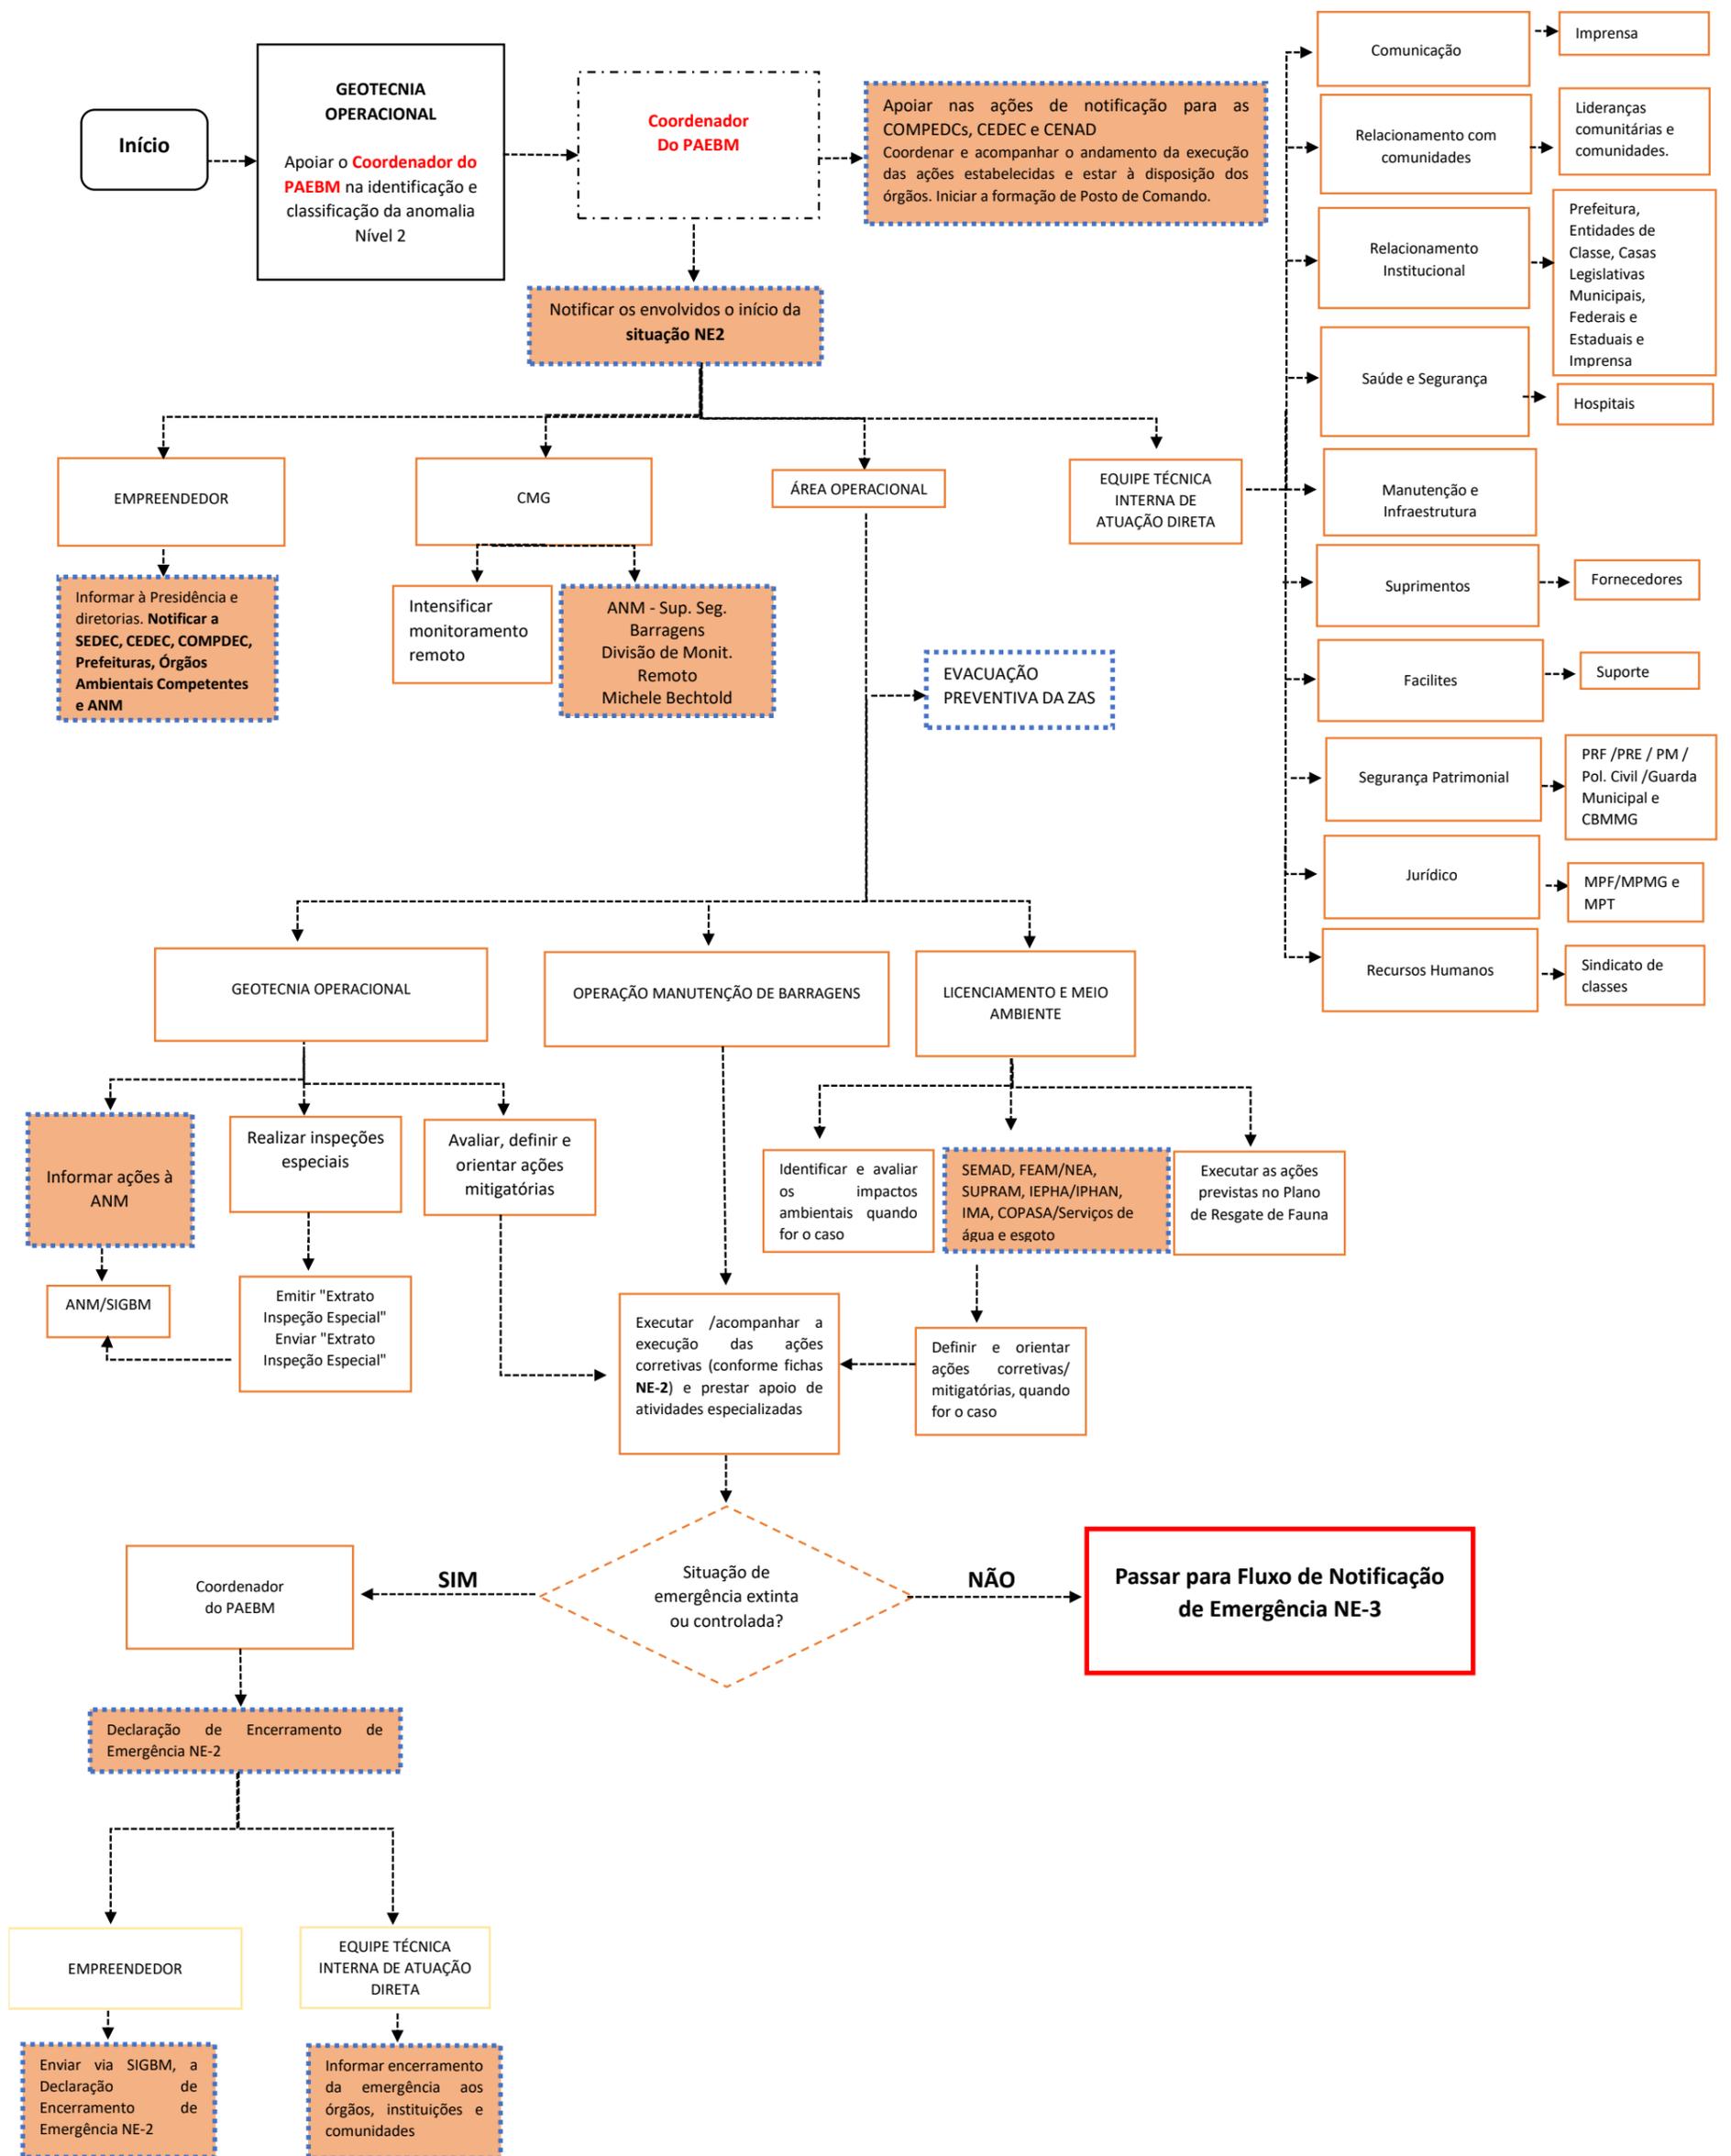

NÍVEL 3 DE EMERGÊNCIA – NE3

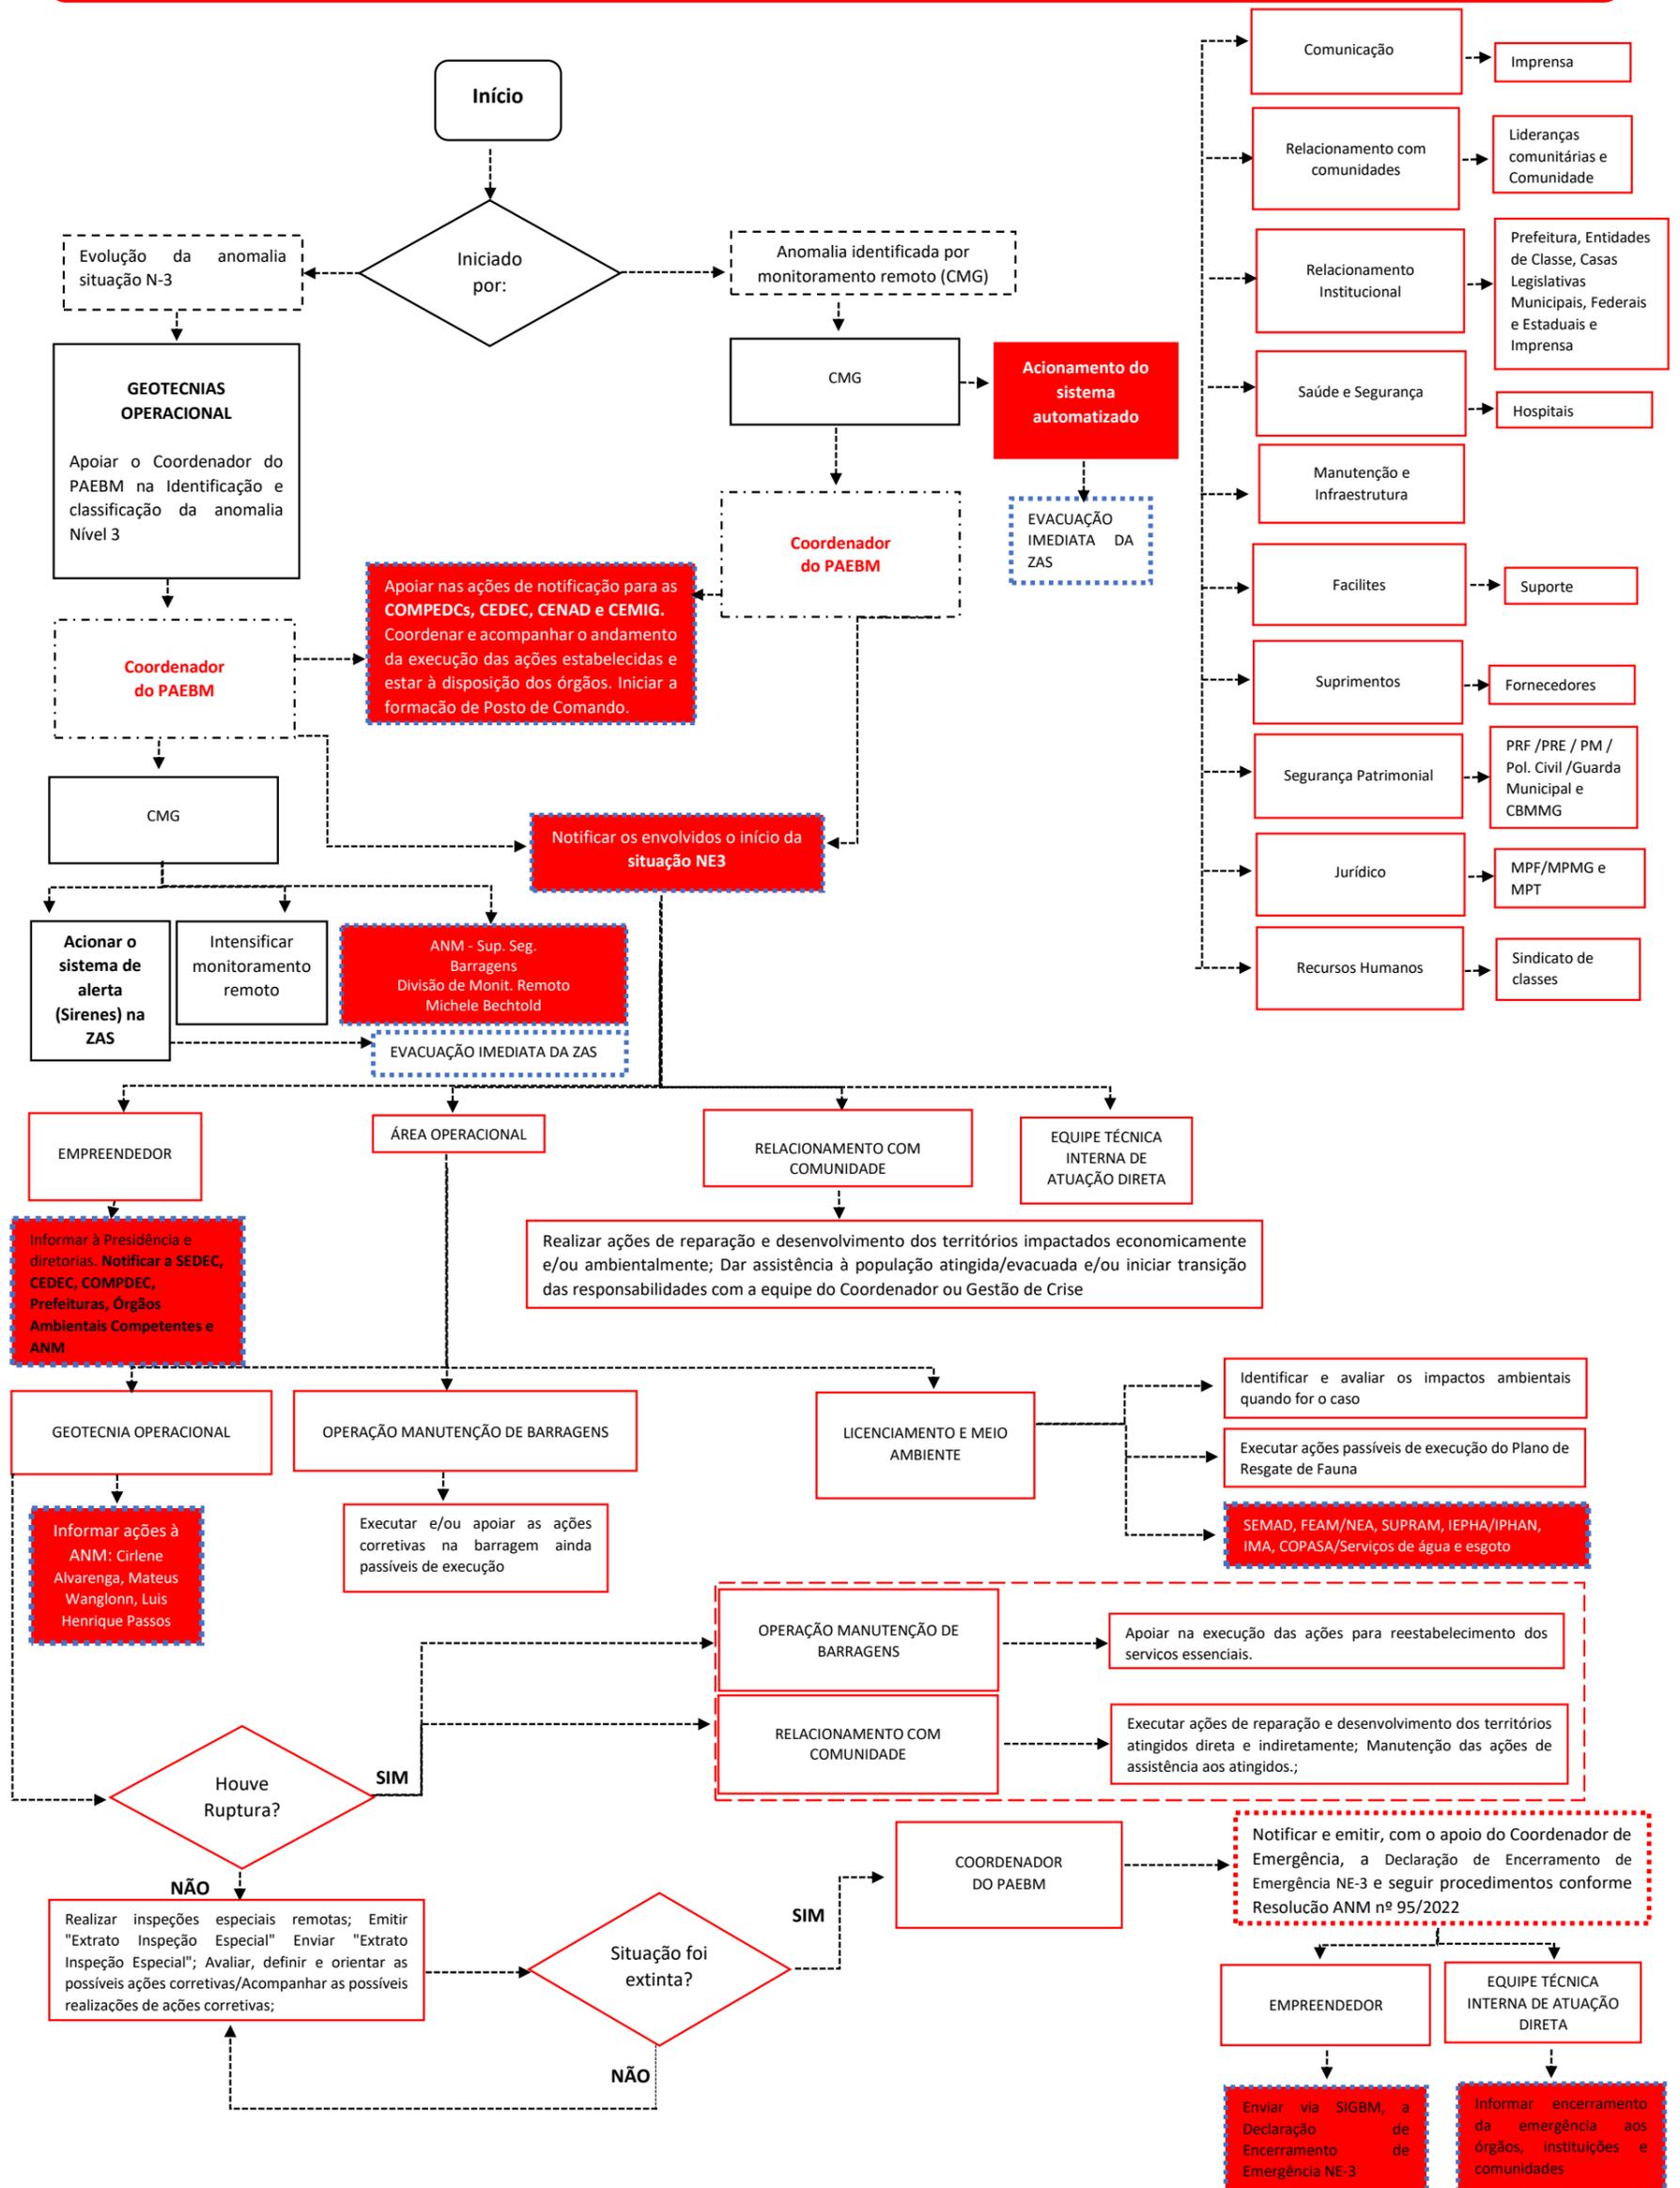

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
17 / 283

ANEXO C. DESCRIÇÕES DO CENTRO DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO (CMG) E SALA DE CONTROLE DA PLANTA DA BARRAGEM

TELEFONES CMG		[REDACTED]		
TELEFONE DA SALA DE CONTROLE		[REDACTED]		
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	TURNO			
24 horas	06h40 x 15h00			
	14h30 x 22h50			
	22h35 x 06h55			
RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO (Operadores de Painel)				
LETRA	NOME		REGISTRO	TELEFONE
	OFICIAL	SUPLENTE	Titular / Suplente	
Sala de Controle	[REDACTED]			
CHEFES DE EQUIPE DOS OPERADORES (Supervisores de Produção)				
TELEFONE SALA SUPERVISÃO			[REDACTED]	
LETRA	NOME SUPERVISOR		CELULAR (*)	
A, B, C, D	Supervisor Planta (Turno)		[REDACTED]	
Adm.	[REDACTED]		[REDACTED]	

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
18 / 283

Adm.	Pablo Pirete Lourenço de Oliveira	██████████
(*) Telefone corporativo do supervisor que estiver no turno		
GERENTE DE PRODUÇÃO - PLANTA METALÚRGICA SERRA GRANDE		
NOME	TELEFONES	
████████████████████	████████████████████	

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
19 / 283

1º turno: 07:00 às 13:00 e de 14:00 às 19:00 A: Adilson e Mário B: Guilherme e Barbara C: Samuel e Alexandre D: Peter e Gabriel
2º turno: 19:00 às 01:00 e de 02:00 às 07:00

JORNADA				2023											
07:00	19:00	FOLGA		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
C	A	B	D	31		4	5	7	8	10	11	12	14	15	17
D	C	B	A		1	5	6	8	9	11	12	13	15	16	18
D	C	B	A	1	2	6	7	9	10	12	13	14	16	17	19
B	D	C	A	2	3	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20
B	D	C	A	3	4	8	9	11	12	14	15	16	18	19	21
A	B	C	D	4	5	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22
A	B	C	D	5	6	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23
C	A	B	D	6	7	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24
C	A	B	D	7	8	12	13	15	16	18	19	20	22	23	25
D	C	B	A	8	9	13	14	16	17	19	20	21	23	24	26
D	C	B	A	9	10	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27
B	D	C	A	10	11	15	16	18	19	21	22	23	25	26	28
B	D	C	A	11	12	16	17	19	20	22	23	24	26	27	29
A	B	C	D	12	13	17	18	20	21	23	24	25	27	28	30
A	B	C	D	13	14	18	19	21	22	24	25	26	28	29	31
C	A	B	D	14	15	19	20	22	23	25	26	27	29	30	
C	A	B	D	15	16	20	21	23	24	26	27	28	30		1
D	C	B	A	16	17	21	22	24	25	27	28	29	31		2
D	C	B	A	17	18	22	23	25	26	28	29	30		1	3
B	D	C	A	18	19	23	24	26	27	29	30		1	2	4
B	D	C	A	19	20	24	25	27	28	30	31		2	3	5
A	B	C	D	20	21	25	26	28	29			1	3	4	6
A	B	C	D	21	22	26	27	29	30		1	2	4	5	7
C	A	B	D	22	23	27	28	30		1	2	3	5	6	8
C	A	B	D	23	24	28	29	31		2	3	4	6	7	9
D	C	B	A	24	25	29	30		1	3	4	5	7	8	10
D	C	B	A	25	26	30		1	2	4	5	6	8	9	11
B	D	C	A	26	27		1	2	3	5	6	7	9	10	12
B	D	C	A	27	28		1	3	4	6	7	8	10	11	13
A	B	C	D	28		1	2	4	5	7	8	9	11	12	14
A	B	C	D	29		2	3	5	6	8	9	10	12	13	15
C	A	B	D	30		3	4	6	7	9	10	11	13	14	16

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
20 / 283

ANEXO D. LISTA DE PRESENÇA

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR	EMPRESA
--------------	---------------------	-----------	---------

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
77 / 283

ANEXO E. AÇÕES DE MELHORIAS PROVENIENTES DOS TREINAMENTOS E SIMULADOS

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2021	Simulado Interno de Emergência			[REDACTED] [REDACTED]	Fire & Rescue Group
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Constatado a deficiência para a escuta do alarme sonoro pelos operadores dentro das cabines dos equipamentos com uso de proteção auditiva (abafadores);	[REDACTED]	30/05/2022	23/01/2023	Concluído	Instalação de sirene e repetidora de rádio.
Constatado que alguns veículos de empresas terceiras, mesmo possuindo radiocomunicador instalado, não tem os canais de rádio programados nas faixas de operação da unidade	[REDACTED]	30/08/2022	30/08/2022	Concluído	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
78 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2021	Simulado Interno de Emergência			[REDACTED] [REDACTED]	Fire & Rescue Group
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Instalar nos veículos de emergências e apoio (caminhonetes), dispositivo de advertência sonora (sirene)	[REDACTED]	01/02/2023	23/01/2023	Concluído	Instalação de sirene e repetidora de rádio.
Prover os veículos de emergências e apoio com megafones portáteis.	[REDACTED]	01/02/2023	23/01/2023	Concluído	Instalação de sirene e repetidora de rádio.
Prover radiocomunicadores para todas as frentes de trabalho na área da barragem e na ZAS interna a unidade, pelo menos um rádio portátil para cada grupo de trabalho. Além do radiocomunicador móvel da caminhonete.	[REDACTED]	30/08/2022	30/08/2022	Concluído	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

79 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2021	Simulado Interno de Emergência			[REDACTED] [REDACTED]	Fire & Rescue Group
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Promover a adequação das sinalizações (placas) das Rotas de Fuga e dos Ponto de Encontro.	Equipe AGA	-	-	Em andamento	O projeto de atualização da sinalização dos pontos de encontro e rotas de fuga está ocorrendo.
Constatado que o Ponto de Encontro da ombreira direita (PEI-2) está localizado próximo à curva da via de trajeto de caminhões, e precisa de uma área de estacionamento de veículos, para impedir o bloqueio da via, com os veículos parados nela	[REDACTED]	15/06/2022	15/06/2022	Concluído	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

80 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2021	Simulado Interno de Emergência			[REDACTED] [REDACTED]	Fire & Rescue Group
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Instalar uma repetidora de sinal de rádio na área da barragem, para melhorar a condição de rádio comunicação no local, evitando mensagens cortadas e falta de recepção pelos rádios portáteis.	[REDACTED]	30/09/2022	30/09/2022	Concluído	Não se aplica
Constatada a necessidade de treinamentos de fluxo de comunicação para os gestores e coordenadores de emergência, para melhoria dos fluxos de comunicação e melhor sinergia entre os diversos atores no atendimento a emergências na unidade.	[REDACTED]	30/09/2022	30/09/2022	Concluído	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
81 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2021	Simulado Interno de Emergência			[REDACTED] [REDACTED]	Fire & Rescue Group
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Constatada a necessidade de capacitação para as equipes de segurança patrimonial, para o atendimento a emergências e radiocomunicação funcional.	[REDACTED]	30/09/2022	30/09/2022	Concluído	Não se aplica
Constatada a necessidade de determinar atribuições aos seguranças patrimoniais, durante as operações de turno na portaria e o estabelecimento de padrões operacionais locais, de maneira a reduzir as confusões e falhas de entendimento de comunicação durante emergências ou de bloqueios de segurança locais.	[REDACTED]	30/09/2022	30/09/2022	Concluído	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
82 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2021	Simulado Interno de Emergência			[REDACTED] [REDACTED]	Fire & Rescue Group
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Constatada a necessidade de estabelecimento de uma sala de despacho de comunicação para as demandas dos canais de segurança e emergência, que seja tripulada 24h, por operador capacitado e treinado para a função.	[REDACTED]	30/09/2022	30/09/2022	Concluído	Não se aplica
Deve ser desenvolvido o material de divulgação e instrução para fornecer as pessoas que trabalham ou visitam a área da ZAS (e áreas limítrofes à ZAS), assim como para os serviços públicos de atendimento a emergências.	[REDACTED] Cristina	01/06/2022	01/06/2022	Concluído	Não se aplica
Deve ser elaborado material informativo com mapas e localizações das Rotas de Fuga e Ponto de Encontro.	[REDACTED] Cristina	01/06/2022	01/06/2022	Concluído	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
83 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2021	Simulado Interno de Emergência			[REDACTED] [REDACTED]	Fire & Rescue Group
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Devem ser realizados periodicamente os treinamentos para a capacitação de colaboradores diretos e indiretos para atuarem como multiplicadores dos treinamentos de conscientização, instrução e execução dos exercícios simulados.	[REDACTED]	30/09/2022	30/09/2022	Concluído	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
84 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2021	Gerenciamento de Emergência com Simulado Interno Hipotético (tabletop)			[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Fire & Rescue Group
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DE DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Foi evidenciado que existem os protocolos de comunicação e listas de chamada impressos junto ao telefone de emergência, mas devido à falta de treinamento e da definição de papéis claros entre os Seguranças patrimoniais e os agentes da recepção, houve equívocos de coordenação e atraso durante o acionamento da emergência.	[REDACTED]	30/09/2022	30/09/2022	Concluído	Não se aplica
Ao lado da mesa estão as botoeiras do alarme de incêndio e da Sirene de	[REDACTED]	15/08/2022	21/06/2022	Concluído	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
85 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2021	Gerenciamento de Emergência com Simulado Interno Hipotético (tabletop)			██████████ ██████████ ██████	Fire & Rescue Group
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DE DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Emergência, sem proteção contra acionamento acidental e em lugar de fácil acesso a pessoas externas ao serviço. O acionamento acidental ou em situação não avaliada como emergencial pela coordenação de emergência pode trazer prejuízos a operação da planta e gerar confusão entre os colaboradores.					

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
86 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2021	Gerenciamento de Emergência com Simulado Interno Hipotético (tabletop)			[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Fire & Rescue Group
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DE DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Só existe um radiocomunicador fixo na mesa, que permanece ligado na faixa geral de operação de segurança. Caso exista uma chamada na faixa de emergência não será ouvida no local, se não houver outro rádio sintonizado nesta faixa.	[REDACTED]	0/08/2022	30/08/2022	Concluído	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
87 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
1º semestre de 2022	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético, Fluxo de Comunicação e Simulado Interno Prático			██████████ ██████████ ██████████	UniConsult
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Sinalizar os Pontos de Encontro e Rotas de Fuga na ZAS interna à empresa.	██████████	-	-	Em andamento	O projeto de atualização da sinalização dos pontos de encontro e rotas de fuga está ocorrendo.
Realizar estudo de melhoria na comunicação de telefonia celular e via rádio, na região da barragem MSG. Durante realização do simulado os dois meios de comunicação citados	██████████	30/08/2022	30/08/2022	Concluído	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
88 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
1º semestre de 2022	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético, Fluxo de Comunicação e Simulado Interno Prático			██████████ ██████████ ██████████	UniConsult
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
apresentaram algumas falhas de sinal, disponibilidade da faixa de emergência.					
Revisar protocolo de atendimento de chamadas de emergência durante períodos de manutenção elétrica na sala de controle de operação.	██████████	30/04/2022	30/04/2022	Concluído	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
89 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
1º semestre de 2022	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético, Fluxo de Comunicação e Simulado Interno Prático			██████████ ██████████ ██████████	UniConsult
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Registrar nos contatos dos celulares dos membros que compõem o fluxo de notificação interno o número do celular do coordenador do PAEBM com a indicação “Antonio Venancio do Rosario – COORDENADOR DO PAEBM”	██████████	15/06/2022	15/06/2022	Concluído	Não se aplica
Estabelecer no fluxo de notificação interno o contato de um suplente para o membro indicado no fluxo.	██████████	15/06/2022	15/06/2022	Concluído	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
90 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
1º semestre de 2022	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético, Fluxo de Comunicação e Simulado Interno Prático			██████████ ██████████ ██████████	UniConsult
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Realocar PE-05 por estar abaixo de uma rede elétrica de alta tensão e com muitas pedras soltas no piso, tornando-o irregular.	██████████	15/06/2022	15/06/2022	Concluído	Não se aplica
Realocar PE-02 por estar com piso desnivelado e ser um local com grande interação homem máquina (aumentar espaço do Ponto de Encontro).	██████████	15/06/2022	15/06/2022	Concluído	Não se aplica
Realocar PE-01 uma vez que o mesmo se encontrava com acesso bloqueado por porteira no horário do simulado.	██████████	15/06/2022	15/06/2022	Concluído	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
91 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
1º semestre de 2022	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético, Fluxo de Comunicação e Simulado Interno Prático			██████████ ██████████ ██████████	UniConsult
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Aumentar o som do alarme da sirene instalada no veículo (som baixo).	██████████ ██████████	30/05/2022	23/01/2023	Concluído	Instalação de sirene e repetidora de rádio.
Intercalar a mensagem de alerta com o alarme da sirene de forma que a comunicação para evacuação seja eficaz em todo o trajeto do veículo.	██████████ ██████████	30/09/2022	23/01/2023	Concluído	Instalação de sirene e repetidora de rádio.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
92 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
30/04/2022	Simulado Externo de Emergência				Tractebel
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Avaliar e sanar as dificuldades informadas com relação ao trajeto até os pontos de encontro	██████████	31/05/2023	-	Concluído	O projeto de atualização da sinalização dos pontos de encontro e rotas de fuga foi finalizado em 14/03/2023.
Avaliar os meios de divulgação que não se mostraram efetivos, de forma a aprimorá-los	██████████	31/05/2023	19/05/2023	Concluído	O processo de divulgação tem sido aprimorado, por exemplo: divulgação nas escolas e comércios. Modificação do dia do

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
93 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
30/04/2022	Simulado Externo de Emergência				Tractebel
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
					seminário para durante a semana a fim de garantir maior adesão.
Reforçar, junto à comunidade, instruções relevantes, tais como: necessidade de saírem do local em que se encontram imediatamente após escutar a sirene; importância de participação de todos os familiares residentes na ZAS e importância de se deslocarem através das rotas de fuga	██████████	31/05/2023	19/05/2023	Concluído	O processo de divulgação tem sido aprimorado, por exemplo: divulgação nas escolas e comércios. Modificação do dia do seminário para durante a semana a fim de garantir maior adesão.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
94 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
30/04/2022	Simulado Externo de Emergência				Tractebel
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Reforçar o engajamento, objetivando uma maior participação da comunidade no simulado.	██████████	31/05/2023	19/05/2023	Concluído	O processo de divulgação tem sido aprimorado, por exemplo: divulgação nas escolas e comércios. Modificação do dia do seminário para durante a semana a fim de garantir maior adesão.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
95 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2022	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético, Fluxo de Comunicação e Simulado Interno Prático			██████████ ██████████ ██████████	H&P
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENT O SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Apresentar a mancha de inundação em arquivo formato .kmz para melhor compreensão e das áreas afetadas pela mancha de inundação	██████████	19/05/2023	16/05/2023	Concluído	Reforçar o uso do KMZ em todas as atividades que forem oportunas.
Atualização da lista de contatos internos e/ou reforço do papel no PAEMB para os responsáveis que não atenderam ao contato telefônico de acordo com o documento RptExercExpTabSimPratAGAMSG_V2	██████████	10/05/2023	28/04/2023	Concluído	Envio de e-mail para reforçar o fluxo de notificação.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
96 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2022	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético, Fluxo de Comunicação e Simulado Interno Prático			██████████ ██████████ ██████████	H&P
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENT O SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Alinhamentos preparatórios para o Simulado Hipotético, pois a duração prevista para o Simulado Hipotético não foi o suficiente para contemplar as 3 etapas da atividade. Portanto, sugere-se a necessidade de uma preparação prévia dos participantes do empreendimento,	██████████	23/05/2023	23/05/2023	Concluído	Planejamento com os funcionários para alinhamento preparatório para realização da atividade.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
97 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2022	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético, Fluxo de Comunicação e Simulado Interno Prático			██████████ ██████████ ██████████	H&P
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENT O SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
para corresponder de maneira imediata aos comandos do exercício.					
Aperfeiçoamento de treinamento de segurança a partir da realização de simulados internos setorizados.	██████████	23/05/2023	24/05/2023	Concluído	Evacuação dos colaboradores da Oficina e da Barragem.
Alinhamento da dinâmica do simulado interno prático com os	██████████	23/05/2023	24/05/2023	Concluído	Reforçar o alinhamento

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
98 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2022	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético, Fluxo de Comunicação e Simulado Interno Prático			██████████ ██████████ ██████████	H&P
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENT O SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
participantes, pois colaboradores da AngloGold Ashanti se deslocaram aos pontos de encontro antes do acionamento do sistema de alerta, inviabilizando a aferição precisa do tempo de deslocamento pelas rotas de fuga até os pontos de encontro.					prévio com os colaboradores

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
99 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2022	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético, Fluxo de Comunicação e Simulado Interno Prático			██████████ ██████████ ██████████	H&P
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENT O SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Destinar uma faixa de rádio exclusiva para execução do Simulado Interno Prático para a melhoria da comunicação interna.	██████████	30/08/2022	17/10/2022	Concluído	Faixa de rádio exclusiva, canal 12, para as áreas de barragem, filtragem e Cava 5 (PDR 03).

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
100 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2022	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético, Fluxo de Comunicação e Simulado Interno Prático			[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	H&P
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENT O SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
No Simulado Interno Prático constatou-se algumas falhas no áudio emitido pelo sistema de alerta móvel.	[REDACTED]	23/01/2023	23/01/2023	Concluído	Instalação de sirene e repetidora de rádio.
Em vistas da realização do Simulado Externo com a população de Crixás, é oportuno o engajamento dos	[REDACTED]	19/05/2023	19/05/2023	Concluído	Panoramas – Reunião de resultado mensal

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
101 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2022	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético, Fluxo de Comunicação e Simulado Interno Prático			██████████ ██████████ ██████████	H&P
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENT O SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
dos colaboradores da AngloGold Ashanti residentes na ZAS para difusão de informações de segurança para a população.					

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
102 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
1º semestre de 2023	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético e Simulado Interno Prático			[REDACTED] [REDACTED]	H&P
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Exercícios Expositivos Quórum: Sugere-se a ampliação do quórum para a atividade. Quanto mais trabalhadores internos treinados, mais bem preparado se encontra o empreendimento para reagir em situações de emergência.	[REDACTED]	Junho/2024	NSA	NSA	NSA
Simulado Interno Hipotético (tabletop) Definir e implementar no PAEBM o local onde os animais domésticos e de criação ficarão	-	Junho/2024	-	Em andamento	Processo de contratação da empresa para elaboração do

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
103 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
1º semestre de 2023	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético e Simulado Interno Prático			[REDACTED] [REDACTED]	H&P
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
realocados, caso os moradores da ZAS sejam evacuados de suas residências.					Plano de resgate de animais domésticos e silvestres
Simulado Interno Hipotético (tabletop) Implementar treinamentos para a equipe de segurança, brigada de emergência, agentes comunitários, e demais colaboradores que atuem no acolhimento dos moradores nos pontos de encontro	-	Junho/2024	NSA	Não iniciado	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
104 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
1º semestre de 2023	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético e Simulado Interno Prático			[REDACTED] [REDACTED]	H&P
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Simulado Interno Hipotético (tabletop) Criação de um grupo no WhatsApp em uma situação de emergência com os integrantes do Comitê de Crise, para que em situações de emergência, todos fiquem cientes do que está ocorrendo na estrutura em tempo real.	[REDACTED]	Em situação de crise	NSA	NSA	Deverá ser implementado em uma situação de crise
Simulado Interno Hipotético (tabletop) Revisar as fichas de emergência de cada modo de falha que compõem o PAEBM. Na execução do exercício os participantes	[REDACTED]	27/07/2023	28/07/2023	Finalizado	Fichas de emergência revisadas na Revisão 18 PAEBM.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
105 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
1º semestre de 2023	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético e Simulado Interno Prático			[REDACTED] [REDACTED]	H&P
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
entenderam que a Ficha de Emergência referente a Instabilização em NE-02, caracterizava-se como NE-03.					
<p>Simulado Interno Hipotético (tabletop)</p> <p>Sugere-se revisar o fluxograma dos agentes internos, com o intuito de unir as “caixinhas” de classificação da anomalia quanto ao nível de emergência. A Resolução nº 95/2022 diz que a classificação da anomalia deve ser realizada pela equipe de segurança da</p>	[REDACTED]	27/07/2023	28/07/2023	Finalizado	Fluxogramas revisados na Revisão 18 PAEBM.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
106 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
1º semestre de 2023	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético e Simulado Interno Prático			[REDACTED] [REDACTED]	H&P
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
barragem, por intermédio do Coordenador do PAEBM.					
Exercício simulado interno prático Durante o acionamento do Fluxo de Notificações realizar contato com o Engenheiro de Registro e o Projetista da Barragem;	[REDACTED]	Junho/2024	NSA	NSA	Profissionais inseridos no fluxo de notificação.
Exercício simulado interno prático	[REDACTED]	28/07/2023	28/07/2023	Finalizado	Levantamento de colaboradores da

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
107 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
1º semestre de 2023	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético e Simulado Interno Prático			[REDACTED] [REDACTED]	H&P
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
O quantitativo de colaboradores evacuados foi o dobro do esperado. Sugere-se realizar o mapeamento interno do quantitativo de funcionários por ponto de encontro, e inserir tal informação no PAEBM, para que no próximo simulado tenhamos um planejamento mais eficiente.	[REDACTED]	Junho/2024		Não iniciado	ZAS consta na Revisão 19 PAEBM
Exercício simulado interno prático	[REDACTED]	Junho/2024		Não iniciado	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
108 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
1º semestre de 2023	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético e Simulado Interno Prático			[REDACTED] [REDACTED]	H&P
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Implementar a identificação numeral nas placas de ponto de encontro, para facilitar o resgate em eventual situação de emergência.					
Exercício simulado interno prático Realizar instalação de placas de rota de fuga nos containers de projeto TSF, para os colaboradores que se deslocariam para o PE-04.	[REDACTED]	NSA	NSA	NSA	Containers de projeto serão realocados para local fora da ZAS.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
109 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
1º semestre de 2023	Exercícios Expositivos, Simulado Interno Hipotético e Simulado Interno Prático			[REDACTED] [REDACTED]	H&P
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Exercício simulado interno prático Dar manutenção na ponte de madeira de caminho seguro ao PE-04, pois o mesmo está ruim e danificado/quebrado em alguns pontos, dificultado o acesso rápido de colaboradores.	[REDACTED]	NSA	NSA	NSA	O trecho será descontinuado devido a alteração da localização dos containers.
Exercício simulado interno prático Realizar estudo de realocação do PE-05 para local mais espaçoso, visto que o local atual deixou os colaboradores muito apertados, ocasionando congestionamento e filas.	[REDACTED]	Junho/2023		Não iniciado	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
110 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2023 – 14 e 15/12/2023	Exercícios Expositivo: ZAS Operacional			██████████	AngloGold Ashanti
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
NSA	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
111 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2023 – 20/12/2023	Exercícios Expositivo: Agentes Internos MSG			[REDACTED]	AngloGold Ashanti
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
Revisar a resolução dos fluxogramas de notificação visando melhorar a visualização em dispositivo de celular.	NA	NA	NA	Concluído	Melhoria abarcada na Rev. 19 do PAEBM
Incluir nas responsabilidades da Segurança Patrimonial a responsabilidade acionar o Departamento de Trânsito e Sala de Monitoramento Municipal de Crixás.	NA	NA	NA	Concluído	Melhoria abarcada na Rev. 19 do PAEBM
Incluir 3º suplente, como boa prática, para controle interno da AGA, (avaliar a necessidade de inclusão no documento PAEBM).	NA	NA	NA	Concluído	PAEBM com a Coordenação dividida entre 3 agentes internos (1 titular e 2 suplentes)
Retirar a ação de "Comunicar a Equatorial Energia" da Gerência de Mineração e incluir nas responsabilidades da área de "Manutenção e Infraestrutura".	NA	NA	NA	Concluído	Na Rev. 19, a responsabilidade foi atribuída à equipe de

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
112 / 283

DATA/PERÍODO	TEMA DO TREINAMENTO			INSTRUTOR	EMPRESA
2º semestre de 2023 – 20/12/2023	Exercícios Expositivo: Agentes Internos MSG			[REDACTED]	AngloGold Ashanti
AÇÃO DE MELHORIA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE	DATA CONCLUSÃO	STATUS DE EXECUÇÃO	DETALHAMENTO SOBRE O STATUS DE EXECUÇÃO
					Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

113 / 283

ANEXO F. LOCALIZAÇÕES DO SISTEMA DE ALERTA/ALARME

TORRE	LATITUDE	LONGITUDE	ENDEREÇO
Sirene 01 Whelen	██████████	██████████	Estrada Mundo Novo - GO 156. Saindo de Crixás, aproximadamente 1.182 metros após entrada do Pesque e Pague do Marcão.
Sirene 02 Whelen	██████████	██████████	Área rural, aproximadamente 1.160 metros do pé da barragem.
Sirene 03 Televale	██████████	██████████	Área Interna, Pilha Norte – Pequidão.
Sirene 04 Televale	██████████	██████████	Área Interna, em frente ao prédio GMI.
Sirene 05 Televale	██████████	██████████	Área Interna, próximo à ombreira esquerda da barragem.
Sirene 06 Televale	██████████	██████████	Área Externa, Praça do Mineiro
Sirene 07 Televale	██████████	██████████	Área Externa, Praça Maria Broque- Morada do Sol
Torre repetidora	██████████	██████████	-

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG	Revisão:
PN-0594	REV. 19A
Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	114 / 283

ANEXO G. CADASTRO DA POPULAÇÃO SEM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO INSERIDA NA ZAS

População fixa SEM dificuldade de locomoção OU deficiência	População total esporádica	População total fixa na ZAS
1.634 pessoas	1.373 pessoas	2.160 pessoas

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
115 / 283

ANEXO H. CADASTRO DA POPULAÇÃO COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO INSERIDA NA ZAS¹

População fixa com dificuldade de locomoção	População fixa com deficiência	População fixa com dificuldade de locomoção E deficiência	População total esporádica	População total fixa na ZAS
<p>482 pessoas, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 433 pessoas possuem dificuldade de locomoção, mas não possuem deficiência; - 49 pessoas possuem dificuldade de locomoção E TAMBÉM possuem deficiência. 	<p>93 pessoas, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 44 pessoas possuem deficiência, MAS NÃO POSSUEM dificuldade de locomoção; - 49 pessoas possuem dificuldade de locomoção E TAMBÉM possuem deficiência. 	<p>526 pessoas, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 482 pessoas com dificuldade de locomoção; - 44 pessoas possuem deficiência, mas não possuem dificuldade de locomoção. 	1.373 pessoas	2.160 pessoas

¹ Pessoa com dificuldade de locomoção: é a pessoa que não consegue entender e interpretar o sinal de alerta e alarme que identifica a necessidade de evacuação, e/ou, que não consegue se deslocar durante o processo de evacuação por si mesma, necessitando de acompanhamento ou outros meios. Por exemplo: crianças menores de 12 anos, pessoa que faz uso de cadeira de rodas, acamados, pessoas com transtornos psicológicos, pessoa com deficiência, idosos indivíduos com 60 anos ou mais dentre outros.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
116 / 283

ANEXO I. TABELA E MAPA COM O NOME E ENDEREÇO DOS LOCAIS PREVIAMENTE MAPEADOS PARA ONDE AS PESSOAS RESIDENTES NA ZAS SERÃO REMOVIDAS EM CASO DE EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CENTROS DE ABRIGAMENTO E TRIAGEM - EMERGÊNCIA NÍVEL 3				
CENTRO DE ABRIGAMENTO E TRIAGEM	NOME	ENDEREÇO	COORDENADAS	
			LATITUDE	LONGITUDE
CAT 01	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CAT 02	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CAT 03	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CAT 04	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CAT 05	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CAT 06	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG PN-0594	Revisão: REV. 19A
Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001	Página 117 / 283

CENTROS DE ABRIGAMENTO E TRIAGEM - EMERGÊNCIA NÍVEL 3				
CENTRO DE ABRIGAMENTO E TRIAGEM	NOME	ENDEREÇO	COORDENADAS	
			LATITUDE	LONGITUDE
CAT 07	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CAT 08	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

LISTA DE HOTÉIS MAPEADOS PARA ONDE AS PESSOAS SERÃO LEVADAS EM CASO DE EMERGÊNCIA						
Nome	Endereço	Coordenadas		Quantidade de quartos	Capacidade de ocupação considerando 100% dos quartos	Contato
		Latitude	Longitude			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	31	NA	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	25	NA	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	11	NA	[REDACTED]

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
118 / 283

LISTA DE HOTÉIS MAPEADOS PARA ONDE AS PESSOAS SERÃO LEVADAS EM CASO DE EMERGÊNCIA

Nome	Endereço	Coordenadas		Quantidade de quartos	Capacidade de ocupação considerando 100% dos quartos	Contato
		Latitude	Longitude			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27	65	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	38	85	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	32	75	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	63	150	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	40	90	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	32	65	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	134	300	[REDACTED]

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
119 / 283

LISTA DE HOTÉIS MAPEADOS PARA ONDE AS PESSOAS SERÃO LEVADAS EM CASO DE EMERGÊNCIA

Nome	Endereço	Coordenadas		Quantidade de quartos	Capacidade de ocupação considerando 100% dos quartos	Contato
		Latitude	Longitude			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	25	50	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	35	80	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	50	120	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	45	100	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	26	60	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	99	230	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	23	50	[REDACTED]

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
120 / 283

LISTA DE HOTÉIS MAPEADOS PARA ONDE AS PESSOAS SERÃO LEVADAS EM CASO DE EMERGÊNCIA

Nome	Endereço	Coordenadas		Quantidade de quartos	Capacidade de ocupação considerando 100% dos quartos	Contato
		Latitude	Longitude			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15	35	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	16	35	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15	30	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	50	110	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15	30	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	25	45	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	142	300	[REDACTED]

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG PN-0594	Revisão: REV. 19A
Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001	Página: 121 / 283

LISTA DE HOTÉIS MAPEADOS PARA ONDE AS PESSOAS SERÃO LEVADAS EM CASO DE EMERGÊNCIA

Nome	Endereço	Coordenadas		Quantidade de quartos	Capacidade de ocupação considerando 100% dos quartos	Contato
		Latitude	Longitude			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	256	600	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	25	45	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	130	300	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15	30	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15	30	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	30	62	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	34	60	[REDACTED]

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
122 / 283

LISTA DE HOTÉIS MAPEADOS PARA ONDE AS PESSOAS SERÃO LEVADAS EM CASO DE EMERGÊNCIA

Nome	Endereço	Coordenadas		Quantidade de quartos	Capacidade de ocupação considerando 100% dos quartos	Contato
		Latitude	Longitude			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15	30	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	35	60	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	45	90	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	40	75	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	42	80	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	104	210	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	50	110	[REDACTED]

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG	Revisão:
PN-0594	REV. 19A
Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	123 / 283

LISTA DE HOTÉIS MAPEADOS PARA ONDE AS PESSOAS SERÃO LEVADAS EM CASO DE EMERGÊNCIA

Nome	Endereço	Coordenadas		Quantidade de quartos	Capacidade de ocupação considerando 100% dos quartos	Contato
		Latitude	Longitude			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	25	50	[REDACTED]

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG


Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
124 / 283

Observação: O mapa abaixo é ilustrativo, sendo entregue junto com este PAEBM no formato pdf em A0.

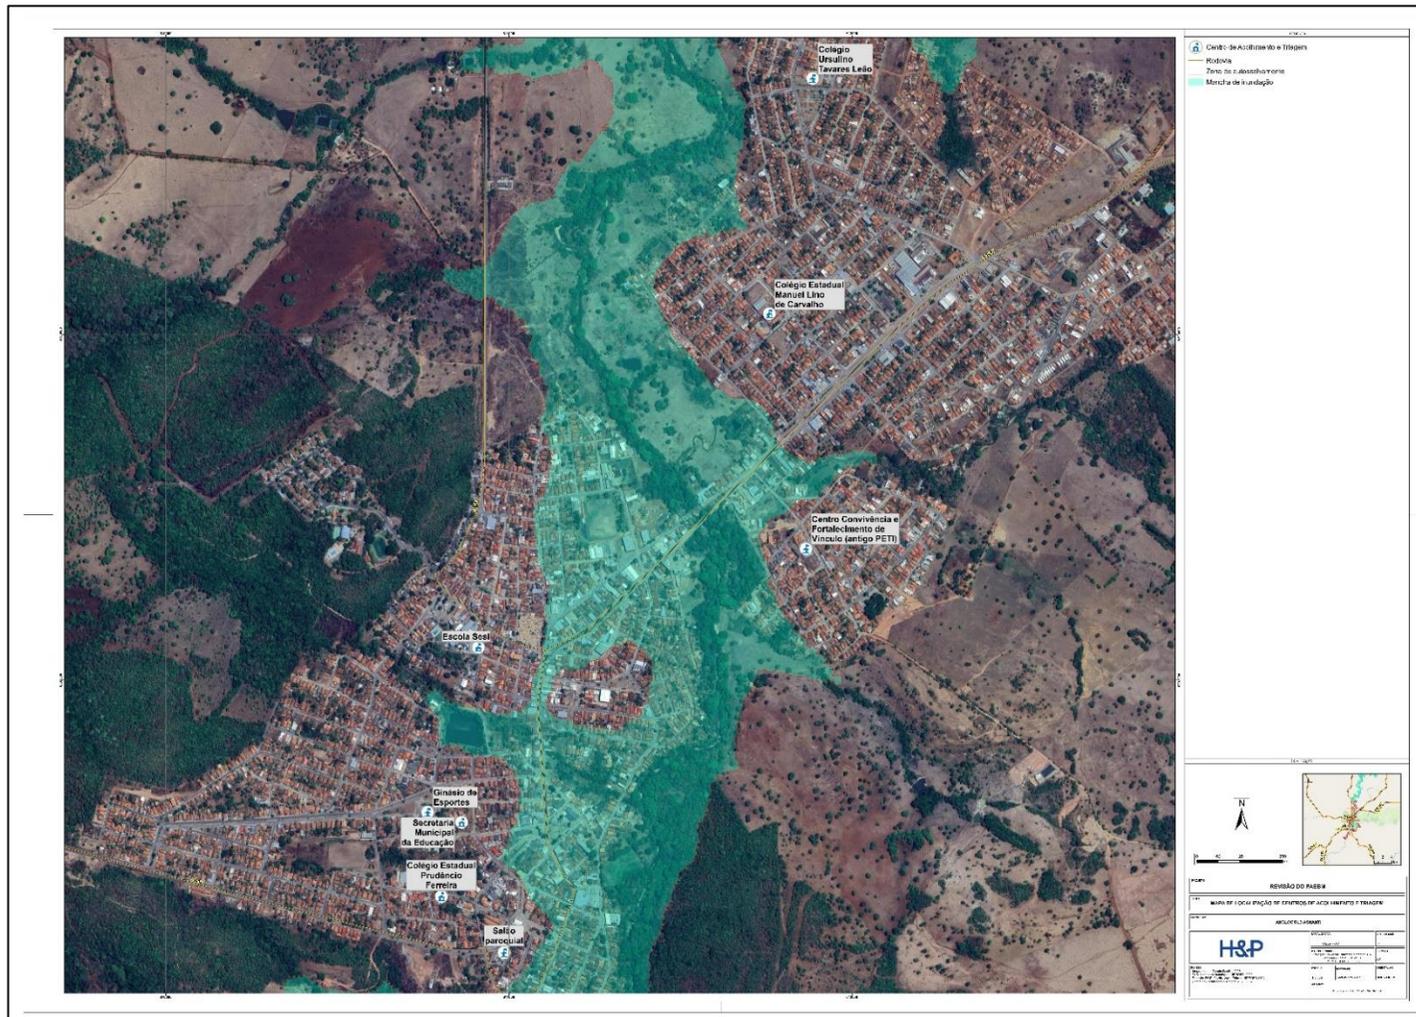

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG PN-0594	Revisão: REV. 19A
Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001	Página 125 / 283

ANEXO J. TABELA COM O NÚMERO DE PESSOAS EM CADA PONTO DE ENCONTRO/ ÁREA EM M²

PAEBM MSG – TABELA DE PONTOS DE ENCONTRO								
Ponto de Encontro (PE)	Descrição (localização)	Área do PE (m ²)	População esperada	Coordenadas		Tempo estimado de saída da área de risco ²	Tempo estimado da chegada da onda de rejeitos	O tempo estimado de saída da área de risco é MENOR que o tempo de chegada da onda de inundação?
				Lat.	Long.			
█	█ █ █	300	0	█	█	00:19:12	00:02:00	Não
█	█ █ █	180	1	█	█	00:28:26	00:01:00	Não
█	█ █ █ █	780	520	█	█	00:11:06	00:02:00	Não

² Para o cálculo do tempo estimado de saída da área de risco, não foram considerados os 10 minutos de pré-movimento estabelecido pela IT CEDEC 01/2021, de Minas Gerais, e considerado o tempo de evacuação de cada Rota de Fuga individualmente, não por setor. A extensão da Rota de Fuga foi considerada até a saída da ZAS, e não até o Ponto de Encontro.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG PN-0594	Revisão: REV. 19A
Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001	Página 126 / 283

PAEBM MSG – TABELA DE PONTOS DE ENCONTRO

Ponto de Encontro (PE)	Descrição (localização)	Área do PE (m²)	População esperada	Coordenadas		Tempo estimado de saída da área de risco ²	Tempo estimado da chegada da onda de rejeitos	O tempo estimado de saída da área de risco é MENOR que o tempo de chegada da onda de inundação?
				Lat.	Long.			
		876	106			00:04:35	00:05:00	Sim
		280	23			00:03:30	00:05:00	Sim
		300	10			00:01:20	00:07:00	Sim
		538	218			00:05:12	00:08:00	Sim

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG PN-0594	Revisão: REV. 19A
Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001	Página 127 / 283

PAEBM MSG – TABELA DE PONTOS DE ENCONTRO

Ponto de Encontro (PE)	Descrição (localização)	Área do PE (m²)	População esperada	Coordenadas		Tempo estimado de saída da área de risco ²	Tempo estimado da chegada da onda de rejeitos	O tempo estimado de saída da área de risco é MENOR que o tempo de chegada da onda de inundação?
				Lat.	Long.			
█	█ █ █	168	205	█	█	00:06:02	00:08:00	Sim
█	█ █ █	175	99	█	█	00:04:35	00:07:00	Sim
█	█ █ █	175	11	█	█	00:03:09	00:12:00	Sim
█	█	500	26	█	█	00:00:56	00:24:00	Sim

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG PN-0594	Revisão: REV. 19A
Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001	Página 128 / 283

PAEBM MSG – TABELA DE PONTOS DE ENCONTRO

Ponto de Encontro (PE)	Descrição (localização)	Área do PE (m²)	População esperada	Coordenadas		Tempo estimado de saída da área de risco ²	Tempo estimado da chegada da onda de rejeitos	O tempo estimado de saída da área de risco é MENOR que o tempo de chegada da onda de inundação?
				Lat.	Long.			
█	█ █	500	11	█	█	00:00:22	00:27:00	Sim
█	█ █	9	0	█	█	00:03:13	00:02:00	Não
█	█ █ █	9	0	█	█	00:05:00	00:03:00	Não
█	█ █	9	0	█	█	00:01:49	00:11:00	Sim
█	█ █	40	62	█	█	00:01:45	00:11:00	Sim

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG PN-0594	Revisão: REV. 19A
Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001	Página 129 / 283

PAEBM MSG – TABELA DE PONTOS DE ENCONTRO

Ponto de Encontro (PE)	Descrição (localização)	Área do PE (m²)	População esperada	Coordenadas		Tempo estimado de saída da área de risco ²	Tempo estimado da chegada da onda de rejeitos	O tempo estimado de saída da área de risco é MENOR que o tempo de chegada da onda de inundação?
				Lat.	Long.			
█	█	9	7	█	█	00:02:20	00:24:00	Sim
█	█	9	0	█	█	00:10:16	00:02:00	Não
█	█	50	130	█	█	00:03:36	00:15:00	Sim
█	█	35	99	█	█	00:02:28	00:19:00	Sim
█	█	500	19	█	█	00:00:10	00:27:00	Sim

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG PN-0594	Revisão: REV. 19A
Nº CONTRATADA HP2024-MSG-RT-001	Página 130 / 283

PAEBM MSG – TABELA DE PONTOS DE ENCONTRO

Ponto de Encontro (PE)	Descrição (localização)	Área do PE (m²)	População esperada	Coordenadas		Tempo estimado de saída da área de risco ²	Tempo estimado da chegada da onda de rejeitos	O tempo estimado de saída da área de risco é MENOR que o tempo de chegada da onda de inundação?
				Lat.	Long.			
█	█ █ █	240	566	█	█	00:06:23	00:04:00	Não
█	█ █ █	150	0	█	█	00:23:40	00:00:00	Não
█	█ █ █	95	0	█	█	00:09:27	00:00:00	Não
█	█ █ █	90	0	█	█	00:06:08	00:00:00	Não

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
131 / 283

PAEBM MSG – TABELA DE PONTOS DE ENCONTRO

Ponto de Encontro (PE)	Descrição (localização)	Área do PE (m²)	População esperada	Coordenadas		Tempo estimado de saída da área de risco ²	Tempo estimado da chegada da onda de rejeitos	O tempo estimado de saída da área de risco é MENOR que o tempo de chegada da onda de inundação?
				Lat.				
█	█	190	0	█	█	00:15:13	00:01:00	Não
█	█ █ █	█	█	█	█	00:06:54	00:03:00	Não
█	█ █	150	0	█	█	00:18:56	00:04:00	Não
█	█	280	0	█	█	00:08:16	00:04:00	Não
█	█	9	0	█	█	00:07:28	00:01:00	Não

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
132 / 283

ANEXO K. TABELA COM A INDICAÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E VIAS URBANAS A SEREM INTERDITADAS, ASSIM COMO A IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS E/OU ROTAS ALTERNATIVAS – ZAS

PAEBM/MSG – INDICAÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E VIAS URBANAS A SEREM INTERDITADAS						
IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS E/OU ROTAS ALTERNATIVAS - ZAS.						
Rodovias a serem interditadas / Rotas alternativas						
RODOVIA	PONTO DE BLOQUEIO	COORDENADAS		LOCALIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS ALTERNATIVAS	DISTÂNCIA A SEREM PERCORRIDAS
		LAT.	LONG.			
PB1	Rodovia Estadual	-	-	Próximo a Portaria 1 Mineração Serra Grande (Crixás)	GO-336/GO-439 (Crixás/Guarinos/Pilarde Goiás)	Retornar por 50km até a cidade de Guarinos, 18 km até Pilar de Goiás e seguir para Goiânia através da GO-347.
PB2	Rodovia Estadual	-	-	Estrada de acesso mina Palmeira (Crixás)	GO-336/GO-439 (Crixás/Guarinos/Pilarde Goiás)	Retornar por 50km até a cidade de Guarinos, 18 km até Pilar de Goiás e seguir para Goiânia através da GO-347.
PB3	Rodovia Estadual	-	-	Entrada da Comunidade Santos Reis (Crixás)	GO-347/GO-156 (Crixás/Auriverde)	Retornar 48km até a cidade de Auriverde e seguir para Goiânia através da GO-156/GO-334.
PB4	Rodovia Estadual	-	-	150m da Saída de Crixás para Nova Crixás	GO-336 (antiga GO-024 - Crixás/Nova Crixás)	Retornar 112 km até Nova Crixás e seguir para Goiânia através da GO-336.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

133 / 283

PB5	Rodovia Estadual	██████████	██████████	Saída de Crixás para Uirapuru	GO-156/GO-164 (Uirapuru/Crixás/Nova Crixás)	Retornar para Uirapuru pela GO-156 até Nova Crixás e seguir para Goiânia.
PB6	Rodovia Estadual	██████████	-	GO 347 - Próximo ao Clube Balneário (Crixás)	GO-347 (Crixas/Santa Terezinha)	Retornar 323 km Crixás até Goiânia

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594


Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
134 / 283

ANEXO L. MAPAS COM PONTOS DE BLOQUEIO E ROTAS ALTERNATIVAS

Observação: O mapa abaixo é ilustrativo, sendo entregue junto com este PAEBM no formato pdf em A0.

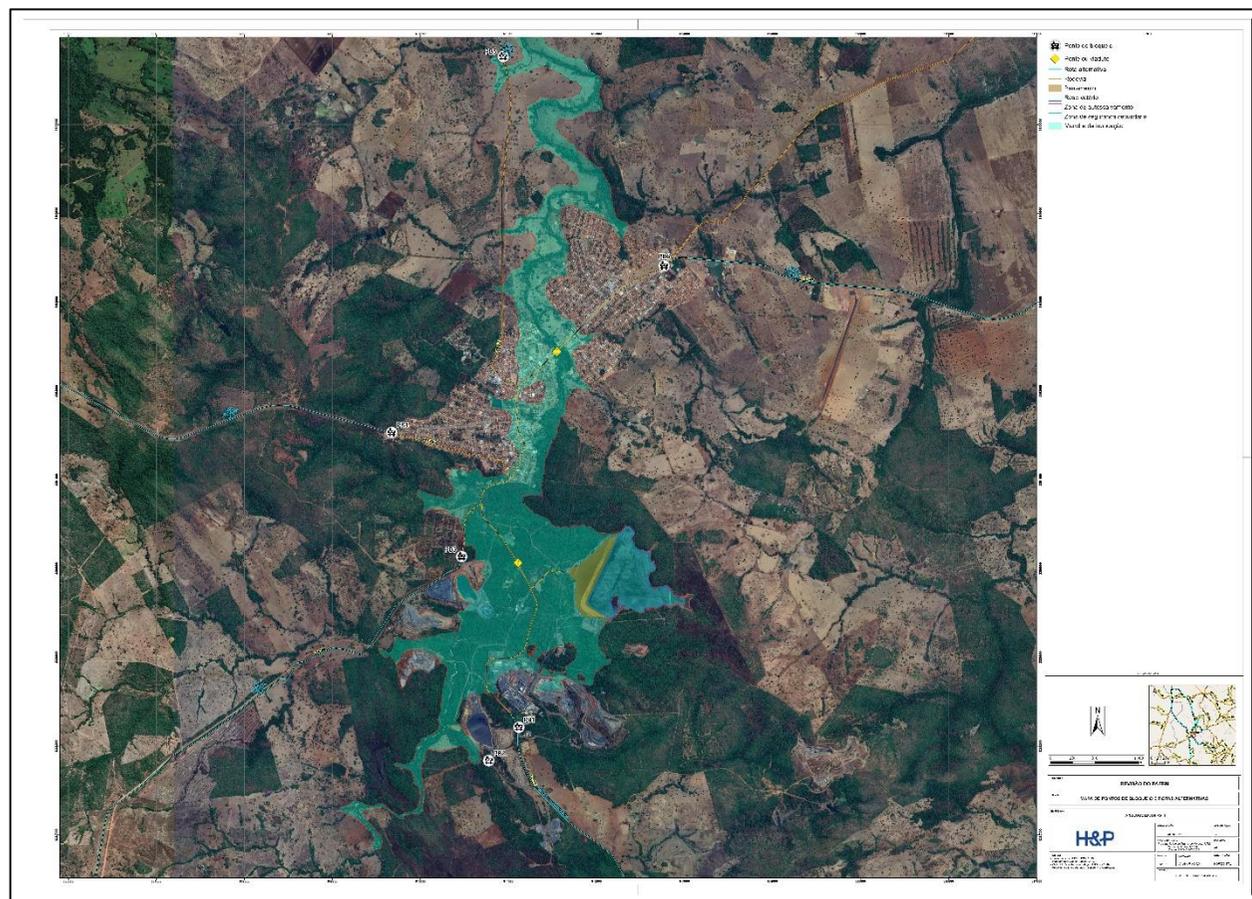

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
135 / 283

ANEXO M. PROTOCOLOS DE AÇÃO A SEREM IMPLEMENTADOS POR NÍVEL DE EMERGÊNCIA.

Os Protocolos de Ação a serem implementados por Nível de Emergência descrevem o conjunto de ações emergenciais e medidas concretas a serem adotadas no caso de eventual instabilidade estrutural da Barragem MSG – AngloGold Ashanti localizada no município de Crixás (GO), a partir da identificação do risco (nível de alerta) até o possível rompimento. Os procedimentos de atendimento às comunidades foram definidos respeitando as características e a localização geográfica.

Protocolo para Nível 1 – NE-01

1. INSTALAÇÕES A SEREM ACIONADAS

Instalação	Pessoa Responsável	Localização
Posto de Comando ³	<div style="background-color: black; width: 150px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Coordenador do PAEBM	<div style="background-color: black; width: 200px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>
Centro de Informações à Imprensa ⁴	<div style="background-color: black; width: 130px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)	<div style="background-color: black; width: 200px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>

³ A formação do Posto de Comando poderá ocorrer a partir do Nível de Emergência 2, contudo no NE-1 reuniões presenciais poderão ocorrer.

⁴ A instalação poderá ocorrer a partir do Nível de Emergência 2.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

136 / 283

Centro de Informações ao Público ⁴	Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)	
Centro de Acolhimento e Triagem ⁴	Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)	
Base de Operações de Busca e Salvamento ⁵		
Base Logística ⁶	Coordenador do PAEBM	

⁵ A Base de operação de busca e salvamento poderá ser instalada a partir do Nível de Emergência 3.

⁶ A Base logística poderá ser instalada a partir do Nível de Emergência 3.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

137 / 283

1.2 Objetivo: COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DO RISCO ÀS PESSOAS (ZAS E ZSS)

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Comunicar o coordenador do PAEBM	██████████ Geotecnia, Operação e Manutenção (AGA)	00:00:00	00:30:00	Comunicar o Coordenador PAEBM sobre a identificação e classificação da anomalia detectada na Barragem, configurada em uma situação de emergência – NE-1. A Gerência de Geotecnia irá realizar a comunicação em até 30 minutos, por meio de ligação telefônica.
Notificar aos envolvidos a deflagração de NE1	██████████ Coordenador do PAEBM	00:30:00	01:00:00	Notificar o representante do Empreendedor, o CMG, Defesa Civil, e órgãos ambientais competentes sobre a deflagração de NE1 da Barragem, para que eles possam iniciar suas ações, conforme apresentado no Fluxograma de Notificação e Ações de Resposta para Nível de Emergência 1. O Coordenador PAEBM irá realizar a notificação em até 30 minutos, por meio de ligação telefônica.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

138 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Comunicar os Empregados	<p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>Responsável suplente pela equipe de Comunicação</p>	00:00:00	03:00:00	Informar aos empregados do Complexo sobre o fato ocorrido na Barragem, localizada no município de Crixás-GO, em até 3 horas, através dos canais internos de comunicação. O Coordenador PAEBM deverá ter conhecimento prévio do material a ser divulgado pela Gerência de Comunicação.
Comunicar a comunidade ZAS	<p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>Coordenador do PAEBM</p>	00:00:00	03:00:00	Informar a comunidade da ZAS sobre o fato ocorrido na Barragem, em até 3 horas, através do canal externo de comunicação. A Gerência de Comunicação, deverá, em conjunto com a Gerência de PAEBM construir as mensagens-chave de notificação e esclarecimento às pessoas potencialmente impactadas na zona de autossalvamento.
Comunicar as Instituições	Responsável titular pela equipe de Comunicação,	00:00:00	04:00:00	Notificar as instituições previstas no Anexo A (Órgãos Federais, Órgãos Estaduais e Órgãos Municipais) em até 04 horas, através de

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

139 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	<p>Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Segurança Patrimonial</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Recursos Humanos</p> <p>████████████████████ Responsável titular pela equipe de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente</p> <p>████████████████████ ██████████</p>			<p>ligação telefônica e do envio de e-mail com a Declaração de Início de uma Situação de Emergência, da Barragem. O preenchimento da Declaração do Início de Emergência deverá ser realizado com apoio das equipes de Jurídico e Geotecnia.</p>

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
140 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	Geotecnia, Operação e Manutenção (AGA) [REDACTED] Responsável titular pela equipe “Regulatório e Jurídico”			
Divulgar via Imprensa	[REDACTED] Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)	00:00:00	03:00:00	Divulgar à imprensa, em até 03 horas, prestando esclarecimentos sobre o fato ocorrido na Barragem, por meio de divulgação de release ou nota, com conhecimento prévio do Coordenador PAEBM.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

141 / 283

1.2.1 Recursos disponíveis para emprego

TIPO DO RECURSO	NOME E FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECURSO	QUANTIDADE NECESSÁRIA ⁷	CONTATOS PARA ACIONAMENTO
<p>Público Interno:</p> <p>Comunicação AngloGold Ashanti Brasil; (Email corporativo)</p> <p>Pílulas de WhatsApp para funcionários;</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Responsável suplente pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	02 ⁸	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
<p>Público Externo:</p> <p>Pílulas de WhatsApp para comunidade;</p> <p>Publicação no site da empresa;</p> <p>Comunicado impresso em porta a porta;</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>[REDACTED]</p>	3 ⁹	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>

⁷ O quantitativo poderá sofrer alterações de acordo com a necessidade e será avaliada durante o evento.

⁸ O quantitativo se refere minimamente as comunicações de início e encerramento do NE-01.

⁹ O quantitativo se refere minimamente as comunicações de início e encerramento do NE-01.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
142 / 283

	Responsável suplente pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)		
Ofício de Declaração do Início de Emergência	<p>[REDACTED] Coordenador do PAEBM</p> <p>[REDACTED] Responsável titular pela equipe “Regulatório e Jurídico”</p> <p>[REDACTED] Geotecnia, Operação e Manutenção (AGA)</p>	15 ¹⁰	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>

¹⁰O quantitativo se refere minimamente as comunicações de início e encerramento do NE-01 para os órgãos municipais, estaduais e federais, no entanto pode variar conforme demanda.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

143 / 283

1.3 Objetivo: EVACUAÇÃO DAS PESSOAS SEM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO (ZAS)¹¹

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação	Estratégia a ser adotada para realização da ação
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

¹¹ A remoção preventiva da população potencialmente afetada presente na ZAS, ocorrerá a partir do Nível de Emergência 2, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

144 / 283

1.3.1 Recursos disponíveis para emprego

Tipo de recurso	Nome e função do responsável pelo recurso	Quantidade necessária	Contatos para acionamento
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

1.4 Objetivo: EVACUAÇÃO DAS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO (ZAS)

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação	Estratégia a ser adotada para realização da ação
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

1.4.1 Recursos disponíveis para emprego

Tipo de recurso	Nome e função do responsável pelo recurso	Quantidade necessária	Contatos para acionamento
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

145 / 283

1.5 Objetivo: EVACUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES COM AGLOMERAÇÃO DE PÚBLICO (ZAS) (escolas, hospitais, postos de saúde, unidades prisionais, igrejas, centro de show e esportivos)¹²

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação	Estratégia a ser adotada para realização da ação
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

1.5.1 Recursos disponíveis para emprego

Tipo de recurso	Nome e função do responsável pelo recurso	Quantidade necessária	Contatos para acionamento
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

¹² A remoção preventiva da população potencialmente afetada presente na ZAS, ocorrerá a partir do Nível de Emergência 2, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

146 / 283

1.6 Objetivo: ISOLAMENTO DAS ÁREAS AFETADAS (ZAS)¹³

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação	Estratégia a ser adotada para realização da ação
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

1.6.1 Recursos disponíveis para emprego

Tipo de recurso	Nome e função do responsável pelo recurso	Quantidade necessária	Contatos para acionamento
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

2 Protocolo para Nível 2 – NE-2

2.1 INSTALAÇÕES A SEREM ACIONADAS

Instalação	Pessoa Responsável	Localização
Posto de Comando ¹⁴	Coordenador do PAEBM	

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

147 / 283

Centro de Informações à Imprensa	Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)	
Centro de Informações ao Público	Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)	
Centro de Acolhimento e Triagem	Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)	Informação presente no Anexo I - Tabela com o nome e endereço dos locais previamente mapeados para onde as pessoas residentes na ZAS serão removidas em caso de evacuação de emergência
Base de Operações de Busca e Salvamento ¹⁵	Coordenador do PAEBM	A partir do NE-3.
Base Logística ¹⁶	Coordenador do PAEBM	A partir do NE-3.

¹³ A remoção preventiva da população potencialmente afetada presente na ZAS, ocorrerá a partir do Nível de Emergência 2, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem

¹⁴ Em caso de Nível de Emergência 2, a formação do Posto de Comando será avaliada pela CEDEC, COMPDEC, coordenador PAEBM e demais órgãos competentes.

¹⁵ A Base de operação de busca e salvamento poderá ser instalada a partir do Nível de Emergência 3.

¹⁶ A Base logística poderá ser instalada a partir do Nível de Emergência 3.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
148 / 283

2.2 Objetivo: COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DO RISCO ÀS PESSOAS (ZAS E ZSS)

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Comunicar o coordenador do PAEBM	[REDACTED] Geotecnia, Operação e Manutenção (AGA)	00:00:00	00:30:00	Comunicar o Coordenador PAEBM sobre a identificação e classificação da anomalia detectada na Barragem, configurada em uma situação de emergência – NE-2. A equipe de Geotecnia, Operação e Manutenção irá realizar a comunicação em até 30 minutos, por meio de ligação telefônica.
Notificar aos envolvidos a deflagração de NE-02	[REDACTED] Coordenador do PAEBM	00:30:00	01:00:00	Notificar o representante do Empreendedor, o CMG, Defesa Civil Municipal e órgãos ambientais competentes sobre a deflagração de NE-2 da Barragem, para que os mesmos possam iniciar suas ações, conforme apresentado no Fluxograma de Notificação e Ações de Resposta para Nível de Emergência 2. O Coordenador PAEBM irá realizar a notificação em até 30 minutos, por meio de ligação telefônica.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
149 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Comunicar os Empregados	<p>[REDACTED]</p> <p>equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Responsável suplente pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	03:00:00	Informar aos empregados do Complexo sobre o fato ocorrido na Barragem, localizada no município de Crixás-GO, em até 3 horas, através dos canais internos de comunicação. O Coordenador PAEBM deverá ter conhecimento prévio do material a ser divulgado pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais.
Comunicar a comunidade ZAS	<p>[REDACTED]</p> <p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Coordenador do PAEBM</p>	00:00:00	02:00:00	Informar a comunidade da ZAS sobre o fato ocorrido na Barragem, em até 2 horas, através do canal externo de comunicação. A equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais, deverá, em conjunto com a Gerência de PAEBM construir as mensagens-chave de notificação e esclarecimento às pessoas potencialmente impactadas na zona de autossalvamento.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
150 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Comunicar as Instituições	<p>[Redacted] Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>[Redacted] Responsável titular pela equipe de Segurança Patrimonial</p> <p>[Redacted] Responsável titular pela equipe de Recursos Humanos</p> <p>[Redacted] Responsável titular pela equipe de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente</p>	00:00:00	03:00:00	Notificar as instituições descritas nos Contatos externos (Órgãos Federais, Órgãos Estaduais e Órgãos Municipais) em até 03 horas, através de ligação telefônica e do envio de e-mail com a Declaração de Início de uma Situação de Emergência, da Barragem. O preenchimento da Declaração do Início de Emergência deverá ser realizado com apoio das equipes Jurídico e Geotecnia.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
151 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	<p>[REDACTED]</p> <p>Geotecnia, Operação e Manutenção (AGA)</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Responsável titular pela equipe "Regulatório e Jurídico".</p>			
Divulgar via Imprensa	<p>[REDACTED]</p> <p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Responsável suplente pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	03:00:00	Divulgar à imprensa, em até 03 horas, prestando esclarecimentos sobre o fato ocorrido na Barragem, por meio de divulgação de release ou nota, com conhecimento prévio do Coordenador PAEBM.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

152 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Incluir alerta de elevação de NE no Aplicativo PROX ¹⁷	██████████ Coordenador do PAEBM	00:00:00	01:00:00	Incluir alerta de elevação de Nível de Emergência no Aplicativo PROX, em até 01 horas para informar a comunidade ZAS da Barragem.

¹⁷ O PROX é um canal desenvolvido pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que em parceria com o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) integrou o sistema com as empresas de mineração, visando melhorias principalmente nos procedimentos de comunicação de risco. O objetivo do PROX é estreitar o relacionamento com a sociedade e promover a gestão de risco, ao mesmo tempo em que facilita a comunicação e o compartilhamento de dados e informações importantes para autoproteção e para desenvolver políticas públicas, com o fortalecimento e profissionalização do sistema de proteção e defesa civil. A comunicação é feita por meio de cadastramento georreferenciado do aparelho móvel de cada pessoa que faz o cadastro no aplicativo. Dessa forma, cada pessoa recebe a informação precisa da sua região. **Fonte:** <https://ibram.org.br/noticia/aplicativo-prox-esta-entre-as-boas-praticas-reconhecidas-pelo-governo-federal/>. Cabe destacar que a ferramenta está sendo divulgada para a população e está em fase de aperfeiçoamento.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

153 / 283

2.2.1 Recursos disponíveis para emprego

TIPO DO RECURSO	NOME E FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECURSO	QUANTIDADE NECESSÁRIA ¹⁸	CONTATOS PARA ACIONAMENTO
Público Interno: Comunicação AngloGold Ashanti Brasil (Email corporativo) Pílulas de WhatsApp para funcionários	[REDACTED] Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)	02 ¹⁹	[REDACTED]
	[REDACTED] Responsável suplente pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)		[REDACTED]
Público Externo: Pílulas de WhatsApp para comunidade Publicação no site da empresa Comunicado impresso em porta a porta	[REDACTED] Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)	3	[REDACTED]
	[REDACTED] Responsável suplente pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)		[REDACTED]

¹⁸ O quantitativo poderá sofrer alterações de acordo com a necessidade e será avaliada durante o evento.

¹⁹ O quantitativo se refere minimamente as comunicações de início do NE-02.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
154 / 283

<p>Ofício de Declaração do Início de Emergência</p>	<p>[REDACTED] Responsável titular pela equipe "Regulatório e Jurídico" [REDACTED] Geotecnia, Operação e Manutenção (AGA)</p>	<p>15</p>	<p>[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]</p>
<p>Posto de operação assistida (container, tenda)²⁰</p>	<p>[REDACTED] Coordenador do PAEBM</p>	<p>5²¹</p>	<p>[REDACTED]</p>

²⁰ Infraestrutura necessária para realizar o monitoramento do acesso de pessoas e veículos em área ZAS. Local deverá dispor de equipes 24 horas, treinada a fornecer informações pertinentes ao PAEBM e com recursos necessários para eventual bloqueio de vias em acordo com as Defesas Cívicas.

²¹ A quantidade necessária poderá sofrer alterações mediante as solicitações dos órgãos competentes.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
155 / 283

2.3 Objetivo: EVACUAÇÃO PREVENTIVA DE PESSOAS SEM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO (ZAS)

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Evacuar preventivamente os trabalhadores flutuantes em ZAS. (Área interna do empreendedor)	[REDACTED] Lima Segurança e Meio Ambiente	00:00:00	00:15:00	Evacuar preventivamente os eventuais trabalhadores flutuantes localizados na Barragem, em até 15 minutos, através da utilização de rádio portátil e ligação telefônica para os Gerentes de Área. O Ponto focal de Segurança do trabalho orientará as equipes a evacuarem a área em direção as áreas de vivência dos canteiros de obra.
Acolher os trabalhadores nas áreas de vivência dos canteiros de obra (Área interna do empreendedor)	[REDACTED] Segurança e Meio Ambiente [REDACTED] Coordenador do PAEBM	00:15:00	00:45:00	Acolher os eventuais trabalhadores localizados na Barragem, em até 30 minutos, prestando esclarecimentos sobre o fato ocorrido e, caso necessário, deslocar-se para a emergência médica. A equipe de Segurança e Meio Ambiente irá promover o acolhimento dos empregados no local e o Coordenador PAEBM irá manter as áreas de interface atualizadas sobre o retorno aos locais potencialmente impactados.
Comunicar as famílias sobre o início da evacuação preventiva	[REDACTED] Coordenador Defesa Civil - Crixás	120:00:00	192:00:00	Abordar os grupos familiares e edificações comerciais que se encontram na ZAS da Barragem, em até 72 horas (3 dias). A equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais juntamente

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

156 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	<p>██████████</p> <p>CMDT da 11ª Companhia BM – Uruaçu (Defesa Civil)</p> <p>██████████</p> <p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>			<p>com o apoio da Defesa Civil deve informar a elevação do nível de emergência da barragem, orientando a necessidade de haver uma remoção programada. Nos veículos de informação, esclarecer que haverá abordagem por parte da Defesa Civil e AngloGold Ashanti.</p>
<p>Viabilizar a mudança dos núcleos familiares</p>	<p>██████████</p> <p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	<p>00:00:00</p>	<p>240:00:00</p>	<p>Viabilizar a mudança dos núcleos familiares inseridos na ZAS para os Centros de Triagem (abrigo) ou hotéis. A equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais irá mapear os imóveis e, juntamente com cada núcleo irá realizar a vistoria estrutural, viabilizar a assinatura de locação, realizar as adequações no imóvel (caso necessário), realizar a mudança dos bens através de veículos específicos para esta finalidade e por fim, realizar o inventário de pertences. A ação será realizada em até 240 horas (10 dias), após a assinatura do protocolo de resposta.</p>

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

157 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Transportar familiares núcleos	Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)	00:00:00	480:00:00	Transportar os núcleos familiares preventivamente evacuados da ZAS da Barragem para os Centros de Triagem (abrigos) ou hotéis, em até 480 horas (20 dias). A equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais irá realizar a ação seguindo o cronograma de evacuação preventiva.
Lacrar os imóveis	Coordenador Defesa Civil - Crixás CMTD da 11ª Companhia BM – Uruaçu (Defesa Civil) Segurança Patrimonial	480:00:00	552:00:00	Lacrar os imóveis dos núcleos familiares que foram evacuados preventivamente da ZAS da Barragem, em até 72 horas (3 dias). A AngloGold irá fornecer os lacres às COMPDEC's.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
158 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Envelopar os imóveis	<p>[REDACTED] Segurança Patrimonial</p> <p>[REDACTED] Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>[REDACTED] CMDT da 11ª Companhia BM – Uruaçu (Defesa Civil)</p>	552:00:00	624:00:00	Vedar (Envelopar) portas e janelas para impedir o acesso ao interior dos imóveis evacuados preventivamente localizados na ZAS da Barragem em até 72 horas (3 dias). A equipe de Segurança Patrimonial conduzirá a ação por meio de obras de alvenaria ou outra estratégia alinhada com os órgãos competentes.
Manter a segurança/integridade dos imóveis.	<p>[REDACTED] Segurança Patrimonial</p>	00:00:00	N/A	Criar rotina de rondas/inspeções nos imóveis desocupados na garantia de inibir possíveis depredações do patrimônio.
Negociar a indenização	<p>[REDACTED] Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	N/A ²²	Iniciar o processo de indenização junto aos núcleos familiares evacuados preventivamente da ZAS da Barragem. A Gerência de comunicação e jurídico de irá promover e conduzir reuniões com cada núcleo e seu respectivo advogado (a).

²² Não é possível estipular o tempo necessário para concluir um processo indenizatório. Existem variáveis referentes ao processo de negociação com cada núcleo familiar que podem influenciar no seu andamento. Ressalta-se que o processo de indenização que estiver em andamento não sofrerá impactos caso a estrutura tenha o seu nível de emergência reduzido ou encerrado.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

159 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Responsável titular pela equipe "Regulatório e Jurídico"			

2.3.1 Recursos disponíveis para emprego

TIPO DO RECURSO	NOME E FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECURSO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	CONTATOS PARA AÇIONAMENTO
Sinalização de Emergência	<div style="background-color: black; width: 150px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Coordenador do PAEBM	Placas de Ponto de Encontro Placas de Rota de Fuga	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
160 / 283

Equipe de acolhimento	<p>[REDACTED]</p> <p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Responsável suplente pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	10 ²³	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
Ambulância	<p>[REDACTED]</p> <p>Responsável titular pela equipe de Medicina do Trabalho</p>	3	<p>[REDACTED]</p>
Automóvel (Caminhonetes 4x4 para apoio)	<p>[REDACTED]</p>	10	<p>[REDACTED]</p>

²³ O quantitativo poderá sofrer alterações de acordo com a necessidade que será avaliada durante o processo de evacuação preventiva de cada núcleo familiar

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
161 / 283

Ônibus - Micro-ônibus	[REDACTED]	7	[REDACTED]
Veículo para Transporte de Bens	[REDACTED] Responsável titular pela equipe de Recursos Humanos	5	[REDACTED]
Centros de Triagem (Abrigos) / Hotéis	[REDACTED] Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)	44	[REDACTED]
Cercas, grades, estacas e recursos de alvenaria.	[REDACTED] Segurança Patrimonial	Conforme necessidade	[REDACTED]

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
162 / 283

2.4 Objetivo: EVACUAÇÃO DAS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO (ZAS)

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Evacuar residentes e trabalhadores da ZAS com dificuldade de locomoção	<p>[REDACTED] Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>[REDACTED] CMDT da 11ª Companhia BM – Uruaçu (Defesa Civil)</p> <p>[REDACTED] Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>[REDACTED] [REDACTED] Responsável titular pela equipe de Medicina do Trabalho</p>	00:00:00	360:00:00	Promover remoção dos residentes e trabalhadores com dificuldades de locomoção da área de ZAS da Barragem em até 360 horas (15 dias). A equipe de Medicina do Trabalho e Comunicação, comunidade e Relações Institucionais disponibilizará as ambulâncias e os ônibus para a remoção dos residentes e trabalhadores do Município.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

163 / 283

2.4.1 Recursos disponíveis para emprego

TIPO DO RECURSO	NOME E FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECURSO	QUANTIDADE NECESSÁRIA ²⁴	CONTATOS PARA AÇIONAMENTO
Equipe de acolhimento	<p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>Responsável suplente pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	10	
Ambulância	Responsável titular pela equipe de Medicina do Trabalho	3	
Automóvel (Caminhonetes 4x4 para apoio)		10	

²⁴ O quantitativo poderá sofrer alterações de acordo com a necessidade que será avaliada durante o processo de evacuação preventiva de cada núcleo familiar.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

164 / 283

Ônibus - Micro-ônibus	Aldislany Ferreira	7	(62) 9 9691-5511
Centros de Triagem (Abrigos) / Hotéis	Israel Nogueira Fogli Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)	44	(62) 99641-6182

2.5 Objetivo: EVACUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES SENSÍVEIS E COM AGLOMERAÇÃO DE PÚBLICO (ZAS)

(escolas, hospitais, postos de saúde, unidades prisionais, igrejas, centro de show, esportivos e edificações sensíveis)

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Desocupar Prefeitura Municipal de Crixás	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação,</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar a Prefeitura Municipal de Crixás localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com representantes do poder público para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a possibilidade de desocupar o local com

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

165 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	Comunidade e Relações Institucionais (AGA)			potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Academia Boa Forma	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar a Academia Boa Forma localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o (a) proprietário (a) para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a possibilidade de desocupar o local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Centro Oeste Gás	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar o Centro Oeste Gás, localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

166 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	<p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>			presenciais com o (a) proprietário (a) para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Mercearia Lima	<p>Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar a Mercearia Lima localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o (a) proprietário (a) para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
167 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Desocupar Porta do Petróleo A3P	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Porta do Petróleo A3P localizado na ZAS da Barragem de MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Posto Infinity	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação,</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Posto Infinity localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
168 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	Comunidade e Relações Institucionais (AGA)			aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Agrovet	<p>[REDACTED] Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>[REDACTED] Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar a Agrovet localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Leve Mais Supermercado	<p>[REDACTED] Coordenador Defesa Civil - Crixás</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Leve Mais Supermercado localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

169 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	<p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>			remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar MO Produtos Alimentícios Ltda	<p>Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar MO Produtos Alimentícios Ltda localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Peg Pag Real		00:00:00	120:00:00	Desocupar Peg Pag Real localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

170 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	Coordenador Defesa Civil - Crixás Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)			dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Supermercado Mini Box Marinho	Coordenador Defesa Civil - Crixás Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)	00:00:00	120:00:00	Desocupar Supermercado Mini Box Marinho localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

171 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Supermercado Rio Vermelho	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Supermercado Rio Vermelho localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

172 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Desocupar CEPI João Xavier Ferreira	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar CEPI João Xavier Ferreira localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pela unidade de ensino para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Ene Energia	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação,</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Ene Energia localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

173 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	Comunidade e Relações Institucionais (AGA)			público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Casa de Apoio Nova Esperança	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Casa de Apoio Nova Esperança localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
174 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Desocupar Engesp Engenharia	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Engesp Engenharia localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Igreja Assembleia de Deus Resgate	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação,</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Igreja Assembleia de Deus Resgate localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com a liderança religiosa para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

175 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	Comunidade e Relações Institucionais (AGA)			potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Congregação Cristã no Brasil	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Congregação Cristã no Brasil localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com a liderança religiosa para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Crixás	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Crixás localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

176 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)			com a liderança religiosa para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Igreja Presbiteriana de Crixás	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Igreja Presbiteriana de Crixás localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com a liderança religiosa para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

177 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Desocupar Hospital Municipal Honório Dietz	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Hospital Municipal Honório Dietz localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pela unidade para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar UBS 3	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação,</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar UBS 3 localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pela unidade para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
178 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	Comunidade e Relações Institucionais (AGA)			público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Unidade Básica de Saúde II	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Unidade Básica de Saúde II localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pela unidade para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Saneago	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Saneago localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

179 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)			informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Correios	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Correios localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

180 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Desocupar Espaço Cultural Ursulino Leão		00:00:00	120:00:00	Desocupar Espaço Cultural Ursulino Leão localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Câmara Municipal de Crixás		00:00:00	120:00:00	Desocupar Câmara Municipal de Crixás localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

181 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Clube Independente		00:00:00	120:00:00	Desocupar Clube Independente localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar MJ Serviços		00:00:00	120:00:00	Desocupar MJ Serviços localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

182 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Aggreko Energia		00:00:00	120:00:00	Desocupar Aggreko Energia localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

183 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Desocupar Palace Hotel		00:00:00	120:00:00	Desocupar Palace Hotel localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Pousada A3P		00:00:00	120:00:00	Desocupar Pousada A3P localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

184 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Hotel Bela Vista		00:00:00	120:00:00	Desocupar Hotel Bela Vista localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Hotel Santa Fé		00:00:00	120:00:00	Desocupar Hotel Santa Fé localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

185 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Laboratório Municipal		00:00:00	120:00:00	Desocupar Laboratório Municipal localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Estádio Beira Rio		00:00:00	120:00:00	Desocupar Estádio Beira Rio localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO),

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

186 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar GN Serviços		00:00:00	120:00:00	Desocupar GN Serviços localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

187 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Desocupar Posto do Kim		00:00:00	120:00:00	Desocupar Posto do Kim localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Previdência		00:00:00	120:00:00	Desocupar Previdência localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pela unidade para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

188 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Procon de Crixás		00:00:00	120:00:00	Desocupar Procon de Crixás localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pela unidade para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

189 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Desocupar Secretaria Municipal de Infraestrutura		00:00:00	120:00:00	Desocupar Secretaria Municipal de Infraestrutura localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pela unidade para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Secretaria Municipal de Saúde de Crixás		00:00:00	120:00:00	Desocupar Secretaria Municipal de Saúde de Crixás localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pela unidade para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

190 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Vapt Vupt Crixás		00:00:00	120:00:00	Desocupar Vapt Vupt Crixás localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pela unidade para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

191 / 283

2.5.1 Recursos disponíveis para emprego

TIPO DO RECURSO	NOME E FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECURSO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	CONTATOS PARA ACIONAMENTO
Cercas, grades, estacas, e demais recursos serão definidos em reuniões de alinhamento junto aos órgãos envolvidos	[REDACTED]	Sob demanda	[REDACTED]

2.6 Objetivo: ISOLAMENTO DAS ÁREAS

Ação a ser realizada	[REDACTED]	ação da	Estratégia a ser adotada para realização da ação
Solicitar apoio da Polícia Militar, da Defesa Civil Municipal e da Segurança Patrimonial da AngloGold Ashanti para	[REDACTED]	:00	O responsável titular pela equipe de Segurança Patrimonial irá solicitar apoio para a Polícia Militar e a Defesa Municipal através de ligações telefônicas, para a implementar os Pontos de

²⁵ Inicialmente a Polícia Militar apoiará o empreendedor nos primeiros dias de mobilização dos postos, em seguida o empreendedor assumirá a gestão como um todo com infraestrutura, mão de obra e capacitação.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
192 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação	Estratégia a ser adotada para realização da ação
implementar os Pontos de Bloqueio ²⁶			Bloqueio referentes a Elevação do Nível 2 de Emergência da Barragem.

2.6.1 Recursos disponíveis para emprego

Tipo de recurso	Nome e função do responsável pelo recurso	Quantidade necessária ²⁷	Contatos para acionamento
Viatura da Polícia Militar de Crixás – GO	████████████████████	07	████████████████████
Viatura da Defesa Civil Municipal – Crixás (GO)	████████████████████	08	████████████████████
Veículo Segurança Patrimonial da AngloGold Ashanti	████████████████████	03	████████████████████

²⁶ Por se tratar, no primeiro momento, de elevação de nível NE02, os postos serão utilizados como operação assistida, ou seja, profissionais de prontidão, treinados e com recursos disponíveis para proceder com bloqueio de vias em caso de necessidade de elevação para NE03.

²⁷ O quantitativo poderá sofrer alterações de acordo com a necessidade, que será avaliada durante a ocorrência.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
193 / 283

	Responsável titular pela equipe de Segurança Patrimonial		
Posto de controle de acesso (Tenda, contêiner ou abrigo similar, banheiros, geradores, mobílias, ar-condicionado, filtro e geradores)	[REDACTED] Responsável titular pela equipe de Segurança Patrimonial	5 ²⁸	[REDACTED]

3 PROTOCOLO PARA NÍVEL 3 – NE-3

3.1 INSTALAÇÕES A SEREM ACIONADAS

Instalação	Pessoa Responsável	Localização
Posto de Comando	[REDACTED] Coordenador do PAEBM	[REDACTED]

²⁸ A quantidade e a especificidade do recurso poderão sofrer alterações de acordo com a necessidade, e serão avaliados durante a elevação de nível.


PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
194 / 283

Centro de Informações à Imprensa ²⁹	
Centro de Informações ao Público	
Base de Operações de Busca e Salvamento	
Base Logística	

²⁹ De acordo com o Sistema de Comando em Operações (SCO), o Centro de Informações à Imprensa poderá ser instalado quando a situação crítica gera uma expectativa de presença significativa de profissionais da imprensa ou ainda nos casos em que existe uma necessidade de produção e disseminação de informações sobre a operação ou o evento. A definição da localização de dessa estrutura será avaliada pela CEDEC, COMPDEC, Coordenador PAEBM e demais áreas de interface.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
195 / 283

3.2 Objetivo: COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DO RISCO ÀS PESSOAS (ZAS E ZSS)

Observação: Destaca-se que a evacuação da população na ZAS, se dará de forma preventiva no Nível 2 de Emergência

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Comunicar o coordenador do PAEBM		00:00:00	00:10:00	Comunicar o Coordenador PAEBM sobre a identificação e classificação da anomalia detectada na Barragem, configurada em uma situação de emergência – NE-3 com iminência de ruptura. A equipe de Geotecnia irá realizar a comunicação em até 30 minutos, por meio de ligação telefônica.
Notificar aos envolvidos a deflagração de NE-03		00:10:00	00:25:00	Notificar o representante do Empreendedor, o CMG, Defesa Civil Municipal e órgãos ambientais competentes sobre a deflagração de NE3 da Barragem, para que os mesmos possam iniciar suas ações, conforme apresentado no Fluxograma de Notificação e Ações de Resposta para Nível de Emergência 3. O Coordenador PAEBM irá realizar a notificação em até 15 minutos, por meio de ligação telefônica.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
196 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Comunicar a comunidade ZAS		00:00:00	01:00:00	Informar a comunidade ZAS sobre o fato ocorrido na Barragem, em até 1 hora, através do canal externo de comunicação. A equipe de Comunicação, Comunidade e Relações Institucionais deverá, em conjunto com a Gerência de PAEBM construir as mensagens-chave de notificação e esclarecimento às pessoas potencialmente impactadas na zona de autossalvamento.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

197 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Comunicar as Instituições		00:00:00	03:00:00	Notificar as instituições descritas nos Contatos externos (Órgãos Federais, Órgãos Estaduais e Órgãos Municipais) em até 03 horas, através de ligação telefônica e do envio de e-mail com a Declaração de Início de uma Situação de Emergência, da Barragem. O preenchimento da Declaração do Início de Emergência deverá ser realizado com apoio das equipes Jurídico e Geotecnia.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
198 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Divulgar via Imprensa		00:00:00	03:00:00	Divulgar à imprensa, em até 03 horas, prestando esclarecimentos sobre o fato ocorrido na Barragem, por meio de divulgação de release ou nota, com conhecimento prévio do Coordenador PAEBM.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
199 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Acionar sistema de alerta e alarme principal (na identificação de ruptura por vídeo monitoramento)		00:00:00	00:20:00	Acionar o sistema de alerta e alarme principal para alertar os trabalhadores flutuantes, Comunidade ZAS e parte da ZSS da Barragem, imediatamente após a identificação da ruptura acontecendo por vídeo monitoramento, através da ativação das sirenes inseridas para emergência.
Comunicar o Coordenador PAEBM ³⁰		00:00:00	00:03:00	Comunicar o Coordenador PAEBM sobre a identificação da ruptura acontecendo por vídeo monitoramento na Barragem,

³⁰Ação prevista para NE3 com ruptura acontecendo por vídeo monitoramento, conforme Fluxograma de Notificação e Ações de Resposta para Nível de Emergência 3.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

200 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				configurada em uma situação de emergência – NE-3. O CMG irá realizar a comunicação em até 03 minutos, por meio de ligação telefônica.
Notificar aos envolvidos a deflagração de NE-3		00:00:00	00:15:00	Notificar o representante do Empreendedor, o CMG, Defesa Civil Municipal e órgãos ambientais competentes sobre a deflagração de NE3 da Barragem para que os mesmos possam iniciar suas ações, conforme apresentado no Fluxograma de Notificação e Ações de Resposta para Nível de Emergência 3. O Coordenador PAEBM irá realizar a notificação em até 15 minutos, por meio de ligação telefônica.
Acionar sistema de alerta e alarme secundário (Veículo Sonoro)		00:00:00	00:30:00	Acionar o sistema de alerta e alarme secundário para alertar os trabalhadores flutuantes e eventuais transeuntes na ZAS da Barragem, em até 30 min, através do deslocamento de um veículo sonoro. A ação está alinhada com a COMPDEC e demais órgãos competentes.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

201 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Comunicar as comunidades ZAS e ZSS		00:00:00	02:00:00	Informar as comunidades ZAS e ZSS, sobre o fato ocorrido na Barragem, em até 2 horas, através dos canais externos de comunicação. A equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais irá construir as mensagens-chave de notificação e esclarecimento à população potencialmente impactada.
Incluir alerta de elevação de NE no Aplicativo PROX ³¹		00:00:00	01:00:00	Incluir alerta de elevação de Nível de Emergência no Aplicativo PROX, em até 01

³¹ O PROX é um canal desenvolvido pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que em parceria com o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) integrou o sistema com as empresas de mineração, visando melhorias principalmente nos procedimentos de comunicação de risco. O objetivo do PROX é estreitar o relacionamento com a sociedade e promover a gestão de risco, ao mesmo tempo em que facilita a comunicação e o compartilhamento de dados e informações importantes para autoproteção e para desenvolver políticas públicas, com o fortalecimento e profissionalização do sistema de proteção e defesa civil. A comunicação é feita por meio de cadastramento georreferenciado do aparelho móvel de cada pessoa que faz o cadastro no aplicativo. Dessa forma, cada pessoa recebe a informação precisa da sua região. **Fonte:** <https://ibram.org.br/noticia/aplicativo-prox-esta-entre-as-boas-praticas-reconhecidas-pelo-governo-federal/>. Cabe destacar que a ferramenta está sendo divulgada para a população e está em fase de aperfeiçoamento.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
202 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				horas para informar a comunidade ZAS da Barragem.

3.2.1 Recursos disponíveis para emprego

TIPO DO RECURSO	NOME E FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECURSO	QUANTIDADE NECESSÁRIA ³²	CONTATOS PARA AÇIONAMENTO
Sistema de alerta e alarme principal (Sirene) instalado na área de ZAS	[REDACTED]	07 Sirenes	[REDACTED]
Sistema de alerta e alarme secundário (Veículo Sonoro)	[REDACTED]	1	[REDACTED]
Público Interno:	[REDACTED]	02 ³³	[REDACTED]

³³ O quantitativo se refere minimamente as comunicações de início e encerramento do NE-03.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
203 / 283

<p>Comunicação AngloGold Ashanti Brasil (Email corporativo)</p> <p>Pílulas de WhatsApp para funcionários</p>	<p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Responsável suplente pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>		<p>[REDACTED]</p>
<p>Público Externo:</p> <p>Pílulas de WhatsApp para comunidade</p> <p>Publicação no site da empresa</p> <p>Comunicado impresso em porta a porta</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Responsável suplente pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	<p>3³⁴</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
<p>Ofício de Declaração do Início de Emergência</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>Coordenador do PAEBM</p>	<p>15³⁵</p>	<p>[REDACTED]</p>

³⁴ O quantitativo se refere minimamente as comunicações de início e encerramento do NE-03.

³⁵ O quantitativo se refere minimamente as comunicações de início e encerramento do NE-01 para os órgãos municipais, estaduais e federais, no entanto pode variar conforme demanda.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

204 / 283

	<p>[REDACTED]</p> <p>Responsável titular pela equipe “Regulatório e Jurídico”</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Geotecnia, Operação e Manutenção</p>		<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
--	---	--	-------------------------------------

3.3 Objetivo: EVACUAÇÃO DAS PESSOAS SEM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO (ZAS)

Observação: **Destaca-se que a evacuação da população na ZAS, se dará de forma preventiva no Nível 2 de Emergência**

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Evacuar os trabalhadores flutuantes (Área Interna do Empreendedor) ³⁶	Castro Filho Centro de Monitoramento Geotécnico	00:00:00	00:08:00	Evacuar os trabalhadores flutuantes na ZAS da Barragem, em até 8 minutos, através da ativação das 07 sirenes inseridas na pasta de emergência, com o conhecimento do Coordenador PAEBM, COMPDEC e demais órgãos competentes. Após o som da sirene, o sistema de alerta e alarme possui a seguinte

³⁶ Trabalhadores que desempenham atividades na Barragem como manutenções, inspeções, monitoramentos etc.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

205 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				mensagem/comunicado: “Atenção! Atenção! Situação de emergência! Atenção! Atenção! Esta é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Dirijam-se para os pontos de encontro com segurança. Aguardem demais orientações da defesa civil no ponto de encontro”.
Acolher os trabalhadores nos pontos de encontro (Área interna do empreendedor)		00:10:00	01:00:00	Acolher os trabalhadores flutuantes localizados nos pontos de encontro internos localizados na ZAS da Barragem, em até 50 minutos. O Responsável titular pela equipe de Segurança e Meio Ambiente deverá mobilizar a equipe interna de medicina da AngloGold Ashanti.
Transportar os trabalhadores flutuantes até a área de vivência		01:00:00	02:00:00	Direcionar os trabalhadores flutuantes localizados nos pontos de encontro internos da ZAS da Barragem para a área de vivência, em até 1 hora. O Responsável titular pela equipe de Segurança e Meio Ambiente deverá mobilizar os veículos previamente mapeados. Caso necessário, encaminhar os acolhidos para a emergência médica da Mina ou para a unidade médica hospitalar mais próxima.
Evacuar a comunidade ZAS		00:00:00	00:30:00	Evacuar a comunidade e eventuais transeuntes da ZAS da Barragem, em até 30 minutos, através da

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

206 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				ativação das 07 sirenes inseridas no software de emergência, com o conhecimento do Coordenador PAEBM, COMPDECs e demais órgãos competentes. Após o som da sirene, o sistema de alerta e alarme possui a seguinte mensagem/comunicado: “Atenção! Atenção! Situação de emergência! Atenção! Atenção! Esta é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Dirijam-se para os pontos de encontro com segurança. Aguardem demais orientações da defesa civil no ponto de encontro”
Verificar a evacuação/resgatar eventuais Transeuntes ilhados e o Núcleo Familiar Ilhado		00:30:00	01:30:00	Solicitar apoio aos órgãos públicos para verificarem a evacuação/resgatar eventuais transeuntes e o Núcleo Familiar ilhado na ZAS da Barragem, em até 1 hora, mobilizando a aeronave. As COMPDEC's, com o apoio da equipe AGA, irá realizar o percurso com o

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

207 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				auxílio dos Mapas de Inundação. Ressalta-se que a Gerência de PAEBM irá estabelecer parceria com o Estado permanecendo à disposição da Defesa Civil, SAMU e Corpo de Bombeiros Militares para auxiliar na atuação destes órgãos diante de situações em que esses assumirem o sistema de emergências nas localidades envolvidas
Acolher a comunidade ZAS nos pontos de encontro		00:30:00	02:30:00	Acolher a população nos pontos de encontro localizados na ZAS da Barragem, em até 2 horas. A equipe de comunicação, comunidade e Relações Institucionais e o Coordenador PAEBM irão mobilizar os veículos e se deslocar seguindo as orientações dos Mapas de Inundação.
Transportar a comunidade ZAS até o Posto de Acolhimento		02:30:00	03:30:00	Direcionar a população localizada nos pontos de encontro da ZAS da Barragem para o Posto de Acolhimento, em até 1 hora. A equipe de comunicação, comunidade e Relações Institucionais e o Coordenador PAEBM irão mobilizar os recursos previamente mapeados. Caso necessário,

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

208 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	<p>██████████as Biermann Coordenador do PAEBM</p>			encaminhar os acolhidos para a unidade médica hospitalar mais próxima.
Acolher comunidade ZAS no Posto de Acolhimento	<p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>██████████ ██████████ Coordenador do PAEBM</p>	03:30:00	05:30:00	Acolher a população no Posto de Acolhimento em até 2 horas. A comunicação e o Coordenador PAEBM irão prestar esclarecimentos sobre o fato ocorrido na Barragem, além de realizar a triagem médica e o levantamento cadastral. Após realização da triagem médica e constatação de maiores cuidados, encaminhar para a unidade de saúde mais próxima, por meio dos veículos disponíveis. Nos Contatos externos - Órgãos Municipais são apresentados telefones de unidades médicas ao longo da mancha de inundação da Barragem.
Transportar a comunidade para as acomodações previamente mapeadas	<p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>██████████</p>	00:00:00	12:00:00	Transportar os núcleos familiares do Posto de Acolhimento para as acomodações previamente mapeadas. Os trabalhadores flutuantes evacuados serão conduzidos para suas respectivas residências. A gerência de comunicação e as COMPDEC's realizarão o transporte da população utilizando os veículos disponíveis. A ação deverá ocorrer em até 12

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

209 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	Coordenador Defesa Civil - Crixás [REDACTED] CMDT da 11ª Companhia BM – Uruaçu (Defesa Civil)			horas, após a triagem médica e levantamento cadastral previstos na ação anterior.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
210 / 283

3.3.1 Recursos disponíveis para emprego

TIPO DO RECURSO	NOME E FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECURSO	QUANTIDADE NECESSÁRIA ³⁷	CONTATOS PARA ACIONAMENTO
Placas de rota de fuga e de Ponto de Encontro	<p>[REDACTED] Coordenador do PAEBM</p>	<p>Pacas de Ponto de encontro</p> <p>Placas de Rota de Fuga</p>	[REDACTED]
Aeronave ³⁸	<p>[REDACTED] Coordenador do PAEBM</p> <p>[REDACTED] Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>CMDT [REDACTED] (Defesa Civil)</p>	01	[REDACTED]

³⁸ O coordenador do PAEBM juntamente com as COMPDEC estará avaliando a necessidade de utilização do recurso, advindo do poder público, com o objetivo de mapear as áreas isoladas a fim identificar possíveis transeuntes posicionados nos Pontos de Encontro.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
211 / 283

Equipe de acolhimento	<p>Responsible titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>Responsible titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	10 ³⁹	
Ambulância	Responsible titular pela equipe de Medicina do Trabalho	3	
Automóvel (Caminhonetes 4x4 para apoio)		10	
Ônibus - Micro-ônibus		7	
Centros de Triagem (Abrigos) / Hotéis		44	

³⁹ O quantitativo poderá sofrer alterações de acordo com a necessidade que será avaliada durante o processo de evacuação preventiva de cada núcleo familiar

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
212 / 283

	Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)		
--	--	--	--

3.4 Objetivo: EVACUAÇÃO DAS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO (ZAS)

Observação: Destaca-se que a evacuação da população na ZAS, se dará de forma preventiva no Nível 2 de Emergência

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Evacuar residentes e possíveis trabalhadores da ZAS com dificuldade de locomoção	Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)	00:00:00	00:20:00	Promover remoção dos residentes e possíveis trabalhadores com dificuldades de locomoção da área de ZAS da Barragem em até 20 minutos. A equipe de Medicina do Trabalho disponibilizará as ambulâncias e os automóveis para a remoção dos residentes e trabalhadores do Município.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
213 / 283

3.4.1 Recursos disponíveis para emprego

TIPO DO RECURSO	NOME E FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECURSO	QUANTIDADE NECESSÁRIA ⁴⁰	CONTATOS PARA ACIONAMENTO
Equipe de acolhimento	<p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p> <p>Responsável suplente pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	10	
Ambulância	Responsável titular pela equipe de Medicina do Trabalho	3	
Automóvel (Caminhonetes 4x4 para apoio)		10	

⁴⁰ O quantitativo poderá sofrer alterações de acordo com a necessidade que será avaliada durante o processo de evacuação preventiva de cada núcleo familiar

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

214 / 283

Ônibus - Micro-ônibus	[REDACTED]	7	[REDACTED]
Centros de Triagem (Abrigos) / Hotéis	Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)	44	[REDACTED]

3.5 Objetivo: EVACUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES COM AGLOMERAÇÃO DE PÚBLICO (escolas, hospitais, postos de saúde, unidades prisionais, igrejas, centro de show e esportivos)⁴¹

Observação: Destaca-se que a evacuação da população na ZAS, se dará de forma preventiva no Nível 2 de Emergência

⁴¹ Vale ressaltar que os estabelecimentos com potencial de aglomeração já foram desocupados em Nível 2 de emergência. As estratégias de evacuação em Nível 3 serão iniciadas a partir do acionamento da sirene de emergência. Na possibilidade de transeuntes no local ou trabalhadores exercendo atividades de manutenção do estabelecimento.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

215 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Desocupar Prefeitura Municipal de Crixás	<p>[REDACTED] Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>[REDACTED] Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar a Prefeitura Municipal de Crixás localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com representantes do poder público para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a possibilidade de desocupar o local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Escola Estadual João Xavier Ferreira	<p>[REDACTED] Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]</p>	[REDACTED]:00:00	120:00:00	Para a remoção dos alunos da Escola Estadual João Xavier Ferreira, localizada fora da ZAS da Barragem MSG, mas que, em caso de emergência ficará ilhada, o empreendedor avaliará junto ao órgão público a utilização de Aeronave de ASA Rotativa, fornecida pelo órgão público, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

216 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				reuniões remotas e/ou presenciais com representantes do poder público para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a possibilidade de desocupar o local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Academia Boa Forma	<p>[REDACTED]</p> <p>Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	[REDACTED]:00:00	120:00:00	Desocupar a Academia Boa Forma localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o (a) proprietário (a) para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a possibilidade de desocupar o local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

217 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Desocupar Centro Oeste Gás	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar o Centro Oeste Gás, localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o (a) proprietário (a) para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Mercearia Lima	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar a Mercearia Lima localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o (a) proprietário (a) para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público,

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

218 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Porta do Petróleo A3P	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Porta do Petróleo A3P localizado na ZAS da Barragem de MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Posto Infinity	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Posto Infinity localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

219 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)			presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Agrovet	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar a Agrovet localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
220 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Desocupar Leve Mais Supermercado	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Leve Mais Supermercado localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar MO Produtos Alimentícios Ltda	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar MO Produtos Alimentícios Ltda localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

221 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Peg Pag Real	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Peg Pag Real localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

222 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Desocupar Supermercado Mini Box Marinho	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Supermercado Mini Box Marinho localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Supermercado Rio Vermelho	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Supermercado Rio Vermelho localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

223 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar CEPI João Xavier Ferreira	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar CEPI João Xavier Ferreira localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pela unidade de ensino para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Ene Energia	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Ene Energia localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

224 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)			informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Casa de Apoio Nova Esperança	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Casa de Apoio Nova Esperança localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Engesp Engenharia	████████████████████	00:00:00	120:00:00	Desocupar Engesp Engenharia localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO),

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

225 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	Coordenador Defesa Civil - Crixás Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)			juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável do estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Igreja Assembleia de Deus Resgate	Coordenador Defesa Civil - Crixás Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)	00:00:00	120:00:00	Desocupar Igreja Assembleia de Deus Resgate localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com a liderança religiosa para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

226 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Desocupar Congregação Cristã no Brasil	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Congregação Cristã no Brasil localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com a liderança religiosa para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Crixás	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Crixás localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com a liderança religiosa para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
227 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Igreja Presbiteriana de Crixás	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Igreja Presbiteriana de Crixás localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com a liderança religiosa para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Hospital Municipal Honório Dietz	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Hospital Municipal Honório Dietz localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

228 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)			pela unidade para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar UBS 3	<p>████████████████████</p> <p>Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████</p> <p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar UBS 3 localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pela unidade para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Unidade Básica de Saúde II	<p>████████████████████</p> <p>Coordenador Defesa Civil - Crixás</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Unidade Básica de Saúde II localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

229 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	<p>██████████</p> <p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>			(GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pela unidade para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Saneago	<p>██████████</p> <p>Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████</p> <p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Saneago localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
230 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Desocupar Correios	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Correios localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Espaço Cultural Ursulino Leão	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Espaço Cultural Ursulino Leão localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

231 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Câmara Municipal de Crixás	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Câmara Municipal de Crixás localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Clube Independente	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Clube Independente localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

232 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)			estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar MJ Serviços	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar MJ Serviços localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Aggreko Energia	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Aggreko Energia localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO),

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

233 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	<p>[REDACTED] responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>			<p>juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.</p>
Desocupar Palace Hotel	<p>[REDACTED] coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>[REDACTED] Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	<p>Desocupar Palace Hotel localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.</p>

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
234 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Desocupar Pousada A3P	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Pousada A3P localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Hotel Bela Vista	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação,</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Hotel Bela Vista localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
235 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	comunidade e Relações Institucionais (AGA)			aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Hotel Santa Fé	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Hotel Santa Fé localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Laboratório Municipal	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Laboratório Municipal localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

236 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)			estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Estádio Beira Rio	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>████████████████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Estádio Beira Rio localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar GN Serviços	<p>████████████████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar GN Serviços localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO),

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

237 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	<p>██████████</p> <p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>			<p>juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.</p>
Desocupar Posto do Kim	<p>██████████</p> <p>Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████</p> <p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	<p>Desocupar Posto do Kim localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pelo estabelecimento para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.</p>

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
238 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
Desocupar Previdência	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Previdência localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pela unidade para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Procon de Crixás	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Procon de Crixás localizado na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pela unidade para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

239 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
				aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Secretaria Municipal de Infraestrutura	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████ Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Secretaria Municipal de Infraestrutura localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pela unidade para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Secretaria Municipal de Saúde de Crixás	<p>██████████ Coordenador Defesa Civil - Crixás</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Secretaria Municipal de Saúde de Crixás localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

240 / 283

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
		INÍCIO	FIM	
	<p>██████████</p> <p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>			remotas e/ou presenciais com o responsável pela unidade para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.
Desocupar Vapt Vupt Crixás	<p>██████████</p> <p>Coordenador Defesa Civil - Crixás</p> <p>██████████</p> <p>Responsável titular pela equipe de Comunicação, comunidade e Relações Institucionais (AGA)</p>	00:00:00	120:00:00	Desocupar Vapt Vupt Crixás localizada na ZAS da Barragem MSG, em até 120 horas (5 dias). A COMPDEC de Crixás (GO), juntamente com a gerência de comunicação da AGA realizarão reuniões remotas e/ou presenciais com o responsável pela unidade para informar a elevação do nível de emergência da estrutura e articular a desocupação do local com potencial de aglomeração de público, visando ações de antecedência e prontidão frente ao cenário hipotético de ruptura da barragem.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

241 / 283

3.5.1 Recursos disponíveis para emprego

TIPO DO RECURSO	NOME E FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECURSO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	CONTATOS PARA ACIONAMENTO
Sistema de alerta e alarme principal (Sirene) instalado na área de ZAS	[REDACTED]	07 sirenes	[REDACTED]
Sistema de alerta e alarme secundário (Veículo Sonoro)	[REDACTED] Coordenador do PAEBM	1	[REDACTED]
Placas de rota de fuga e de Ponto de Encontro	[REDACTED] Coordenador do PAEBM	Pacas de Ponto de encontro Placas de Rota de Fuga	[REDACTED]

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
242 / 283

3.6 Objetivo: ISOLAMENTO DE ÁREAS AFETADAS

Ação a ser realizada	Nome e função do responsável pela ação	Tempo estimado para realização da ação		Estratégia a ser adotada para realização da ação
Solicitar apoio da Polícia Militar, da Defesa Civil Municipal e da Segurança Patrimonial da AngloGold Ashanti para implementar os Pontos de Bloqueio	Responsável titular pela equipe de Segurança Patrimonial	20 minutos	30 minutos	O Responsável titular pela equipe de Segurança Patrimonial irá solicitar apoio para a Polícia Militar, da Defesa Civil Municipal e da Segurança Patrimonial da AngloGold Ashanti através de ligações telefônicas, para a implementar os Pontos de Bloqueio referentes a Elevação do Nível 2 de Emergência da Barragem.

3.6.1 Recursos disponíveis para emprego

Tipo de recurso	Nome e função do responsável pelo recurso	Quantidade necessária	Contatos para acionamento
Viatura da Polícia Militar de Crixás - GO	Polícia Militar de Goiás	07	
Viatura da Defesa Civil Municipal – Crixás (GO)	Defesa Civil Municipal	08	

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
243 / 283

Barreiras, Cones e Leiras	 Coordenador do PAEBM	70 ⁴²	
---------------------------	--	------------------	---

⁴² A quantidade poderá variar de acordo com a necessidade da emergência e alinhamentos com os órgãos públicos.

ANEXO N. MODELOS DE FORMULÁRIOS E MENSAGENS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE UMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Empreendedor e/ou Proprietário

BARRAGEM DE REJEITOS MSG

DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DECLARAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SITUAÇÃO NÍVEL ____

Eu, _____ (nome e cargo) _____, na condição de Empreendedor do **PAEBM** da **BARRAGEM MSG** e no uso das atribuições e responsabilidades que me foram delegadas, efetuo o registro da **Declaração de Início de Emergência** para a **BARRAGEM MSG**, cuja situação é de Nível __, a partir das ____ (horas e minutos) do dia ____/____/____, em função da ocorrência de _____ (descrição da ocorrência) _____

OBS: Para quaisquer esclarecimentos, favor contatar _____ (nome) pelo telefone _____ (número do telefone) .

_____(local)____,____(dia)____de____(mês)____de____(ano)____.

(nome / assinatura)

(cargo / RG)

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

245 / 283

MODELO DE FORMULÁRIO DE REGISTROS DE SITUAÇÕES

DE EMERGÊNCIA

Nome da Barragem: BARRAGEM MSG

Cidade: CRIXAS Estado: GO País: BRASIL

Data da ocorrência: ___/___/___

Horário da ocorrência:

___:___

Condições climáticas locais: _____

Descrição geral da situação de emergência:

Área(s) da barragem afetada(s):

Extensão dos danos na barragem:

Possível(is) causa(s): _____

Efeito(s) na operação da barragem:

Elevação inicial do reservatório: _____ Hora:

___:___

Elevação máxima do reservatório: _____ Hora:

___:___

Elevação final do reservatório: _____ Hora:

___:___

Descrição da área inundada a jusante (danos / lesões / perdas de vida):

Outros dados e comentários:

Nome e número de telefone de quem preencheu este

formulário: _____

Assinatura: _____

Data: ___/___/___

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

246 / 283

*MODELO DE MENSAGEM DE NOTIFICAÇÃO DE UMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
AOS AGENTES EXTERNOS*

URGENTE.

Estamos ativando o Nível de Emergência _____ do nosso Plano de Ação de Emergência da Barragem de Rejeitos MSG.

Esta é uma mensagem de (declaração/alteração) do Nível de Emergência, feita por _____, Coordenador do Plano de Ação de Emergência da Barragem de Rejeitos MSG, às [horário], do dia _____.

A causa da declaração é ____ [descrição mínima da situação de emergência, risco de ruptura da barragem associada, etc.] .

Esta mensagem está sendo enviada simultaneamente a _____.

As ocorrências demandam que sejam aplicadas as ações constantes do Plano de Ação de Emergência da Barragem de Rejeitos de MSG.

Favor comunicar o recebimento desta comunicação a _____ pelo número de telefone _____ e/ou por meio do número de fax _____.

A AngloGold Ashanti / Mineração Serra Grande (MSG) os manterá atualizados da situação em caso de mudança do Nível de Emergência, caso ela se resolva ou evolua de nível. Entraremos em contato novamente dentro de _____ horas para mantê-lo atualizado.

Para outras informações, contate _____ no telefone _____.

Fim da mensagem.

A seguir apresentam-se sugestões de mensagens padrão de alerta, evacuação e incidente resolvido para veiculação, pela Defesa Civil Municipal, à população.

MENSAGENS DE ALERTA PARA VEICULAÇÃO PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

MENSAGEM DE ALERTA

A Coordenadoria de Defesa Civil do Município de _____ alerta que devido às condições da Barragem de Rejeitos MSG, de propriedade da AngloGold Ashanti, a população deverá evitar as áreas próximas, desde a _____ até _____. Fiquem atentos para outras informações.

REPETIR PERIODICAMENTE

MENSAGEM DE EVACUAÇÃO

A Coordenadoria de Defesa Civil do Município de _____ está avisando a todos os moradores que vivem a jusante da Barragem de Rejeitos MSG, de propriedade da AngloGold Ashanti, que evacuem imediatamente a área compreendida pelas localidades (ler localidades), dirigindo-se aos pontos de encontro⁴³.

REPETIR PERIODICAMENTE

INCIDENTE RESOLVIDO – SEGURO PARA RETORNAR

A Coordenadoria de Defesa Civil do Município _____ avisa aos moradores que vivem nas áreas abaixo da Barragem de Rejeitos MSG, de propriedade da AngloGold Ashanti, que o problema na barragem foi resolvido e que os moradores podem retornar aos seus lares.

REPETIR PERIODICAMENTE

⁴³ Os pontos de encontro nas áreas à jusante da Zona de Autossalvamento deverão ser definidos pela Defesa Civil Municipal.

ANEXO O. QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CATEGORIA DE RISCO – ESTADO DE CONSERVAÇÃO⁴⁴

ESTADO DE CONSERVAÇÃO - EC				
CONFIABILIDADE DAS ESTRUTURAS EXTRAVASORAS (K)	PERCOLAÇÃO (L)	DEFORMAÇÕES E RECALQUES (M)	DETERIORAÇÃO DOS TALUDES / PARAMENTOS (N)	DRENAGEM SUPERFICIAL (O)
Estruturas civis bem mantidas e em operação normal /barragem sem necessidade de estruturas extravasoras (0)	Percolação totalmente controlada pelo sistema de drenagem (0)	Não existem deformações e recalques com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (0)	Não existe deterioração de taludes e paramentos (0)	Drenagem superficial existente e operante (0)
Estruturas com problemas identificados e medidas corretivas em implantação (3)	Umidade ou surgência nas áreas de jusante, paramentos, taludes e ombreiras estáveis e monitorados (3)	Existência de trincas e abatimentos com medidas corretivas em implantação (2)	Falhas na proteção dos taludes e paramentos, presença de vegetação arbustiva (2)	Existência de trincas e/ou assoreamento e/ou abatimentos com medidas corretivas em implantação (2)
Estruturas com problemas identificados e sem implantação das medidas corretivas necessárias, sem restrição operacional e extravasor com capacidade plena (6)	Umidade ou surgência nas áreas de jusante, paramentos, taludes ou ombreiras sem implantação das medidas corretivas necessárias (6)	Existência de trincas e abatimentos sem implantação das medidas corretivas necessárias (6)	Erosões superficiais, ferragem exposta, presença de vegetação arbórea, sem implantação das medidas corretivas necessárias (6)	Existência de trincas e/ou assoreamento e/ou abatimentos sem medidas corretivas em implantação (4)

⁴⁴ Quadro extraído da Resolução ANM Nº 95, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023, de 07 de fevereiro de 2022.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

249 / 283

ESTADO DE CONSERVAÇÃO - EC				
CONFIABILIDADE DAS ESTRUTURAS EXTRAVASORAS (K)	PERCOLAÇÃO (L)	DEFORMAÇÕES E RECALQUES (M)	DETERIORAÇÃO DOS TALUDES / PARAMENTOS (N)	DRENAGEM SUPERFICIAL (O)
<i>Estruturas com problemas identificados, com redução de capacidade vertente e sem medidas corretivas (10)</i>	<i>Surgência nas áreas de jusante com carreamento de material ou com vazão crescente ou infiltração do material contido, com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (10)</i>	<i>Existência de trincas, abatimentos ou escorregamentos, com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (10)</i>	<i>Depressões acentuadas nos taludes, escorregamentos, sulcos profundos de erosão com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (10)</i>	<i>Drenagem superficial inexistente (5)</i>
$EC = \sum (k \text{ até } o)$				

ANEXO P. CONTROLE DE ATUALIZAÇÃO DO PAEBM

A **revisão** do PAEBM deverá ser realizada nas seguintes situações, conforme art. 36 da Resolução ANM Nº 95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023:

- I. **quando o RISR, o RCIE, o RCO (Relatório de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM) ou a RPSB assim o recomendar;**
- II. **sempre que a estrutura sofrer modificações estruturais, operacionais ou organizacionais capazes de influenciar no risco de incidente, acidente ou desastre;**
- III. **quando a execução do PAEBM em exercício simulado, incidente, acidente ou desastre indicar a sua necessidade;**
- IV. **quando o PGRBM indicar a sua necessidade;**
- V. **quando a mancha de inundação sofrer modificações decorrentes da aplicação do art. 6º da Resolução Nº95/2022, alterada pela Resolução ANM nº 130/2023; e**
- VI. **em outras situações, a critério da ANM.**

A revisão do PAEBM implica em reavaliação das ocupações a jusante e dos possíveis impactos a elas associados, assim como na atualização dos mapas de inundação.

A **atualização** do PAEBM, sob responsabilidade do empreendedor, consta de adequação sempre que houver alguma mudança nos meios e recursos disponíveis para serem utilizados em uma situação de emergência, bem como no que se refere à verificação e à atualização dos contatos e telefone constantes no fluxograma de notificações ou quando houver mudanças nos cenários de emergência. Todas as atualizações deverão ser anotadas e assinadas em folha de controle de alterações.

À medida que são produzidas revisões e/ou atualizações no Plano, as mesmas deverão ser encaminhadas a cada participante interno ou externo (integrante do PAEBM) e suas modificações, adotadas.

Os números de telefone dos participantes do Plano devem ser constantemente atualizados, sendo recomendada a checagem dos mesmos, mediante chamada telefônica, durante a

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

Revisão:

PN-0594

REV. 19A

Nº CONTRATADA

Página

HP2024-MSG-RT-001

251 / 283

realização dos exercícios de fluxo de notificações internos. Sugere-se o estabelecimento de sistemática que garanta que as alterações de integrantes do PAEBM ou de seus telefones sejam prontamente informadas ao responsável pela atualização do PAEBM, para as devidas providências de atualização.

ANEXO Q. ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO A REVISÃO ANTERIOR

HISTÓRICO DE REVISÕES DO PAEBM

PAEBM – PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO				
BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO SERRA GRANDE				
CONTROLE DE REVISÕES				
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
12	25/02/2019	Revisão padronização dos PAEBMs AngloGold Ashanti / Inclusão da ZAS no PAEBM	EGS	MFMG
15	03/12/2021	Atualização dos pontos de encontro, rotas de fuga e cadastramento socioeconômico com o cenário 3 (Liquefação em dia chuvoso); atualização dos contatos e fluxo de notificação, fichas de emergência liquefação, alteração dos dados da barragem.	GDL / Uniconsult	DAS
15	07/02/2022	Alteração nas mensagens das sirenes	GDL / Uniconsult	DAS
15	Mar-2022	Revisão do mapa de pontos de encontro e rotas de fuga com inclusão das residências e da identificação da ZAS (escala 1/5000); Inclusão de informações sobre rotas de fuga e pontos de encontro de acordo com o item 5.4 do Caderno – Orientações para apoio à elaboração de Planos de		DAS

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

253 / 283

PAEBM – PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO

BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO SERRA GRANDE

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
		Contingência Municipais para Barragens Set./2016; Informações quanto às metodologias e premissas utilizadas na modelagem de ruptura hipotética da barragem.	GDL / Uniconsult	
16	23/05/2022	Revisão do fluxo de comunicação NE 2, NE 3, lista de contatos; Inclusão do modo de identificação das falhas nas torres e periodicidade; Inclusão do modelo das placas e exemplo de uma instalação; Inclusão da população flutuante e idade das pessoas; Inclusão de fluxograma com detalhamento dos procedimentos de acionamento manual das sirenes; Atualização de informações sobre áreas sensíveis na ZAS, tais como, unidades de conservação, áreas de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em legislação específica, comunidades indígenas tradicionais ou quilombolas, itens que se tratam dos interesses culturais, artístico, histórico e de outra	GDL / Uniconsult	DAS

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

254 / 283

PAEBM – PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO

BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO SERRA GRANDE

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
		<p>natureza que integrem ou sejam relevantes ao patrimônio cultural, Sítios arqueológicos e espeleológicos;</p> <p>Alterações na identificação dos pontos de encontro.</p>		
17	08/11/2022	<p>Atualização acerca da forma de acionamento automático das sirenes: se há tempo previsto para verificação do alerta de emergência in loco antes do acionamento e os procedimentos cabíveis;</p> <p>Detalhamento da forma de acionamento manual do sistema de alerta/sirenes, em caso de falha do sistema automatizado;</p> <p>Correlação das melhorias propostas aos treinamentos em que foram sugeridas e sua respectiva data de realização;</p> <p>Inclusão do fluxo de notificação atualizado para o nível de alerta correspondente;</p> <p>Atualização dos dados do coordenador do PAEBM e seu substituto;</p>	Uniconsult	DAS

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

255 / 283

PAEBM – PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO

BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO SERRA GRANDE

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
		<p>Inserção de contatos no Anexo M – Protocolos de Ação a Serem Implementados Por Nível de Emergência;</p> <p>Preenchimento do Anexo D – Registros de Treinamentos e as respectivas listas de presenças;</p> <p>Atualização dos dados do Anexo F - Localizações do sistema de alerta/alarme;</p> <p>Anexo B - Inclusão do fluxo de notificação do nível de alerta.</p>		
18A	24/04/2023	<p>Atualização integral do documento considerando a Resolução ANM Nº 95/2022 e a Resolução ANM Nº 130/2023;</p> <p>Inclusão dos dados do Cadastramento Socioeconômico na zona de Autossalvamento à Jusante da Barragem da Mineração Serra Grande de abril de 2023;</p> <p>Atualização dos fluxos de notificação de situação de alerta e níveis de emergência;</p>	H&P	DAS

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

256 / 283

PAEBM – PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO

BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO SERRA GRANDE

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
		<p>Atualização do Anexo A – Lista de contatos internos e externos;</p> <p>Atualização da Tabela 3-1 – Ficha técnica da Barragem de Rejeitos de Serra Grande;</p> <p>Atualização do Item 5.1 – Ações esperadas para situação de alerta e/ou emergência em níveis 1,2 e/ou 3;</p> <p>Atualização do Item 9 – Síntese do estudo de inundação com os respectivos mapas, indicação da ZAS e ZSS assim como dos pontos vulneráveis potencialmente afetados;</p> <p>Inclusão do Anexo S: Declaração de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM;</p> <p>Inclusão do Anexo T: Modelo de declaração de nomeação do coordenador do PAEBM;</p> <p>Inclusão do Anexo U: Classificação do DPA da Estrutura;</p> <p>Inclusão do Anexo V: Levantamento dos animais de estimação mapeados na ZAS</p> <p>Atualização dos dados da tabela</p>		

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

257 / 283

PAEBM – PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO

BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO SERRA GRANDE

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
		<p>Tabela 1-1: Equipe técnica da H&P responsável pela revisão do PAEBM;</p> <p>Atualização dos dados do ANEXO A – Listas de Contatos Internos e Externos</p> <p>Atualização do Anexo Fluxograma NE-2 e NE-3;</p> <p>Inclusão do Anexo W Protocolos de Entrega PAEBM</p> <p>Atualização dos dados do Anexo G - Cadastro da população sem dificuldade de locomoção inserida na ZAS;</p> <p>Atualização dos dados do Anexo H - cadastro da população com dificuldade de locomoção inserida na ZAS;</p> <p>Anexo V - Levantamento dos animais de estimação mapeados na ZAS</p> <p>Atualização dos dados do ANEXO I - Tabela com o nome e endereço dos locais previamente mapeados para onde as pessoas residentes na ZAS serão removidas em caso de evacuação de emergência</p> <p>Atualização dos dados do Anexo K – Tabela com a indicação das rodovias federais, estaduais e vias urbanas a</p>		

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

258 / 283

PAEBM – PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO

BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO SERRA GRANDE

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
		<p>serem interditadas/identificação das vias e/ou rotas alternativas – ZAS</p> <p>Atualização do ANEXO L. Mapas com pontos de bloqueio e rotas alternativas</p> <p>Atualização do Anexo R – Mapa por ponto de encontro, (ZAS) informando as rotas de fuga, e delimitando a área/comunidade que deslocarão para o referido ponto / pontos vulneráveis potencialmente afetados</p> <p>Criação do Quadro Resumo: Quantitativos de Equipamentos Urbanos na ZAS (referente às Planilhas de Dados entregues junto a este PAEBM (Ver mapa Anexo R)</p>		
18B	22/06/2023	<p>Atualização integral do documento considerando a Resolução ANM Nº 95/2022 e a Resolução ANM Nº 130/2023;</p> <p>Inclusão dos dados do Cadastramento Socioeconômico na zona de Autossalvamento à Jusante da Barragem da Mineração Serra Grande de abril de 2023;</p>	H&P	DAS

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

259 / 283

PAEBM – PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO

BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO SERRA GRANDE

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
		<p>Atualização dos fluxos de notificação de situação de alerta e níveis de emergência;</p> <p>Atualização do Anexo A – Lista de contatos internos e externos;</p> <p>Atualização da Tabela 3-1 – Ficha técnica da Barragem de Rejeitos de Serra Grande;</p> <p>Atualização do Item 5.1 – Ações esperadas para situação de alerta e/ou emergência em níveis 1,2 e/ou 3;</p> <p>Atualização do Item 9 – Síntese do estudo de inundação com os respectivos mapas, indicação da ZAS e ZSS assim como dos pontos vulneráveis potencialmente afetados;</p> <p>Inclusão do Anexo S: Declaração de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM;</p> <p>Inclusão do Anexo T: Modelo de declaração de nomeação do coordenador do PAEBM;</p> <p>Inclusão do Anexo U: Classificação do DPA da Estrutura;</p>		

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

260 / 283

PAEBM – PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO

BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO SERRA GRANDE

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
		<p>Inclusão do Anexo V: Levantamento dos animais de estimação mapeados na ZAS</p> <p>Atualização dos dados da tabela Tabela 1-1: Equipe técnica da H&P responsável pela revisão do PAEBM, com a inclusão da formação dos integrantes;</p> <p>Atualização dos dados do ANEXO A – Listas de Contatos Internos e Externos</p> <p>Atualização do Anexo Fluxograma NE-2 e NE-3;</p> <p>Inclusão do Anexo W Protocolos de Entrega PAEBM</p> <p>Atualização dos dados do Anexo G - Cadastro da população sem dificuldade de locomoção inserida na ZAS;</p> <p>Atualização dos dados do Anexo H - cadastro da população com dificuldade de locomoção inserida na ZAS;</p> <p>Anexo V - Levantamento dos animais de estimação mapeados na ZAS</p> <p>Atualização dos dados do ANEXO I - Tabela com o nome e endereço dos locais previamente mapeados para onde as pessoas residentes na ZAS</p>		

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

261 / 283

PAEBM – PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO

BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO SERRA GRANDE

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
		<p>serão removidas em caso de evacuação de emergência</p> <p>Atualização dos dados do Anexo K – Tabela com a indicação das rodovias federais, estaduais e vias urbanas a serem interditadas/identificação das vias e/ou rotas alternativas – ZAS</p> <p>Atualização do ANEXO L. Mapas com pontos de bloqueio e rotas alternativas</p> <p>Atualização do Anexo R – Mapa por ponto de encontro, (ZAS) informando as rotas de fuga, e delimitando a área/comunidade que deslocarão para o referido ponto / pontos vulneráveis potencialmente afetados</p> <p>Criação do Quadro Resumo: Quantitativos de Equipamentos Urbanos na ZAS (referente às Planilhas de Dados entregues junto a este PAEBM (Ver mapa Anexo R);</p> <p>Inclusão do Anexo Y – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);</p> <p>Atualização do Anexo W – Protocolos de Entrega do PAEBM;</p> <p>Adequações e correções no texto;</p>		

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

262 / 283

PAEBM – PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO

BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO SERRA GRANDE

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
		Alterações na mancha de inundação.		
18C	28/07/2023	<p>Atualização integral do documento considerando a Resolução ANM Nº 95/2022 e a Resolução ANM Nº 130/2023;</p> <p>Inclusão dos dados do Cadastramento Socioeconômico na zona de Autossalvamento à Jusante da Barragem da Mineração Serra Grande de abril de 2023;</p> <p>Atualização dos fluxos de notificação de situação de alerta e níveis de emergência;</p> <p>Atualização do Anexo A – Lista de contatos internos e externos;</p> <p>Atualização da Tabela 3-1 – Ficha técnica da Barragem de Rejeitos de Serra Grande;</p> <p>Atualização do Item 5.2 – Ações esperadas para situação de alerta e/ou emergência em níveis 1,2 e/ou 3;</p> <p>Atualização do Item 9 – Síntese do estudo de inundação com os respectivos mapas, indicação da ZAS e ZSS assim como dos pontos vulneráveis potencialmente afetados;</p> <p>Inclusão do Anexo S: Declaração de Conformidade e Operacionalidade do PAEBM;</p>	H&P	DAS

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

263 / 283

PAEBM – PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO

BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO SERRA GRANDE

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
		<p>Inclusão do Anexo T: Modelo de declaração de nomeação do coordenador do PAEBM;</p> <p>Inclusão do Anexo U: Classificação do DPA da Estrutura;</p> <p>Inclusão do Anexo V: Levantamento dos animais de estimação mapeados na ZAS;</p> <p>Atualização dos dados da tabela Tabela 1-1: Equipe técnica da H&P responsável pela revisão do PAEBM, com a inclusão da formação dos integrantes;</p> <p>Atualização dos dados do ANEXO A – Listas de Contatos Internos e Externos</p> <p>Atualização do Anexo Fluxograma NE-2 e NE-3;</p> <p>Inclusão do Anexo W Protocolos de Entrega PAEBM</p> <p>Atualização dos dados do Anexo G - Cadastro da população sem dificuldade de locomoção inserida na ZAS;</p> <p>Atualização dos dados do Anexo H - cadastro da população com dificuldade de locomoção inserida na ZAS;</p> <p>Anexo V - Levantamento dos animais de estimação mapeados na ZAS</p> <p>Atualização dos dados do ANEXO I - Tabela com o nome e endereço dos locais previamente mapeados para onde as pessoas residentes na ZAS</p>		

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

264 / 283

PAEBM – PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO

BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO SERRA GRANDE

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
		<p>serão removidas em caso de evacuação de emergência;</p> <p>Atualização dos dados do Anexo K – Tabela com a indicação das rodovias federais, estaduais e vias urbanas a serem interditadas/identificação das vias e/ou rotas alternativas – ZAS;</p> <p>Atualização do ANEXO L. Mapas com pontos de bloqueio e rotas alternativas;</p> <p>Atualização do Anexo R – Mapa por ponto de encontro, (ZAS) informando as rotas de fuga, e delimitando a área/comunidade que deslocarão para o referido ponto / pontos vulneráveis potencialmente afetados</p> <p>Criação do Quadro Resumo: Quantitativos de Equipamentos Urbanos na ZAS (referente às Planilhas de Dados entregues junto a este PAEBM (Ver mapa Anexo R);</p> <p>Inclusão do Anexo Y – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);</p> <p>Atualização do Anexo W – Protocolos de Entrega do PAEBM;</p> <p>Inclusão do item 10.1.1 Plano de evacuação para as operações no subsolo;</p> <p>Inclusão dos quantitativos de colaboradores na ZAS;</p> <p>Adequações e correções no texto;</p> <p>Alterações na mancha de inundação.</p>		

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

265 / 283

PAEBM – PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO

BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO SERRA GRANDE

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
19A	10/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Melhorias na formatação do texto; - Atualização do Anexo A – Listas de Contatos Internos e Externos; - Atualização do Fluxograma de Notificação; - Revisão do Item 3 – Responsabilidades e Atribuições no PAEBM (Empreendedor, Coordenador do PAEBM, Equipe Técnica e Defesa Civil); - Revisão do Item 4 – Descrição Geral da Barragem e Estruturas Associadas; - Revisão do Item 6 – Ações Esperadas para Situação de Alerta e/ou Emergência em Níveis 1, 2 e/ou 3; - Revisão das Fichas de Emergência; - Revisão do Item 8 – Recursos Humanos, Materiais e Logísticos Disponíveis Para Uso em Situações de Emergência; - Revisão do Item 9 – Procedimentos de Comunicação e Notificação (incluindo o fluxograma de notificação); - Revisão do Item 11 – Síntese do Estudo de Inundação com os Respectivos Mapas, Indicação da ZAS 	H&P	DCF

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

266 / 283

PAEBM – PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO

BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO SERRA GRANDE

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
		<p>e ZSS, Assim Como dos Pontos Vulneráveis Potencialmente Afetados;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisão do Item 12 - Medidas Específicas, em Articulação Com o Poder Público, Para Resgatar Atingidos, Pessoas e Animais, Para Mitigar Impactos Ambientais, Para Assegurar o Abastecimento de Água Potável e Para Resgatar e Salvar o Patrimônio Cultural; - Revisão do Item 13 - Descrição das Rotas de Fuga e Pontos de Encontro, Com a Respectiva Sinalização, Desenvolvida em Conjunto com a Defesa Civil; - Revisão do Item 15 – Descrição do Sistema de Monitoramento utilizado na Barragem de Mineração; - Revisão das informações acerca do sistema de acionamento manual das sirenes; - Revisão das informações acerca dos sistemas de alerta e alarme principal e secundário; - Atualização das informações inerentes aos testes das sirenes; 		

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19A

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

267 / 283

PAEBM – PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO

BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO SERRA GRANDE

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
		<ul style="list-style-type: none">- Atualização da instrumentação da estrutura;- Atualização das informações acerca da detecção e resposta, pelo CMG, da Liquefação;- Atualização geral dos Anexos;- Atualização detalhada do Anexo M – Protocolos de Ação a Serem Implementados Por Nível de Emergência.		
19C	01/03/2024	<ul style="list-style-type: none">- Revisão geral do documento e melhorias no layout e formatação do texto.	H&P	DCF

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

268 / 283

ANEXO R. MAPA POR PONTO DE ENCONTRO (ZAS), INFORMANDO AS ROTAS DE FUGA, E DELIMITANDO A ÁREA/COMUNIDADE QUE DESLOCARÃO PARA O REFERIDO PONTO / PONTOS VULNERÁVEIS POTENCIALMENTE AFETADOS

Observação: Os mapas serão entregues junto com este PAEBM no formato pdf em A0.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

269 / 283

**ANEXO S. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DO
PAEBM**

ANEXO T. MODELO DE DECLARAÇÃO DE NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DO PAEBM

DESIGNAÇÃO DE RESPONSABILIDADES



Coordenador Geral do PAEBM

Fica designado o/a Sr./Sra. **(inserir nome completo do coordenador geral do PAEBM), (inserir cargo atual)**, como Coordenador Geral do PAEBM, conforme determina o requisito 4.4.1, das normas NBR/ISSO-14001, OHSAS-18001 e legislação aplicável.

Para o cumprimento das responsabilidades inerentes à esta designação, o coordenador deverá:

1. **Coordenar as ações descritas**
2. **No Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração – PAEBM, descritas na PN-0594, em especial no item 2.5.3;**
3. **Estar disponível para atuar prontamente nas situações de emergência da barragem.**

Tais responsabilidades são acompanhadas de autoridade para:

1. Revisar procedimentos emergenciais para a Barragem de Rejeitos;
2. Planejar e coordenar simulados de emergência junto às demais partes envolvidas, considerando os cenários previstos no PAEBM;
3. Trabalhar com integrantes do comitê PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e Brigada de Emergência, de modo a detalhar ou testar procedimentos de emergência previstos no PAEBM ou para proposição de edição de procedimentos, inclusive durante uma emergência de fato.

Fica designado também, como substituto do Coordenador do PAEBM, o/a Sr./Sra. **(inserir nome completo do substituto do coordenador do PAEBM), (inserir cargo atual)**, assumindo quando necessário, em caráter temporário e eventual as responsabilidades acima descritas.

ACEITAÇÃO DA DESIGNAÇÃO

- **(Inserir nome completo do coordenador geral do PAEBM)** _____
- **(Inserir nome completo do substituto do coordenador do PAEBM)** _____

Vice-presidente de Geotecnia e Implantação de Capital

Crixás, dia, mês e ano

ANEXO U. CLASSIFICAÇÃO DO DPA DA ESTRUTURA

ITEM A VOLUME TOTAL DO RESERVATÓRIO	ITEM B EXISTÊNCIA DE POPULAÇÃO A JUSANTE	ITEM C IMPACTO AMBIENTAL	ITEM D IMPACTO SOCIOECONÔMICO
()	()	()	()
MUITO PEQUENO ≤ 500 mil m ³ (1 ponto)	INEXISTENTE Não existem pessoas permanentes/residentes ou temporárias/transitando na área afetada a jusante da barragem (0 pontos)	INSIGNIFICANTE Área afetada a jusante da barragem encontra- se totalmente descaracterizada de suas condições naturais e a estrutura armazena apenas resíduos Classe II B — Inertes, segundo a NBR 10004 da ABNT (0 pontos)	INEXISTENTE Não existem quaisquer instalações na área afetada a jusante da barragem (0 pontos)
()	()	()	()
PEQUENO 500 mil a 5 milhões m ³ (2 pontos)	POUCO FREQUENTE Não existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem, mas existe estrada vicinal de uso local (3 pontos)	POUCO SIGNIFICATIVO Área afetada a jusante da barragem - (não apresenta área de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em legislação específica, excluídas APPs, e armazena apenas resíduos Classe II B — Inertes, segundo a NBR 10004 da ABNT (2 pontos)	BAIXO Existe pequena concentração de instalações residenciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura de relevância socioeconômica cultural na área afetada a jusante da barragem (1 pontos)
(X)	()	()	()
MÉDIO 5 milhões a 25 milhões m ³ (3 pontos)	FREQUENTE Não existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante, mas existe rodovia municipal, estadual ou federal ou outro local e/ou empreendimento de permanência eventual de pessoas que poderão ser atingidas (5 pontos)	SIGNIFICATIVO Área afetada a jusante da barragem apresenta área de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em legislação específica, excluídas APPs, e armazena apenas resíduos Classe II B — Inertes, segundo a NBR 10.004 da ABNT (6 pontos)	MÉDIO Existe moderada concentração de instalações residenciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura de relevância socioeconômica cultural na área afetada a jusante da barragem (3 pontos)
()	(X)	(X)	(X)

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – JAN. 2024
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG

PN-0594

Revisão:

REV. 19

Nº CONTRATADA

HP2024-MSG-RT-001

Página

272 / 283

ITEM A VOLUME TOTAL DO RESERVATÓRIO	ITEM B EXISTÊNCIA DE POPULAÇÃO A JUSANTE	ITEM C IMPACTO AMBIENTAL	ITEM D IMPACTO SOCIOECONÔMICO
GRANDE 25 milhões a 50 milhões m ³ (4 pontos)	EXISTENTE Existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem, portanto, vidas humanas poderão ser atingidas) (10 pontos)	MUITO SIGNIFICATIVO Barragem armazena rejeitos ou resíduos sólidos classificados na Classe II A - Não Inertes, segundo a NBR 10004 da ABNT (8 pontos)	ALTO Existe alta concentração de instalações residenciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura de relevância socioeconômico cultural na área afetada a jusante da barragem (5 pontos)
()	()	()	()
MUITO GRANDE ≥ 50 milhões m ³ (5 pontos)	-	MUITO SIGNIFICATIVO AGRAVADO Barragem armazena rejeitos ou resíduos sólidos classificados na Classe I - Perigosos segundo a NBR 10004 da ABNT (10 pontos)	-

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
273 / 283

ANEXO V. LEVANTAMENTO DOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO MAPEADOS NA ZAS

TIPO DE MORADIAS	NÚMERO DE MORADIAS/EDIFICAÇÕES	NÚMERO DE MORADIAS/EDIFICAÇÕES COM ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO	TOTAL DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
Concernidas na ZAS	772	482	4.051

ESPÉCIE DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO	QUANTIDADE
Cabras	3
Cachorro	777
Carneiro	1
Cavalo	14
Coelho	10
Gado	522
Galinha	1.781
Ganso	3
Gato	183
Hamster	3
Jabuti	5
Pássaro	134
Pato	26
Peixe	571
Peru	12
Porco	4
Tartaruga	2

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
274 / 283

ANEXO W. PROTOCOLOS DE ENTREGA DO PAEBM

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG	Revisão:
PN-0594	REV. 19A
Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	275 / 283

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG	Revisão:
PN-0594	REV. 19A
Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	276 / 283

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG	Revisão:
PN-0594	REV. 19A
Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	277 / 283

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
278 / 283

ANEXO X. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG	Revisão:
PN-0594	REV. 19A
Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	279 / 283

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG	Revisão:
PN-0594	REV. 19A
Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	280 / 283

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
281 / 283

ANEXO Y. DESIGNAÇÃO DE RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR GERAL DO PAEBM

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG
PN-0594

Revisão:
REV. 19A

Nº CONTRATADA
HP2024-MSG-RT-001

Página
282 / 283

ANEXO Z. COMPROVAÇÃO DE FORMAÇÃO DO COORDENADOR GERAL DO PROJETO DE REVISÃO DO PAEBM

A Comprovação de Formação do Coordenador Geral do Projeto de Revisão do PAEBM será apresentada em um documento à parte (**AnexoZ_ComprovacaoFormacaoWagnerNascimento**), no formato PDF, sendo entregues junto ao PAEBM.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
BARRAGENS DE MINERAÇÃO – MAI. 2025
SERRA GRANDE - BARRAGEM MSG

Nº ATG	Revisão:
PN-0594	REV. 19A
Nº CONTRATADA	Página
HP2024-MSG-RT-001	283 / 283

ANEXO AA. LISTA DE TRANSMISSÃO DO WHATSAPP

A evidência da Lista de Transmissão do WhatsApp será apresentada em um documento à parte (**AnexoAA_ListaTransmissao20240229**), no formato PDF, sendo entregues junto ao PAEBM.